令和4年度

水質試験年報

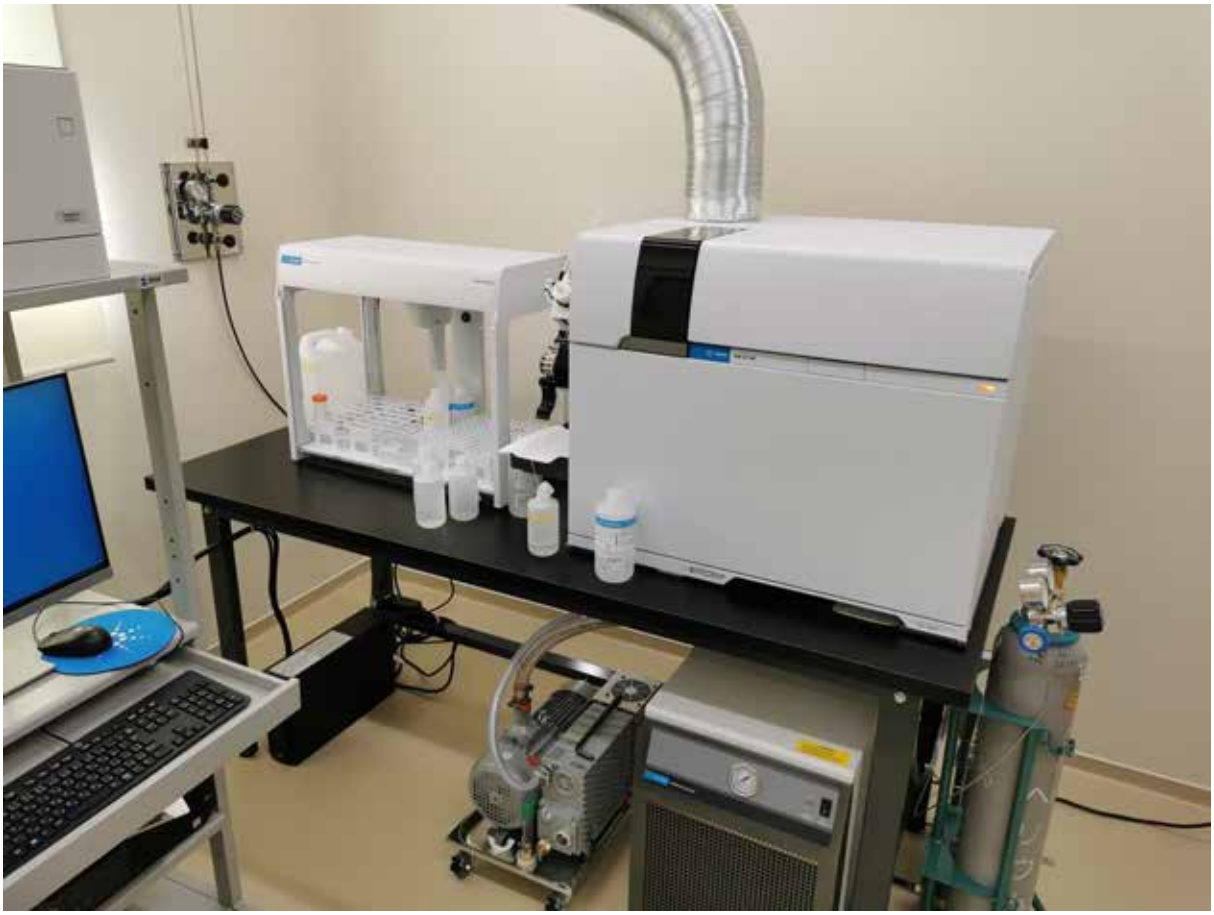

ICP-MS　（ICP-MS 分析室）

鳥取市水道局

目　次

1　はじめに…… 1

2　水質検査の概要…… 1

3　水質基準及び試験方法

（１）水質基準項目…… 3

（２）水質管理目標設定項目…… 4

（３）農薬類（水質管理目標設定項目）…… 5

4　浄水処理方法…… 7

5　給水区域

（１）鳥取・国府・福部地域…… 12

（２）河原・用瀬・佐治地域…… 13

（３）気高・鹿野・青谷地域…… 14

6　水質基準項目検査実施地点一覧…… 15

7　水質検査結果

（１）水質検査結果の概要…… 20

（２）水質検査結果一覧表

ア　水質基準項目

（ア）江山浄水場 配水区域…… 26

（イ）鳥取地域（統合前簡水区域）…… 70

（ウ）国府地域…… 104

（エ）福部地域…… 128

（オ）河原地域…… 136
（カ）用瀬地域…… 166
（キ）佐治地域…… 184
（ク）気高地域…… 214
（ケ）鹿野地域…… 242
（コ）青谷地域（統合前上水区域）…… 260
（サ）青谷地域（統合前簡水区域）…… 282

イ　水質管理目標設定項目
（ア）全体表…… 298
（イ）農薬類の検査結果の内訳…… 304
ウ　指標菌及びクリプトスポリジウム等…… 310
エ　毎日検査項目…… 340

8　工業用水道水質検査結果…… 349

9　参考資料
（１）鳥取市水道局組織図…… 350
（２）おいしい水の要件…… 351
（３）検査機器一覧…… 352
（４）水質検査棟内地図…… 353

１　はじめに

鳥取市の上水道は、大正４年１０月１日給水開始以来、市勢の発展とともに歩み続け、「市民の水道」として、市民生活の向上と産業文化の振興に多大なる役割を果たしてきました。

平成２９年度からは鳥取市簡易水道事業等（６０簡易水道事業、１専用水道及び９飲料水供給施設）を上水道に統合し、給水区域は鳥取市のほぼ全域に拡大しました。

水質検査は、安全かつ清浄な水の供給を確保できているか判断するために、水道法第２０条により水道事業体の義務として定められています。鳥取市では、江山浄水場の原水及び浄水のほかに、統合前の簡易水道区域を含めた全地域の水源及び末端給水栓で検査を実施しています。

令和２年９月には江山浄水場内に水質検査棟を新築し、検査体制を強化しました。今後も市民のみなさまに安心して水道水を使用していただけるよう、常にきめ細かな水質検査を行い、安全安心な水の安定供給に尽力していきます。

２　水質検査の概要

この水質試験年報は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの水質試験結果を収録したものです。

（１）水質基準項目（５１項目）

「水質基準に関する省令」で規定された水道水質の基準となる項目です。水道水は全５１項目において、この基準に適合していなければなりません。

（２）水質管理目標設定項目（２７項目）

水質基準項目のほかに、水道水質管理上留意すべきとして設定されている項目です。鳥取市水道局では消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、二酸化塩素とその分解物である亜塩素酸を除いた２５項目の検査を行いました。

（３）指標菌及びクリプトスポリジウム等

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、検査を実施しました。

指標菌及びクリプトスポリジウム等の概要は、次のとおりです。

ア　指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）

水道原水の糞便による汚染の指標となる菌。

イ　クリプトスポリジウム及びジアルジア

塩素による殺菌が困難な耐塩素性病原生物。

（４）毎日検査項目（３項目）

給水栓において、法令で１日１回以上検査することが義務づけられている項目です。色、濁り、消毒の残留効果の３項目があります。

各検査を行っている原水及び給水栓水の地点数を、地域ごとに以下の表に示しました。

	水質基準項目		水質管理目標設定項目		指標菌	クリプトスポリジウム等	毎日検査
	原水	給水栓水	原水	給水栓水	原水	原水	給水栓水
江山浄水場配水区域	7	15	4	3	4	3	13
鳥取地域(統合前簡水)	13	13	0	0	13	5	13
国府地域	10	10	1	1	10	5	9
福部地域	3	3	1	1	3	0	3
河原地域	8	10	1	1	8	3	10
用瀬地域	7	7	1	1	7	3	7
佐治地域	13	12	1	1	13	9	12
気高地域	11	11	1	1	11	3	10
鹿野地域	8	6	1	1	8	6	6
青谷地域(統合前上水)	4	6	1	1	4	3	6
青谷地域(統合前簡水)	6	6	1	1	6	5	6
計	90	99	13	12	87	45	95

このほかに、江山浄水場の浄水出口及び千代川をはじめとする一部の河川表流水についても検査を実施しています。

国府地域の広西系、福部地域の湯山系、河原地域の片山系及び山手系の各給水栓は、江山浄水場から配水されるため、江山浄水場配水区域として数えています。

国府地域の高岡浄水場及び神垣浄水場は、令和４年度中にいずれも山崎浄水場系へハード統合したことで、使用中止となりました。原水及び給水栓水の検査は、年度途中までとなりましたが、検査地点数として数えています。

：公益財団法人　鳥取県保健事業団に委託

3　水質基準及び試験方法

（1） 水質基準項目

項目		基準値	検査方法
1	一般細菌	1 mLの検水で形成される集落数が100以下	標準寒天培地法
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
4	水銀及びその化合	0.0005 mg/L以下	還元気化一原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	イオンクロマトグラフ一ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
15	1,4 - ジオキサン	0.05 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
16	シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	液体クロマトグラフ一質量分析法
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	*1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	誘導体化一高速液体クロマトグラフ法
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
39	硬度（カルシウム・マグネシウム等）	300 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	重量法
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	固相抽出一高速液体クロマトグラフ法
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析法
43	２ - メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	ヘッドスペース一ガスクロマトグラフ一質量分析法
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	固相抽出一高速液体クロマトグラフ法
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	固相抽出一液体クロマトグラフ一質量分析法
46	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法
47	ｐH値	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
48	味	異常でないこと	官能法
49	臭気	異常でないこと	官能法
50	色度	5度以下	透過光測定法
51	濁度	2度以下	透過光測定法

*1　クロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルムのそれぞれの濃度の総和

（2） 水質管理目標設定項目

	項目	目標値	検査方法
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	ICP-MS法
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	ICP-MS法
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	ICP-MS法
5	1,2 - ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	HS - GC - MS法
8	トルエン	0.4 mg/L以下	HS - GC - MS法
9	フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	0.08 mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法
10	亜塩素酸　　*1	0.6 mg/L以下	*1
12	二酸化塩素　*1	0.6 mg/L以下	*1
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法
15	農薬類　　*2	検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による
16	残留塩素	1 mg/L以下	DPD法
17	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10～100 mg/L	ICP-MS法
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	ICP-MS法
19	遊離炭酸	20 mg/L以下	滴定法
20	1,1,1 - トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	HS - GC - MS法
21	メチル - ｔ - ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	HS - GC - MS法
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下	滴定法
	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量）　*3	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法
23	臭気強度（TON）	3以下	官能法
24	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	重量法
25	濁度	1度以下	透過光測定法
26	ｐH値	7.5程度	ガラス電極法
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上	計算法
28	従属栄養細菌	2,000 個/mL以下	R2A寒天培地法
29	1,1 - ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	HS - GC - MS法
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	ICP-MS法
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	固相抽出－液体クロマトグラフ－質量分析法

*1　殺菌剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため実施していません。

*2　項目の内訳については次ページを参照のこと。

*3　TOCは有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）との相関関係がとれているため、自己検査で行う地点ではTOCの値を採用します。なお、過マンガン酸カリウム消費量10 mg/Lに対してTOCを5 mg/Lとすることが妥当であると考えられています。

（平成１４年度厚生科学研究・分担研究報告書「WHO飲料水水質ガイドライン改訂等に対応する水道における化学物質等に関する研究」より）

（3） 農薬類　（水質管理目標設定項目）

	項目	目標値	検査方法
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 mg/L	HS-GC-MS法
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 mg/L	LC-MS法
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02 mg/L	固相抽出-誘導体化-GC-MS法
4	EPN	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS法
5	MCPA	0.005 mg/L	LC-MS法
6	アシュラム	0.9 mg/L	LC-MS法
7	アセフェート	0.006 mg/L	LC-MS法
8	アトラジン	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS法
9	アニロホス	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS法
10	アミトラズ	0.006 mg/L	LC-MS法
11	アラクロール	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS法
12	イソキサチオン	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS法
13	イソフェンホス	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS法
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS法
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS法
16	イプフェンカルバゾン	0.002 mg/L	LC-MS法
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 mg/L	固相抽出-GC-MS法
18	イミノクタジン	0.006 mg/L	固相抽出-LC-MS法
19	インダノファン	0.009 mg/L	固相抽出-GC-MS法
20	エスプロカルブ	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS法
21	エトフェンプロックス	0.08 mg/L	固相抽出-GC-MS法
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS法
23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	LC-MS法
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 mg/L	LC-MS法
25	オリサストロビン	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS法
26	カズサホス	0.0006 mg/L	固相抽出-GC-MS法
27	カフェンストロール	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS法
28	カルタップ	0.08 mg/L	LC-MS法
29	カルバリル（NAC）	0.02 mg/L	固相抽出-LC-MS法
30	カルボフラン	0.0003 mg/L	固相抽出-LC-MS法
31	キノクラミン（ACN）	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS法
32	キャプタン	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS法
33	クミルロン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS法
34	グリホサート	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC-MS法
35	グルホシネート	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC-MS法
36	クロメプロップ	0.02 mg/L	LC-MS法
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 mg/L	固相抽出-GC-MS法
38	クロルピリホス	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS法
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS法
40	シアナジン	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS法
41	シアノホス（CYAP）	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS法
42	ジウロン（DCMU）	0.02 mg/L	固相抽出-LC-MS法
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS法
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS法
45	ジクワット	0.01 mg/L	固相抽出-HPLC法
46	ジスルホトン（エチルチオメン）	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS法
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L	HS-GC-MS法
48	ジチオピル	0.009 mg/L	固相抽出-GC-MS法
49	シハロホップブチル	0.006 mg/L	固相抽出-GC-MS法
50	シマジン（CAT）	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS法
51	ジメタメトリン	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS法
52	ジメトエート	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS法
53	シメトリン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS法
54	ダイアジノン	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS法
55	ダイムロン	0.8 mg/L	固相抽出-LC-MS法
56	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L	HS-GC-MS法

	項目	目標値	検査方法
57	チアジニル	0.1 mg/L	LC-MS法
58	チウラム	0.02 mg/L	固相抽出-LC-MS法
59	チオジカルブ	0.08 mg/L	固相抽出-LC-MS法
60	チオファネートメチル	0.3 mg/L	LC-MS法
61	チオベンカルブ	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS法
62	テフリルトリオン	0.002 mg/L	LC-MS法
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS法
64	トリクロピル	0.006 mg/L	固相抽出-誘導体化-GC-MS法
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS法
66	トリシクラゾール	0.1 mg/L	固相抽出-LC-MS法
67	トリフルラリン	0.06 mg/L	固相抽出-GC-MS法
68	ナプロパミド	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS法
69	パラコート	0.005 mg/L	固相抽出-LC-MS法
70	ピペロホス	0.0009 mg/L	固相抽出-GC-MS法
71	ピラクロニル	0.01 mg/L	LC-MS法
72	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS法
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 mg/L	LC-MS法
74	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L	固相抽出-GC-MS法
75	ピリブチカルブ	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS法
76	ピロキロン	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS法
77	フィプロニル	0.0005 mg/L	固相抽出-LC-MS法
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS法
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS法
80	フェリムゾン	0.05 mg/L	LC-MS法
81	フェンチオン（MPP）	0.006 mg/L	固相抽出-GC-MS法
82	フェントエート（PAP）	0.007 mg/L	固相抽出-GC-MS法
83	フェントラザミド	0.01 mg/L	LC-MS法
84	フサライド	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS法
85	ブタクロール	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS法
86	ブタミホス	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS法
87	ブプロフェジン	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS法
88	フルアジナム	0.03 mg/L	LC-MS法
89	プレチラクロール	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS法
90	プロシミドン	0.09 mg/L	固相抽出-GC-MS法
91	プロチオホス	0.007 mg/L	固相抽出-GC-MS法
92	プロピコナゾール	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS法
93	プロピザミド	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS法
94	プロベナゾール	0.03 mg/L	固相抽出-LC-MS法
95	ブロモブチド	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS法
96	ベノミル	0.02 mg/L	LC-MS法
97	ペンシクロン	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS法
98	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L	LC-MS法
99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L	LC-MS法
100	ベンタゾン	0.2 mg/L	固相抽出-誘導体化-GC-MS法
101	ペンディメタリン	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS法
102	ベンフラカルブ	0.02 mg/L	LC-MS法
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS法
104	ベンフレセート	0.07 mg/L	固相抽出-GC-MS法
105	ホスチアゼート	0.005mg/L	固相抽出-GC-MS法
106	マラチオン（マラソン）	0.7 mg/L	固相抽出-GC-MS法
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 mg/L	固相抽出-誘導体化-GC-MS法
108	メソミル	0.03 mg/L	固相抽出-LC-MS法
109	メタラキシル	0.2 mg/L	固相抽出-GC-MS法
110	メチダジオン（DMTP）	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS法
111	メトミノストロビン	0.04 mg/L	固相抽出-GC-MS法
112	メトリブジン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS法
113	メフェナセット	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS法
114	メプロニル	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS法
115	モリネート	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS法

4　浄水処理方法

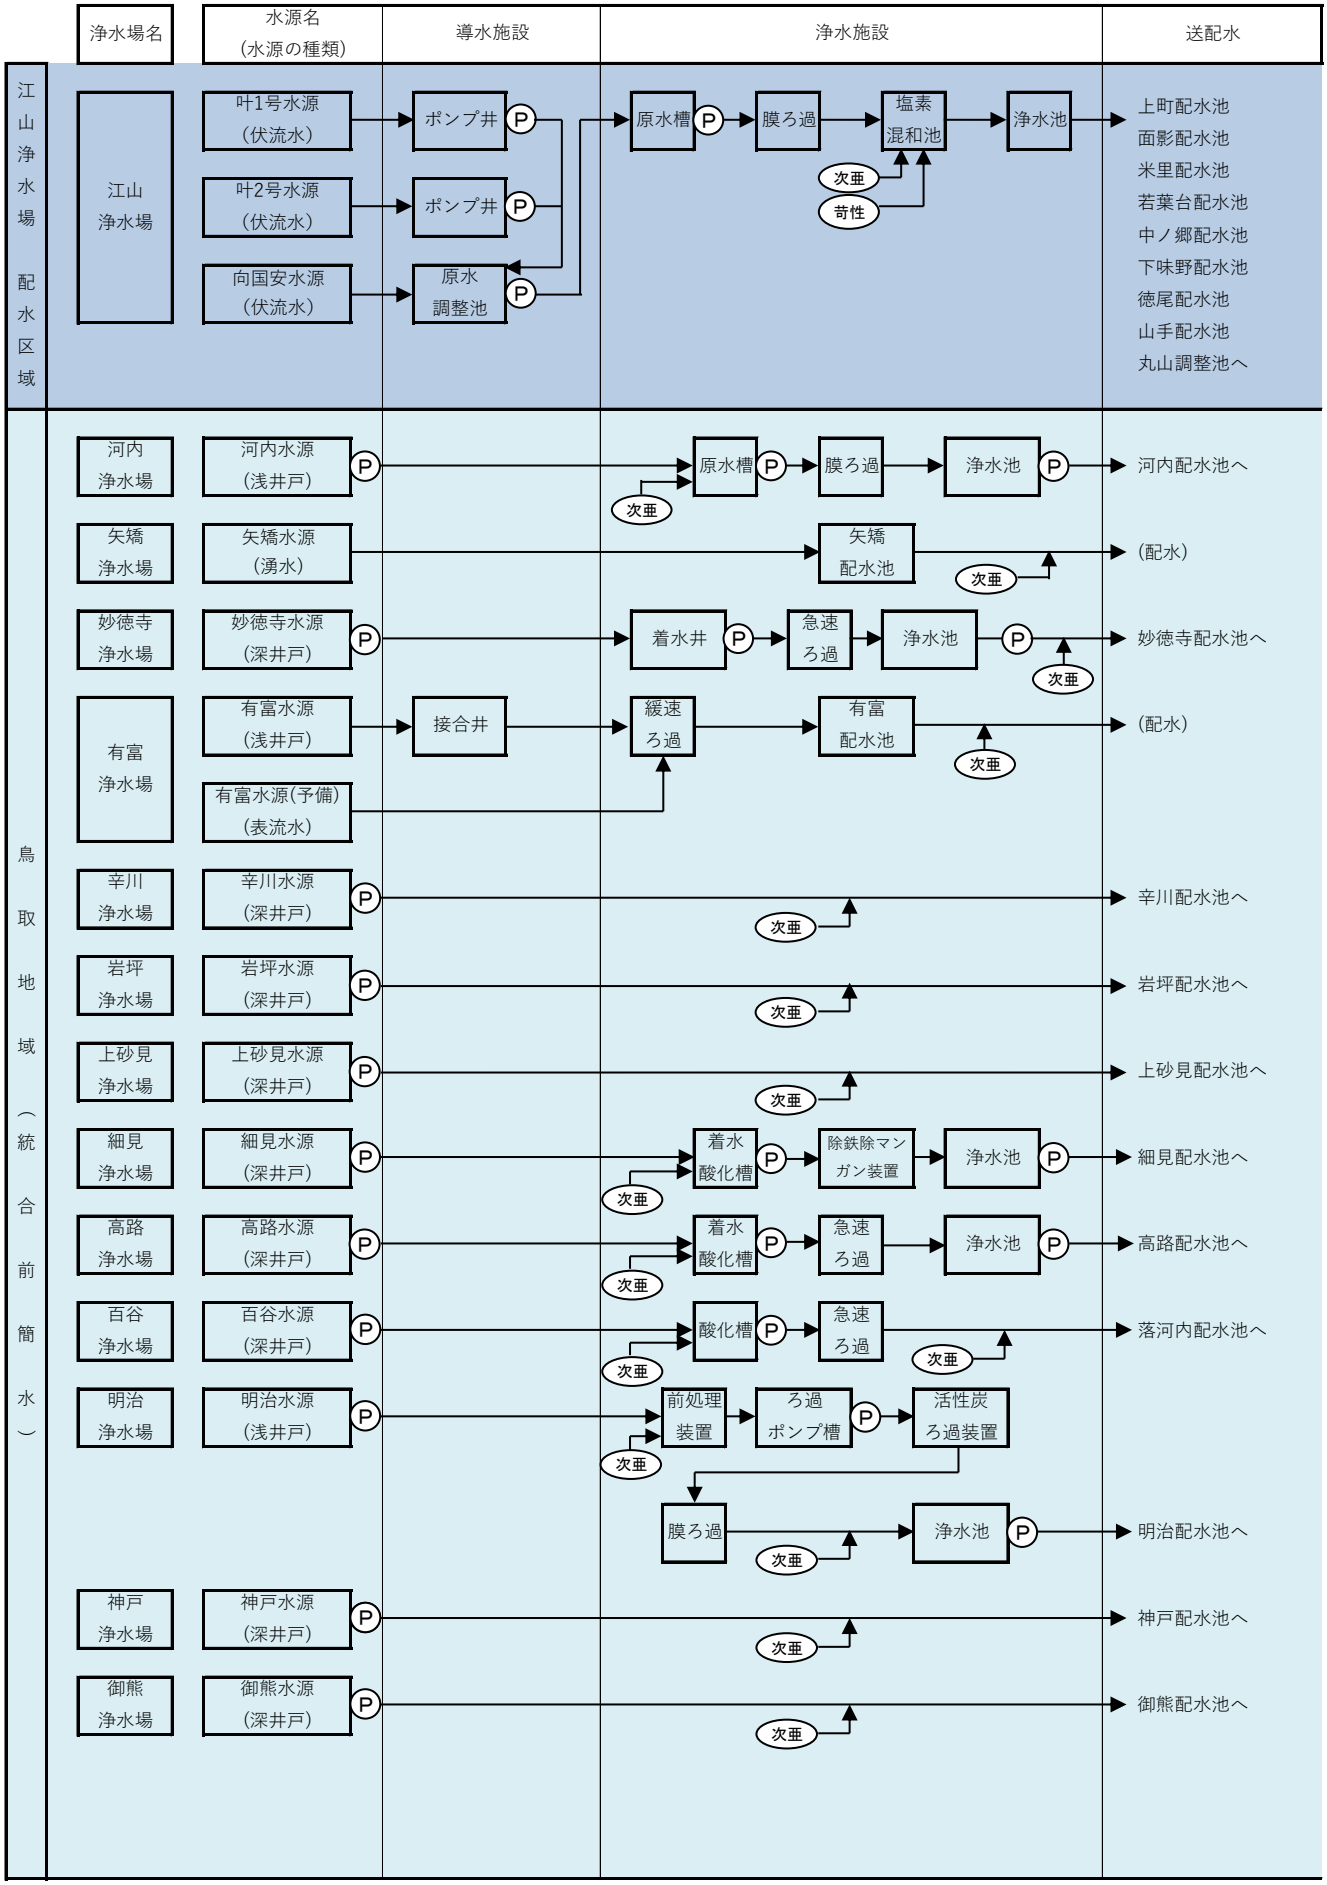
浄水場名
水源名
（水源の種類）
導水施設
浄水施設
送配水
江山浄水場配水区域
江山
浄水場
叶1号水源
（伏流水）
叶2号水源
（伏流水）
向国安水源
（伏流水）
ポンプ井
ポンプ井
原水
調整池
原水槽
膜ろ過
塩素
混和池
浄水池
次亜
苛性
上町配水池
面影配水池
米里配水池
若葉台配水池
中ノ郷配水池
下味野配水池
徳尾配水池
山手配水池
丸山調整池へ
鳥取地域（統合前簡水）
河内
浄水場
河内水源
（浅井戸）
原水槽
膜ろ過
浄水池
次亜
河内配水池へ
矢矯
浄水場
矢矯水源
（湧水）
矢矯
配水池
次亜
（配水）
妙徳寺
浄水場
妙徳寺水源
（深井戸）
着水井
急速
ろ過
浄水池
次亜
妙徳寺配水池へ
有富
浄水場
有富水源
（浅井戸）
有富水源(予備)
（表流水）
接合井
緩速
ろ過
有富
配水池
次亜
（配水）
辛川
浄水場
辛川水源
（深井戸）
次亜
辛川配水池へ
岩坪
浄水場
岩坪水源
（深井戸）
次亜
岩坪配水池へ
上砂見
浄水場
上砂見水源
（深井戸）
次亜
上砂見配水池へ
細見
浄水場
細見水源
（深井戸）
着水
酸化槽
除鉄除マン
ガン装置
浄水池
次亜
細見配水池へ
高路
浄水場
高路水源
（深井戸）
着水
酸化槽
急速
ろ過
浄水池
次亜
高路配水池へ
百谷
浄水場
百谷水源
（深井戸）
酸化槽
急速
ろ過
次亜
次亜
落河内配水池へ
明治
浄水場
明治水源
（浅井戸）
前処理
装置
ろ過
ポンプ槽
活性炭
ろ過装置
次亜
膜ろ過
浄水池
次亜
明治配水池へ
神戸
浄水場
神戸水源
（深井戸）
次亜
神戸配水池へ
御熊
浄水場
御熊水源
（深井戸）
次亜
御熊配水池へ

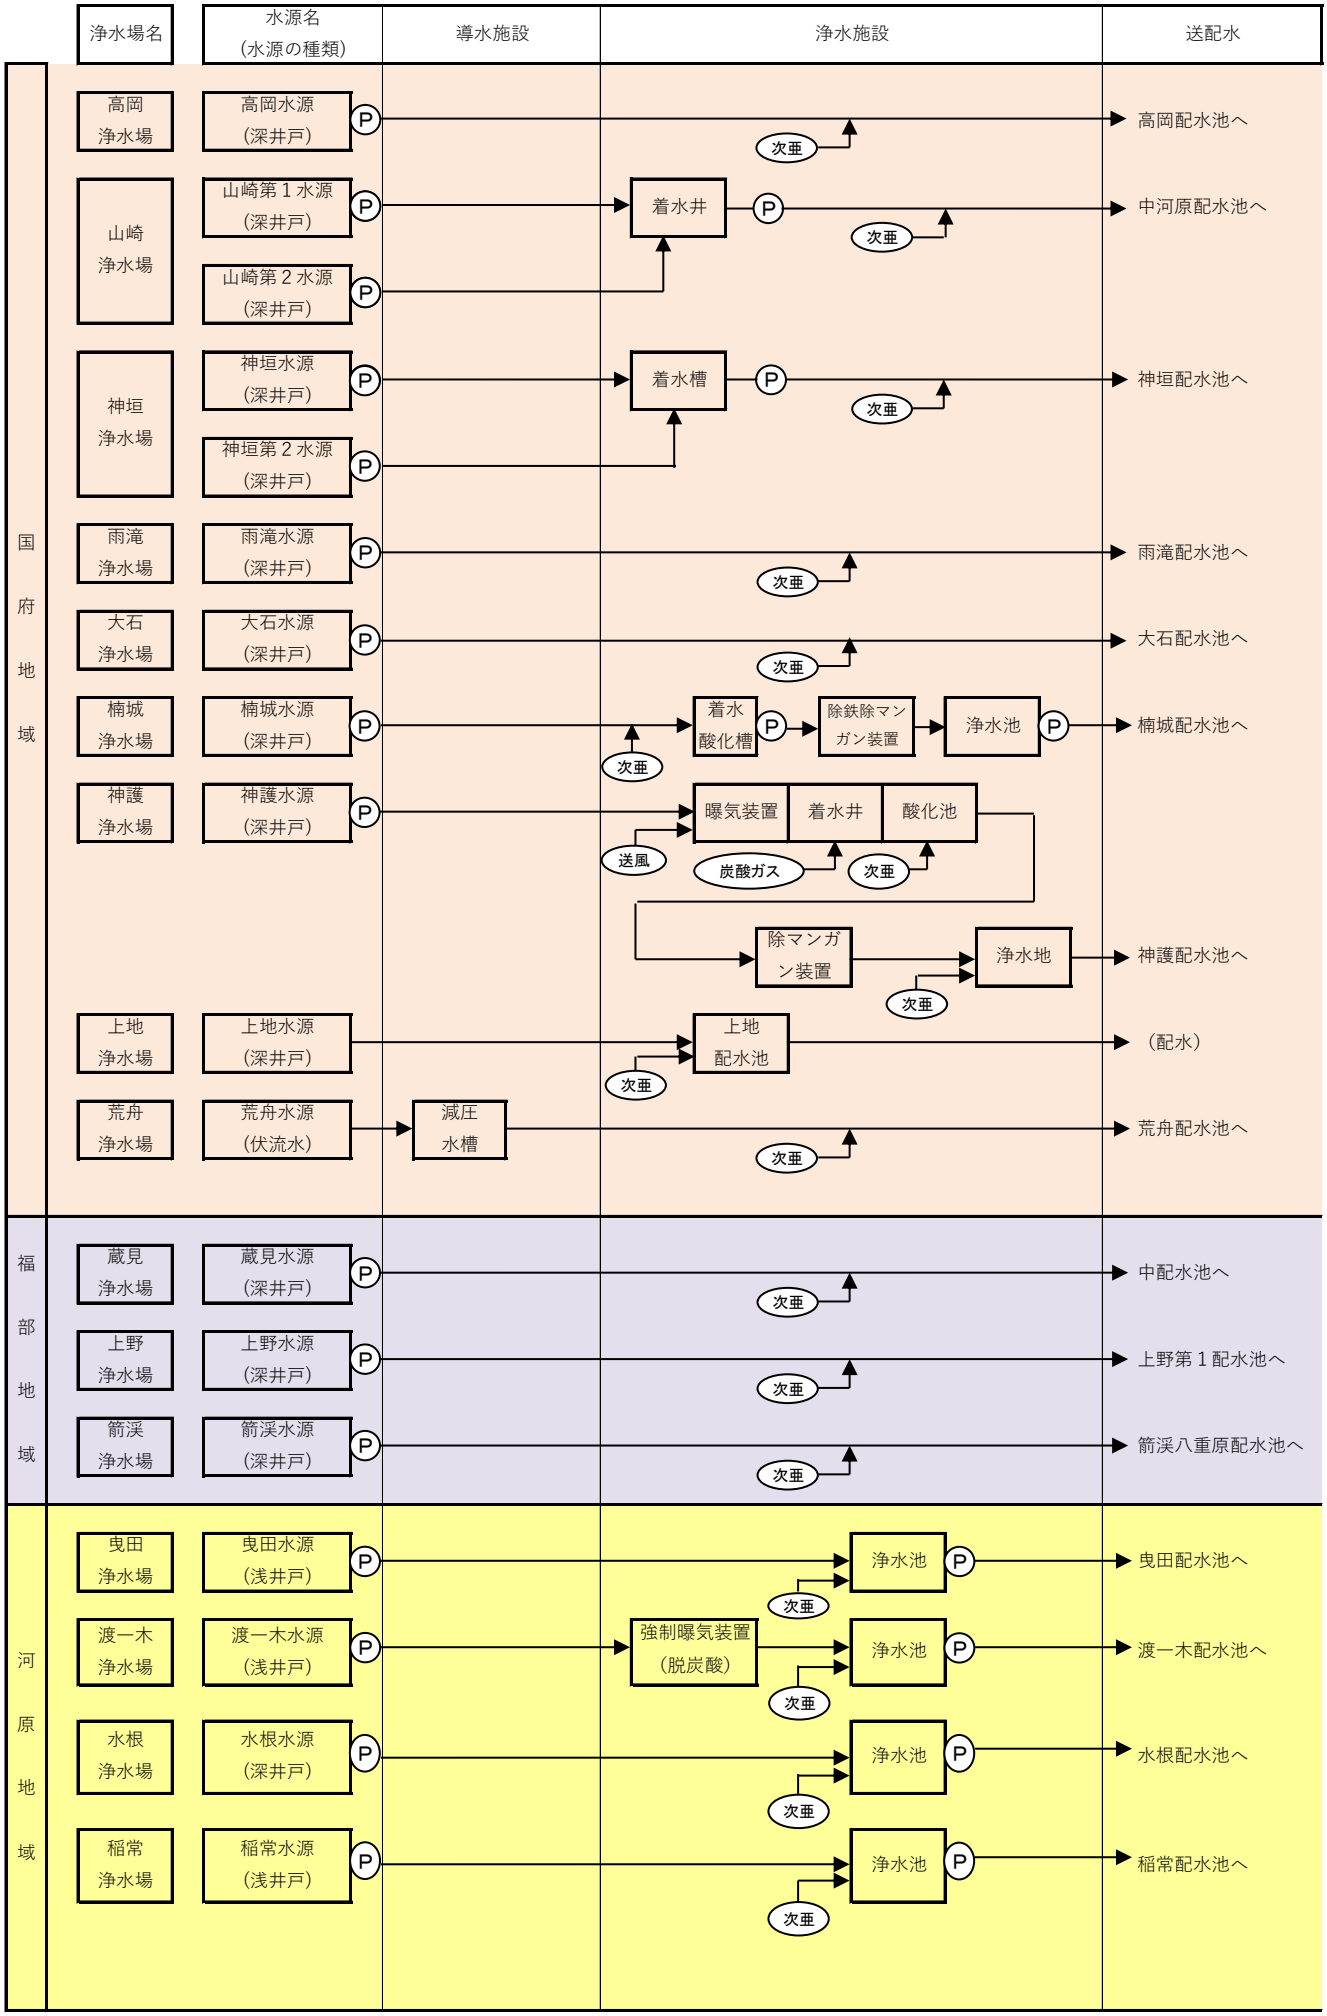
浄水場名
水源名
(水源の種類)
導水施設
浄水施設
送配水
国府地域
高岡浄水場
高岡水源
(深井戸)
次亜
高岡配水池へ
山崎浄水場
山崎第１水源
(深井戸)
着水井
次亜
中河原配水池へ
山崎第２水源
(深井戸)
神垣浄水場
神垣水源
(深井戸)
着水槽
次亜
神垣配水池へ
神垣第２水源
(深井戸)
雨滝浄水場
雨滝水源
(深井戸)
次亜
雨滝配水池へ
大石浄水場
大石水源
(深井戸)
次亜
大石配水池へ
楠城浄水場
楠城水源
(深井戸)
着水酸化槽
除鉄除マンガン装置
浄水池
次亜
楠城配水池へ
神護浄水場
神護水源
(深井戸)
曝気装置
着水井
酸化池
送風
炭酸ガス
次亜
除マンガン装置
浄水地
次亜
神護配水池へ
上地浄水場
上地水源
(深井戸)
上地配水池
次亜
(配水)
荒舟浄水場
荒舟水源
(伏流水)
減圧水槽
次亜
荒舟配水池へ
福部地域
蔵見浄水場
蔵見水源
(深井戸)
次亜
中配水池へ
上野浄水場
上野水源
(深井戸)
次亜
上野第１配水池へ
箭渓浄水場
箭渓水源
(深井戸)
次亜
箭渓八重原配水池へ
河原地域
曳田浄水場
曳田水源
(浅井戸)
浄水池
次亜
曳田配水池へ
渡一木浄水場
渡一木水源
(浅井戸)
強制曝気装置
(脱炭酸)
浄水池
次亜
渡一木配水池へ
水根浄水場
水根水源
(深井戸)
浄水池
次亜
水根配水池へ
稲常浄水場
稲常水源
(浅井戸)
浄水池
次亜
稲常配水池へ

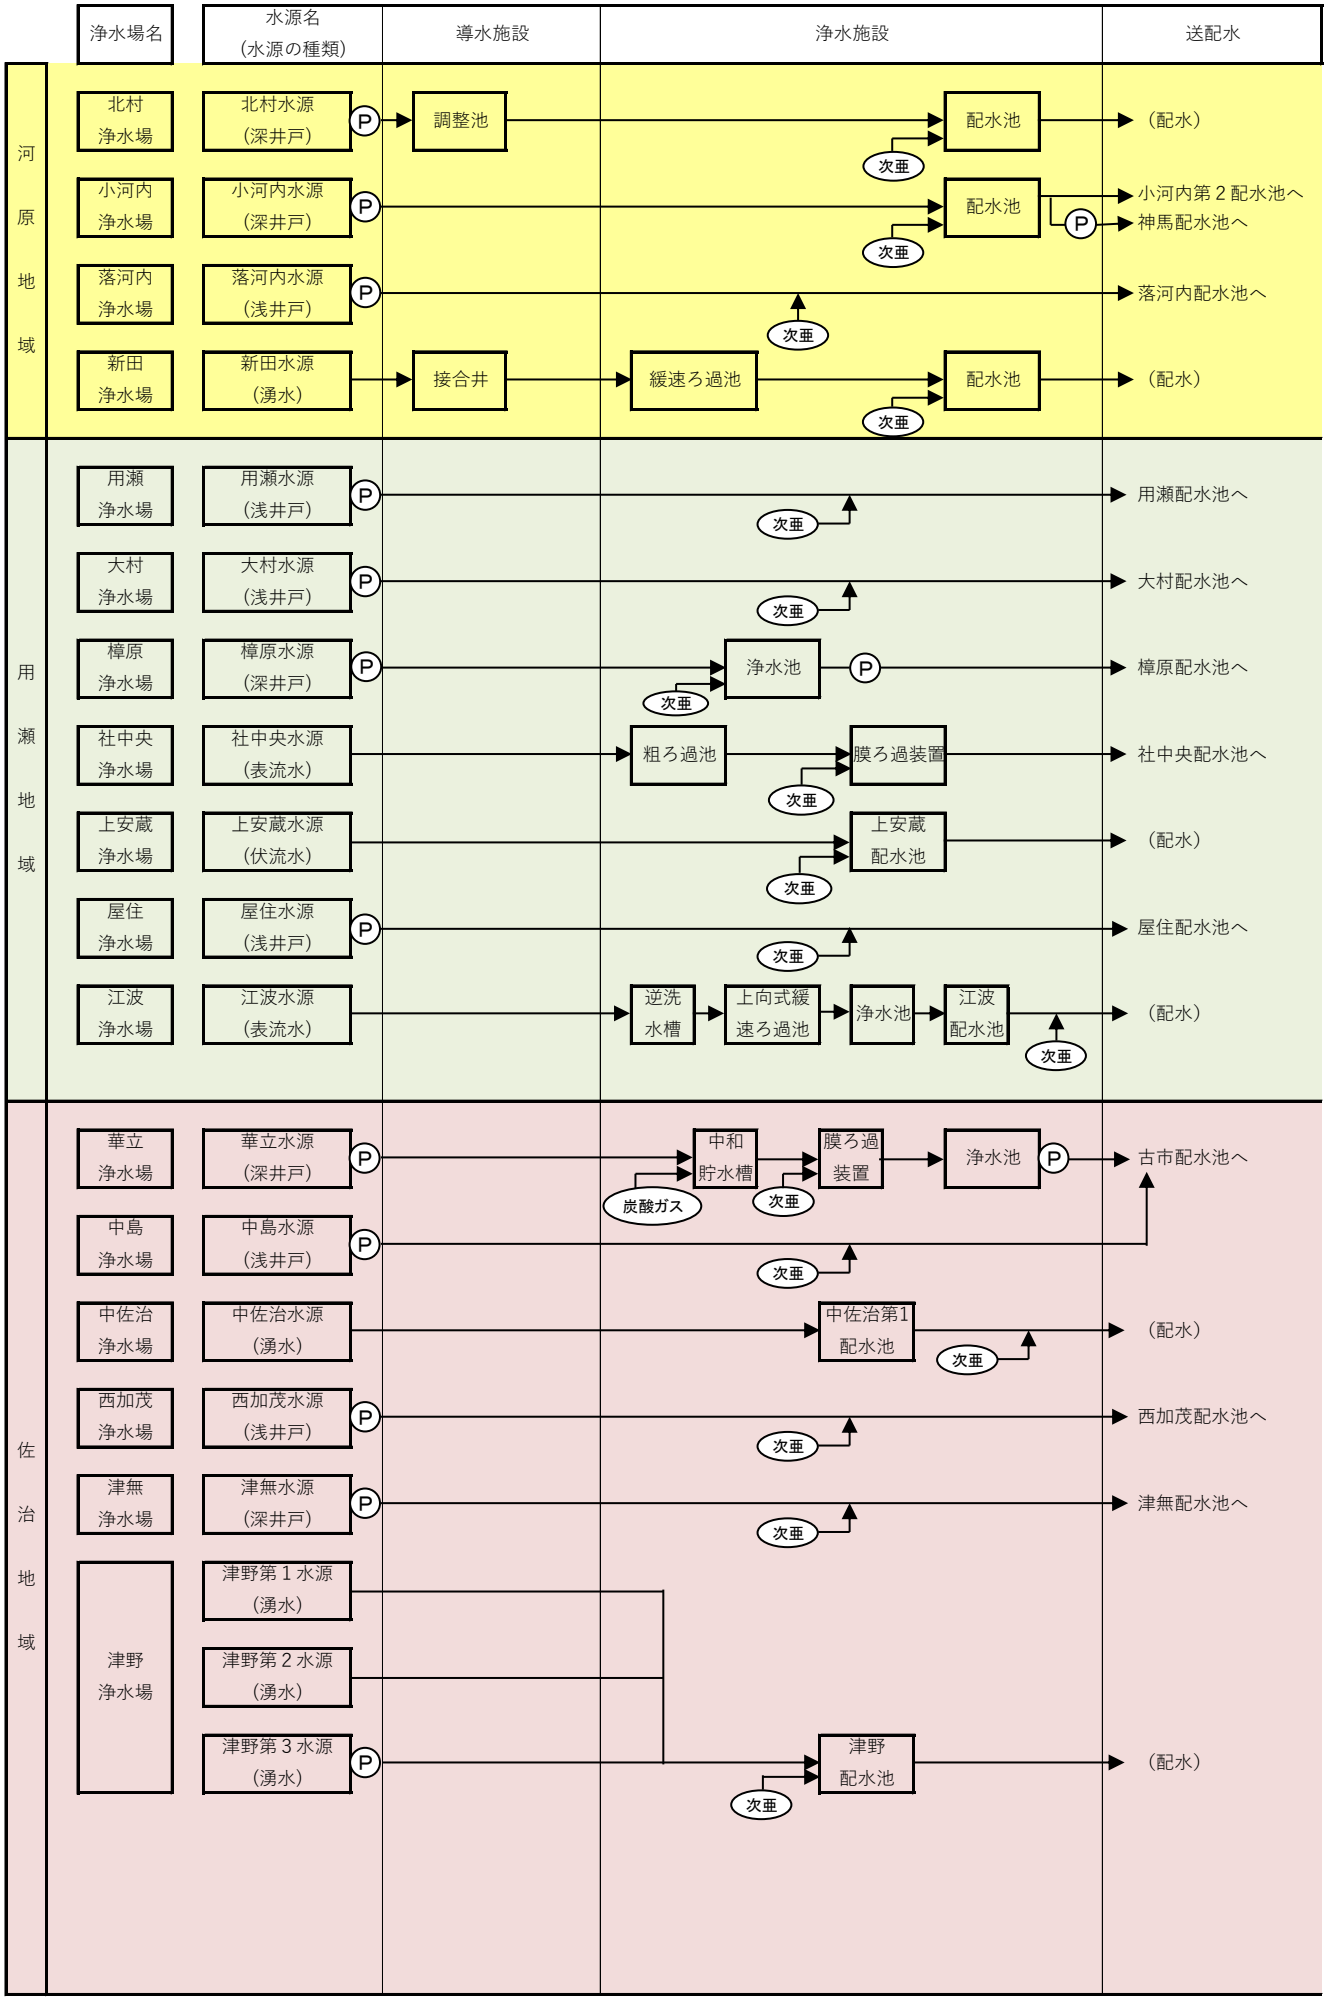
浄水場名
水源名
(水源の種類)
導水施設
浄水施設
送配水
河原地域
北村浄水場
北村水源(深井戸)
調整池
配水池
次亜
(配水)
小河内浄水場
小河内水源(深井戸)
配水池
小河内第２配水池へ
神馬配水池へ
落河内浄水場
落河内水源(浅井戸)
落河内配水池へ
新田浄水場
新田水源(湧水)
接合井
緩速ろ過池
配水池
用瀬地域
用瀬浄水場
用瀬水源(浅井戸)
用瀬配水池へ
大村浄水場
大村水源(浅井戸)
大村配水池へ
樟原浄水場
樟原水源(深井戸)
浄水池
樟原配水池へ
社中央浄水場
社中央水源(表流水)
粗ろ過池
膜ろ過装置
社中央配水池へ
上安蔵浄水場
上安蔵水源(伏流水)
上安蔵配水池
屋住浄水場
屋住水源(浅井戸)
屋住配水池へ
江波浄水場
江波水源(表流水)
逆洗水槽
上向式緩速ろ過池
江波配水池
佐治地域
華立浄水場
華立水源(深井戸)
中和貯水槽
膜ろ過装置
炭酸ガス
古市配水池へ
中島浄水場
中島水源(浅井戸)
中佐治浄水場
中佐治水源(湧水)
中佐治第1配水池
西加茂浄水場
西加茂水源(浅井戸)
西加茂配水池へ
津無浄水場
津無水源(深井戸)
津無配水池へ
津野浄水場
津野第１水源(湧水)
津野第２水源(湧水)
津野第３水源(湧水)
津野配水池

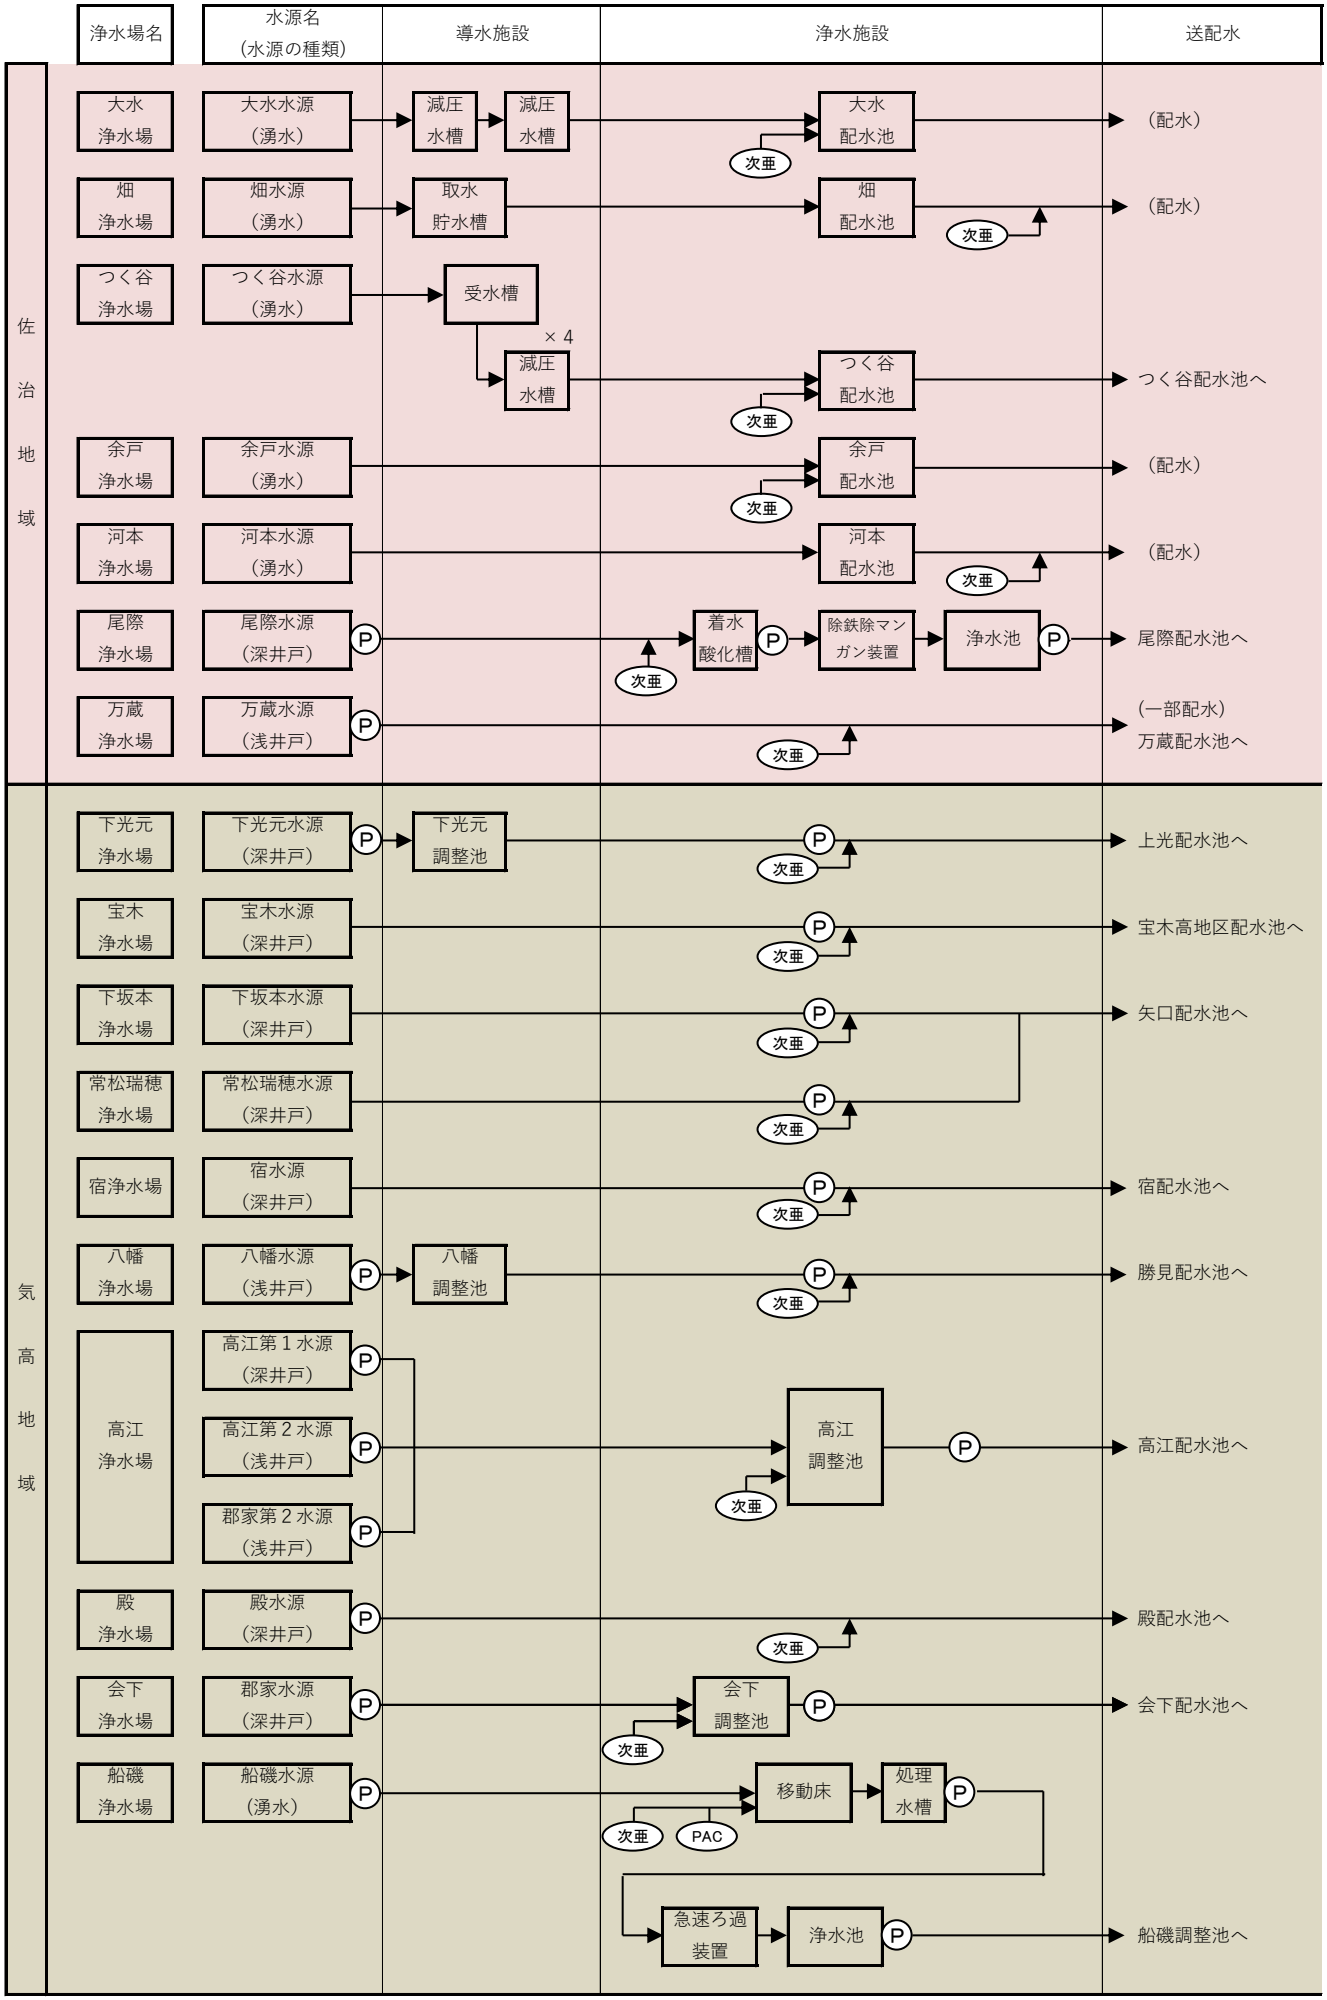
浄水場名
水源名
(水源の種類)
導水施設
浄水施設
送配水
佐治地域
大水浄水場
大水水源(湧水)
減圧水槽
減圧水槽
大水配水池
次亜
(配水)
畑浄水場
畑水源(湧水)
取水貯水槽
畑配水池
次亜
(配水)
つく谷浄水場
つく谷水源(湧水)
受水槽
× 4
減圧水槽
つく谷配水池
次亜
つく谷配水池へ
余戸浄水場
余戸水源(湧水)
余戸配水池
次亜
(配水)
河本浄水場
河本水源(湧水)
河本配水池
次亜
(配水)
尾際浄水場
尾際水源(深井戸)
P
着水酸化槽
P
除鉄除マンガン装置
浄水池
P
尾際配水池へ
次亜
万蔵浄水場
万蔵水源(浅井戸)
P
(一部配水)
万蔵配水池へ
次亜
気高地域
下光元浄水場
下光元水源(深井戸)
P
下光元調整池
P
次亜
上光配水池へ
宝木浄水場
宝木水源(深井戸)
P
次亜
宝木高地区配水池へ
下坂本浄水場
下坂本水源(深井戸)
P
次亜
矢口配水池へ
常松瑞穂浄水場
常松瑞穂水源(深井戸)
P
次亜
宿浄水場
宿水源(深井戸)
P
次亜
宿配水池へ
八幡浄水場
八幡水源(浅井戸)
P
八幡調整池
P
次亜
勝見配水池へ
高江浄水場
高江第１水源(深井戸)
P
高江第２水源(浅井戸)
P
郡家第２水源(浅井戸)
P
高江調整池
次亜
P
高江配水池へ
殿浄水場
殿水源(深井戸)
P
次亜
殿配水池へ
会下浄水場
郡家水源(深井戸)
P
会下調整池
次亜
P
会下配水池へ
船磯浄水場
船磯水源(湧水)
P
移動床
次亜
PAC
処理水槽
P
急速ろ過装置
浄水池
P
船磯調整池へ

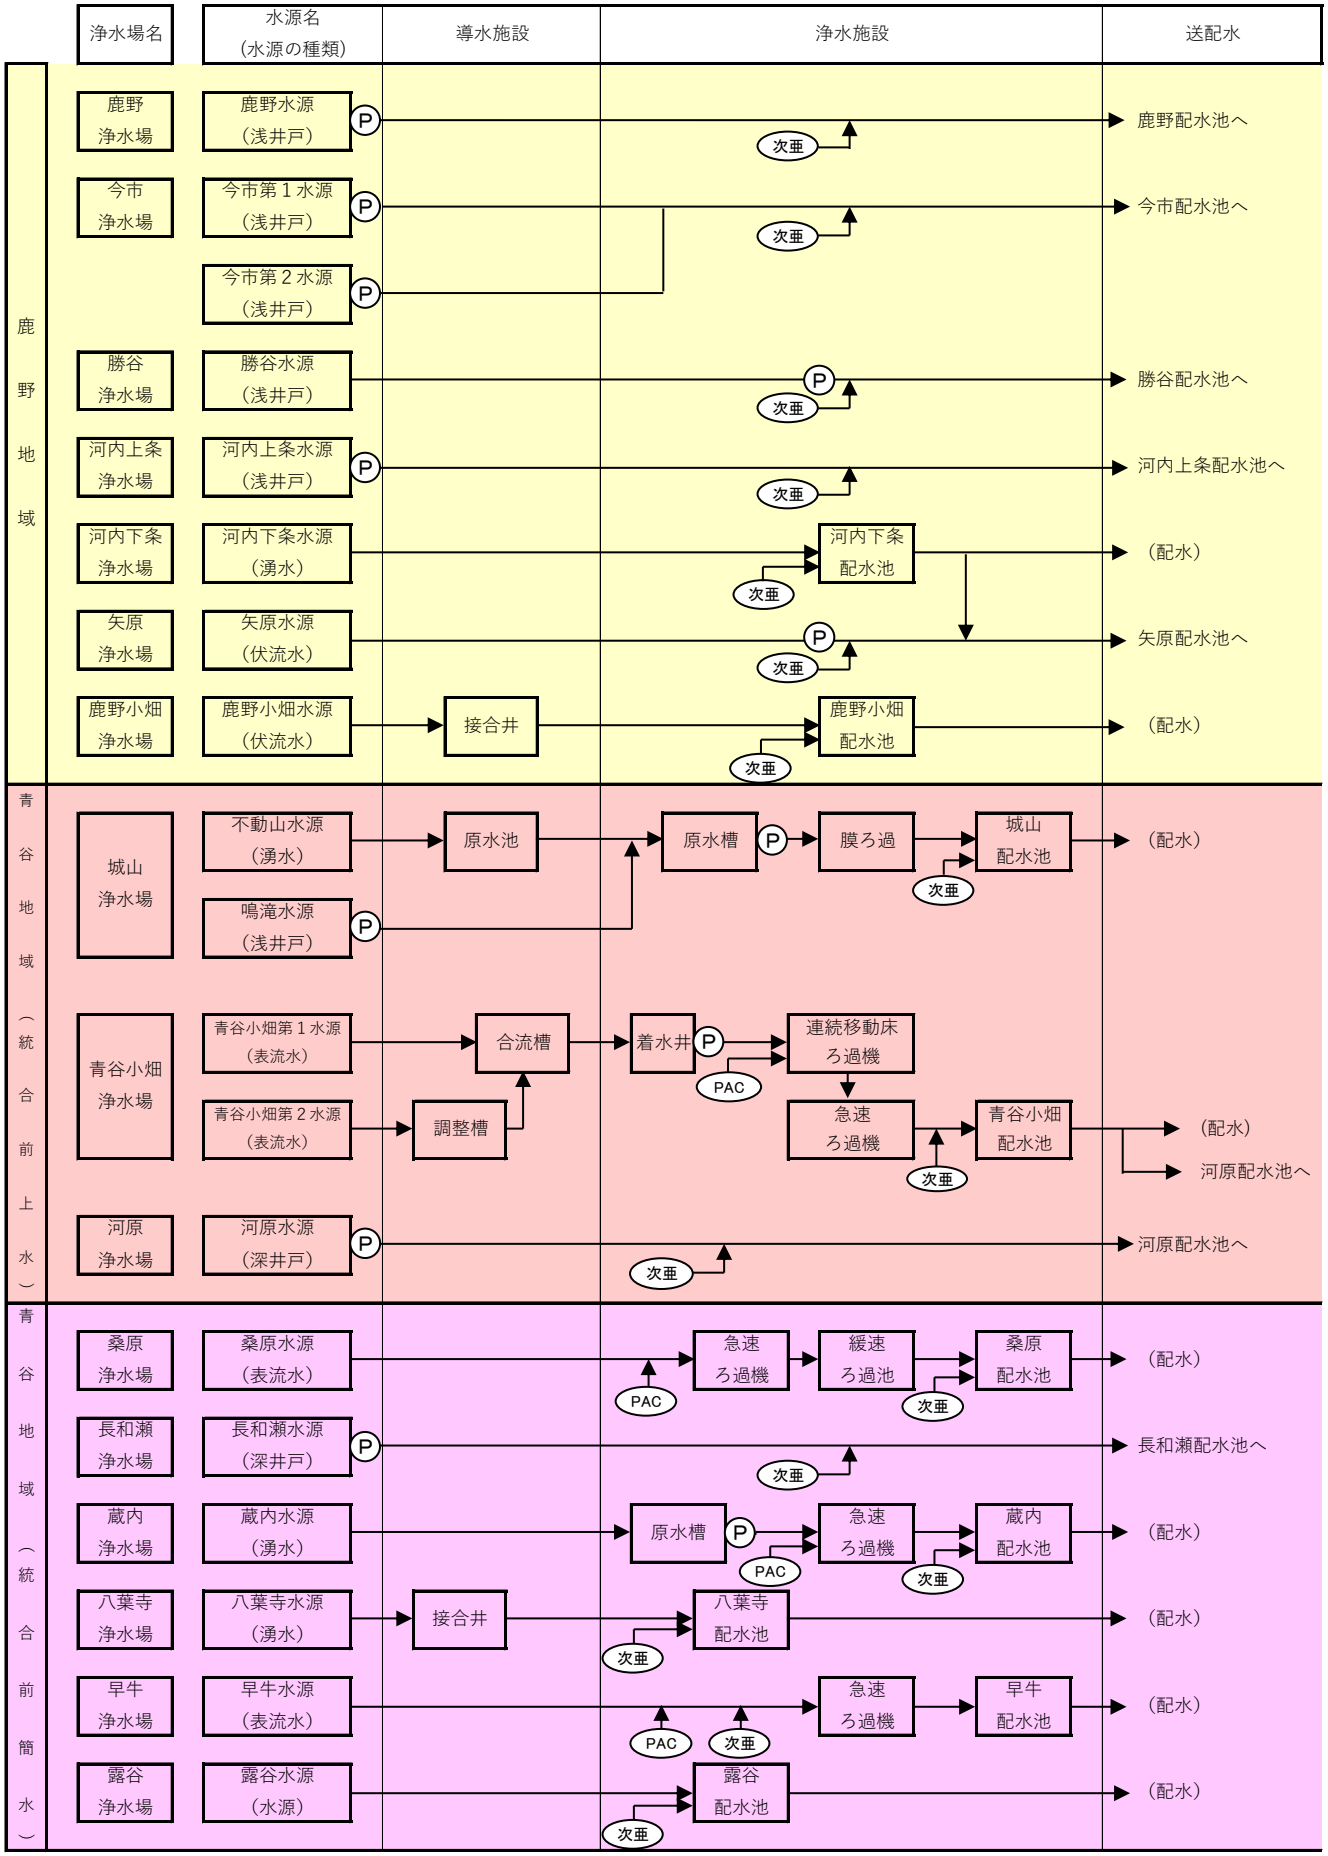
浄水場名
水源名
(水源の種類)
導水施設
浄水施設
送配水
鹿野地域
鹿野浄水場
鹿野水源
(浅井戸)
次亜
鹿野配水池へ
今市浄水場
今市第１水源
(浅井戸)
今市第２水源
(浅井戸)
今市配水池へ
勝谷浄水場
勝谷水源
(浅井戸)
勝谷配水池へ
河内上条浄水場
河内上条水源
(浅井戸)
河内上条配水池へ
河内下条浄水場
河内下条水源
(湧水)
河内下条配水池
(配水)
矢原浄水場
矢原水源
(伏流水)
矢原配水池へ
鹿野小畑浄水場
鹿野小畑水源
(伏流水)
接合井
鹿野小畑配水池
青谷地域（統合前上水）
城山浄水場
不動山水源
(湧水)
原水池
原水槽
膜ろ過
城山配水池
鳴滝水源
(浅井戸)
青谷小畑浄水場
青谷小畑第１水源
(表流水)
合流槽
着水井
連続移動床ろ過機
PAC
急速ろ過機
青谷小畑配水池
(配水)
河原配水池へ
青谷小畑第２水源
(表流水)
調整槽
河原浄水場
河原水源
(深井戸)
河原配水池へ
青谷地域（統合前簡水）
桑原浄水場
桑原水源
(表流水)
急速ろ過機
緩速ろ過池
桑原配水池
(配水)
長和瀬浄水場
長和瀬水源
(深井戸)
長和瀬配水池へ
蔵内浄水場
蔵内水源
(湧水)
原水槽
急速ろ過機
蔵内配水池
(配水)
八葉寺浄水場
八葉寺水源
(湧水)
接合井
八葉寺配水池
(配水)
早牛浄水場
早牛水源
(表流水)
急速ろ過機
早牛配水池
(配水)
露谷浄水場
露谷水源
(水源)
露谷配水池
(配水)

5　給水区域

(1) 鳥取・国府・福部地域

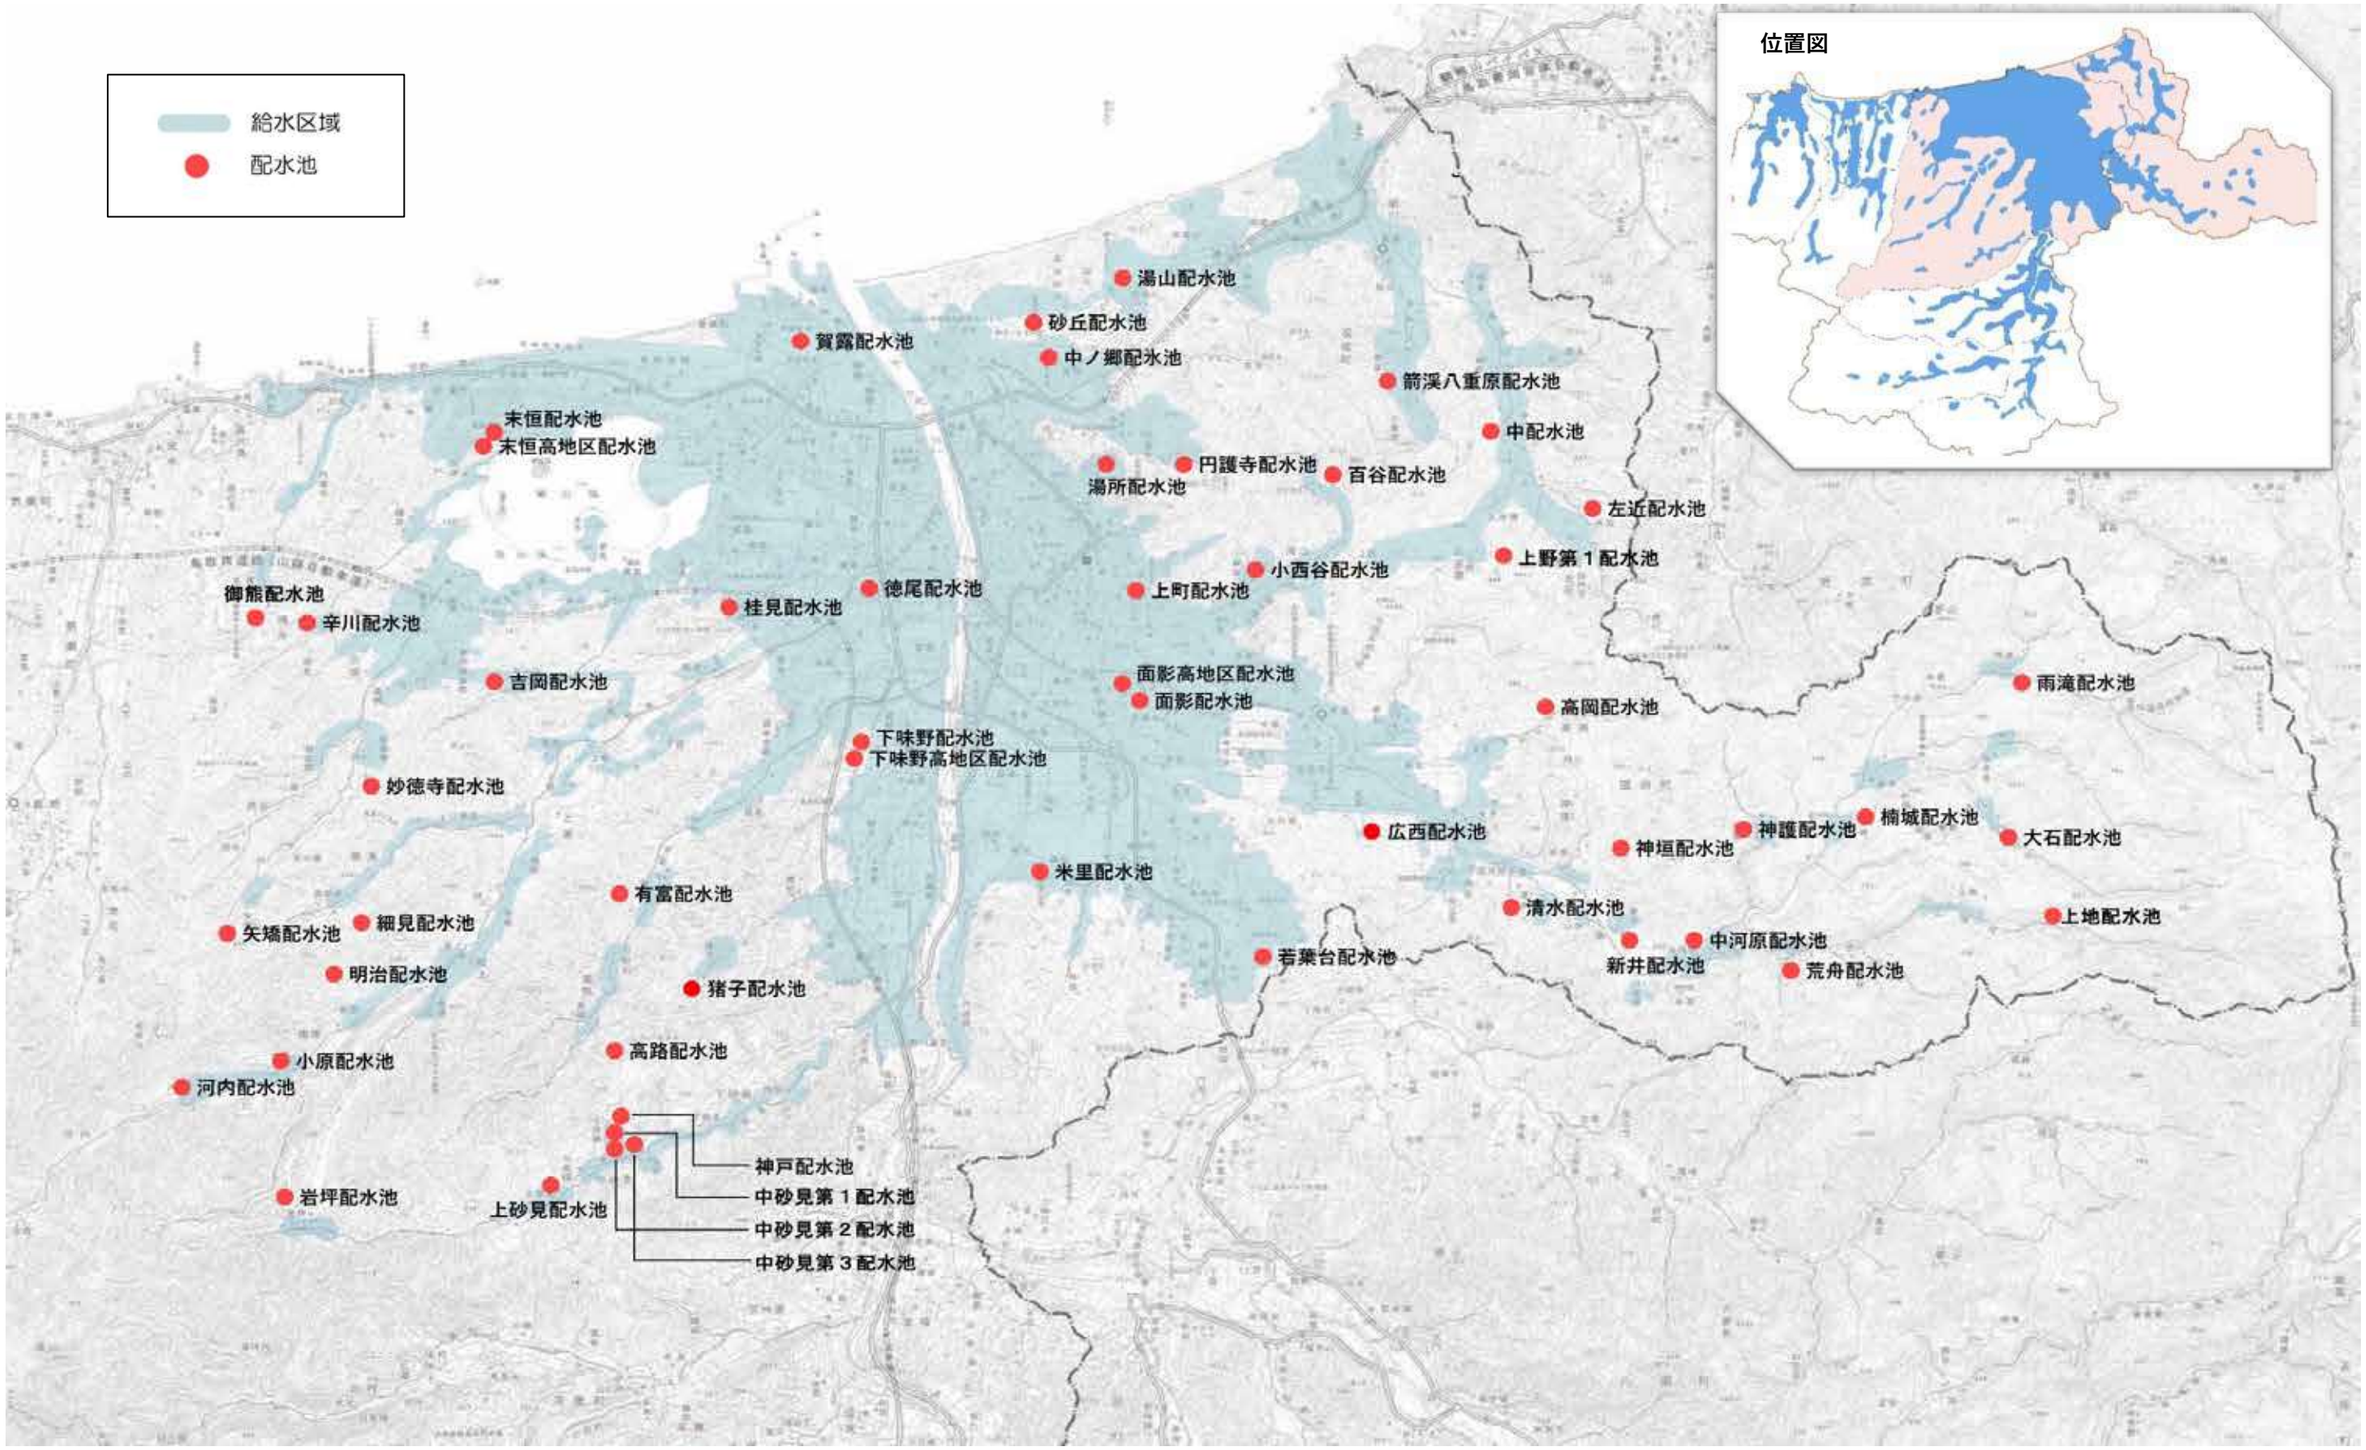

(2) 河原・用瀬・佐治地域

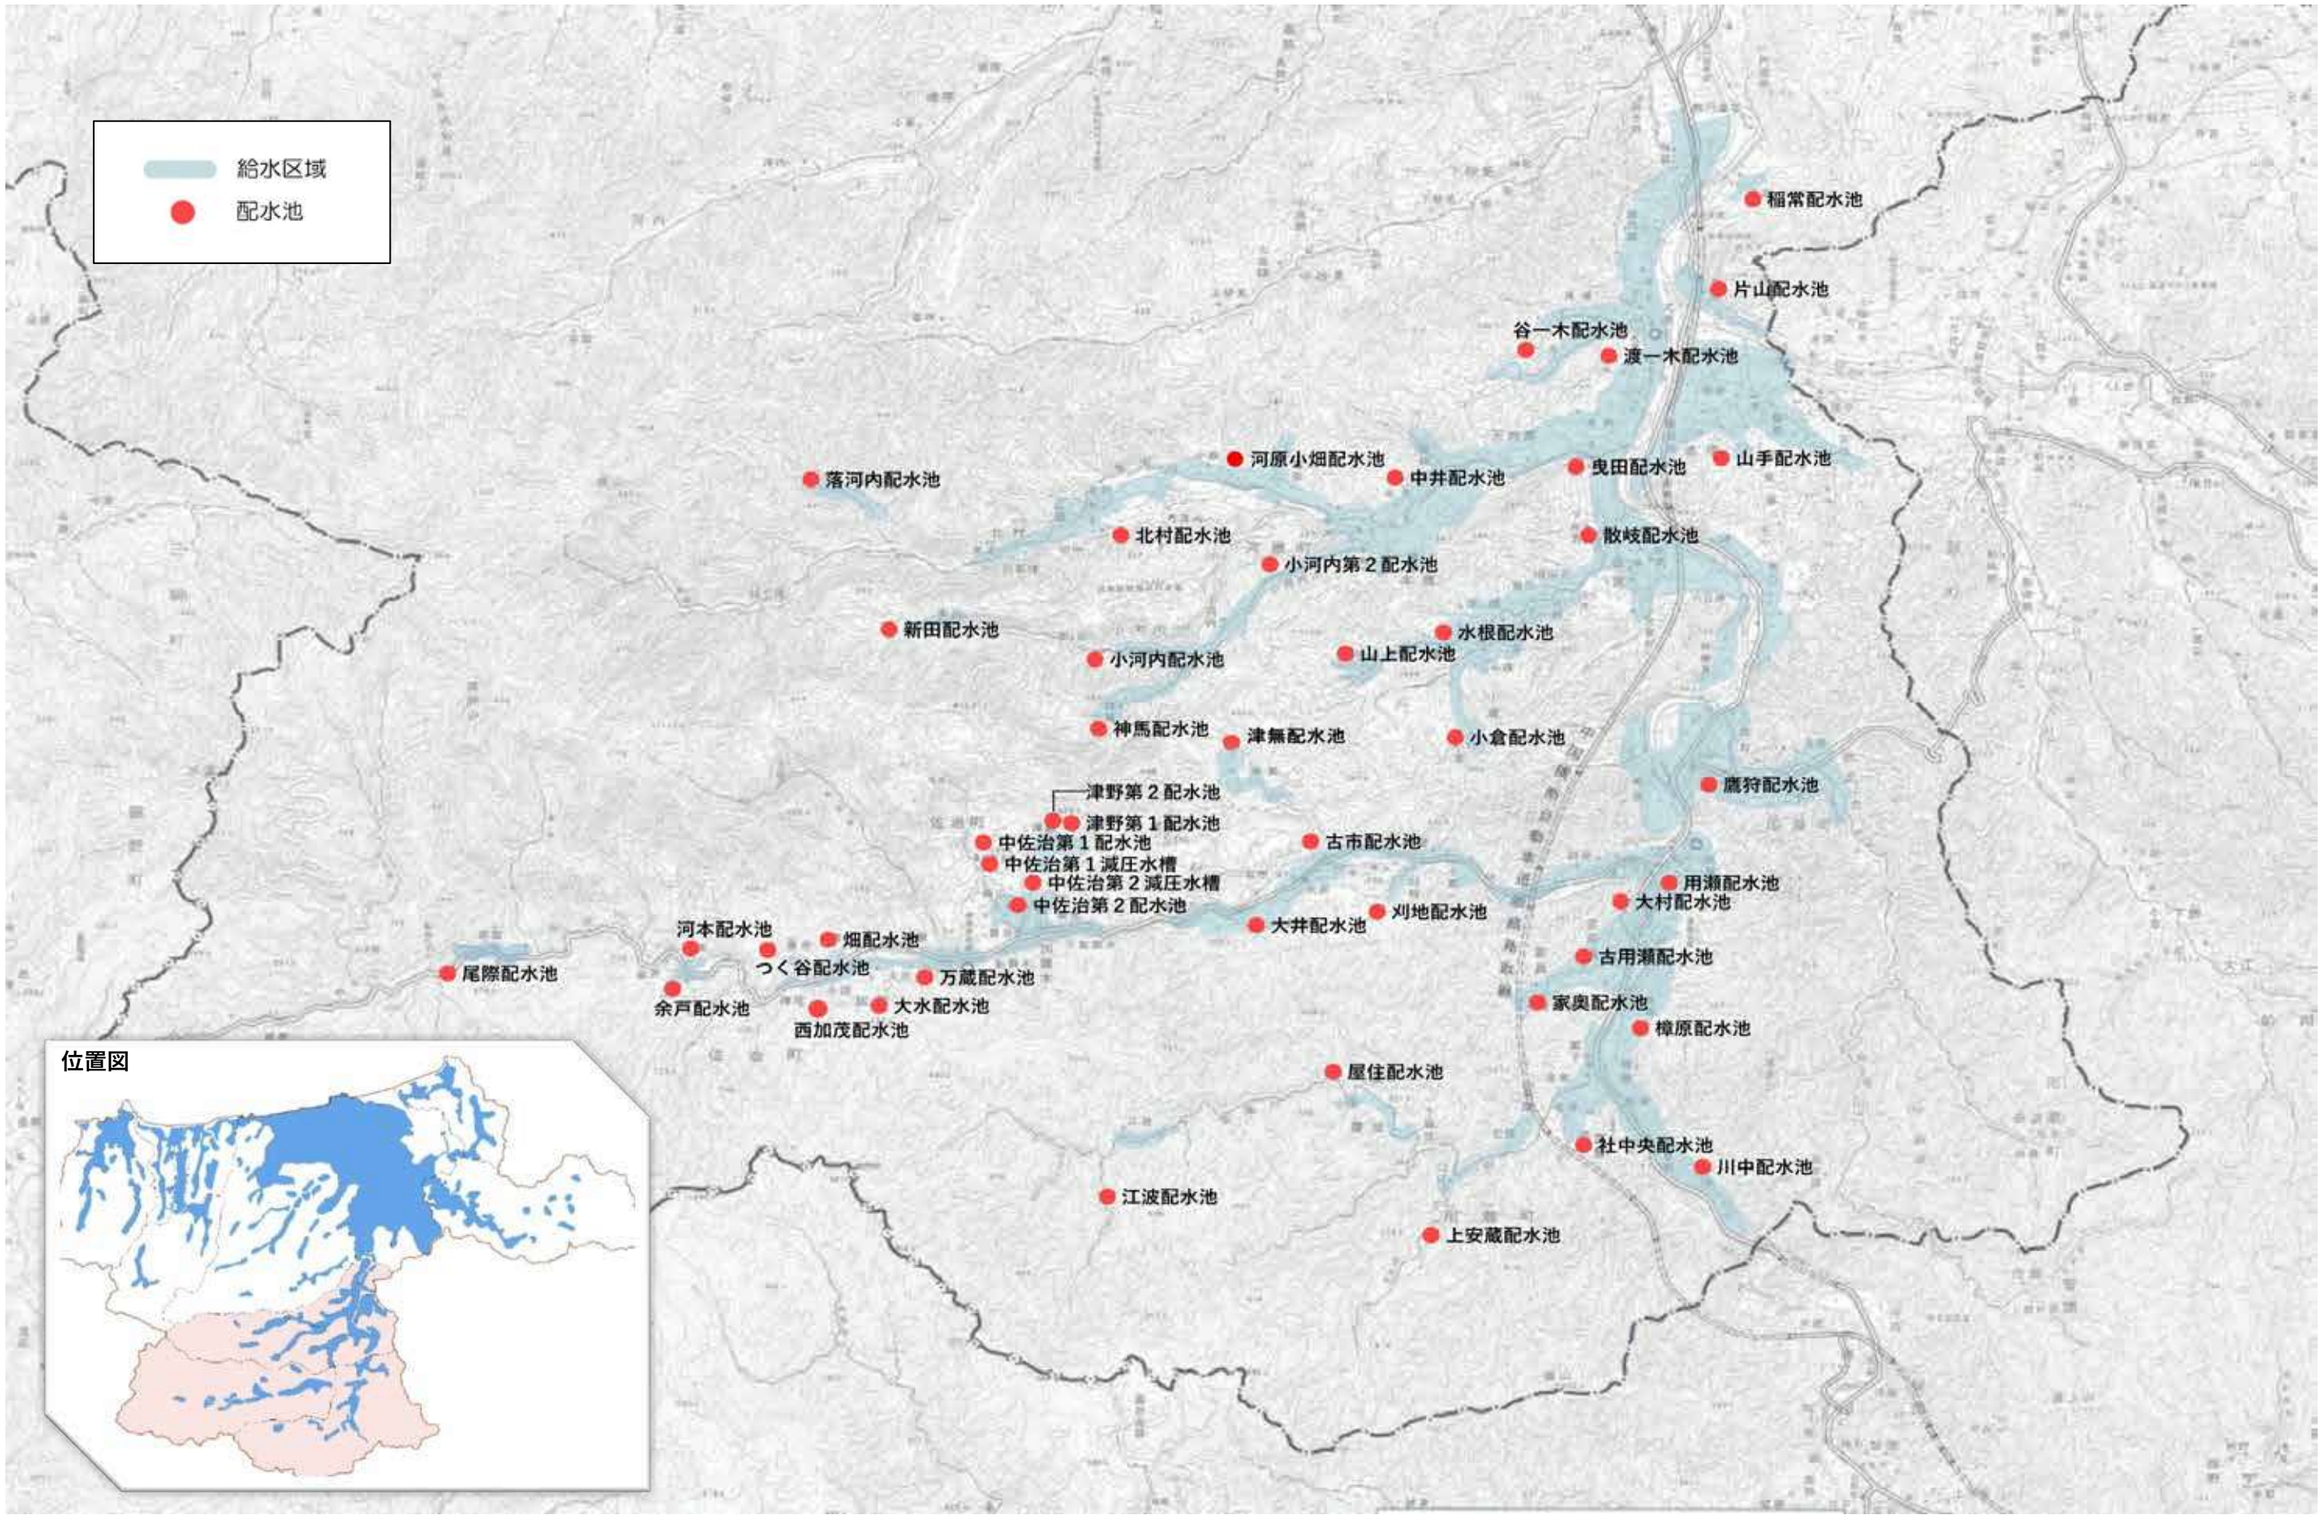
給水区域
配水池
稲常配水池
片山配水池
谷一木配水池
渡一木配水池
河原小畑配水池
落河内配水池
中井配水池
曳田配水池
山手配水池
北村配水池
散岐配水池
小河内第２配水池
新田配水池
水根配水池
小河内配水池
山上配水池
神馬配水池
津無配水池
小倉配水池
鷹狩配水池
津野第２配水池
津野第１配水池
中佐治第１配水池
古市配水池
中佐治第１減圧水槽
中佐治第２減圧水槽
用瀬配水池
中佐治第２配水池
大村配水池
刈地配水池
河本配水池
畑配水池
大井配水池
つく谷配水池
古用瀬配水池
尾際配水池
万蔵配水池
家奥配水池
余戸配水池
大水配水池
樟原配水池
西加茂配水池
屋住配水池
社中央配水池
川中配水池
江波配水池
上安蔵配水池
位置図

(3) 気高・鹿野・青谷地域

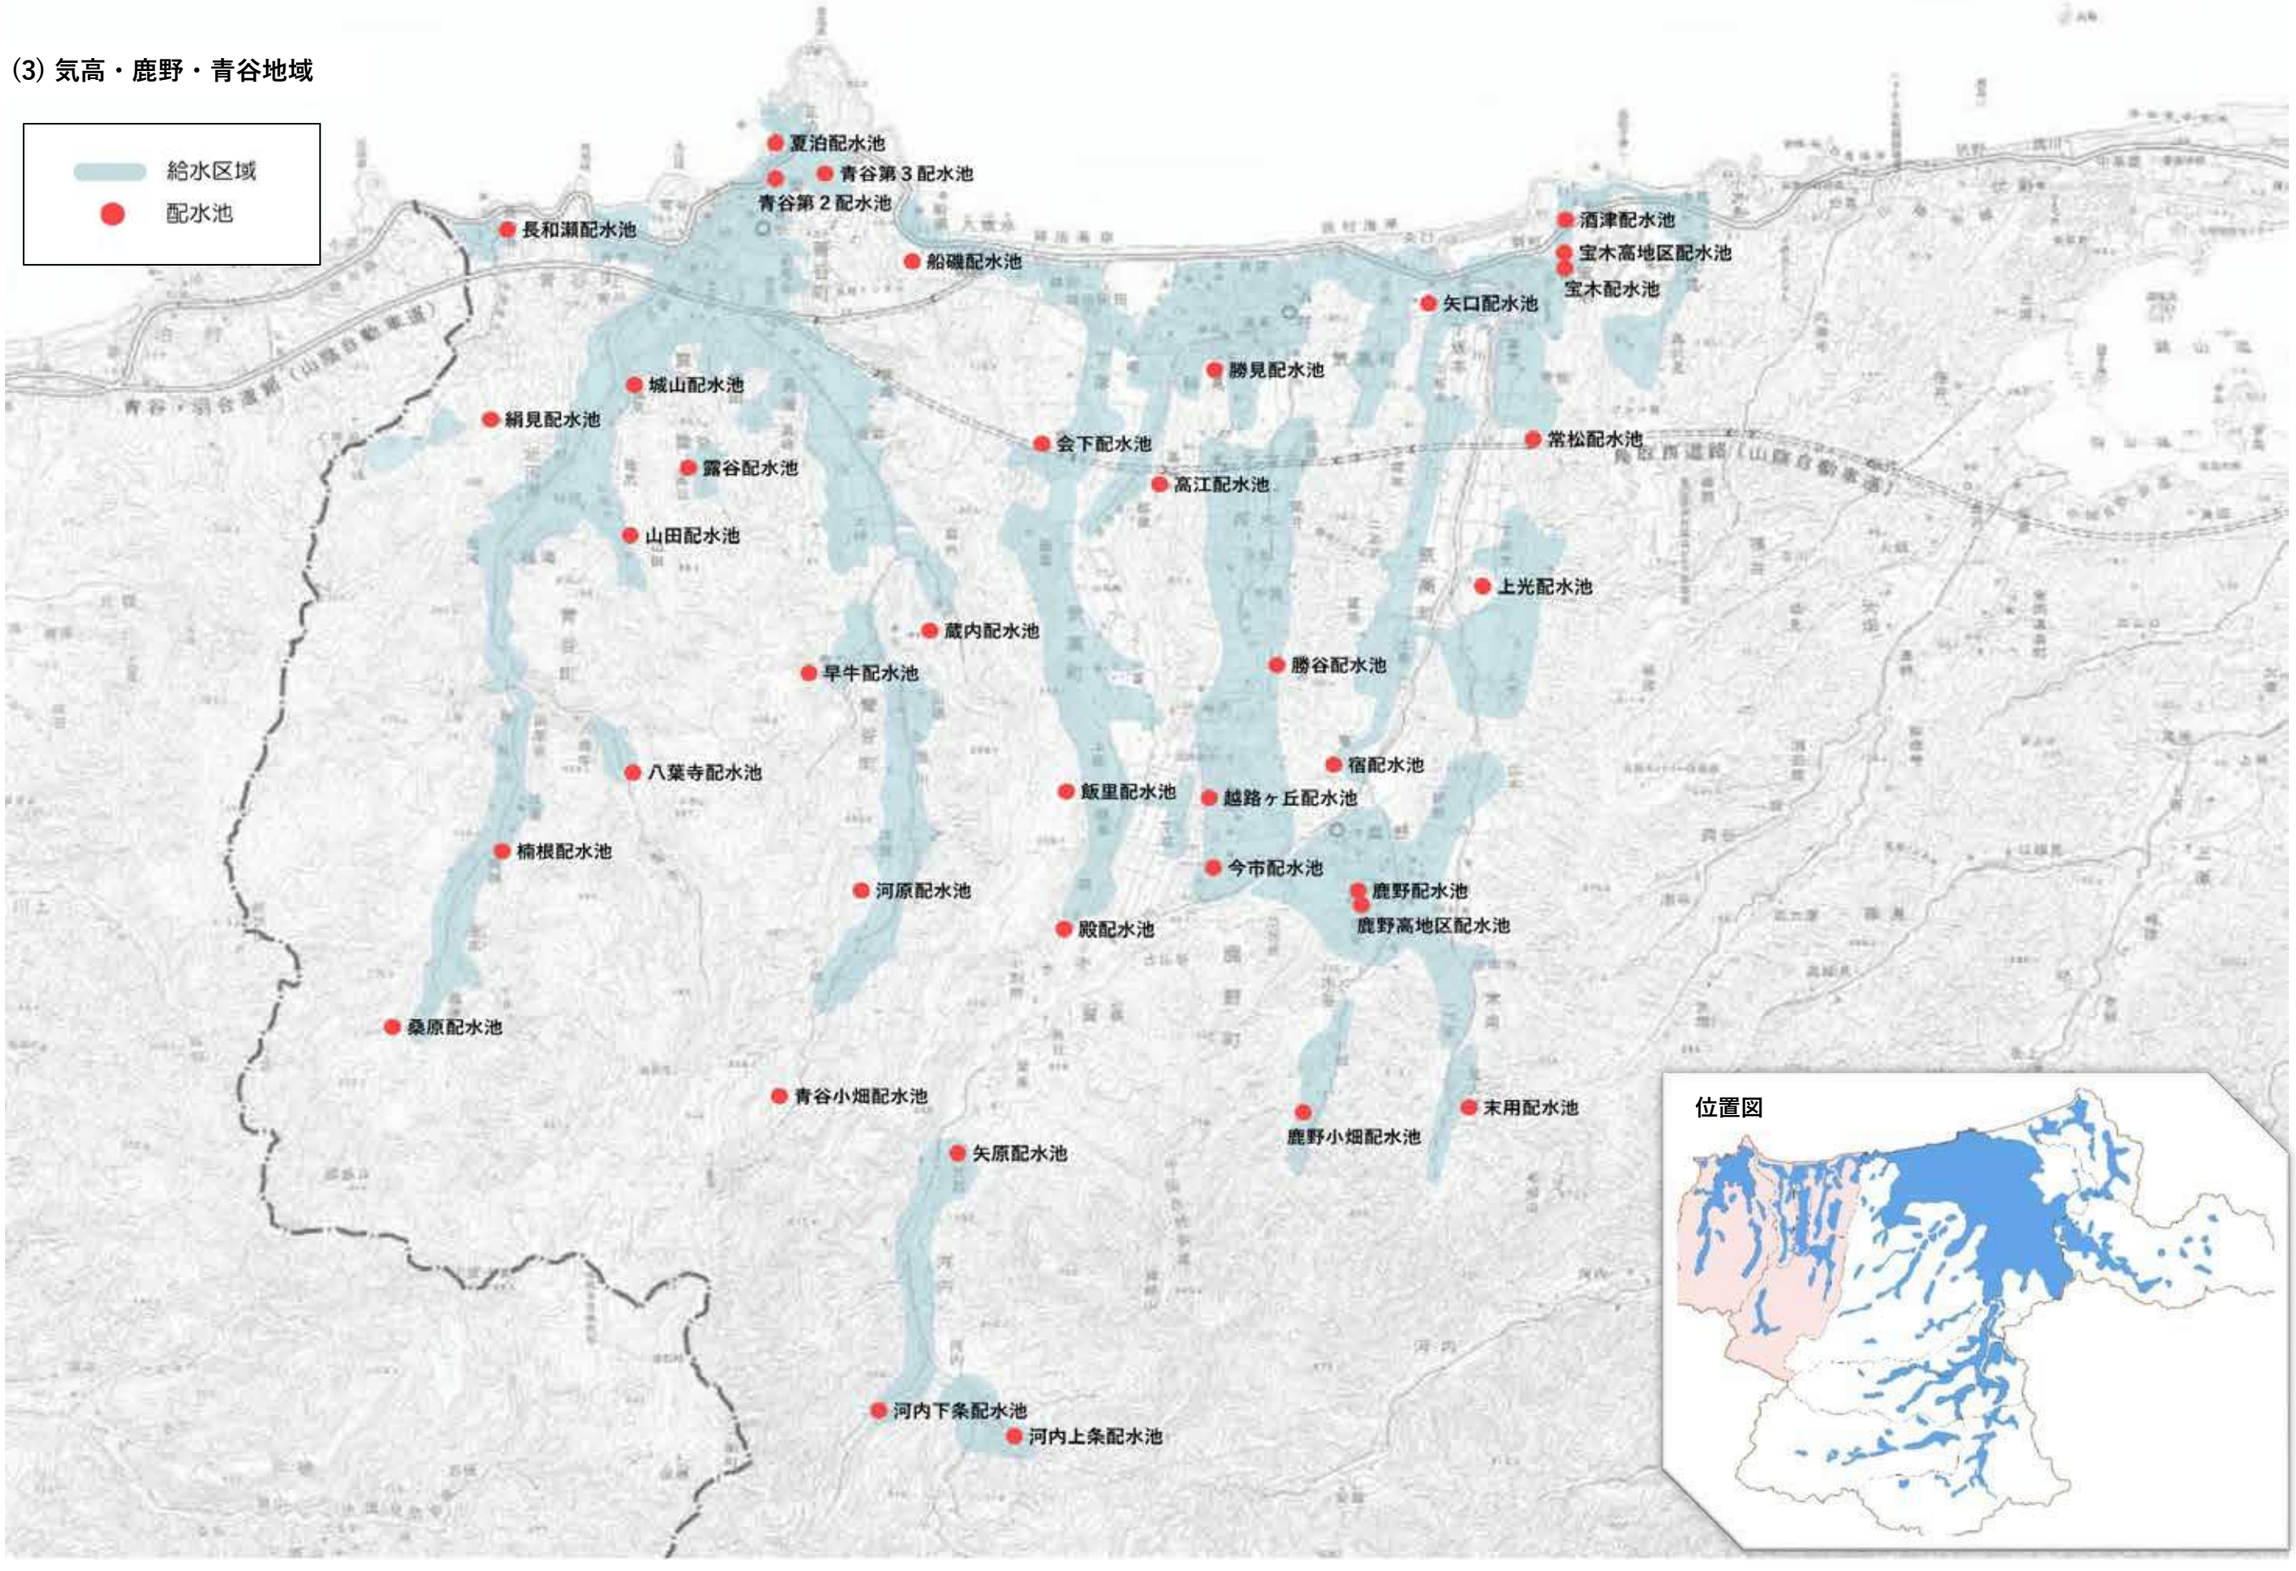
給水区域
配水池
夏泊配水池
青谷第３配水池
青谷第２配水池
長和瀬配水池
船磯配水池
酒津配水池
宝木高地区配水池
宝木配水池
矢口配水池
勝見配水池
城山配水池
絹見配水池
会下配水池
常松配水池
露谷配水池
高江配水池
山田配水池
上光配水池
蔵内配水池
勝谷配水池
早牛配水池
八葉寺配水池
宿配水池
飯里配水池
越路ヶ丘配水池
楠根配水池
今市配水池
河原配水池
鹿野配水池
鹿野高地区配水池
殿配水池
桑原配水池
青谷小畑配水池
末用配水池
鹿野小畑配水池
矢原配水池
河内下条配水池
河内上条配水池
位置図

6　水質基準項目検査実施地点一覧

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目掲載頁
江山浄水場配水区域	河川表流水	ー	ー	千代川（源田橋付近）	26
	原水	江山浄水場	ー	叶１号水源	28
	原水	江山浄水場	ー	叶２号水源	30
	原水	江山浄水場	ー	向国安水源	32
	原水	江山浄水場	ー	向国安系さく井１号	34
	原水	江山浄水場	ー	向国安系さく井２号	34
	原水	江山浄水場	ー	向国安系さく井３号	34
	原水	江山浄水場	ー	江山浄水場　原水槽	36
	浄水	江山浄水場	ー	江山浄水場　緊急遮断弁室	38
	給水栓水	江山浄水場	米里配水池	円通寺	40
	給水栓水	江山浄水場	中ノ郷配水池	浜坂八丁目	42
	給水栓水	江山浄水場	湯山配水池	福部町細川	44
	給水栓水	江山浄水場	円護寺配水池	覚寺	46
	給水栓水	江山浄水場	小西谷配水池	滝山	48
	給水栓水	江山浄水場	広西配水池	国府町美歎	50
	給水栓水	江山浄水場	桂見配水池	湖山町西三丁目	52
	給水栓水	江山浄水場	吉岡配水池	大畑	54
	給水栓水	江山浄水場	賀露配水池	賀露町北二丁目	56
	給水栓水	江山浄水場	末恒配水池	内海中	58
	給水栓水	江山浄水場	下味野高地区配水池	西円通寺	60
	給水栓水	江山浄水場	徳尾配水池	湖山町東一丁目	62
	給水栓水	江山浄水場	若葉台配水池	越路	64
	給水栓水	江山浄水場	片山配水池	河原町片山	66
	給水栓水	江山浄水場	山手配水池	河原町郷原	68
鳥取地域(統合前簡水区域)	原水	矢矯浄水場	ー	矢矯水源	70
	原水	辛川浄水場	ー	辛川水源	70
	原水	岩坪浄水場	ー	岩坪水源	70
	原水	百谷浄水場	ー	百谷水源	71
	原水	明治浄水場	ー	明治水源	71
	原水	神戸浄水場	ー	神戸水源	71
	原水	御熊浄水場	ー	御熊水源	71
	原水	河内浄水場	ー	河内水源	72
	原水	妙徳寺浄水場	ー	妙徳寺水源	73
	原水	有富浄水場	ー	有富水源	74
	原水	上砂見浄水場	ー	上砂見水源	75
	原水	細見浄水場	ー	細見水源	76
	原水	高路浄水場	ー	高路水源	77
	給水栓水	河内浄水場	小原配水池	槇原	78
	給水栓水	矢矯浄水場	矢矯配水池	矢矯	80
	給水栓水	妙徳寺浄水場	妙徳寺配水池	瀬田蔵	82
	給水栓水	有富浄水場	有富配水池	有富	84
	給水栓水	辛川浄水場	辛川配水池	福井	86
	給水栓水	岩坪浄水場	岩坪配水池	岩坪	88

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目掲載頁
鳥取地域(統合前簡水区域)	給水栓水	上砂見浄水場	上砂見配水池	上砂見	90
	給水栓水	細見浄水場	細見配水池	細見	92
	給水栓水	高路浄水場	高路配水池	高路	94
	給水栓水	百谷浄水場	百谷配水池	百谷	96
	給水栓水	明治浄水場	明治配水池	上原	98
	給水栓水	神戸浄水場	神戸配水池	中砂見	100
	給水栓水	御熊浄水場	御熊配水池	御熊	102
国府地域	原水	高岡浄水場	―	高岡水源	104
	原水	山崎浄水場	―	山崎第１水源	104
	原水	山崎浄水場	―	山崎第２水源	104
	原水	神垣浄水場	―	神垣第２水源	105
	原水	楠城浄水場	―	楠城水源	105
	原水	荒舟浄水場	―	荒舟水源	105
	原水	雨滝浄水場	―	雨滝水源	106
	原水	大石浄水場	―	大石水源	107
	原水	上地浄水場	―	上地水源	108
	原水	神護浄水場	―	神護水源	109
	給水栓水	高岡浄水場	高岡配水池	国府町糸谷	110
	給水栓水	山崎浄水場	清水配水池	国府町岡益	112
	給水栓水	神垣浄水場	神垣配水池	国府町神垣	114
	給水栓水	雨滝浄水場	雨滝配水池	国府町雨滝	116
	給水栓水	大石浄水場	大石配水池	国府町栃本	118
	給水栓水	楠城浄水場	楠城配水池	国府町楠城	120
	給水栓水	神護浄水場	神護配水池	国府町神護	122
	給水栓水	上地浄水場	上地配水池	国府町上地	124
	給水栓水	荒舟浄水場	荒舟配水池	国府町荒舟	126
福部地域	原水	蔵見浄水場	―	蔵見水源	128
	原水	上野浄水場	―	上野水源	128
	原水	箭渓浄水場	―	箭渓水源	129
	給水栓水	蔵見浄水場	中配水池	福部町蔵見	130
	給水栓水	上野浄水場	上野第１配水池	福部町左近	132
	給水栓水	箭渓浄水場	箭渓八重原配水池	福部町箭渓	134
河原地域	河川表流水	―	―	曳田川（姫沼橋）	136
	原水	水根浄水場	―	水根水源	137
	原水	北村浄水場	―	北村水源	137
	原水	小河内浄水場	―	小河内水源	137
	原水	新田浄水場	―	新田水源	137
	原水	曳田浄水場	―	曳田水源	138
	原水	渡一木浄水場	―	渡一木水源	140
	原水	稲常浄水場	―	稲常水源	142
	原水	落河内浄水場	―	落河内水源	144
	給水栓水	曳田浄水場	河原小畑配水池	河原町小畑	146
	給水栓水	曳田浄水場	散岐配水池	河原町釜口	148
	給水栓水	曳田浄水場	曳田配水池	河原町布袋	150
	給水栓水	渡一木浄水場	渡一木配水池	河原町渡一木	152
	給水栓水	水根浄水場	水根配水池	河原町水根	154

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目掲載頁
河原地域	給水栓水	稲常浄水場	稲常配水池	河原町稲常	156
	給水栓水	北村浄水場	北村配水池	河原町弓河内	158
	給水栓水	小河内浄水場	神馬配水池	河原町神馬	160
	給水栓水	落河内浄水場	落河内配水池	河原町北村	162
	給水栓水	新田浄水場	新田配水池	河原町小河内	164
用瀬地域	原水	用瀬浄水場	ー	用瀬水源	166
	原水	大村浄水場	ー	大村水源	166
	原水	樟原浄水場	ー	樟原水源	166
	原水	上安蔵浄水場	ー	上安蔵水源	167
	原水	屋住浄水場	ー	屋住水源	167
	原水	江波浄水場	ー	江波水源	167
	原水	社中央浄水場	ー	社中央水源	168
	給水栓水	用瀬浄水場	用瀬配水池	用瀬町用瀬	170
	給水栓水	大村浄水場	大村配水池	用瀬町鷹狩	172
	給水栓水	樟原浄水場	樟原配水池	用瀬町宮原	174
	給水栓水	社中央浄水場	社中央配水池	用瀬町安蔵	176
	給水栓水	上安蔵浄水場	上安蔵配水池	用瀬町安蔵	178
	給水栓水	屋住浄水場	屋住配水池	用瀬町屋住	180
	給水栓水	江波浄水場	江波配水池	用瀬町江波	182
佐治地域	原水	中島浄水場	ー	中島水源	184
	原水	中佐治浄水場	ー	中佐治水源	184
	原水	津野浄水場	ー	津野第３水源	184
	原水	大水浄水場	ー	大水水源	185
	原水	畑浄水場	ー	畑水源	185
	原水	つく谷浄水場	ー	つく谷水源	185
	原水	余戸浄水場	ー	余戸水源	185
	原水	河本浄水場	ー	河本水源	185
	原水	万蔵浄水場	ー	万蔵水源	185
	原水	華立浄水場	ー	華立水源	186
	原水	西加茂浄水場	ー	西加茂水源	187
	原水	津無浄水場	ー	津無水源	188
	原水	尾際浄水場	ー	尾際水源	189
	給水栓水	華立浄水場 中島浄水場	古市配水池	佐治町古市	190
	給水栓水	中佐治浄水場	中佐治第２配水池	佐治町加瀬木	192
	給水栓水	西加茂浄水場	西加茂配水池	佐治町加茂	194
	給水栓水	津無浄水場	津無配水池	佐治町津無	196
	給水栓水	津野浄水場	津野第１配水池	佐治町津野	198
	給水栓水	大水浄水場	大水配水池	佐治町加茂	200
	給水栓水	畑浄水場	畑配水池	佐治町畑	202
	給水栓水	つく谷浄水場	つく谷配水池	佐治町つく谷	204
	給水栓水	余戸浄水場	余戸配水池	佐治町余戸	206
	給水栓水	河本浄水場	河本配水池	佐治町河本	208
	給水栓水	尾際浄水場	尾際配水池	佐治町尾際	210
	給水栓水	万蔵浄水場	万蔵配水池	佐治町加茂	212

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目掲載頁
気高地域	原水	下光元浄水場	ー	下光元水源	214
	原水	宝木浄水場	ー	宝木水源	214
	原水	宿浄水場	ー	宿水源	215
	原水	八幡浄水場	ー	八幡水源	215
	原水	高江浄水場	ー	高江第１水源	215
	原水	高江浄水場	ー	高江第２水源	215
	原水	高江浄水場	ー	郡家第２水源	215
	原水	殿浄水場	ー	殿水源	216
	原水	会下浄水場	ー	郡家水源	216
	原水	常松瑞穂浄水場	ー	常松瑞穂水源	217
	原水	船磯浄水場	ー	船磯水源	218
	給水栓水	下光元浄水場	上光配水池	気高町下光元	220
	給水栓水	宝木浄水場	宝木配水池	気高町冨吉	222
	給水栓水	宝木浄水場	酒津配水池	気高町酒津	224
	給水栓水	宝木浄水場	宝木高地区配水池	気高町奥沢見	226
	給水栓水	宿浄水場	宿配水池	気高町土居	228
	給水栓水	常松瑞穂浄水場	矢口配水池	気高町日光	230
	給水栓水	八幡浄水場	勝見配水池	気高町浜村	232
	給水栓水	高江浄水場	高江配水池	気高町八幡	234
	給水栓水	殿浄水場	飯里配水池	気高町山宮	236
	給水栓水	会下浄水場	会下配水池	気高町会下	238
	給水栓水	船磯浄水場	船磯配水池	気高町八束水	240
鹿野地域	原水	鹿野浄水場	ー	鹿野水源	242
	原水	今市浄水場	ー	今市第１水源	242
	原水	河内上条浄水場	ー	河内上条水源	242
	原水	河内下条浄水場	ー	河内下条水源	243
	原水	鹿野小畑浄水場	ー	鹿野小畑水源	243
	原水	今市浄水場	ー	今市第２水源	244
	原水	勝谷浄水場	ー	勝谷水源	245
	原水	矢原浄水場	ー	矢原水源	246
	給水栓水	鹿野浄水場	鹿野配水池	鹿野町鹿野	248
	給水栓水	今市浄水場	今市配水池	鹿野町今市	250
	給水栓水	勝谷浄水場	勝谷配水池	鹿野町宮方	252
	給水栓水	河内上条浄水場	河内上条配水池	鹿野町河内	254
	給水栓水	河内下条浄水場 矢原浄水場	矢原配水池	鹿野町河内	256
	給水栓水	鹿野小畑浄水場	鹿野小畑配水池	鹿野町水谷	258

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目掲載頁
青谷地域(統合前上水区域)	河川表流水	ー	ー	勝部川（落合橋）	260
	河川表流水	ー	ー	日置川（小鷲谷橋）	261
	原水	城山浄水場	ー	不動山水源	262
	原水	城山浄水場	ー	鳴滝水源	264
	原水	青谷小畑浄水場	ー	青谷小畑水源	266
	原水	河原浄水場	ー	河原水源	268
	給水栓水	城山浄水場	青谷第３配水池	青谷町夏泊	270
	給水栓水	城山浄水場	山田配水池	青谷町山田	272
	給水栓水	城山浄水場	城山配水池	青谷町大坪	274
	給水栓水	城山浄水場	絹見配水池	青谷町絹見	276
	給水栓水	青谷小畑浄水場	青谷小畑配水池	青谷町小畑	278
	給水栓水	青谷小畑浄水場 河原浄水場	河原配水池	青谷町山根	280
青谷地域(統合前簡水区域)	原水	長和瀬浄水場	ー	長和瀬水源	282
	原水	早牛浄水場	ー	早牛水源	282
	原水	露谷浄水場	ー	露谷水源	282
	原水	桑原浄水場	ー	桑原水源	283
	原水	蔵内浄水場	ー	蔵内水源	284
	原水	八葉寺浄水場	ー	八葉寺水源	285
	給水栓水	桑原浄水場	桑原配水池	青谷町澄水	286
	給水栓水	長和瀬浄水場	長和瀬配水池	青谷町長和瀬	288
	給水栓水	蔵内浄水場	蔵内配水池	青谷町蔵内	290
	給水栓水	八葉寺浄水場	八葉寺配水池	青谷町八葉寺	292
	給水栓水	早牛浄水場	早牛配水池	青谷町早牛	294
	給水栓水	露谷浄水場	露谷配水池	青谷町露谷	296

7　水質検査結果

（1）水質検査結果の概要

ア　水質基準項目(給水栓水)

浄水及び給水栓水は、水質基準項目(51項目)の基準値にすべて適合しましたが、一部の項目で基準値の20%を超過しました。超過した項目は下表のとおりです。

※は、超過した複数の配水系統のうち、最大値を示した配水系統です。

江山浄水場　配水区域

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007 mg/L	吉岡系※、若葉台系※
蒸発残留物	500 mg/L以下	124 mg/L	山手系※ほか10系統

鳥取地域(統合前簡水区域)

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.006 mg/L	有富系
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003 mg/L	上砂見系
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.18 mg/L	高路系
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.17 mg/L	百谷系
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.17 mg/L	細見系、妙徳寺系、有富系※
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.016 mg/L	細見系※、有富系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	80 mg/L	高路系※、辛川系、御熊系、妙徳寺系、神戸系
蒸発残留物	500 mg/L以下	206 mg/L	辛川系※ほか9系統
有機物（全有機炭素（TOC））の量	3 mg/L以下	0.8 mg/L	百谷系
色度	5 度以下	2.7 度	有富系※、妙徳寺系、細見系、明治系
濁度	2 度以下	0.6 度	有富系※、明治系

国府地域

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.50 mg/L	雨滝系
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	65 mg/L	雨滝系※、神護系
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.012 mg/L	上地系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	71 mg/L	神垣系
蒸発残留物	500 mg/L以下	260 mg/L	神護系※ほか5系統
色度	5 度以下	2 度	楠城系※、上地系※

福部地域

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.16 mg/L	箭渓八重原系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	65 mg/L	箭渓八重原系※、中系
蒸発残留物	500 mg/L以下	173 mg/L	箭渓八重原系※、中系、上野第１系

河原地域

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003 mg/L	曳田系※、河原小畑系※、散岐系※
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.31 mg/L	渡一木系
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.20 mg/L	神馬系
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.013 mg/L	新田系
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.08 mg/L	新田系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	78 mg/L	水根系
蒸発残留物	500 mg/L以下	183 mg/L	水根系※、渡一木系、神馬系、稲常系、散岐系

用瀬地域

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L	江波系
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.18 mg/L	上安蔵系
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.018 mg/L	江波系
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.028 mg/L	江波系
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008 mg/L	江波系※、社中央系
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008 mg/L	江波系
有機物（全有機炭素（TOC））の量	3 mg/L以下	1.1 mg/L	江波系※、社中央系
色度	5 度以下	2 度	樟原系※、江波系※

佐治地域

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.006 mg/L	尾際系
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.5 mg/L	西加茂系
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.28 mg/L	尾際系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	62 mg/L	尾際系
蒸発残留物	500 mg/L以下	110 mg/L	古市系※、津無系※

気高地域

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.6 mg/L	船磯系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	86 mg/L	勝見系
蒸発残留物	500 mg/L以下	220 mg/L	勝見系※、高江系、船磯系、会下系

鹿野地域

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004 mg/L	勝谷系
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.20 mg/L	勝谷系
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007 mg/L	鹿野小畑系
蒸発残留物	500 mg/L以下	110 mg/L	勝谷系
有機物（全有機炭素（TOC））の量	3 mg/L以下	0.7 mg/L	鹿野小畑系
色度	5 度以下	4 度	鹿野小畑系
濁度	2 度以下	1 度	鹿野小畑系

青谷地域（統合前上水区域）

給水栓水について、基準値の20%を超過した項目はありませんでした。

青谷地域（統合前簡水区域）

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.07 mg/L	八葉寺系※、早牛系、桑原系
塩化物イオン	200 mg/L以下	44 mg/L	長和瀬系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	74 mg/L	長和瀬系
蒸発残留物	500 mg/L以下	200 mg/L	長和瀬系※、露谷系
有機物（全有機炭素（TOC））の量	3 mg/L以下	0.8 mg/L	早牛系
色度	5 度以下	2 度	八葉寺系

イ　水質管理目標設定項目(原水、給水栓水)

水道管の腐食しやすさの目安となるランゲリア指数（目標値：－１以上）は、福部地域のみ目標値を満たしました。それ以外の地域においては、目標値を満たしませんでした。これは、硬度が低いことが主な原因であり、健康に影響はありません。

その他の項目（無機物、重金属、一般有機物、消毒副生成物等）については、全ての検査地点において目標値を満たしました。

農薬類は、全ての検査地点において定量下限値未満でした。

ウ　指標菌検査及びクリプトスポリジウム等(原水)

各地域において、指標菌が検出された水源は下表のとおりです。

なお、クリプトスポリジウム及びジアルジアは全ての水源において検出されませんでした。

地域	水源名	検査回数（回/年）	検出回数(回/年)	
			大腸菌	嫌気性芽胞菌
江山浄水場配水区域	叶1号水源	12	1	0
	叶2号水源	12	1	0
	向国安水源	12	2	0
	江山浄水場 原水(3水源混合)	12	1	0
鳥取地域(統合前簡水)	有富水源	4	2	0
	明治水源	4	2	0
国府地域	大石水源	12	2	0
	荒舟水源	12	4	0
福部地域	全ての水源で検出せず			
河原地域	新田水源	4	2	0
用瀬地域	社中央水源	4	3	2
	上安蔵水源	12	4	0
	江波水源	4	4	0
佐治地域	華立水源	4	1	0
	中島水源	12	3	1
	中佐治水源	12	1	0
	西加茂水源	12	1	0
	畑水源	12	7	0
	つく谷水源	12	2	0
	河本水源	12	3	1
	万蔵水源	12	2	0

地域	水源名	検査回数（回/年）	検出回数(回/年)	
			大腸菌	嫌気性芽胞菌
気高地域	船磯水源	4	1	0
鹿野地域	今市第1水源	12	3	0
	今市第2水源	12	6	0
	河内下条水源	12	1	0
	矢原水源	12	1	0
	鹿野小畑水源	12	11	1
青谷地域（統合前上水）	不動山水源	4	1	0
	鳴滝水源	4	3	0
	青谷小畑水源	4	3	1
青谷地域（統合前簡水）	桑原水源	4	4	0
	蔵内水源	4	1	0
	八葉寺水源	12	3	0
	早牛水源	4	2	0
	露谷水源	12	3	0

エ　毎日検査項目（給水栓水）

給水栓水は、遊離残留塩素の濃度を0.1mg/L以上に保持するよう法令で定められています。

１日１回の残留塩素検査では、0.1mg/L未満の日はなく、色、濁りについても異常は認められませんでした。

(2) 水質検査結果一覧表

ア　水質基準項目

（ア）江山浄水場 配水区域

河川表流水

千代川（源太橋付近）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.5	R4.5.10	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.8
天候	－	－	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	－	16.2	17.5	21.7	27.1	30.1
水温	℃	－	8.9	14.5	18.6	25.2	25.5
一般細菌	個/mL	100以下	25	400	2,800	90	27,000
大腸菌		検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.43			0.33	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			0.09	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05			0.08	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.05			0.14	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.1			7.6	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			0.016	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.0	6.7	8.6	7.7	6.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	17			28	
蒸発残留物	mg/L	500以下	55			65	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.8	0.7	1.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	7.1	7.1	7.1	7.3
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1.7	2.4	4.8	3.1	11
濁度	度	2度以下	1.0	1.3	4.3	2.3	11

R4.9.1	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.2	最高	最低	平均
雨	曇	雨	雨	雨	曇	雨	−	−	−
24.1	16.8	14.9	5.6	1.4	5.7	3.1	30.1	1.4	15.3
24.2	19.8	14.3	11.0	6.5	4.9	7.5	25.5	4.9	15.1
6,600	1,800	350	150	120	200	570	27,000	25	3,300
検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.41			0.54			0.54	0.33	0.43
	<0.08			<0.08			0.09	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	0.09			0.10			0.10	0.05	0.08
	0.07			0.09			0.14	0.05	0.09
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.0			8.3			8.3	5.1	6.8
	<0.005			0.006			0.016	<0.005	0.005
6.4	6.1	6.9	7.3	11.6	14.7	9.5	14.7	6.0	8.1
	21			26			28	17	23
	73			72			73	55	66
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
1.0	0.9	0.7	1.2	0.6	0.5	1.0	1.3	0.4	0.8
7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	7.3	6.7	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
5.0	4.5	1.7	5.8	3.4	2.6	6.2	11	1.7	4
4.0	2.0	0.6	2.3	1.4	1.1	6.2	11	0.6	3

原水

江山浄水場　叶１号水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.5	R4.5.10	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.8
天候	－	－	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	－	16.2	17.5	21.7	27.1	30.1
水温	℃	－	11.3	16.7	20.2	26.2	28.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	4	0	44
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.54			0.52	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.6			7.8	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.6	6.9	8.5	8.4	7.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	17			29	
蒸発残留物	mg/L	500以下	52			60	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R4.9.1	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.2	最高	最低	平均
雨	曇	雨	雨	雨	曇	雨	−	−	−
24.1	16.8	14.9	5.6	1.4	5.7	3.1	30.1	1.4	15.3
27.2	23.8	18.1	15.2	6.7	6.7	9.1	28.0	6.7	17.4
9	2	0	0	1	1	2	44	0	5
検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	1回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.54			0.69			0.69	0.52	0.57
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.0			7.0			7.8	5.6	6.6
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.9	6.3	7.1	7.4	9.9	12.3	9.1	12.3	6.3	8.1
	22			27			29	17	24
	70			58			70	52	60
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

江山浄水場　叶２号水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.5	R4.5.10	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.8
天候	−	−	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	16.2	17.5	21.7	27.1	30.1
水温	℃	−	12.3	17.6	21.5	27.1	29.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	2	2	0	14
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.48			0.50	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.4			7.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.5	6.9	8.9	8.2	7.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	18			30	
蒸発残留物	mg/L	500以下	62			67	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.6	0.6	0.5	0.8
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R4.9.1	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.2	最高	最低	平均
雨	曇	雨	雨	雨	曇	雨	−	−	−
24.1	16.8	14.9	5.6	1.4	5.7	3.1	30.1	1.4	15.3
27.6	24.1	18.1	15.9	8.9	6.2	9.3	29.0	6.2	18.1
8	1	1	1	0	1	0	14	0	3
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出	検出せず	1回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.42			0.53			0.53	0.42	0.48
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.3			7.5			7.7	5.4	6.7
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
7.2	6.4	7.3	7.5	10.2	14.0	9.1	14.0	6.4	8.3
	23			28			30	18	25
	72			71			72	62	68
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.6	6.7	6.5	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

江山浄水場　向国安水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.5	R4.5.10	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.8
天候	－	－	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	－	16.2	17.5	21.7	27.1	30.1
水温	℃	－	11.8	15.4	18.1	21.5	24.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	3
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.56			0.47	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			0.06	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.5			8.4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			0.007	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.3	7.6	8.7	8.4	7.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	25			35	
蒸発残留物	mg/L	500以下	65			56	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.4	6.6	6.5	6.5	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.6	0.8	<0.5	1.3
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.3

R4.9.1	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.2	最高	最低	平均
雨	曇	雨	雨	雨	曇	雨	−	−	−
24.1	16.8	14.9	5.6	1.4	5.7	3.1	30.1	1.4	15.3
23.0	20.8	18.4	15.9	12.2	10.7	10.6	24.5	10.6	16.9
2	3	26	0	1	2	1	26	0	3
検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出	検出せず	2回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.52			0.64			0.64	0.47	0.55
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			0.04			0.06	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.8			7.8			8.4	6.5	7.4
	<0.005			0.006			0.007	<0.005	<0.005
7.2	7.1	7.4	8.0	10.1	11.6	9.8	11.6	7.1	8.4
	27			34			35	25	30
	81			77			81	56	70
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.5	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6	6.4	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1

原水

江山浄水場　向国安系原水　（向国安系さく井）

項　　目	単位	水道水の水質基準	さく井1号 R4.6.8	さく井2号 R4.6.8	さく井3号 R4.6.8
天候	−	−	曇	曇	曇
気温	℃	−	18.4	18.4	18.4
水温	℃	−	18.0	17.7	17.5
一般細菌	個/mL	100以下	1	0	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.40	0.39	0.65
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.003以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.39	0.27	0.05
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.7	11.0	9.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.029	0.020	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.1	8.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	51	48	40
蒸発残留物	mg/L	500以下	114	114	100
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.003	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.4	6.7	6.5
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.8	<0.5
濁度	度	2度以下	0.1	0.4	0.2

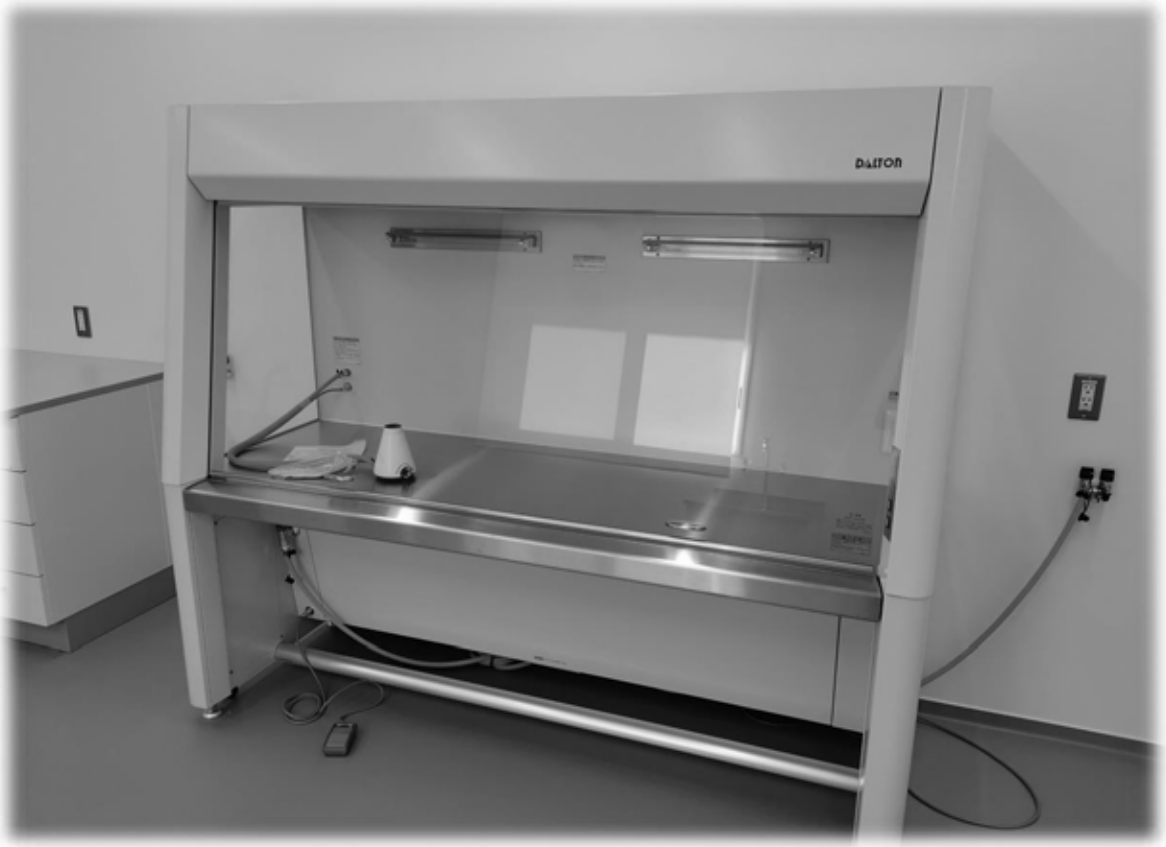

クリーンベンチ（細菌培養室）

原水

江山浄水場　原水槽(叶1号水源・叶2号水源・向国安水源の混合原水)

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.5	R4.5.10	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.8
天候	−	−	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	16.2	17.5	21.7	27.1	30.1
水温	℃	−	10.4	14.9	18.1	22.1	24.3
一般細菌	個/mL	100以下	1	1	4	2	18
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.52			0.50	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			0.11	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.7			8.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	7.1	8.7	8.3	7.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	20			32	
蒸発残留物	mg/L	500以下	59			60	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.7	6.7	6.5	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	0.7	0.9	0.8
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	0.2	0.3	<0.1

R4.9.1	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.2	最高	最低	平均
雨	曇	雨	雨	雨	曇	雨	−	−	−
24.1	16.8	14.9	5.6	1.4	5.7	3.1	30.1	1.4	15.3
24.3	20.4	18.3	15.5	11.9	8.8	9.4	24.3	8.8	16.5
8	4	1	0	0	1	1	18	0	3
検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	1回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.52			0.59			0.59	0.50	0.53
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			0.11	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.5			7.5			8.0	5.7	6.9
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
7.3	7.2	7.6	7.6	10.1	12.8	9.5	12.8	6.8	8.4
	25			30			32	20	27
	78			65			78	59	66
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.7	6.5	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.3	<0.5	1.3	<0.5	<0.5
0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	0.6	<0.1	<0.1

浄水

江山浄水場　緊急遮断弁室(浄水出口)

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.6	R4.5.16	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.17
天候	－	－	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	－	15.8	19.3	27.1	28.0	24.4
水温	℃	－	11.2	16.0	19.5	22.3	24.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.44			0.41
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08			0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.3			13.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	8.0	9.9	9.8	9.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		24			32
蒸発残留物	mg/L	500以下		76			109
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.9	6.9	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.55	0.52	0.57	0.59	0.63
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.2	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	曇	曇	雨	−	−	−
24.4	28.1	14.3	7.4	5.0	5.8	3.1	28.1	3.1	16.9
24.8	20.9	18.2	13.9	10.6	8.9	9.7	24.8	8.9	16.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.44			0.71		0.71	0.41	0.50
		<0.08			<0.08		0.09	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		11.6			10.5		13.1	9.3	11.1
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.8	8.4	8.7	8.4	11.3	12.3	10.5	12.3	7.6	9.3
		29			29		32	24	29
		82			80		109	76	87
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	6.7	6.8	7.0	6.7	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.52	0.73	0.63	0.65	0.54	0.48	0.54	0.73	0.48	0.58
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

円通寺（江山浄水場 米里配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.9	R4.6.8	R4.7.12	R4.8.16
天候	－	－	晴	雨	曇	曇	晴
気温	℃	－	25.6	14.8	18.4	26.5	31.8
水温	℃	－	17.1	18.6	22.7	28.6	30.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	3	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.43		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12.1		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.3	8.0	10.2	9.6	9.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			32		
蒸発残留物	mg/L	500以下			98		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.33	0.24	0.26	0.15	0.22
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.17	R4.11.14	R4.12.6	R5.1.17	R5.2.1	R5.3.13	最高	最低	平均
曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇／晴	−	−	−
24.4	20.8	14.2	7.5	4.2	5.7	6.1	31.8	4.2	16.7
28.3	22.3	18.1	13.6	9.8	6.0	12.7	30.3	6.0	19.0
0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.52			0.50			0.55	0.55	0.43	0.50
<0.08			0.10			<0.08	0.10	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.006			<0.003			<0.003	0.006	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.2			11.2			10.6	12.2	10.6	11.5
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.9	7.9	8.7	8.3	10.6	12.8	9.3	12.8	7.3	9.2
30			30			26	32	26	30
104			67			80	104	67	87
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	7.0	6.7	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.27	0.31	0.40	0.42	0.29	0.42	0.36	0.42	0.15	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

浜坂八丁目（江山浄水場 中ノ郷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.6	R4.5.16	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.17
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	−	15.8	19.3	27.1	28.0	24.4
水温	℃	−	12.7	17.8	20.9	26.1	28.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.45			0.41
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08			0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.9			13.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	8.1	9.5	10.2	8.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		24			34
蒸発残留物	mg/L	500以下		80			110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.45	0.39	0.45	0.43
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.2	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	曇	曇	雨	−	−	−
24.4	28.1	14.3	7.4	5.0	5.8	3.1	28.1	3.1	16.9
26.8	23.6	18.0	14.8	9.5	8.1	9.8	28.1	8.1	18.0
0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.43			0.72		0.72	0.41	0.50
		<0.08			<0.08		0.09	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		11.7			10.6		13.3	8.9	11.1
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.8	8.4	8.8	8.5	11.3	12.9	10.9	12.9	7.6	9.4
		30			29		34	24	29
		80			75		110	75	86
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	7.1	7.1	7.0	6.8	6.8	6.9	7.1	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.36	0.50	0.49	0.45	0.45	0.39	0.35	0.50	0.35	0.43
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福部町細川（江山浄水場 湯山配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.6	R4.5.16	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.17
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	−	15.8	19.3	27.1	28.0	24.4
水温	℃	−	14.5	20.1	24.1	30.9	31.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.45			0.43
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.1			13.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	8.1	9.6	10.1	9.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		24			33
蒸発残留物	mg/L	500以下		74			93
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.41	0.38	0.37	0.36
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.2	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	曇	曇	雨	−	−	−
24.4	28.1	14.3	7.4	5.0	5.8	3.1	28.1	3.1	16.9
29.1	24.0	18.2	13.8	8.6	7.8	10.1	31.0	7.8	19.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.43			0.71		0.71	0.43	0.51
		<0.08			<0.08		0.09	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		11.6			11.0		13.2	9.1	11.2
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.9	8.5	8.8	8.5	11.3	13.2	11.1	13.2	7.6	9.5
		29			30		33	24	29
		85			78		93	74	83
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.2	7.1	6.9	6.9	7.0	7.2	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.30	0.39	0.38	0.48	0.45	0.40	0.37	0.48	0.30	0.38
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

覚寺（江山浄水場 円護寺配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.6	R4.5.16	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.17
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	−	15.8	19.3	27.1	28.0	24.4
水温	℃	−	12.8	17.6	21.1	25.8	27.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.46			0.42
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.8			13.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	8.3	9.5	10.1	9.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		23			34
蒸発残留物	mg/L	500以下		75			97
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.44	0.31	0.44	0.43
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.2	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	曇	曇	雨	−	−	−
24.4	28.1	14.3	7.4	5.0	5.8	3.1	28.1	3.1	16.9
26.4	24.1	17.3	14.9	9.5	7.9	9.7	27.5	7.9	17.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.43			0.71		0.71	0.42	0.51
		0.09			<0.08		0.09	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		11.3			10.5		13.5	8.8	11.0
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.7	8.4	8.9	8.5	11.4	12.8	10.9	12.8	7.5	9.4
		28			29		34	23	29
		80			77		97	75	82
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.2	7.1	6.9	6.9	7.0	7.2	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.31	0.43	0.49	0.51	0.41	0.40	0.35	0.51	0.31	0.41
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

滝山（江山浄水場 小西谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.9	R4.6.8	R4.7.12	R4.8.16
天候	−	−	晴	雨	曇	曇	晴
気温	℃	−	25.6	14.8	18.4	26.5	31.8
水温	℃	−	15.1	19.1	21.3	25.8	28.0
一般細菌	個/mL	100以下	1	0	2	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.45		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12.0		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	7.6	10.1	9.7	9.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			32		
蒸発残留物	mg/L	500以下			89		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.37	0.29	0.21	0.24
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.17	R4.11.14	R4.12.6	R5.1.17	R5.2.1	R5.3.13	最高	最低	平均
曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇／晴	−	−	−
24.4	20.8	14.2	7.5	4.2	5.7	6.1	31.8	4.2	16.7
27.1	22.7	18.1	15.7	10.4	8.8	12.1	28.0	8.8	18.7
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.49			0.49			0.56	0.56	0.45	0.50
0.08			0.09			<0.08	0.09	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.006			<0.003			<0.003	0.006	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.2			11.2			10.2	12.2	10.2	11.4
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.9	7.8	8.6	8.4	10.5	12.7	9.5	12.7	7.6	9.2
30			29			25	32	25	29
88			83			90	90	83	88
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.34	0.40	0.28	0.34	0.32	0.38	0.34	0.40	0.21	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町美歎（江山浄水場 広西配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.9	R4.6.8	R4.7.12	R4.8.16
天候	−	−	晴	雨	曇	曇	晴
気温	℃	−	25.6	14.8	18.4	26.5	31.8
水温	℃	−	16.4	18.8	21.3	27.0	28.6
一般細菌	個/mL	100以下	1	0	2	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.46		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11.9		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.5	9.9	9.7	9.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			31		
蒸発残留物	mg/L	500以下			91		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.32	0.24	0.26	0.24	0.25
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.17	R4.11.14	R4.12.6	R5.1.17	R5.2.1	R5.3.13	最高	最低	平均
曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇／晴	−	−	−
24.4	20.8	14.2	7.5	4.2	5.7	6.1	31.8	4.2	16.7
27.5	20.8	16.4	11.2	8.9	4.0	12.8	28.6	4.0	17.8
0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.46			0.46			0.59	0.59	0.46	0.49
<0.08			0.09			<0.08	0.09	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.006			0.003			<0.003	0.006	<0.003	0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.2			11.3			10.3	12.2	10.3	11.4
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.1	7.5	8.6	8.4	11.2	11.9	9.9	11.9	7.5	9.1
29			29			25	31	25	29
102			84			81	102	81	90
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.38	0.39	0.46	0.39	0.28	0.39	0.37	0.46	0.24	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

湖山町西三丁目（江山浄水場 桂見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.23	R4.6.22	R4.7.19	R4.8.24
天候	−	−	晴	晴	晴	雨	曇
気温	℃	−	16.3	19.4	29.0	25.4	25.0
水温	℃	−	15.3	20.8	23.9	25.9	27.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.51		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12.9		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	8.8	9.8	9.0	7.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			33		
蒸発残留物	mg/L	500以下			117		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.41	0.45	0.28	0.42
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.26	R4.10.25	R4.11.28	R4.12.20	R5.1.23	R5.2.21	R5.3.22	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨	曇	雪	晴	−	−	−
28.5	12.1	21.0	1.9	7.3	2.6	24.3	29.0	1.9	17.7
25.8	20.4	16.7	9.2	9.5	9.1	13.4	27.7	9.1	18.1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.77			0.52			0.50	0.77	0.50	0.58
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.004			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11.7			10.6			9.6	12.9	9.6	11.2
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.9	8.4	8.7	8.6	10.0	10.6	8.1	10.6	6.8	8.7
26			30			23	33	23	28
80			97			66	117	66	90
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.45	0.43	0.48	0.55	0.48	0.47	0.45	0.55	0.28	0.44
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

大畑（江山浄水場 吉岡配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.23	R4.6.22	R4.7.19	R4.8.24
天候	−	−	晴	晴	晴	雨	曇
気温	℃	−	16.3	19.4	29.0	25.4	25.0
水温	℃	−	16.1	21.3	25.3	27.6	30.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.51		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.2	8.1	9.8	9.8	9.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			34		
蒸発残留物	mg/L	500以下			108		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.33	0.27	0.28	0.16	0.27
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.26	R4.10.25	R4.11.28	R4.12.20	R5.1.23	R5.2.21	R5.3.22	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨	曇	雪	晴	−	−	−
28.5	12.1	21.0	1.9	7.3	2.6	24.3	29.0	1.9	17.7
26.6	21.6	15.7	9.2	9.4	8.4	13.1	30.1	8.4	18.7
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
0.0006			<0.0003			<0.0003	0.0006	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.63			0.52			0.53	0.63	0.51	0.55
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.07			<0.06			<0.06	0.07	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			0.01	0.02	<0.01	0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.007			<0.003			0.004	0.007	<0.003	0.004
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.5			11.1			10.0	12.5	10.0	11.5
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.4	8.4	8.8	8.5	10.7	11.9	8.5	11.9	7.2	9.1
33			32			25	34	25	31
108			97			75	108	75	97
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.4	7.4	7.3	7.1	7.1	6.9	7.1	7.5	6.9	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.20	0.30	0.37	0.32	0.24	0.30	0.30	0.37	0.16	0.28
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

賀露町北二丁目（江山浄水場 賀露配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.6	R4.5.16	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.17
天候	－	－	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	－	15.8	19.3	27.1	28.0	24.4
水温	℃	－	12.0	16.9	20.2	24.9	27.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.45			0.42
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.2			13.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	8.1	9.6	10.0	9.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		25			34
蒸発残留物	mg/L	500以下		79			104
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.44	0.39	0.40	0.47	0.48
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.4	R4.11.9	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.7	R5.3.2	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	曇	曇	雨	−	−	−
24.4	28.1	14.3	7.4	5.0	5.8	3.1	28.1	3.1	16.9
26.0	23.2	16.7	15.1	9.7	8.4	9.8	27.3	8.4	17.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.43			0.72		0.72	0.42	0.51
		<0.08			<0.08		0.09	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		11.6			10.6		13.3	9.2	11.2
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.0	8.5	8.7	8.4	11.3	12.9	10.9	12.9	7.6	9.4
		29			30		34	25	30
		81			74		104	74	85
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.1	7.1	6.8	6.8	6.9	7.1	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.38	0.46	0.51	0.47	0.44	0.43	0.39	0.51	0.38	0.44
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

内海中（江山浄水場 末恒配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.23	R4.6.22	R4.7.19	R4.8.24
天候	－	－	晴	晴	晴	雨	曇
気温	℃	－	16.3	19.4	29.0	25.4	25.0
水温	℃	－	15.7	21.4	26.3	27.8	30.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.52		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			13.1		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	8.6	9.9	9.0	8.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			33		
蒸発残留物	mg/L	500以下			111		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.34	0.29	0.20	0.23
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.26	R4.10.25	R4.11.28	R4.12.20	R5.1.23	R5.2.21	R5.3.22	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨	曇	雪	晴	−	−	−
28.5	12.1	21.0	1.9	7.3	2.6	24.3	29.0	1.9	17.7
27.1	21.0	16.3	6.9	9.1	8.3	13.2	30.2	6.9	18.6
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.93			0.52			0.50	0.93	0.50	0.62
<0.08			0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.005			<0.003			<0.003	0.005	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11.8			11.1			9.6	13.1	9.6	11.4
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.0	8.5	8.7	8.6	9.6	10.8	8.2	10.8	6.7	8.7
27			31			23	33	23	29
93			104			75	111	75	96
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	7.2	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.27	0.35	0.48	0.33	0.30	0.38	0.40	0.48	0.20	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

西円通寺（江山浄水場 下味野高地区配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.23	R4.6.22	R4.7.19	R4.8.24
天候	−	−	晴	晴	晴	雨	曇
気温	℃	−	16.3	19.4	29.0	25.4	25.0
水温	℃	−	17.1	21.0	27.6	28.3	30.9
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.51		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			13.0		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.6	8.6	9.8	9.6	8.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			32		
蒸発残留物	mg/L	500以下			110		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.9	7.1	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.32	0.27	0.21	0.23
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.26	R4.10.25	R4.11.28	R4.12.20	R5.1.23	R5.2.21	R5.3.22	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨	曇	雪	晴	−	−	−
28.5	12.1	21.0	1.9	7.3	2.6	24.3	29.0	1.9	17.7
27.8	21.5	16.7	8.6	8.8	8.0	14.0	30.9	8.0	19.2
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.76			0.52			0.52	0.76	0.51	0.58
<0.08			0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.006			<0.003			<0.003	0.006	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11.5			10.7			9.7	13.0	9.7	11.2
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.9	8.6	8.7	8.6	9.6	11.2	8.3	11.2	6.6	8.8
26			29			23	32	23	28
95			77			62	110	62	86
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	6.7	6.8	7.1	6.7	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
0.24	0.38	0.44	0.37	0.38	0.37	0.40	0.44	0.21	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

湖山町東一丁目（江山浄水場 徳尾配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.23	R4.6.22	R4.7.19	R4.8.24
天候	－	－	晴	晴	晴	雨	曇
気温	℃	－	16.3	19.4	29.0	25.4	25.0
水温	℃	－	15.1	19.8	23.8	26.4	28.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.52		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			13.1		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9	8.8	10.1	8.9	8.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			34		
蒸発残留物	mg/L	500以下			117		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.48	0.48	0.25	0.40
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.26	R4.10.25	R4.11.28	R4.12.20	R5.1.23	R5.2.21	R5.3.22	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨	曇	雪	晴	−	−	−
28.5	12.1	21.0	1.9	7.3	2.6	24.3	29.0	1.9	17.7
26.2	19.9	16.7	9.0	9.7	9.0	13.0	28.5	9.0	18.1
0	1	3	0	3	0	0	3	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.69			0.52			0.49	0.69	0.49	0.56
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.003			<0.003			<0.003	0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11.6			11.1			9.9	13.1	9.9	11.4
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.8	8.5	8.7	8.9	10.1	10.3	8.1	10.3	6.9	8.8
25			31			24	34	24	29
97			90			61	117	61	91
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.41	0.45	0.48	0.57	0.42	0.44	0.51	0.57	0.25	0.45
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

越路（江山浄水場 若葉台配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.9	R4.6.8	R4.7.12	R4.8.16
天候	－	－	晴	雨	曇	曇	晴
気温	℃	－	25.6	14.8	18.4	26.5	31.8
水温	℃	－	16.2	17.6	21.3	26.5	28.6
一般細菌	個/mL	100以下	1	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.46		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12.1		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.7	10.1	9.7	9.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			33		
蒸発残留物	mg/L	500以下			93		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.33	0.15	0.19	0.12	0.15
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.17	R4.11.14	R4.12.6	R5.1.17	R5.2.1	R5.3.13	最高	最低	平均
曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇／晴	−	−	−
24.4	20.8	14.2	7.5	4.2	5.7	6.1	31.8	4.2	16.7
27.3	22.1	17.9	14.6	10.0	8.0	12.7	28.6	8.0	18.6
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.49			0.48			0.58	0.58	0.46	0.50
0.08			0.09			<0.08	0.09	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
0.006			<0.006			<0.006	0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.007			0.003			<0.003	0.007	<0.003	0.004
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.2			11.3			10.2	12.2	10.2	11.5
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.0	7.8	8.7	8.4	10.8	12.6	9.8	12.6	7.5	9.2
31			30			26	33	26	30
99			87			96	99	87	94
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.3	7.3	7.2	7.2	6.9	7.0	7.0	7.3	6.9	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.25	0.26	0.20	0.31	0.27	0.31	0.31	0.33	0.12	0.24
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町片山（江山浄水場 片山配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.13	R4.5.18	R4.6.7	R4.7.13	R4.8.4
天候	−	−	晴	晴	雨	雨	晴
気温	℃	−	20.6	26.0	15.1	25.0	32.1
水温	℃	−	17.3	20.1	22.2	27.9	30.7
一般細菌	個/mL	100以下	1	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44			0.48	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			0.005	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.7			13.1	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.3	8.1	9.8	9.9	8.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	21			32	
蒸発残留物	mg/L	500以下	64			105	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	7.0	7.0	7.1	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.47	0.39	0.35	0.28	0.50
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.11	R4.11.16	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.6	R5.3.8	最高	最低	平均
晴	曇	曇	雨／曇	晴	晴	晴	−	−	−
32.4	16.9	16.7	6.1	5.9	5.2	14.8	32.4	5.2	18.1
27.8	21.2	17.2	12.3	7.9	6.0	10.8	30.7	6.0	18.4
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.48			0.60			0.60	0.44	0.50
	0.08			<0.08			0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	0.004			<0.003			0.005	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	11.3			10.9			13.1	8.7	11.0
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
8.5	8.0	8.7	8.5	11.3	12.6	10.1	12.6	7.3	9.3
	25			31			32	21	27
	93			77			105	64	85
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.4	7.1	7.0	6.8	6.7	6.8	7.4	6.7	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.43	0.42	0.49	0.44	0.39	0.46	0.33	0.50	0.28	0.41
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町郷原（江山浄水場 山手配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.13	R4.5.18	R4.6.7	R4.7.13	R4.8.4
天候	−	−	晴	晴	雨	雨	晴
気温	℃	−	20.6	26.0	15.1	25.0	32.1
水温	℃	−	18.0	21.1	23.9	29.2	32.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.45			0.49	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.004	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.02	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			0.006	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.7			12.6	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	8.0	9.6	9.8	8.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	22			31	
蒸発残留物	mg/L	500以下	67			124	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.44	0.31	0.27	0.26	0.43
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.11	R4.11.16	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.6	R5.3.8	最高	最低	平均
晴	曇	曇	雨／曇	晴	晴	晴	−	−	−
32.4	16.9	16.7	6.1	5.9	5.2	14.8	32.4	5.2	18.1
28.6	21.7	16.4	11.8	7.7	5.8	11.0	32.6	5.8	19.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.50			0.60			0.60	0.45	0.51
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			0.004	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	0.005			<0.003			0.006	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	11.6			11.1			12.6	8.7	11.0
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
8.7	8.0	8.7	8.5	11.2	12.7	10.3	12.7	7.4	9.3
	25			31			31	22	27
	85			92			124	67	92
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	7.2	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	7.2	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.47	0.66	0.56	0.51	0.40	0.48	0.43	0.66	0.26	0.43
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（イ）鳥取地域（統合前簡水区域）

原水

年１回検査を実施している水源

			矢矯浄水場	辛川浄水場	岩坪浄水場
			矢矯水源	辛川水源	岩坪水源
項目	単位	水道水の水質基準	R4.8.1	R4.8.1	R4.10.24
天候	−	−	晴	晴	晴
気温	℃	−	30	30	12
水温	℃	−	15	22	14
一般細菌	個/mL	100以下	1	2	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.17	0.23	1.42
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.0	19.6	7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.9	15.7	8.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	24	77	33
蒸発残留物	mg/L	500以下	94	179	95
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	7.3	6.7
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1

百谷浄水場	明治浄水場	神戸浄水場	御熊浄水場
百谷水源	明治水源	神戸水源	御熊水源
R4.9.13	R4.6.15	R4.10.24	R4.8.1
曇	曇	晴	晴
26	21	13	30
16	19	14	20
0	7	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.07	0.23	0.30	0.12
<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14.2	9.1	12.3	24.9
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
13.7	8.1	11.3	16.9
55	23	58	64
113	54	131	169
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.1	6.4	7.4	8.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

河内浄水場 河内水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.6.15	R4.9.12	R4.12.12	R5.3.6	平均
天候	−	−	曇	晴	晴	晴	−
気温	℃	−	21	27	6	3	14
水温	℃	−	16	19	13	9	14
一般細菌	個/mL	100以下	1				1
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.28				0.28
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.6				6.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.5				6.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	16				16
蒸発残留物	mg/L	500以下	67				67
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.3	6.6	6.6	6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

妙徳寺浄水場 妙徳寺水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.5.9	R4.8.1	R4.11.7	R5.2.6	平均
天候	−	−	雨	晴	晴	晴	−
気温	℃	−	10	30	10	2	13
水温	℃	−	16	20	14	13	16
一般細菌	個/mL	100以下		1			1
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.01			<0.01
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.09			0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.50	0.67	0.58	0.56	0.58
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13.1			13.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.37	0.41	0.39	0.41	0.40
塩化物イオン	mg/L	200以下		12.6			12.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		62			62
蒸発残留物	mg/L	500以下		154			154
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	4.9	7.1	2.1	3.8	4.5
濁度	度	2度以下	0.3	0.7	0.2	0.5	0.4

原水

有富浄水場 有富水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.6.15	R4.9.12	R4.12.12	R5.3.6	平均
天候	−	−	曇	晴	晴	晴	−
気温	℃	−	22	28	6	5	15
水温	℃	−	20	24	12	8	16
一般細菌	個/mL	100以下	300 以上				300 以上
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.02				0.02
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.9				9.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.9				10.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	12				12
蒸発残留物	mg/L	500以下	89				89
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5				0.5
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.6	6.0	6.0	6.3
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	1.5	1.5	1.2	0.7	1.2
濁度	度	2度以下	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3

原水

上砂見浄水場 上砂見水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.7.20	R4.10.24	R5.1.23	平均
天候	−	−	晴	曇	晴	晴	−
気温	℃	−	21	29	13	3	17
水温	℃	−	18	20	18	16	18
一般細菌	個/mL	100以下			1		1
大腸菌		検出されないこと			検出せず		検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.003		0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.12		0.12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.10		0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			17.2		17.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下			8.9		8.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			50		50
蒸発残留物	mg/L	500以下			116		116
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3		<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

細見浄水場 細見水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.6.15	R4.9.12	R4.12.12	R5.3.6	平均
天候	−	−	曇	晴	晴	晴	−
気温	℃	−	20	26	6	3	14
水温	℃	−	15	16	13	13	14
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002				0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.06				0.06
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09				0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.79	0.75	0.79	0.69	0.76
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.0				11.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.61	0.61	0.61	0.66	0.62
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.9				10.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	46				46
蒸発残留物	mg/L	500以下	130				130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	3.8	5.8	3.7	4.6	4.5
濁度	度	2度以下	<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1

原水

高路浄水場 高路水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.6.15	R4.9.12	R4.12.12	R5.3.6	平均
天候	−	−	曇	晴	晴	晴	−
気温	℃	−	22	28	6	6	16
水温	℃	−	17	18	15	15	16
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001				0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.05				0.05
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12				0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.2				0.2
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	2.5	2.2	2.7	2.2	2.4
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16.5				16.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	2.4	2.2	2.4	2.3	2.3
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.1				10.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	79				79
蒸発残留物	mg/L	500以下	182				182
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.003				0.003
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	11	11	10	9.5	10
濁度	度	2度以下	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7

給水栓水

槇原（河内浄水場 小原配水池系）

	単位	水道水の水質基準	R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.8
天候	−	−	晴	晴	雨	晴	晴
気温	℃	−	19	16	18	28	31
水温	℃	−	14	15	20	25	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	2	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.35		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.2		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	7.3	6.7	6.6	6.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			17		
蒸発残留物	mg/L	500以下			57		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.44	0.40	0.28	0.41	0.20
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.12	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	−	−	−
28	18	14	6	7	6	3	31	3	16
24	17	15	12	9	5	6	26	5	16
0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.55			0.54			0.46	0.55	0.35	0.48
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.004			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
7.7			6.9			7.9	7.9	6.9	7.4
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.4	9.5	8.4	8.5	10.7	17.0	13.6	17.0	6.6	9.1
20			18			18	20	17	18
111			60			58	111	57	72
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
0.004			0.002			0.002	0.004	<0.002	0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.5	6.5	6.6	6.7	6.6	6.5	6.6	6.9	6.5	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.27	0.31	0.36	0.42	0.48	0.42	0.34	0.48	0.20	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

矢矯（矢矯浄水場 矢矯配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.6	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1
天候	－	－	晴	雨	雨	曇	晴
気温	℃	－	13	10	18	28	34
水温	℃	－	10	13	18	24	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.18			0.18
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.5			11.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.0	12.3	12.1	11.9	12.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		23			24
蒸発残留物	mg/L	500以下		88			92
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.9	6.7	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.32	0.38	0.34	0.37
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.1	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	−	−	−
29	23	9	9	6	2	12	34	2	16
23	19	15	10	7	4	6	24	4	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.19			0.35		0.35	0.18	0.23
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		10.8			10.1		11.0	10.1	10.6
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
12.8	11.9	12.7	12.2	11.7	12.1	12.3	12.8	11.7	12.2
		24			23		24	23	24
		99			80		99	80	90
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.9	6.5	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.40	0.49	0.36	0.42	0.35	0.35	0.28	0.49	0.28	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

瀬田蔵（妙徳寺浄水場 妙徳寺配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.6	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1
天候	－	－	晴	雨	雨	曇	晴
気温	℃	－	13	10	18	28	34
水温	℃	－	14	19	22	29	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.01			<0.01
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.09	0.06	0.07	0.06	0.04
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13.5			13.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	13.0	13.4	13.2	12.8	13.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		63			63
蒸発残留物	mg/L	500以下		143			156
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	2.1	1.2	1.7	1.4	0.9
濁度	度	2度以下	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48	0.35	0.40	0.36	0.36
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.1	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	−	−	−
29	23	9	9	6	1	12	34	1	16
26	25	16	9	8	5	8	29	5	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
		0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		0.09			<0.08		0.09	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
0.06	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	0.10	0.10	0.04	0.07
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		13.6			12.5		13.7	12.5	13.3
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.8	13.2	13.8	13.2	12.7	12.8	13.2	13.8	8.8	12.8
		64			59		64	59	62
		150			133		156	133	146
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.4	1.7	1.8	2.1	1.5	1.3	2.0	2.1	0.9	1.6
<0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1
0.46	0.46	0.37	0.41	0.35	0.24	0.41	0.48	0.24	0.39
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

有富（有富浄水場 有富配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.8
天候	－	－	晴	晴	雨	晴	晴
気温	℃	－	19	16	18	28	31
水温	℃	－	13	16	20	25	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002	0.001	0.003	0.003
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.12		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.04		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10.3		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1	12.2	12.0	12.1	12.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			8.4		
蒸発残留物	mg/L	500以下			70		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.3	6.0	6.3	6.0	5.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	1.2	0.9	2.7	2.0
濁度	度	2度以下	<0.1	0.3	<0.1	0.5	0.6
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.50	0.25	0.29	0.33
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.12	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	−	−	−
28	19	14	6	7	6	4	31	4	16
23	16	15	10	9	5	7	25	5	15
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.006	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.006	<0.001	0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.38			0.32			0.28	0.38	0.12	0.28
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
0.17			<0.03			<0.03	0.17	<0.03	0.05
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10.6			10.8			10.4	10.8	10.3	10.5
0.012			<0.005			<0.005	0.012	<0.005	<0.005
11.2	12.7	13.0	13.0	13.5	14.6	14.8	14.8	11.2	12.8
10			9.8			10	10	8.4	9.6
51			59			56	70	51	59
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.0	6.2	6.1	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3	5.9	6.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.7	<0.5	0.8
0.6	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	0.2
0.41	0.51	0.65	0.63	0.50	0.51	0.54	0.65	0.25	0.46
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福井（辛川浄水場 辛川配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.6	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1
天候	−	−	晴	雨	雨	曇	晴
気温	℃	−	13	10	18	28	34
水温	℃	−	10	14	18	25	23
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.22			0.23
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.13			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		19.2			19.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	15.7	15.7	15.9	15.5	15.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		76			77
蒸発残留物	mg/L	500以下		172			206
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.28	0.30	0.26	0.28	0.23
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.1	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	−	−	−
29	23	9	9	6	1	11	34	1	16
24	20	9	12	5	6	6	25	5	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.24			0.23		0.24	0.22	0.23
		<0.08			<0.08		0.13	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		19.4			19.3		19.6	19.2	19.4
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.9	15.8	16.5	15.9	15.7	15.9	16.4	16.5	8.9	15.3
		78			77		78	76	77
		184			167		206	167	182
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.17	0.18	0.21	0.29	0.32	0.33	0.34	0.34	0.17	0.27
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

岩坪（岩坪浄水場 岩坪配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.5.23	R4.6.27	R4.7.20	R4.8.22
天候	－	－	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	－	23	23	31	30	28
水温	℃	－	15	19	25	25	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.55			1.55	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.9			8.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.5	8.9	8.6	8.7	8.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	32			34	
蒸発残留物	mg/L	500以下	84			100	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.32	0.35	0.46	0.40
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.20	R4.10.24	R4.11.21	R4.12.19	R5.1.23	R5.2.20	R5.3.13	最高	最低	平均
雨	晴	晴	雪	晴	雨／晴	晴	−	−	−
20	16	12	0	3	5	5	31	0	16
25	20	17	5	7	6	11	27	5	17
2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	1.44			1.56			1.56	1.44	1.53
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	7.9			8.2			8.2	7.9	8.0
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
8.5	8.3	9.0	8.7	8.6	8.5	8.8	9.0	8.3	8.6
	33			34			34	32	33
	99			134			134	84	104
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.40	0.29	0.26	0.24	0.36	0.30	0.40	0.46	0.24	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

上砂見（上砂見浄水場 上砂見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.5.23	R4.6.27	R4.7.20	R4.8.22
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	21	23	31	29	28
水温	℃	−	16	21	26	26	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003			0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.17			0.14	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10			0.14	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18.1			17.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	9.4	9.3	9.4	9.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	52			51	
蒸発残留物	mg/L	500以下	119			139	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.21	0.39	0.45	0.45	0.50
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.20	R4.10.24	R4.11.21	R4.12.19	R5.1.23	R5.2.20	R5.3.13	最高	最低	平均
雨	晴	晴	雪	晴	雨／晴	晴	−	−	−
20	16	10	0	3	5	5	31	0	16
24	21	17	10	8	7	14	28	7	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.003			0.003			0.003	0.002	0.003
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.16			0.14			0.17	0.14	0.15
	0.10			0.14			0.14	0.10	0.12
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	17.6			17.3			18.1	17.3	17.7
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9.4	9.0	9.7	9.3	9.4	9.1	10.0	10.0	9.0	9.4
	49			49			52	49	50
	137			88			139	88	121
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.3	8.0	8.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.36	0.43	0.36	0.40	0.36	0.33	0.32	0.50	0.21	0.38
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

細見（細見浄水場 細見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.8
天候	−	−	晴	晴	雨	晴	晴
気温	℃	−	19	16	18	28	31
水温	℃	−	13	18	23	28	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.01		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.09		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.05	0.05	0.09	0.04	0.05
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.009	0.008	0.015	0.007	0.007
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.3	11.2	11.2	11.3	11.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			47		
蒸発残留物	mg/L	500以下			124		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.8	0.9	1.7	0.8	0.9
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.27	0.26	0.38	0.27
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.12	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	−	−	−
26	18	14	6	6	6	3	31	3	16
25	20	14	10	8	4	6	30	4	17
1	0	0	0	4	0	0	4	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
0.12			0.11			0.10	0.12	0.09	0.11
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.04	0.07
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10.9			11.8			11.4	11.8	10.9	11.4
0.008	0.009	0.009	0.013	0.016	0.013	0.013	0.016	0.007	0.011
11.1	11.4	11.9	11.7	11.3	11.4	12.1	12.1	11.1	11.4
46			48			46	48	46	47
134			109			116	134	109	121
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.0	7.0	7.4	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.3	1.1	1.3	1.1	1.2	1.0	0.9	1.7	0.8	1.1
0.3	<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
0.34	0.44	0.42	0.48	0.45	0.45	0.30	0.48	0.26	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

高路（高路浄水場 高路配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.8
天候	−	−	晴	晴	雨	晴	晴
気温	℃	−	19	16	18	28	31
水温	℃	−	15	17	21	26	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.01		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.13		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			18.2		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.4	12.6	12.3	12.2	12.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			77		
蒸発残留物	mg/L	500以下			181		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.36	0.32	0.20	0.41
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.12	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	−	−	−
28	19	14	6	7	6	5	31	5	16
25	19	15	10	9	7	9	28	7	17
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
0.16			0.17			0.18	0.18	0.13	0.16
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.09			<0.06			<0.06	0.09	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
16.6			17.3			17.4	18.2	16.6	17.4
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
12.1	12.3	12.6	12.6	12.0	12.5	13.1	13.1	12.0	12.4
76			78			80	80	76	78
182			167			173	182	167	176
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.36	0.44	0.47	0.35	0.31	0.37	0.30	0.47	0.20	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

百谷（百谷浄水場 百谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.5.23	R4.6.27	R4.7.20	R4.8.17
天候	－	－	晴	晴	晴	曇	雨
気温	℃	－	15	19	30	26	24
水温	℃	－	12	17	26	25	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.07			0.05	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07			0.10	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14.7			14.6	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.0	14.4	14.6	14.6	14.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	55			55	
蒸発残留物	mg/L	500以下	108			124	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.8
ｐＨ値		5.8-8.6	7.8	8.0	7.8	8.0	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.31	0.36	0.39	0.29
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.13	R4.10.12	R4.11.10	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.9	R5.3.14	最高	最低	平均
曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
27	15	10	6	0	4	2	30	0	15
27	17	12	8	4	4	10	27	4	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.07			0.05			0.05	0.07	0.05	0.06
0.09			0.10			0.09	0.10	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.12			0.17			<0.06	0.17	<0.06	0.09
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14.1			15.4			15.4	15.4	14.1	14.8
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
14.0	13.9	13.8	14.5	13.9	14.1	14.0	14.6	13.8	14.2
54			58			56	58	54	56
127			118			121	127	108	120
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.8	<0.3	<0.3
8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	8.1	7.8	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.27	0.21	0.37	0.25	0.28	0.23	0.41	0.41	0.21	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

上原（明治浄水場 明治配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.8
天候	−	−	晴	晴	雨	晴	晴
気温	℃	−	19	16	18	28	31
水温	℃	−	16	19	23	28	31
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	2	4	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.25		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	8.5	8.8	8.3	7.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			24		
蒸発残留物	mg/L	500以下			81		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1.6	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.22	0.23	0.15	0.25	0.22
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.12	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	−	−	−
26	18	14	6	7	6	3	31	3	16
25	20	17	11	9	6	9	31	6	18
0	2	1	1	0	0	0	4	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.28			0.41			0.36	0.41	0.25	0.33
0.08			<0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
0.05			<0.03			<0.03	0.05	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8.4			8.7			7.8	9.4	7.8	8.6
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.2	10.3	9.6	9.7	11.2	10.9	10.2	11.2	7.2	9.2
21			22			20	24	20	22
89			68			51	89	51	72
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.5	6.4	6.5	6.4	6.6	6.3	6.3	6.6	6.3	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.8	0.6	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.6	<0.5	<0.5
0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	<0.1	0.5	<0.1	0.1
0.22	0.31	0.28	0.32	0.26	0.35	0.26	0.35	0.15	0.26
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

中砂見（神戸浄水場 神戸配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.5.23	R4.6.27	R4.7.20	R4.8.22
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	20	23	31	29	27
水温	℃	−	18	22	29	26	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.29			0.30	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13.0			12.4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.3	11.8	11.9	11.7	11.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	61			58	
蒸発残留物	mg/L	500以下	121			131	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.23	0.29	0.32	0.29	0.29
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.20	R4.10.24	R4.11.21	R4.12.19	R5.1.23	R5.2.20	R5.3.13	最高	最低	平均
雨	晴	晴	雪	晴	雨／晴	晴	−	−	−
20	16	10	0	3	5	5	31	0	16
24	21	16	8	6	8	13	29	6	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.30			0.30			0.30	0.29	0.30
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12.6			12.7			13.0	12.4	12.7
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
11.8	11.4	12.1	11.9	11.6	11.2	11.9	12.1	11.2	11.7
	58			60			61	58	59
	128			121			131	121	125
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.6	7.1	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.29	0.26	0.39	0.38	0.29	0.37	0.35	0.39	0.23	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

御熊（御熊浄水場 御熊配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.6	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1
天候	－	－	晴	雨	雨	曇	晴
気温	℃	－	13	10	18	28	34
水温	℃	－	12	16	19	25	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.11			0.13
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.11			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		26.0			26.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	17.4	17.2	17.4	17.2	17.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		62			63
蒸発残留物	mg/L	500以下		153			175
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.4	8.3	8.2	8.3	8.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.25	0.30	0.37	0.22	0.35
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.1	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	−	−	−
29	23	9	9	6	1	12	34	1	16
25	21	14	12	8	6	9	28	6	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.12			0.13		0.13	0.11	0.12
		<0.08			<0.08		0.11	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		27.3			23.1		27.3	23.1	25.8
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
17.6	17.5	18.2	17.8	17.1	17.0	17.8	18.2	17.0	17.5
		65			61		65	61	63
		163			146		175	146	159
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.4	8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.0	8.4	8.0	8.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.41	0.42	0.39	0.49	0.32	0.41	0.17	0.49	0.17	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（ウ）国府地域

原水

年１回検査を実施している水源

			高岡浄水場	山崎浄水場	
			高岡水源	山崎第1水源	山崎第2水源
項目	単位	水道水の水質基準	R4.10.25	R4.8.22	R4.8.22
天候	－	－	雨	晴	晴
気温	℃	－	9	29	29
水温	℃	－	15	16	17
一般細菌	個/mL	100以下	2	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.1	0.5	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.6	7.5	9.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	6.9	6.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	45	47	53
蒸発残留物	mg/L	500以下	100	94	100
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	－	5.8-8.6	8.0	7.2	7.8
味	－	異常でないこと			
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

神垣浄水場	楠城浄水場	荒舟浄水場
神垣第2水源	楠城水源	荒舟水源
R4.8.22	R4.8.22	R4.10.25
晴	晴	雨
28	28	9
19	17	15
300以上	6	3
検出せず	検出せず	検出
<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.002	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001
0.5	0.1	0.5
<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	0.07	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1
13	26	7.5
<0.005	0.014	<0.005
9.7	7.3	7.3
70	40	39
140	140	74
<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.4	7.7
異常なし	微硫化水素臭	異常なし
<1	1	<1
<0.5	<0.5	<0.5

原水

雨滝浄水場 雨滝水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.7.20	R4.10.13	R5.1.11	平均
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	−
気温	℃	−	22	28	19	0	17
水温	℃	−	15	17	15	12	15
一般細菌	個/mL	100以下		300以上			300以上
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.1			<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.46	0.45	0.46	0.51	0.47
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.2			0.2
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.11			0.11
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.08			0.08
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		62			62
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.018			0.018
塩化物イオン	mg/L	200以下		8.3			8.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		37			37
蒸発残留物	mg/L	500以下	230	240	230	230	233
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.6			0.6
ｐＨ値		5.8-8.6	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	1	6	1	1	2
濁度	度	2度以下	2	2	<0.5	0.5	1

原水

大石浄水場 大石水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.7.20	R4.10.13	R5.1.11	平均
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	−
気温	℃	−	22	28	19	0	17
水温	℃	−	11	16	14	10	13
一般細菌	個/mL	100以下		9			9
大腸菌		検出されないこと		検出			検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.0			6.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		5.6			5.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		20			20
蒸発残留物	mg/L	500以下		61			61
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.0	7.1	7.2	7.2
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

上地浄水場 上地水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.5.11	R4.8.22	R4.11.15	R5.2.14	平均
天候	−	−	雨	晴	晴	雪	−
気温	℃	−	18	30	13	3	16
水温	℃	−	15	17	15	4	13
一般細菌	個/mL	100以下	150	0	8	0	40
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	36	41	33	40	38
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	5.4	5.5	5.4	5.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	42	43	41	45	43
蒸発残留物	mg/L	500以下	160	170	140	160	158
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.1	8.2	7.8	8.3	8.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

神護浄水場 神護水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.5.9	R4.8.22	R4.11.9	R5.2.7	平均
天候	−	−	雨	晴	晴	曇	−
気温	℃	−	10	28	12	2	13
水温	℃	−	15	18	15	13	15
一般細菌	個/mL	100以下		55			55
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.1			<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.14			0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		58			58
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.016			0.016
塩化物イオン	mg/L	200以下		8.0			8.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		55			55
蒸発残留物	mg/L	500以下	210	220	260	260	238
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

給水栓水

国府町糸谷（10月まで:高岡浄水場 高岡配水池系　11月:山崎浄水場 清水配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.11	R4.6.16	R4.7.14	R4.8.16
天候	－	－	晴	雨	晴	雨	曇
気温	℃	－	15	18	24	24	31
水温	℃	－	14	16	20	25	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.7	8.7	8.6	8.7	8.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下	110			100	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.28	0.26	0.21	0.38	0.29
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.19	R4.11.15					最高	最低	平均
晴	晴	晴					−	−	−
27	13	15					31	13	21
26	19	17					29	14	21
0	0	0					0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず					検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	0.002						0.002	0.002	0.002
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	0.2						0.2	0.2	0.2
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06						<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006						<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003						<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003						<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003						<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009						<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008						<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	10						10	10	10
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
8.7	8.1	8.2					8.7	8.1	8.5
	48						48	48	48
	110						110	100	107
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	0.4	<0.3					0.4	<0.3	<0.3
8.0	8.0	7.3					8.1	7.3	7.9
異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1					<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5					<0.5	<0.5	<0.5
0.19	0.37	0.42					0.42	0.19	0.30
適合する	適合する	適合する					適合する	適合する	適合する

令和4年11月15日に山崎浄水場 清水配水池系へ統合されました。令和4年12月以降の検査は行っていません。

給水栓水

国府町岡益（山崎浄水場 清水配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.11	R4.6.16	R4.7.14	R4.8.16
天候	−	−	晴	雨	晴	雨	曇
気温	℃	−	14	18	23	24	31
水温	℃	−	15	18	21	27	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					8.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.2	7.6	7.3	7.3	7.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					53
蒸発残留物	mg/L	500以下					100
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.34	0.28	0.3	0.45
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.19	R4.11.15	R4.12.13	R5.1.23	R5.2.14	R5.3.7	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	−	−	−
25	13	15	10	4	4	10	31	4	16
22	20	17	12	9	8	8	29	8	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							8.7	8.7	8.7
							<0.005	<0.005	<0.005
7.2	7.0	7.2	7.1	8.0	8.7	9.5	9.5	7.0	7.7
							53	53	53
							100	100	100
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.31	0.37	0.41	0.26	0.35	0.37	0.33	0.45	0.26	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町神垣（神垣浄水場 神垣配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.11	R4.6.16	R4.7.14	R4.8.16
天候	−	−	晴	雨	晴	雨	曇
気温	℃	−	14	18	23	24	31
水温	℃	−	15	18	21	25	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					13
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.9	9.9	10	11	9.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		68			71
蒸発残留物	mg/L	500以下		130			130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.30	0.44	0.33	0.30
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.19	R4.11.15	R4.12.13				最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴				−	−	−
25	13	15	9				31	9	19
25	20	17	13				27	13	20
0	0	0	0				0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
							0.6	0.6	0.6
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006					<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003					<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003					<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003					<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009					<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008					<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							13	13	13
							<0.005	<0.005	<0.005
9.8	9.6	9.8	9.8				11	9.6	10
		69					71	68	69
		130					130	130	130
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3
8.0	8.0	8.0	8.0				8.0	8.0	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1				<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5
0.32	0.34	0.33	0.36				0.44	0.30	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する				適合する	適合する	適合する

令和4年12月20日に山崎浄水場 新井配水池系へ統合されました。令和5年1月以降の検査は行っていません。

給水栓水

国府町雨滝（雨滝浄水場 雨滝配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.9	R4.6.9	R4.7.6	R4.8.2
天候	−	−	晴	雨	晴	曇	晴
気温	℃	−	22	10	19	27	32
水温	℃	−	15	14	17	25	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				<0.1	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.45	0.47	0.48	0.47	0.49
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.2	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07			0.08	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	61			65	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.0	8.0	8.0	7.9	8.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				39	
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	220	230	230	230
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.24	0.20	0.28	0.21	0.15
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.8	R4.10.13	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.2	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	−	−	−
24	18	14	4	-1	2	3	32	-1	15
22	19	12	9	5	5	6	26	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							<0.1	<0.1	<0.1
0.48	0.43	0.47	0.48	0.50	0.44	0.42	0.50	0.42	0.47
							0.2	0.2	0.2
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			0.11			0.11	<0.06	0.07
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
	64			63			65	61	63
							<0.005	<0.005	<0.005
8.1	8.4	8.3	8.0	8.3	8.2	8.2	8.4	7.9	8.1
							39	39	39
220	230	230	220	210	250	230	250	210	227
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	8.5	8.5	8.4	8.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.63	0.31	0.41	0.57	0.41	0.30	0.34	0.63	0.15	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町栃本 （大石浄水場 大石配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.9	R4.6.9	R4.7.6	R4.8.2
天候	−	−	晴	雨	晴	曇	晴
気温	℃	−	22	10	19	27	32
水温	℃	−	13	15	18	25	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				6.1	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	6.9	6.6	6.3	6.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				20	
蒸発残留物	mg/L	500以下				60	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.24	0.37	0.20	0.22	0.44
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.8	R4.10.13	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.2	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	−	−	−
24	18	14	4	-1	2	3	32	-1	15
23	17	14	9	4	5	8	27	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							0.03	0.03	0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							6.1	6.1	6.1
							<0.005	<0.005	<0.005
6.3	6.5	6.6	6.5	7.2	7.1	7.6	7.6	6.3	6.8
							20	20	20
							60	60	60
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.39	0.36	0.30	0.26	0.32	0.32	0.34	0.44	0.20	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町楠城（楠城浄水場 楠城配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.9	R4.6.9	R4.7.6	R4.8.2
天候	−	−	晴	雨	晴	曇	晴
気温	℃	−	22	10	19	27	31
水温	℃	−	14	16	19	27	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					15
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.5	8.5	8.4	8.2	8.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					44
蒸発残留物	mg/L	500以下		95			110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	2	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.37	0.33	0.34	0.35	0.24
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.8	R4.10.13	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.2	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	−	−	−
24	18	12	4	-2	2	4	31	-2	14
25	19	14	10	7	6	7	27	6	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							0.002	0.002	0.002
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		0.07			<0.06		0.07	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							15	15	15
							<0.005	<0.005	<0.005
8.0	8.2	8.1	8.0	8.5	8.4	8.6	8.6	8.0	8.3
							44	44	44
		110			120		120	95	109
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.35	0.38	0.40	0.40	0.32	0.38	0.37	0.40	0.24	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町神護（神護浄水場 神護配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.9	R4.6.9	R4.7.6	R4.8.2
天候	－	－	晴	雨	晴	曇	晴
気温	℃	－	22	10	19	27	31
水温	℃	－	15	18	20	28	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.011
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		59			57
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.5	8.3	8.3	8.5	8.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					54
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	210	230	230	240
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.8	7.8	7.8	7.9	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.36	0.38	0.21	0.26
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.8	R4.10.13	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.2	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	−	−	−
24	18	12	4	0	3	4	31	0	15
25	20	15	10	6	7	8	30	6	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							<0.1	<0.1	<0.1
							0.14	0.14	0.14
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.011	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
		57			57		59	57	58
							<0.005	<0.005	<0.005
8.7	8.7	8.7	8.6	8.8	8.6	8.5	8.8	8.3	8.6
							54	54	54
230	220	230	220	220	260	240	260	210	229
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
8.2	8.0	8.1	7.9	7.8	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.33	0.36	0.24	0.29	0.29	0.42	0.35	0.42	0.21	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町上地（上地浄水場 上地配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.11	R4.6.16	R4.7.14	R4.8.16
天候	−	−	晴	雨	晴	雨	曇
気温	℃	−	15	18	24	23	31
水温	℃	−	15	17	21	25	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.1			<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.14			0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		36			36
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.012			0.009
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.4	6.2	6.2	6.3	6.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		42			42
蒸発残留物	mg/L	500以下		160			160
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.2	8.1	8.1	8.0	7.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	2	1	1	1	1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.30	0.43	0.40	0.24
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.19	R4.11.15	R4.12.13	R5.1.23	R5.2.14	R5.3.7	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	曇	雪	晴	−	−	−
25	13	15	9	2	3	9	31	2	16
26	16	16	8	3	6	9	29	3	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			0.1		0.1	<0.1	<0.1
		0.15			0.13		0.15	0.13	0.14
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		36			35		36	35	36
		0.007			0.005		0.012	0.005	0.008
6.3	6.1	6.2	6.3	6.4	6.3	6.4	6.4	6.1	6.3
		42			43		43	42	42
		160			140		160	140	155
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2	7.9	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1	1	1	1	<1	<1	<1	2	<1	1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.39	0.51	0.53	0.39	0.45	0.45	0.27	0.53	0.24	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町荒舟（荒舟浄水場 荒舟配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.11	R4.6.16	R4.7.14	R4.8.16
天候	－	－	晴	雨	晴	雨	曇
気温	℃	－	15	18	24	24	31
水温	℃	－	14	16	20	24	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	8.0	7.8	7.7	7.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.1	8.0	7.9	7.8	7.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.20	0.34	0.23	0.36	0.43
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.19	R4.11.15	R4.12.13	R5.1.23	R5.2.14	R5.3.7	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	−	−	−
25	13	15	9	3	3	9	31	3	16
25	16	13	8	5	4	6	28	4	15
0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4						0.4	0.4	0.4
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	8.1						8.1	8.1	8.1
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
7.7	7.4	7.7	7.7	7.8	8.0	9.3	9.3	7.4	7.9
	40						40	40	40
	91						91	91	91
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	8.1	8.1	7.7	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.45	0.31	0.40	0.39	0.24	0.37	0.34	0.45	0.20	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（エ）福部地域

原水

年１回検査を実施している水源

			蔵見浄水場	上野浄水場
			蔵見水源	上野水源
項目	単位	水道水の水質基準	R4.9.13	R4.9.13
天候	−	−	曇	曇
気温	℃	−	28	29
水温	℃	−	21	16
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.18	0.27
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		
クロロホルム	mg/L	0.06以下		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		
臭素酸	mg/L	0.01以下		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15.4	8.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.7	9.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	62	37
蒸発残留物	mg/L	500以下	146	110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	6.9
味		異常でないこと		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1

原水

箭渓浄水場 箭渓水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.6.20	R4.9.13	R4.12.8	R5.3.14	平均
天候	−	−	晴	曇	晴	晴	−
気温	℃	−	26	28	6	3	16
水温	℃	−	18	18	15	16	17
一般細菌	個/mL	100以下		0			0
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.58	0.56	0.56	0.57	0.57
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.15			0.15
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		21.4			21.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		17.2			17.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		62			62
蒸発残留物	mg/L	500以下	163	155	151	158	157
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

給水栓水

福部町蔵見（蔵見浄水場 中配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.14	R4.5.18	R4.6.20	R4.7.25	R4.8.17
天候	−	−	雨	晴	晴	雨	雨
気温	℃	−	13	20	26	23	24
水温	℃	−	16	19	23	26	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.18		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			16.1		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.8	14.8	15.0	15.2	14.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			62		
蒸発残留物	mg/L	500以下			138		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.40	0.44	0.36	0.36
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.13	R4.10.12	R4.11.10	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.9	R5.3.14	最高	最低	平均
曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
27	15	11	6	0	4	4	27	0	14
27	23	13	10	6	6	12	28	6	17
1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.18			0.17			0.16	0.18	0.16	0.17
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
15.6			15.9			16.5	16.5	15.6	16.0
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
14.8	14.6	14.7	15.2	14.6	15.0	15.0	15.2	14.6	14.9
63			64			63	64	62	63
148			138			149	149	138	143
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3
7.6	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.6	7.2	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.30	0.43	0.37	0.31	0.27	0.33	0.32	0.44	0.27	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福部町左近（上野浄水場 上野第１配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.14	R4.5.18	R4.6.20	R4.7.25	R4.8.17
天候	－	－	雨	晴	晴	雨	雨
気温	℃	－	13	20	27	26	24
水温	℃	－	16	20	23	26	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.26		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.0		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.9	9.0	9.1	9.2	9.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			39		
蒸発残留物	mg/L	500以下			103		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.28	0.35	0.36	0.20
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.13	R4.10.12	R4.11.10	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.9	R5.3.14	最高	最低	平均
曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
26.8	16	12	7	1	5	5	27	1	15
25.3	19	15	10	9	5	11	26	5	17
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.27			0.33			0.18	0.33	0.18	0.26
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8.6			8.7			9.1	9.1	8.6	8.9
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.1	9.1	9.1	9.5	9.2	9.0	9.0	9.5	8.9	9.1
40			39			39	40	39	39
101			91			104	104	91	100
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3
7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
0.31	0.35	0.43	0.40	0.41	0.40	0.28	0.43	0.20	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福部町箭渓（箭渓浄水場 箭渓八重原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.14	R4.5.18	R4.6.20	R4.7.25	R4.8.17
天候	−	−	雨	晴	晴	雨	雨
気温	℃	−	13	20	26	23	24
水温	℃	−	16	18	23	26	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.60	0.58	0.59	0.55	0.54
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.12		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			22.6		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	17.4	17.2	17.6	17.6	17.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			63		
蒸発残留物	mg/L	500以下	146	156	164	157	164
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.41	0.44	0.49	0.40	0.35
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.13	R4.10.12	R4.11.10	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.9	R5.3.14	最高	最低	平均
曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
27	15	11	6	0	4	3	27	0	14
27	21	17	13	9	8	13	28	8	18
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.56	0.53	0.53	0.55	0.55	0.56	0.56	0.60	0.53	0.56
0.15			0.16			0.14	0.16	0.12	0.14
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.16			<0.06			<0.06	0.16	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
21.9			22.0			23.3	23.3	21.9	22.5
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
17.4	17.1	17.2	17.9	17.5	17.4	17.5	17.9	17.1	17.4
63			63			65	65	63	64
165	173	149	156	144	159	158	173	144	158
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3
6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.15	0.45	0.42	0.45	0.40	0.37	0.37	0.49	0.15	0.39
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（オ）　河原地域

河川表流水

曳田川（姫沼橋）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.5.25
天候	−	−	晴
気温	℃	−	24.5
水温	℃	−	20.2
一般細菌	個/mL	100以下	2,600
大腸菌	−	検出されないこと	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.009
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.32
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6 以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.49
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.26
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.010
塩化物イオン	mg/L	200以下	16.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	23
蒸発残留物	mg/L	500以下	99
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1
ｐＨ値	−	5.8-8.6	7.5
味	−	異常でないこと	
臭気	−	異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	12
濁度	度	2度以下	6.6

原水

年１回検査を実施している水源

			水根浄水場	北村浄水場	小河内浄水場	新田浄水場
			水根水源	北村水源	小河内水源	新田水源
項目	単位	水道水の水質基準	R4.5.25	R4.5.25	R4.5.25	R4.5.25
天候	−	−	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	24.5	24.5	24.5	24.5
水温	℃	−	18.1	15.1	17.4	11.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	0.002	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.44	0.22	0.27	0.29
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.20	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16.8	7.0	12.4	6.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	6.5	6.8	6.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	72	24	36	20
蒸発残留物	mg/L	500以下	178	79	98	70
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.9	7.3	7.0
味		異常でないこと				
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.5

原水

曳田浄水場 曳田水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.4	R4.5.11	R4.6.1	R4.7.4	R4.8.3
天候	−	−	晴	雨	曇	曇	晴
気温	℃	−	10.6	19.3	21.7	28.7	32.9
水温	℃	−	10.0	11.6	17.8	22.2	23.1
一般細菌	個/mL	100以下	1	0	8	3	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.44			0.38
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.10			0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.5			10.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.3	8.9	9.9	7.4	9.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		19			23
蒸発残留物	mg/L	500以下		66			91
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.5	0.5	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.8	6.6	6.5	6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	0.9	1.3	0.6
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R4.9.1	R4.10.3	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.4	R5.2.2	R5.3.1	最高	最低	平均
雨	曇	雨	雨	曇／雨	曇	晴	−	−	−
24.1	26.7	14.9	5.6	5.6	1.4	14.4	32.9	1.4	17.2
23.7	22.5	20.1	18.3	17.2	15.6	14.7	23.7	10.0	18.1
7	1	18	1	0	10	0	18	0	4
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.003			0.001		0.003	0.001	0.002
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.69			1.16		1.16	0.38	0.67
		0.09			0.10		0.11	0.09	0.10
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		0.03			<0.02		0.03	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		11.1			10.4		11.1	9.5	10.4
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.1	9.8	10.4	11.5	12.1	13.8	16.4	16.4	7.4	10.6
		22			26		26	19	23
		84			73		91	66	79
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.8	6.5	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.6	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5
<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

原水

渡一木浄水場 渡一木水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.4	R4.5.11	R4.6.1	R4.7.4	R4.8.3
天候	−	−	晴	雨	曇	曇	晴
気温	℃	−	10.6	19.3	21.7	28.7	32.9
水温	℃	−	13.4	13.7	14.9	19.3	21.5
一般細菌	個/mL	100以下	2	300以上	68	190	5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2.51			0.64
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.09			0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.8			11.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.3	11.8	12.4	14.8	11.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		55			40
蒸発残留物	mg/L	500以下		126			132
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.4	6.5	6.3	6.2	6.2
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R4.9.1	R4.10.3	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.4	R5.2.2	R5.3.1	最高	最低	平均
雨	曇	雨	雨	曇／雨	曇	晴	−	−	−
24.1	26.7	14.9	5.6	5.6	1.4	14.4	32.9	1.4	17.2
23.1	21.5	20.0	20.3	18.8	17.0	15.6	23.1	13.4	18.3
170	300以上	300以上	57	3	16	0	300以上	0	118
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		1.99			2.35		2.51	0.64	1.87
		<0.08			0.09		0.11	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.8			11.6		12.8	10.8	11.7
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
12.5	13.8	14.4	14.2	14.1	15.0	15.3	15.3	11.8	13.5
		54			52		55	40	50
		118			129		132	118	126
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.3	6.4	6.5	6.2	6.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

稲常浄水場 稲常水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.4	R5.11	R6.1	R7.4	R8.3
天候	−	−	晴	雨	曇	曇	晴
気温	℃	−	10.6	19.3	21.7	28.7	32.9
水温	℃	−	17.1	16.4	17.0	17.7	18.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	55	7	19
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.94			0.90
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.5			6.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	9.8	10.3	9.9	8.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		47			38
蒸発残留物	mg/L	500以下		97			114
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R4.9.1	R4.10.3	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.4	R5.2.2	R5.3.1	最高	最低	平均
雨	曇	雨	雨	曇／雨	曇	晴	−	−	−
24.1	26.7	14.9	5.6	5.6	1.4	14.4	32.9	1.4	17.2
20.0	19.8	19.2	18.8	18.9	18.5	18.3	20.0	16.4	18.4
41	0	0	11	0	0	1	55	0	11
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.81			0.76		0.94	0.76	0.85
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		8.2			7.8		8.2	6.8	7.6
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.4	10.3	11.0	10.9	10.2	10.8	11.5	11.5	8.4	10.1
		49			50		50	38	46
		107			114		114	97	108
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.1	6.1	6.1	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.0	6.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

落河内浄水場 落河内水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.4	R4.5.11	R4.6.1	R4.7.4	R4.8.3
天候	−	−	晴	雨	曇	曇	晴
気温	℃	−	10.6	19.3	21.7	28.7	32.9
水温	℃	−	7.9	10.9	12.9	16.1	17.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	2	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.33			0.42
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.7			6.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.4	6.3	6.6	6.2	6.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		19			22
蒸発残留物	mg/L	500以下		54			85
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R4.9.1	R4.10.3	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.4	R5.2.7	R5.3.1	最高	最低	平均
雨	曇	雨	雨	曇／雨	曇	晴	−	−	−
24.1	26.7	14.9	5.6	5.6	5.8	14.4	32.9	5.6	17.5
18.1	17.1	14.3	12.5	9.4	8.6	9.7	18.1	7.9	12.9
1	0	0	1	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.42			0.35		0.42	0.33	0.38
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		6.1			5.3		6.4	5.3	5.9
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
6.0	7.0	7.6	7.5	7.7	8.0	8.1	8.1	6.0	7.0
		22			19		22	19	21
		59			87		87	54	71
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.9	6.7	6.9	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	0.6	<0.1	<0.1

給水栓水

河原町小畑（曳田浄水場 河原小畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.25	R4.5.30	R4.6.27	R4.7.26	R4.8.23
天候	−	−	晴	曇	晴	曇	曇
気温	℃	−	25.2	26.1	31.0	27.8	30.6
水温	℃	−	15.9	21.8	24.1	25.6	27.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	3
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.47			0.37	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.4			14.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.5	11.4	13.8	15.7	12.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	19			29	
蒸発残留物	mg/L	500以下	64			95	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.41	0.38	0.44	0.49
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.20	R4.10.19	R4.11.24	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.14	R5.3.16	最高	最低	平均
雨	晴	雨	雪	雨	曇	曇	−	−	−
20.7	14.5	12.9	2.7	4.3	4.2	15.1	31.0	2.7	17.9
24.8	19.9	15.2	11.1	8.2	5.9	9.9	27.6	5.9	17.5
0	0	0	2	0	1	0	3	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.003			0.002			0.003	0.001	0.002
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.58			0.71			0.71	0.37	0.53
	0.08			0.09			0.09	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	0.02			<0.02			0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	11.7			11.5			14.0	9.4	11.7
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
10.0	9.8	11.8	12.0	12.7	14.4	12.9	15.7	8.5	12.2
	20			23			29	19	23
	71			74			95	64	76
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	7.2	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.53	0.56	0.57	0.40	0.43	0.40	0.44	0.57	0.38	0.46
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町釜口（曳田浄水場 散岐配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.25	R4.5.30	R4.6.27	R4.7.26	R4.8.23
天候	−	−	晴	曇	晴	曇	曇
気温	℃	−	25.2	26.1	31.0	27.8	30.6
水温	℃	−	17.9	23.8	27.4	27.8	29.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.003	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.49			0.46	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09			0.09	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.4			14.5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.8	11.9	14.1	14.5	12.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	18			29	
蒸発残留物	mg/L	500以下	69			110	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.44	0.40	0.31	0.37	0.33
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.20	R4.10.19	R4.11.24	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.14	R5.3.16	最高	最低	平均
雨	晴	雨	雪	雨	曇	曇	−	−	−
20.7	14.5	12.9	2.7	4.3	4.2	15.1	31.0	2.7	17.9
28.1	21.4	15.8	10.4	8.3	8.6	12.4	29.5	8.3	19.3
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.002			<0.001			0.002	<0.001	<0.001
	0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.56			0.78			0.78	0.46	0.57
	0.09			0.09			0.09	0.09	0.09
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	0.03			<0.02			0.03	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	11.5			11.6			14.5	9.4	11.8
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9.7	9.7	11.9	11.9	12.7	15.2	12.6	15.2	8.8	12.2
	19			24			29	18	23
	65			77			110	65	80
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	7.0	6.9	7.0	6.8	6.8	6.9	7.1	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.39	0.54	0.57	0.41	0.42	0.45	0.52	0.57	0.31	0.43
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町布袋（曳田浄水場 曳田配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.25	R4.5.30	R4.6.27	R4.7.26	R4.8.23
天候	−	−	晴	曇	晴	曇	曇
気温	℃	−	25.2	26.1	31.0	27.8	30.6
水温	℃	−	17.8	22.9	26.8	27.6	29.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	2	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.003	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.46			0.49	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09			0.10	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.3			14.3	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.4	12.7	14.5	13.5	12.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	18			27	
蒸発残留物	mg/L	500以下	60			94	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	6.8	6.8	6.7	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.37	0.31	0.36	0.32
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.20	R4.10.19	R4.11.24	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.14	R5.3.16	最高	最低	平均
雨	晴	雨	雪	雨	曇	曇	−	−	−
20.7	14.5	12.9	2.7	4.3	4.2	15.1	31.0	2.7	17.9
28.4	22.3	15.4	12.6	9.7	8.0	13.6	29.2	8.0	19.5
0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.52			0.85			0.85	0.46	0.58
	0.10			0.09			0.10	0.09	0.10
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	0.03			<0.02			0.03	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	11.2			11.2			14.3	9.3	11.5
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9.7	9.6	12.1	14.9	12.6	14.9	12.5	14.9	8.4	12.3
	19			24			27	18	22
	77			75			94	60	77
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.7	6.7	6.9	6.5	6.6	6.7	7.0	6.5	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.33	0.39	0.54	0.35	0.40	0.39	0.50	0.54	0.31	0.39
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町渡一木（渡一木浄水場 渡一木配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.13	R4.5.18	R4.6.7	R4.7.13	R4.8.4
天候	－	－	晴	晴	雨	雨	晴
気温	℃	－	20.6	26.0	15.1	25.0	32.1
水温	℃	－	18.4	15.4	17.0	21.4	23.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.31			1.05	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			0.11	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.9			11.6	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.2	12.1	12.4	15.1	12.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	55			47	
蒸発残留物	mg/L	500以下	113			146	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.53	0.48	0.51	0.16	0.57
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.11	R4.11.16	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.6	R5.3.8	最高	最低	平均
晴	曇	曇	雨／曇	晴	晴	晴	−	−	−
32.4	16.9	16.7	6.1	5.9	5.2	14.8	32.4	5.2	18.1
23.8	20.2	18.3	16.2	12.1	11.6	12.3	23.8	11.6	17.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	1.65			2.23			2.31	1.05	1.81
	<0.08			0.10			0.11	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.07			<0.06			0.07	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12.8			12.7			12.8	10.9	12.0
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
11.2	14.0	14.6	14.1	14.2	14.9	15.1	15.1	11.2	13.6
	50			55			55	47	52
	126			127			146	113	128
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.5	7.2	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.41	0.64	0.62	0.53	0.44	0.48	0.44	0.64	0.16	0.48
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町水根（水根浄水場 水根配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.19	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.9
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	17.3	26.0	22.1	32.3	33.8
水温	℃	−	14.5	18.2	21.3	26.9	29.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	2	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.46			0.43
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		17.0			16.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	10.2	9.7	9.8	9.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		74			74
蒸発残留物	mg/L	500以下		160			183
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.47	0.37	0.48	0.45	0.36
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.12	R4.10.18	R4.11.15	R4.12.14	R5.1.16	R5.2.15	R5.3.15	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雪	雨	曇／雪	晴	−	−	−
28.3	14.6	12.3	2.7	5.5	1.2	13.3	33.8	1.2	17.4
25.8	19.7	16.4	11.1	10.4	8.8	10.3	29.2	8.8	17.7
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.43			0.43		0.46	0.43	0.44
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		0.006	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		17.2			16.6		17.2	16.6	16.9
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
9.6	9.6	10.0	10.6	9.8	9.6	9.6	10.6	9.6	9.8
		78			78		78	74	76
		164			164		183	160	168
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	7.1	7.4	7.0	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.42	0.44	0.37	0.28	0.40	0.39	0.39	0.48	0.28	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町稲常（稲常浄水場 稲常配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.13	R4.5.18	R4.6.7	R4.7.13	R4.8.4
天候	−	−	晴	晴	雨	雨	晴
気温	℃	−	20.6	26.0	15.1	25.0	32.1
水温	℃	−	19.5	19.1	21.1	24.4	27.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001			0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.89			0.90	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.9			7.2	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.6	9.9	10.8	10.0	8.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	49			41	
蒸発残留物	mg/L	500以下	96			109	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.47	0.35	0.38	0.43
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.11	R4.11.16	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.6	R5.3.8	最高	最低	平均
晴	曇	曇	雨／曇	晴	晴	晴	−	−	−
32.4	16.9	16.7	6.1	5.9	5.2	14.8	32.4	5.2	18.1
24.5	17.8	14.2	12.6	8.7	6.7	10.1	27.2	6.7	17.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.87			0.72			0.90	0.72	0.85
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	8.1			8.4			8.4	7.2	7.9
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
13.2	10.3	11.1	10.6	10.5	10.7	11.4	13.2	8.7	10.6
	45			50			50	41	46
	112			100			112	96	104
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.46	0.50	0.52	0.54	0.54	0.57	0.55	0.57	0.35	0.48
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町弓河内（北村浄水場 北村配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.19	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.9
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	17.3	26.0	22.1	32.3	33.8
水温	℃	−	15.5	19.4	20.9	25.8	27.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.23			0.22
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.3			7.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	6.9	6.6	6.7	6.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		25			25
蒸発残留物	mg/L	500以下		74			92
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5	0.6	1.0	1.0	0.6
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	0.1	0.3	0.2
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.53	0.30	0.44	0.45	0.34
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.12	R4.10.18	R4.11.15	R4.12.14	R5.1.16	R5.2.15	R5.3.15	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雪	雨	曇／雪	晴	−	−	−
28.3	14.6	12.3	2.7	5.5	1.2	13.3	33.8	1.2	17.4
24.6	20.1	15.6	10.4	8.4	7.1	12.2	27.7	7.1	17.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.21			0.23		0.23	0.21	0.22
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		0.04	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		7.0			7.0		7.3	7.0	7.2
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
6.5	6.7	6.8	7.1	6.7	6.6	6.9	7.1	6.5	6.7
		24			24		25	24	25
		84			81		92	74	83
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
0.49	0.45	0.34	0.43	0.44	0.41	0.47	0.53	0.30	0.42
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町神馬（小河内浄水場 神馬配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.19	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.9
天候	－	－	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	－	17.3	26.0	22.1	32.3	33.8
水温	℃	－	14.5	19.2	20.3	26.1	28.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.30			0.31
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.15			0.20
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.6			12.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	7.4	7.0	7.1	7.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		36			35
蒸発残留物	mg/L	500以下		90			119
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.33	0.43	0.28	0.18
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.12	R4.10.18	R4.11.15	R4.12.14	R5.1.16	R5.2.15	R5.3.15	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雪	雨	曇／雪	晴	−	−	−
28.3	14.6	12.3	2.7	5.5	1.2	13.3	33.8	1.2	17.4
23.5	18.1	13.9	9.2	8.2	5.3	10.6	28.4	5.3	16.4
0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.31			0.32		0.32	0.30	0.31
		0.19			0.19		0.20	0.15	0.18
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.4			11.9		12.6	11.9	12.3
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
6.9	7.0	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.4	6.9	7.1
		37			34		37	34	36
		100			84		119	84	98
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.1	8.0	7.9	7.7	7.7	7.6	7.7	8.2	7.6	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.44	0.35	0.40	0.31	0.42	0.34	0.38	0.45	0.18	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町北村（落河内浄水場 落河内配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.25	R4.5.30	R4.6.27	R4.7.26	R4.8.23
天候	−	−	晴	曇	晴	曇	曇
気温	℃	−	25.2	26.1	31.0	27.8	30.6
水温	℃	−	14.4	19.0	25.3	23.2	25.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.41			0.48	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			0.004	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.6			6.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.0	6.2	6.6	5.7	6.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	17			21	
蒸発残留物	mg/L	500以下	46			80	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.28	0.14	0.26	0.15	0.23
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.20	R4.10.19	R4.11.24	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.14	R5.3.16	最高	最低	平均
雨	晴	雨	雪	雨	曇	曇	−	−	−
20.7	14.5	12.9	2.7	4.3	4.2	15.1	31.0	2.7	17.9
22.5	18.1	14.0	10.0	6.8	3.4	10.3	25.3	3.4	16.0
0	0	0	7	0	0	0	7	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.42			0.41			0.48	0.41	0.43
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			0.004	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.2			5.9			6.7	5.6	6.1
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.3	7.3	7.5	7.4	8.3	8.8	7.3	8.8	5.7	7.0
	21			22			22	17	20
	50			61			80	46	59
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
0.25	0.44	0.37	0.39	0.28	0.34	0.28	0.44	0.14	0.28
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町小河内（新田浄水場 新田配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.19	R4.6.13	R4.7.11	R4.8.9
天候	－	－	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	－	17.3	26.0	22.1	32.3	33.8
水温	℃	－	14.9	18.7	20.4	26.0	25.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.34			0.34
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			0.004
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.013
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.006
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.05			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.6			6.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	7.1	6.6	6.7	6.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		20			21
蒸発残留物	mg/L	500以下		66			94
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.5
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.28	0.22	0.27	0.25	0.27
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.12	R4.10.18	R4.11.15	R4.12.14	R5.1.16	R5.2.15	R5.3.15	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雪	雨	曇／雪	晴	−	−	−
28.3	14.6	12.3	2.7	5.5	1.2	13.3	33.8	1.2	17.4
22.3	16.5	13.3	8.9	7.5	3.9	8.4	26.0	3.9	15.5
0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.33			0.36		0.36	0.33	0.34
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		0.004	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		0.004			<0.003		0.013	<0.003	0.004
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.006	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			0.08		0.08	<0.03	0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		6.8			6.3		6.9	6.3	6.7
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
6.8	7.1	6.9	7.3	6.9	6.9	7.3	7.3	6.6	6.9
		21			20		21	20	21
		76			66		94	66	76
							<0.02	<0.02	<0.02
							0.000002	0.000002	0.000002
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.47	0.25	0.40	0.25	0.31	0.26	0.30	0.47	0.22	0.29
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（カ）用瀬地域

原水

年１回検査を実施している水源

			用瀬浄水場	大村浄水場	樟原浄水場
			用瀬水源	大村水源	樟原水源
項目	単位	水道水の水質基準	R4.8.23	R4.9.26	R4.9.26
天候	−	−	曇	晴	晴
気温	℃	−	31.5	27.5	26.5
水温	℃	−	19.5	24.0	26.0
一般細菌	個/mL	100以下	32	53	3
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8	1.3	0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18	7.5	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	27	6.3	7.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	33	31	23
蒸発残留物	mg/L	500以下	100	74	68
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.2	6.4	6.2
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

上安蔵浄水場	屋住浄水場	江波浄水場
上安蔵水源	屋住水源	江波水源
R4.10.25	R4.10.25	R4.8.23
雨	雨	曇
11.0	12.5	27.0
14.5	17.0	19.5
11	0	150
検出せず	検出せず	検出
<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.002	0.005
<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001
0.3	0.3	0.3
0.17	0.17	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	0.03
<0.03	0.05	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1
5.4	5.5	5.0
<0.005	<0.005	<0.005
5.5	5.2	5.3
15	16	12
40	41	42
<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	0.7
6.4	6.5	7.2
異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	5
<0.5	<0.5	<0.5

原水

社中央浄水場 社中央水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.27			R4.7.27	R4.8.23
天候	−	−	雨			晴	曇
気温	℃	−	17.0			27.5	29.5
水温	℃	−	14.0			20.0	21.0
一般細菌	個/mL	100以下				73	
大腸菌		検出されないこと				検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.13	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				5.1	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下				4.9	
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				10	
蒸発残留物	mg/L	500以下				35	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				0.6	
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2			7.1	7.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと				異常なし	
色度	度	5度以下	6			4	5
濁度	度	2度以下	0.8			<0.5	0.7

R4.9.26	R4.10.25			R5.1.24			最高	最低	平均
晴	雨			雪			−	−	−
24.5	12.0			5.0			29.5	5.0	19.3
17.5	11.0			5.0			21.0	5.0	14.8
									73
									検出
									<0.0003
									<0.00005
									<0.001
									<0.001
									<0.001
									<0.002
									<0.004
									<0.001
									0.4
									0.13
									<0.1
									<0.0002
									<0.005
									<0.004
									<0.002
									<0.001
									<0.001
									<0.001
									<0.1
	0.05			<0.02			0.05	<0.02	0.03
									<0.03
									<0.1
									5.1
									<0.005
									4.9
									10
									35
									<0.02
									<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
									<0.005
									<0.0005
									0.6
7.1	7.0			7.0			7.2	7.0	7.1
									異常なし
3	7			2			7	2	5
<0.5	0.8			<0.5			0.8	<0.5	<0.5

給水栓水

用瀬町用瀬（用瀬浄水場 用瀬配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.8	R4.7.12	R4.8.1
天候	−	−	雨	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	16.0	25.5	24.0	30.5	35.0
水温	℃	−	18.0	20.5	20.5	23.5	25.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.16
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					18
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	28	32	25	23	26
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					31
蒸発残留物	mg/L	500以下					93
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.4	6.3	6.4	6.3	6.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.26	0.31	0.35	0.37	0.28
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
曇	雨	雨	曇	曇	曇	晴	−	−	−
28.5	20.0	14.0	13.0	6.5	8.0	15.5	35.0	6.5	19.7
25.5	23.0	18.0	12.0	7.0	5.7	9.6	25.5	5.7	17.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							0.002	0.002	0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.9	0.9	0.9
							0.16	0.16	0.16
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							18	18	18
							<0.005	<0.005	<0.005
24	24	20	19	26	25	40	40	19	26
							31	31	31
							93	93	93
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.33	0.39	0.40	0.43	0.47	0.53	0.52	0.53	0.26	0.39
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町鷹狩（大村浄水場 大村配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.8	R4.7.12	R4.8.1
天候	－	－	雨	曇	曇	曇	晴
気温	℃	－	16.0	26.0	22.0	27.5	34.0
水温	℃	－	15.5	17.0	19.0	25.0	25.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	9.4	7.3	7.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.5	6.6	6.4	6.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.55	0.49	0.50	0.29	0.32
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
曇	雨	雨	曇	曇	曇	晴	−	−	−
27.5	20.0	13.5	9.5	5.0	6.5	15.5	34.0	5.0	18.6
25.0	23.0	16.5	13.0	10.0	7.2	8.0	25.5	7.2	17.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
0.002							0.002	0.002	0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.6							0.6	0.6	0.6
0.14							0.14	0.14	0.14
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
7.9							7.9	7.9	7.9
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
7.9	9.2	7.4	7.6	14	16	22	22	7.1	11
25							25	25	25
61							61	61	61
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.4	6.4	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.42	0.41	0.52	0.47	0.44	0.51	0.48	0.55	0.29	0.45
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町宮原（樟原浄水場 樟原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.8	R4.7.12	R4.8.1
天候	−	−	雨	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	16.0	26.0	26.0	29.5	35.0
水温	℃	−	16.0	19.0	19.0	27.0	29.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	2	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.40	0.44	0.52	0.51
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
曇	雨	雨	曇	曇	曇	晴	−	−	−
30.0	20.5	14.0	11.5	6.0	7.0	16.0	35.0	6.0	19.8
26.5	24.0	18.0	12.0	7.0	8.3	7.9	29.0	7.0	17.8
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
0.001							0.001	0.001	0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.7							0.7	0.7	0.7
0.13							0.13	0.13	0.13
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
0.05							0.05	0.05	0.05
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
8.2							8.2	8.2	8.2
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.4	7.4	7.4	7.0	7.1
21							21	21	21
66							66	66	66
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.2	6.3	6.2	6.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.41	0.47	0.35	0.47	0.49	0.43	0.44	0.52	0.35	0.44
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町安蔵（社中央浄水場 社中央配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.8	R4.7.12	R4.8.1
天候	−	−	雨	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	15.0	25.0	24.0	27.5	34.5
水温	℃	−	13.0	14.0	18.0	22.5	23.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.11	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			0.009	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004			0.004	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.018	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005			0.007	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.006	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				5.6	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.4	5.0	5.3	5.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				9.8	
蒸発残留物	mg/L	500以下				37	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.9	0.5	0.5
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.55	0.42	0.49	0.49
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
曇	曇	雨	曇	曇	曇	晴	−	−	−
28.0	20.0	14.0	12.5	4.5	4.5	14.0	34.5	4.5	18.6
24.0	21.0	13.0	9.0	5.0	3.5	6.4	24.0	3.5	14.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.3	0.3	0.3
							0.11	0.11	0.11
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	0.007			<0.006			0.009	<0.006	<0.006
	0.004			<0.003			0.004	<0.003	0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.014			<0.01			0.018	<0.01	<0.01
	0.007			<0.003			0.007	<0.003	0.005
	0.005			<0.003			0.006	<0.003	0.004
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.6	5.6	5.6
							<0.005	<0.005	<0.005
5.2	5.4	5.5	5.7	5.8	5.5	5.8	5.8	5.0	5.4
							9.8	9.8	9.8
							37	37	37
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.8	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.5
7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.58	0.58	0.46	0.62	0.57	0.50	0.51	0.62	0.42	0.52
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町安蔵（上安蔵浄水場 上安蔵配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.8	R4.7.12	R4.8.1
天候	－	－	雨	曇	曇	曇	晴
気温	℃	－	15.0	24.0	23.5	27.5	36.0
水温	℃	－	15.0	15.5	17.0	23.0	24.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15			0.17	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.7	5.5	5.6	5.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.38	0.34	0.31	0.25
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
曇	曇	雨	曇	曇	曇	晴	−	−	−
29.0	19.5	15.0	11.0	4.0	6.0	15.0	36.0	4.0	18.8
22.0	20.0	16.5	12.0	6.5	4.2	8.2	24.5	4.2	15.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3						0.3	0.3	0.3
	0.16			0.18			0.18	0.15	0.17
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	5.7						5.7	5.7	5.7
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
5.0	5.4	5.7	5.8	6.0	6.0	6.1	6.1	5.0	5.6
	15						15	15	15
	47						47	47	47
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.6	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	6.6	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.33	0.35	0.33	0.44	0.43	0.45	0.44	0.45	0.25	0.37
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町屋住（屋住浄水場 屋住配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.8	R4.7.12	R4.8.1
天候	−	−	雨	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	15.0	23.5	22.0	28.0	36.0
水温	℃	−	17.0	18.0	18.0	26.0	26.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.3	5.7	5.3	5.2	4.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.44	0.46	0.39	0.41	0.36
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
曇	曇	雨	曇	曇	曇	晴	−	−	−
28.0	18.0	15.0	10.0	6.0	7.0	14.5	36.0	6.0	18.6
25.5	21.0	17.0	11.5	7.5	4.5	5.2	26.0	4.5	16.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	0.002						0.002	0.002	0.002
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4						0.4	0.4	0.4
	0.15						0.15	0.15	0.15
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	6.1						6.1	6.1	6.1
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
4.9	5.3	5.3	5.5	6.1	6.5	7.2	7.2	4.9	5.7
	17						17	17	17
	48						48	48	48
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.41	0.36	0.42	0.53	0.55	0.55	0.54	0.55	0.36	0.45
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町江波（江波浄水場 江波配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.8	R4.7.12	R4.8.1
天候	－	－	雨	曇	曇	曇	晴
気温	℃	－	14.5	21.0	21.5	28.0	33.5
水温	℃	－	16.0	18.5	20.0	25.5	26.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.004			0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			0.018
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.005
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011			0.028
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.008
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.008
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					5.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.6	5.7	5.6	5.8	5.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					13
蒸発残留物	mg/L	500以下					45
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	1.1	0.6	0.6
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	2	1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.27	0.36	0.20	0.23	0.43
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.5	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
曇	曇	雨	曇	曇	曇	晴	−	−	−
26.0	17.0	14.5	6.0	4.5	5.0	14.0	33.5	4.5	17.1
25.5	22.0	15.0	9.5	5.0	4.0	6.4	26.5	4.0	16.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		0.018	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		0.005	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.028	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		0.008	<0.003	0.003
		0.004			<0.003		0.008	<0.003	0.004
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.5	5.5	5.5
							<0.005	<0.005	<0.005
5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.5	5.8	5.8	5.5	5.7
							13	13	13
							45	45	45
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	0.4	0.5
7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.31	0.51	0.30	0.54	0.25	0.46	0.41	0.54	0.20	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（キ）佐治地域

原水

年１回検査を実施している水源

			中島浄水場	中佐治浄水場	津野浄水場
			中島水源	中佐治水源	津野第３水源
項目	単位	水道水の水質基準	R4.6.21	R4.10.17	R4.10.17
天候	−	−	雨	曇	曇
気温	℃	−	20	16	16
水温	℃	−	17	14	12
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	4
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5	0.2	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.1	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.9	5.6	5.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	5.2	5.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	33	22	22
蒸発残留物	mg/L	500以下	86	73	75
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.4	7.5	7.5
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

大水浄水場	畑浄水場	つく谷浄水場	余戸浄水場	河本浄水場	万蔵浄水場
大水水源	畑水源	つく谷水源	余戸水源	河本水源	万蔵水源
R4.9.26	R4.5.24	R4.9.26	R4.4.26	R4.5.24	R4.6.21
晴	晴	晴	雨	晴	雨
22	20	21	20	21	20
13	15	17	15	15	15
1	1	3	230	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.6
<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
5.5	4.9	4.9	3.9	4.6	4.9
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
5.6	5.5	4.5	3.3	4.6	5.8
23	14	18	14	14	17
54	52	59	53	48	52
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	7.4	7.7	7.1	7.2	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

華立浄水場 華立水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.6.21	R4.9.27	R4.12.14	R5.3.15	平均
天候	−	−	雨	雨	雪	晴	−
気温	℃	−	20	20	1	11	13
水温	℃	−	17	17	14	16	16
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出				検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5				0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.1				0.1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	26				26
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5				7.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	18				18
蒸発残留物	mg/L	500以下	110				110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.6	8.6	8.3	8.6	8.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

西加茂浄水場 西加茂水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.5.24	R4.8.29	R4.11.24	R5.2.21	平均
天候	−	−	晴	晴	雨	雪	−
気温	℃	−	19	23	11	0	13
水温	℃	−	12	20	16	10	15
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002				0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4	0.7	1.4	1.7	1.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.4				4.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.1				5.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	18				18
蒸発残留物	mg/L	500以下	45				45
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

津無浄水場 津無水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.7.13	R4.10.17	R5.1.17	平均
天候	−	−	晴	雨	曇	晴	−
気温	℃	−	11	23	16	1	13
水温	℃	−	14	21	15	10	15
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12	12	12	12	12
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.7	7.4	7.9	7.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	40	40	38	40	40
蒸発残留物	mg/L	500以下	88	100	110	97	99
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

尾際浄水場 尾際水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.26	R4.7.28	R4.10.26	R5.1.25	平均
天候	−	−	雨	晴	晴	雪	−
気温	℃	−	20	25	10	-4	13
水温	℃	−	14	21	14	5	14
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003				0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.1				<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.62	0.30	0.08	0.09	0.27
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13				13
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.009	0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.8				5.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	48				48
蒸発残留物	mg/L	500以下	94				94
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	7.3	6.8	6.8	7.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	1	1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

給水栓水

佐治町古市（華立浄水場・中島浄水場 古市配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.12	R4.6.7	R4.7.12	R4.8.4
天候	−	−	晴	晴	雨	曇	晴
気温	℃	−	12	20	16	26	28
水温	℃	−	13	17	21	24	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.09		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			24		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.0	8.2	7.7	7.4	7.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			21		
蒸発残留物	mg/L	500以下			100		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.34	0.25	0.30	0.46
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.11	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.17	R5.2.8	R5.3.8	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
21	14	12	6	1	2	11	28	1	14
26	20	16	11	8	5	8	26	5	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							0.09	0.09	0.09
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							24	24	24
							<0.005	<0.005	<0.005
7.3	7.8	7.6	7.5	8.7	9.9	8.3	9.9	7.3	8.0
							21	21	21
110			110			110	110	100	108
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.7	7.3	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.37	0.25	0.45	0.36	0.30	0.41	0.33	0.46	0.25	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加瀬木（中佐治浄水場 中佐治第２配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.12	R4.6.7	R4.7.12	R4.8.4
天候	－	－	晴	晴	雨	曇	晴
気温	℃	－	12	22	16	26	28
水温	℃	－	14	17	20	25	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.1	5.1	4.9	4.9	4.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.36	0.41	0.40	0.51
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.11	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.17	R5.2.8	R5.3.8	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
21	14	11	5	1	2	10	28	1	14
24	18	13	9	7	4	7	28	4	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3						0.3	0.3	0.3
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	5.6						5.6	5.6	5.6
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
5.1	5.4	5.1	5.0	5.5	5.1	5.6	5.6	4.9	5.1
	22						22	22	22
	72						72	72	72
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.48	0.48	0.45	0.48	0.50	0.45	0.39	0.51	0.36	0.44
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加茂（西加茂浄水場 西加茂配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.21	R4.8.18
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	15	17	19	24	24
水温	℃	−	14	17	20	24	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7	0.6	0.4	0.4	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4.6			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.2	4.9	4.8	4.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		21			
蒸発残留物	mg/L	500以下		53			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.37	0.26	0.51	0.43	0.30
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.14	R4.10.20	R4.11.16	R4.12.12	R5.1.24	R5.2.15	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	雪	雪	晴	−	−	−
26	14	12	6	1	-1	11	26	-1	14
24	18	14	10	6	4	6	27	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							0.002	0.002	0.002
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
0.9	1.9	1.7	2.5	1.6	1.9	1.2	2.5	0.4	1.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							4.6	4.6	4.6
							<0.005	<0.005	<0.005
5.2	6.5	6.6	6.1	6.6	7.3	6.8	7.3	4.7	5.9
							21	21	21
							53	53	53
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.35	0.42	0.35	0.44	0.39	0.47	0.50	0.51	0.26	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町津無（津無浄水場 津無配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.12	R4.6.7	R4.7.12	R4.8.4
天候	−	−	晴	晴	雨	曇	晴
気温	℃	−	11	23	16	26	28
水温	℃	−	14	18	20	24	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.9			0.8	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12			12	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	40			42	
蒸発残留物	mg/L	500以下	91			110	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.27	0.34	0.32	0.37
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.11	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.17	R5.2.8	R5.3.8	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
21	14	12	5	1	2	11	28	1	14
25	19	15	11	8	6	10	27	6	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.8			0.8			0.9	0.8	0.8
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			0.03			0.03	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12			12			12	12	12
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7
	40			40			42	40	41
	110			95			110	91	102
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.37	0.41	0.37	0.32	0.26	0.30	0.29	0.41	0.26	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町津野（津野浄水場 津野第１配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.12	R4.6.7	R4.7.12	R4.8.4
天候	－	－	晴	晴	雨	曇	晴
気温	℃	－	12	23	16	26	28
水温	℃	－	15	17	15	16	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.8	5.7	5.6	5.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.45	0.50	0.45	0.57
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.11	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.17	R5.2.8	R5.3.8	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
21	14	11	5	1	2	11	28	1	14
23	16	14	7	7	4	9	27	4	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3						0.3	0.3	0.3
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	0.07			<0.06			0.07	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	5.6						5.6	5.6	5.6
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
5.6	5.7	5.8	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	5.6	5.7
	22						22	22	22
	68						68	68	68
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.38	0.27	0.30	0.31	0.22	0.25	0.27	0.57	0.22	0.37
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加茂（大水浄水場 大水配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.21	R4.8.18
天候	－	－	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	－	15	15	19	24	24
水温	℃	－	14	18	21	21	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.33	0.26	0.38	0.31	0.31
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.14	R4.10.20	R4.11.16	R4.12.12	R5.1.24	R5.2.15	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	雪	曇	晴	−	−	−
25	12	8	4	1	-1	11	25	-1	13
26	15	12	8	6	4	9	27	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4							0.4	0.4	0.4
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
5.8							5.8	5.8	5.8
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
5.6	5.5	5.8	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.5	5.7
23							23	23	23
52							52	52	52
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.28	0.37	0.35	0.32	0.34	0.37	0.29	0.38	0.26	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町畑（畑浄水場 畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.21	R4.8.18
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	15	15	19	24	24
水温	℃	−	13	16	20	24	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.2			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.0			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.7	5.5	5.1	5.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		14			
蒸発残留物	mg/L	500以下		53			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	7.3	7.4	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.27	0.39	0.20	0.22
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.14	R4.10.20	R4.11.16	R4.12.12	R5.1.24	R5.2.15	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	雪	曇	晴	−	−	−
25	12	9	4	1	-1	11	25	-1	13
26	15	12	7	5	3	7	26	3	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.0	5.0	5.0
							<0.005	<0.005	<0.005
5.4	5.7	5.8	5.5	6.4	6.8	6.6	6.8	5.1	5.8
							14	14	14
							53	53	53
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.5	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.5	7.2	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.25	0.35	0.35	0.35	0.36	0.31	0.27	0.39	0.20	0.30
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町つく谷（つく谷浄水場 つく谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.21	R4.8.18
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	15	15	19	24	24
水温	℃	−	12	15	19	24	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.8	4.7	4.5	4.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.19	0.65	0.68	0.36	0.60
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.14	R4.10.20	R4.11.16	R4.12.12	R5.1.24	R5.2.15	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	雪	曇	晴	−	−	−
25	12	9	4	1	-1	11	25	-1	13
24	14	12	8	4	5	7	25	4	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.2							0.2	0.2	0.2
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
4.8							4.8	4.8	4.8
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.4	4.6
17							17	17	17
58							58	58	58
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.9	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.36	0.34	0.32	0.28	0.45	0.38	0.39	0.68	0.19	0.42
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町余戸（余戸浄水場 余戸配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.21	R4.8.18
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	15	15	19	24	25
水温	℃	−	14	16	20	24	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.2				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	15				
蒸発残留物	mg/L	500以下	56				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.20	0.22	0.51	0.26	0.62
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.14	R4.10.20	R4.11.16	R4.12.12	R5.1.24	R5.2.15	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	雪	雪	晴	−	−	−
25	13	10	5	1	-1	11	25	-1	14
23	16	12	8	5	4	6	26	4	15
0	0	0	0	0	3	0	3	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.6	0.6	0.6
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							4.2	4.2	4.2
							<0.005	<0.005	<0.005
3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.5	3.4	3.5	3.3	3.4
							15	15	15
							56	56	56
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.38	0.47	0.54	0.52	0.45	0.50	0.50	0.62	0.20	0.43
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町河本（河本浄水場 河本配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.21	R4.8.18
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	15	15	19	24	25
水温	℃	−	13	14	16	18	19
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4.7			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.6	4.7	4.6	4.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		14			
蒸発残留物	mg/L	500以下		46			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.22	0.22	0.25	0.38	0.31
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.14	R4.10.20	R4.11.16	R4.12.12	R5.1.24	R5.2.15	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	雪	雪	晴	−	−	−
25	13	12	6	1	-1	11	25	-1	14
24	17	13	9	7	7	8	24	7	14
0	5	7	9	0	0	1	9	0	2
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							4.7	4.7	4.7
							<0.005	<0.005	<0.005
4.4	4.6	4.8	4.7	4.9	5.4	5.1	5.4	4.4	4.8
							14	14	14
							46	46	46
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.42	0.41	0.45	0.41	0.32	0.48	0.45	0.48	0.22	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町尾際（尾際浄水場 尾際配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.20	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.21	R4.8.18
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	15	15	19	24	25
水温	℃	−	14	16	19	19	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006			0.005	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.2				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.24	0.28	0.26	0.27	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.8	5.9	6.0	5.9	5.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	62				
蒸発残留物	mg/L	500以下	100				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.45	0.43	0.50	0.35
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.14	R4.10.20	R4.11.16	R4.12.12	R5.1.24	R5.2.15	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	雪	雪	晴	−	−	−
25	13	12	5	1	-2	11	25	-2	14
24	17	13	7	4	2	5	26	2	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	0.005			0.004			0.006	0.004	0.005
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
0.12	0.13	0.16	0.12	0.09	0.12	0.10	0.28	0.09	0.17
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							13	13	13
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
5.4	5.7	5.9	5.8	7.9	8.5	7.2	8.5	5.3	6.3
							62	62	62
							100	100	100
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.3	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.7	7.1	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.24	0.41	0.50	0.35	0.42	0.55	0.53	0.55	0.24	0.42
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加茂（万蔵浄水場 万蔵配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.12	R4.6.7	R4.7.12	R4.8.4
天候	−	−	晴	晴	雨	曇	晴
気温	℃	−	12	23	16	26	29
水温	℃	−	13	16	20	27	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.6		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5.3		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.9	5.7	6.0	5.7	5.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			18		
蒸発残留物	mg/L	500以下			52		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.36	0.26	0.41	0.39
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.7	R4.10.11	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.17	R5.2.8	R5.3.8	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
21	14	11	5	1	2	10	29	1	14
24	18	14	9	7	4	8	27	4	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.6	0.6	0.6
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.3	5.3	5.3
							<0.005	<0.005	<0.005
5.3	5.8	5.9	5.9	6.2	6.5	6.9	6.9	5.3	6.0
							18	18	18
							52	52	52
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.28	0.41	0.31	0.35	0.41	0.37	0.19	0.41	0.19	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（ク）気高地域

原水

年１回検査を実施している浄水場、水源地

			下光元浄水場	宝木浄水場
			下光元水源	宝木水源
項目	単位	水道水の水質基準	R4.10.18	R4.7.26
天候	−	−	雨	晴
気温	℃	−	14	27
水温	℃	−	15	17
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.1	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		
クロロホルム	mg/L	0.06以下		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		
臭素酸	mg/L	0.01以下		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.8	10
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	26	31
蒸発残留物	mg/L	500以下	76	89
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.4	6.7
味		異常でないこと		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5

宿浄水場	八幡浄水場	高江浄水場		
宿水源	八幡水源	高江第１水源	高江第２水源	郡家第２水源
R4.7.26	R4.5.25	R4.5.25	R4.5.25	R4.5.25
晴	晴	晴	晴	晴
28	25	25	25	25
19	18	16	18	21
0	1	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.6	1.2	0.6	2.1	0.6
<0.08	0.13	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8.9	24	15	14	15
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.0	25	18	15	17
25	82	50	56	49
79	200	150	140	150
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	7.3	7.4	6.6	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

			殿浄水場	会下浄水場
			殿水源	郡家水源
項目	単位	水道水の水質基準	R4.10.18	R4.5.25
天候	−	−	雨	晴
気温	℃	−	14	25
水温	℃	−	16	20
一般細菌	個/mL	100以下	0	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6	1.9
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		
クロロホルム	mg/L	0.06以下		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		
臭素酸	mg/L	0.01以下		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.3	8.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.1	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	39	37
蒸発残留物	mg/L	500以下	96	98
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.3
味		異常でないこと		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5

原水

常松瑞穂浄水場 常松瑞穂水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.25	R4.7.26	R4.10.18	R5.1.18	平均
天候	−	−	晴	晴	雨	雨	−
気温	℃	−	19	27	14	4	16
水温	℃	−	16	16	15	14	15
一般細菌	個/mL	100以下	2	0	120	110	58
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.5	8.6	8.6	8.5	8.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	10	10	10	9.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	24	25	24	25	25
蒸発残留物	mg/L	500以下	76	73	72	76	74
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

船磯浄水場 船磯水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.5.25	R4.8.25	R4.11.17	R5.2.16	平均
天候	−	−	晴	雨	晴	曇	−
気温	℃	−	25	25	11	2	16
水温	℃	−	16	15	15	14	15
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3.5				3.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16				16
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	27				27
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	34				34
蒸発残留物	mg/L	500以下	130				130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

囲い式フード・ドラフトチャンバー（有機物前処理室）

給水栓水

気高町下光元（下光元浄水場 上光配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	17	17	18	26	31
水温	℃	−	15	19	17	24	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	11	11	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	雨	曇	雨	雨	曇	晴	−	−	−
25	19	10	8	9	6	15	31	6	17
24	19	15	12	10	8	12	27	8	17
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.8						0.8	0.8	0.8
	0.08						0.08	0.08	0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	9.9						9.9	9.9	9.9
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
12	11	11	11	11	11	12	12	11	11
	26						26	26	26
	75						75	75	75
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町冨吉（宝木浄水場 宝木配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	20	17	21	25	30
水温	℃	−	16	19	21	25	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.7		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			29		
蒸発残留物	mg/L	500以下			90		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	雨	曇	雨	雨	曇	晴	−	−	−
27	18	12	7	8	5	12	30	5	17
25	19	15	11	10	8	11	28	8	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.7	9.7	9.7
							<0.005	<0.005	<0.005
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
							29	29	29
							90	90	90
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町酒津（宝木浄水場 酒津配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	雨	晴
気温	℃	−	18	17	19	25	31
水温	℃	−	16	19	18	27	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.8		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			30		
蒸発残留物	mg/L	500以下			87		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	雨	曇	雨	雨	曇	晴	−	−	−
28	17	13	7	7	5	8	31	5	16
27	19	14	9	8	5	11	30	5	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.8	9.8	9.8
							<0.005	<0.005	<0.005
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
							30	30	30
							87	87	87
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町奥沢見（宝木浄水場 宝木高地区配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	雨	雨	晴
気温	℃	−	17	16	17	25	29
水温	℃	−	14	18	19	25	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.8		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			30		
蒸発残留物	mg/L	500以下			87		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	雨	曇	雨	雨	曇	晴	−	−	−
26	16	13	7	8	5	7	29	5	16
26	20	10	14	9	7	8	29	7	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.8	9.8	9.8
							<0.005	<0.005	<0.005
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
							30	30	30
							87	87	87
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町土居（宿浄水場 宿配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	17	17	19	26	30
水温	℃	−	18	15	16	19	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				9.2	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.9	9.6	12	12	9.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				29	
蒸発残留物	mg/L	500以下				86	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	雨	曇	雨	雨	曇	晴	−	−	−
26	15	10	7	9	4	13	30	4	16
24	19	14	12	10	7	11	24	7	16
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.2	9.2	9.2
							<0.005	<0.005	<0.005
7.8	9.3	10	10	11	12	10	12	7.8	10
							29	29	29
							86	86	86
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町日光（常松瑞穂浄水場 矢口配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	17	17	19	28	34
水温	℃	−	16	17	17	22	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6			0.7	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.3			8.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.6	10	10	10	10
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	24			26	
蒸発残留物	mg/L	500以下	72			84	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	雨	曇	雨	雨	曇	晴	−	−	−
26	17	12	6	8	7	15	34	6	17
21	17	12	12	11	10	12	28	10	16
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.6			0.7			0.7	0.6	0.7
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	8.7			11			11	8.3	9.2
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9.9	9.8	10	10	14	10	10	14	9.6	10
	24			30			30	24	26
	74			100			100	72	83
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.7	6.7	6.8	6.4	6.7	6.7	6.8	6.4	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町浜村（八幡浄水場 勝見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	18	17	19	27	33
水温	℃	−	12	17	17	25	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				1.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.11	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				24	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	24	24	24	24	24
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	84			86	
蒸発残留物	mg/L	500以下	200			220	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	雨	曇	雨	雨	曇	晴	−	−	−
26	18	12	10	9	7	13	33	7	17
24	17	11	7	10	4	10	30	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							1.2	1.2	1.2
							0.11	0.11	0.11
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							24	24	24
							<0.005	<0.005	<0.005
24	24	24	24	23	24	24	24	23	24
	80			82			86	80	83
	200			220			220	200	210
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町八幡（高江浄水場 高江配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	22	17	19	28	33
水温	℃	−	15	17	18	20	23
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				14	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	16	16	16	16	16
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				49	
蒸発残留物	mg/L	500以下	130			140	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	雨	曇	雨	雨	曇	晴	−	−	−
26	16	13	4	7	6	19	33	4	18
25	17	13	12	10	11	11	25	10	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.6	0.6	0.6
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							14	14	14
							<0.005	<0.005	<0.005
15	15	16	16	15	16	16	16	15	16
							49	49	49
	140			140			140	130	138
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町山宮（殿浄水場 飯里配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	17	19	19	27	33
水温	℃	−	15	18	16	21	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.7	9.6	9.4	9.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		38			
蒸発残留物	mg/L	500以下		97			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	雨	曇	雨	雨	曇	晴	−	−	−
25	16	13	8	7	4	16	33	4	17
21	17	14	12	11	10	12	24	10	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.6	0.6	0.6
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.2	9.2	9.2
							<0.005	<0.005	<0.005
9.3	9.2	9.5	9.5	9.6	9.9	9.8	9.9	9.2	9.5
							38	38	38
							97	97	97
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町会下（会下浄水場 会下配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	16	19	19	29	32
水温	℃	−	15	17	16	22	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.9			1.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.4			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12	13	13	13
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		38			
蒸発残留物	mg/L	500以下		93			96
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.4	6.4	6.3	6.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	雨	曇	雨	雨	曇	晴	−	−	−
28	15	13	8	8	5	17	32	5	17
22	18	14	9	12	7	13	24	7	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		1.8			1.8		1.9	1.4	1.7
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.4	9.4	9.4
							<0.005	<0.005	<0.005
13	12	13	13	12	13	13	13	12	13
							38	38	38
		110			100		110	93	100
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.3	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.6	6.3	6.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町八束水（船磯浄水場 船磯配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.19	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	21	19	19	27	31
水温	℃	−	16	17	19	24	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		3.6			3.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		18			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	29	29	29	29	30
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		36			
蒸発残留物	mg/L	500以下		120			140
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.15	R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.9	最高	最低	平均
晴	雨	曇	雨	雨	曇	晴	−	−	−
27	17	14	7	7	5	19	31	5	18
26	21	15	13	10	7	11	28	7	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		3.5			3.4		3.6	3.4	3.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							18	18	18
							<0.005	<0.005	<0.005
29	29	29	29	31	32	31	32	29	30
							36	36	36
		130			140		140	120	133
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（ケ）鹿野地域

原水

年１回検査を実施している浄水場、水源地

			鹿野浄水場	今市浄水場	河内上条浄水場
			鹿野水源	今市第1水源	河内上条水源
項目	単位	水道水の水質基準	R4.9.6	R4.9.6	R4.8.3
天候	−	−	曇	曇	晴
気温	℃	−	30	30	30
水温	℃	−	21	19	14
一般細菌	個/mL	100以下	8	4	11
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5	0.6	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.1	7.5	7.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9	7.1	6.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	23	24	28
蒸発残留物	mg/L	500以下	64	71	63
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	※ <0.000001	※ <0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	※ <0.000001	※ <0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.8	6.8
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

※令和4年10月4日に検査を実施

河内下条浄水場	鹿野小畑浄水場
河内下条水源	鹿野小畑水源
R4.7.5	R4.7.5
晴	晴
27	27
13	20
0	34
検出せず	検出
<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.002	<0.002
<0.004	<0.004
<0.001	<0.001
0.4	0.4
<0.08	<0.08
<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005
<0.004	<0.004
<0.002	<0.002
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.1	<0.1
<0.02	<0.02
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
8.3	7.3
<0.005	<0.005
8.2	7.7
31	17
99	67
<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005
<0.3	0.4
7.4	7.1
異常なし	異常なし
<1	2
<0.5	<0.5

原水

今市浄水場 今市第２水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.6.2	R4.9.6	R4.12.1	R5.3.1	平均
天候	−	−	晴	曇	雨	晴	−
気温	℃	−	24	30	5	10	17
水温	℃	−	15	21	13	10	15
一般細菌	個/mL	100以下		32			32
大腸菌		検出されないこと		検出			検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.57	0.17	0.28	0.21	0.31
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.9			6.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		6.8			6.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		22			22
蒸発残留物	mg/L	500以下		63			63
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		※ <0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		※ <0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.5			0.5
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	9	4	7	4	5
濁度	度	2度以下	3	0.8	2	1	1.7

※令和4年10月4日に検査を実施

原水

勝谷浄水場 勝谷水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.5.10	R4.8.3	R4.11.1	R5.2.1	平均
天候	−	−	晴	晴	曇	晴	−
気温	℃	−	16	30	14	4	16
水温	℃	−	15	23	19	13	18
一般細菌	個/mL	100以下		1			1
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.18			0.18
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		14			14
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		15			15
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		34			34
蒸発残留物	mg/L	500以下		100			100
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4			0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	6.5	6.3	6.4	6.5	6.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

矢原浄水場 矢原水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.21	R4.7.5	R4.10.4	R5.1.5	平均
天候	−	−	曇	晴	晴	曇	−
気温	℃	−	16	27	26	2	18
水温	℃	−	12	16	19	10	14
一般細菌	個/mL	100以下		8			8
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.008			0.008
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06			0.06
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.27	0.32	0.18	0.16	0.23
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.9			7.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.005			0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		8.7			8.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		20			20
蒸発残留物	mg/L	500以下		74			74
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	5	3	4	2	4
濁度	度	2度以下	1	1	0.9	0.5	0.9

フレキシブルフード（中央試験室）

給水栓水

鹿野町鹿野（鹿野浄水場 鹿野配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.9
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	14	20	19	30	27
水温	℃	−	11	14	14	24	24
一般細菌	個/mL	100以下	1	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	7.7	8.6	8.5	6.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.6	R4.10.4	R4.11.7	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
雨	晴	晴	雨	曇	曇	晴	−	−	−
27	24	12	8	7	7	13	30	7	17
24	20	13	14	9	4	7	24	4	15
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.5							0.5	0.5	0.5
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
7.3							7.3	7.3	7.3
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
6.9	8.1	8.3	8.4	9.2	9.1	9.0	9.2	6.7	8.2
22							22	22	22
70							70	70	70
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町今市（今市浄水場 今市配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.9
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	14	20	23	29	31
水温	℃	−	11	16	16	20	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	2	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	8.1	8.5	8.3	7.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	6.9	6.9	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.6	R4.10.4	R4.11.7	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
雨	晴	晴	雨	曇	曇	晴	−	−	−
31	24	15	7	6	7	16	31	6	19
24	21	16	14	11	9	7	27	7	16
2	0	1	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.5							0.5	0.5	0.5
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
7.4							7.4	7.4	7.4
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
7.0	8.0	8.3	8.3	9.3	9.5	9.4	9.5	7.0	8.3
23							23	23	23
68							68	68	68
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町宮方（勝谷浄水場 勝谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.9
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	14	16	24	27	34
水温	℃	−	13	16	19	23	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.20		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	20	19	18	19	19
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下			110		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.7	6.6	6.5	6.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.6	R4.10.4	R4.11.7	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
雨	晴	晴	雨	曇	曇	晴	−	−	−
30	25	16	8	7	7	12	34	7	18
24	21	17	15	12	10	10	25	10	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.7							0.7	0.7	0.7
0.20			0.20			0.16	0.20	0.16	0.19
0.1							0.1	0.1	0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
16							16	16	16
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	17	18	18	21	23	21	23	16	19
30							30	30	30
100			100			100	110	100	103
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.5	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町河内（河内上条浄水場 河内上条配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.9
天候	－	－	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	－	16	20	24	33	31
水温	℃	－	13	17	19	27	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	7.3	7.4	7.1	6.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				24	
蒸発残留物	mg/L	500以下				68	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.6	R4.10.4	R4.11.7	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
雨	晴	晴	雨	曇	曇	晴	−	−	−
27	25	13	7	5	6	12	33	5	18
26	21	13	12	7	4	2	30	2	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							0.002	0.002	0.002
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.0	7.0	7.0
							<0.005	<0.005	<0.005
6.4	7	7.8	7.7	8.4	8.4	8.1	8.4	6.4	7.5
							24	24	24
							68	68	68
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町河内（河内下条浄水場・矢原浄水場 矢原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.9
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	16	21	24	30	29
水温	℃	−	11	14	16	25	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				8.4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.4	8.6	8.5	8.2	8.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				31	
蒸発残留物	mg/L	500以下				93	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.6	R4.10.4	R4.11.7	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
雨	晴	晴	雨	曇	曇	晴	−	−	−
27	25	12	7	4	6	13	30	4	18
24	20	13	11	5	4	2	25	2	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							8.4	8.4	8.4
							<0.005	<0.005	<0.005
8.3	8.4	8.5	7.7	8.4	8.4	8.1	8.6	7.7	8.3
							31	31	31
							93	93	93
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.6	7.7	7.7	7.0	7.1	7.0	7.0	7.7	7.0	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町水谷（鹿野小畑浄水場 鹿野小畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.18	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.9
天候	－	－	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	－	16	21	22	31	32
水温	℃	－	13	17	20	27	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			0.008	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003			0.004	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.019	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.004	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.007	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.3	8.3	8.3	8.0	7.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				17	
蒸発残留物	mg/L	500以下				60	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	4
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.6	R4.10.4	R4.11.7	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1	最高	最低	平均
雨	晴	晴	雨	曇	曇	晴	−	−	−
27	28	13	7	7	8	14	32	7	19
26	26	13	12	9	4	6	27	4	17
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			0.008	<0.006	<0.006
	0.004			<0.003			0.004	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.015			<0.01			0.019	<0.01	<0.01
	0.004			<0.003			0.004	<0.003	<0.003
	0.006			<0.003			0.007	<0.003	0.004
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.5	7.5	7.5
							<0.005	<0.005	<0.005
7.7	8.5	8.4	8.6	9.2	8.7	9.1	9.2	7.3	8.3
							17	17	17
							60	60	60
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.5	0.3	0.4	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	0.3
7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1	<1	1	2	<1	<1	<1	4	<1	1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5
0.6	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	1.0	1.0	0.1	0.5
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（コ）青谷地域(統合前上水区域)

河川表流水

勝部川（落合橋）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.7.26
天候	−	−	曇
気温	℃	−	31
水温	℃	−	25
一般細菌	個/mL	100以下	300以上
大腸菌		検出されないこと	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	21
蒸発残留物	mg/L	500以下	66
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.6
味		異常でないこと	
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	3
濁度	度	2度以下	0.7

河川表流水

日置川（小鷲谷橋）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.7.26
天候	−	−	曇
気温	℃	−	29
水温	℃	−	19
一般細菌	個/mL	100以下	300以上
大腸菌		検出されないこと	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	15
蒸発残留物	mg/L	500以下	58
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4
味		異常でないこと	
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	3
濁度	度	2度以下	0.7

原水

城山浄水場 不動山水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.21	R4.5.19	R4.6.15	R4.7.13	R4.8.9
天候	−	−	曇	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	15	21	20	20	28
水温	℃	−	13	17	15	16	16
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	5	12	56
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.1	9.1	12	9.2	9.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				24	
蒸発残留物	mg/L	500以下				77	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

R4.9.15	R4.10.20	R4.11.17	R4.12.8	R5.1.23	R5.2.16	R5.3.15	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	−	−	−
22	18	16	14	10	9	15	28	9	17
16	14	13	14	11	10	12	17	10	14
7	8	4	2	0	2	1	56	0	8
検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	3回検出
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.7	7.7	7.7
							<0.005	<0.005	<0.005
9.1	8.9	9.3	9.1	9.2	9.5	9.5	12	8.9	9.4
							24	24	24
							77	77	77
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

城山浄水場 鳴滝水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.21	R4.5.19	R4.6.15	R4.7.13	R4.8.9
天候	−	−	曇	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	17	24	23	26	32
水温	℃	−	10	15	15	16	19
一般細菌	個/mL	100以下	3	2	2	300以上	280
大腸菌		検出されないこと	検出	検出せず	検出せず	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				1.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.09			0.67	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.22			0.22	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				9.4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	11	12	9.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				21	
蒸発残留物	mg/L	500以下				83	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	1.6	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.5	6.6	6.2	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	微金気臭	異常なし
色度	度	5度以下	4	4	2	13	3
濁度	度	2度以下	0.6	0.6	<0.5	1	<0.5

R4.9.15	R4.10.20	R4.11.17	R4.12.8	R5.1.23	R5.2.16	R5.3.15	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	−	−	−
24	18	15	14	9	5	15	32	5	19
19	16	15	12	10	8	10	19	8	14
61	170	12	11	13	12	6	300以上	2	73
検出	検出	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出	検出せず	7回検出
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							1.5	1.5	1.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.1	<0.1	<0.1
	0.12			0.07			0.67	0.07	0.24
	0.15			0.04			0.22	0.04	0.16
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.4	9.4	9.4
							<0.005	<0.005	<0.005
10	12	11	11	15	16	13	16	9.8	12
							21	21	21
							83	83	83
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	0.5	<0.3	<0.3	0.4	0.4	<0.3	1.6	<0.3	<0.3
6.4	6.5	6.5	6.6	6.5	6.4	6.6	6.6	6.2	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2	5	2	2	2	2	2	13	2	4
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5

原水

青谷小畑浄水場 青谷小畑水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.21	R4.5.19	R4.6.15	R4.7.13	R4.8.9
天候	−	−	曇	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	17	23	22	20	27
水温	℃	−	11	13	15	16	16
一般細菌	個/mL	100以下	19	19	29	140	100
大腸菌		検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03			0.11	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				0.04	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				5.8	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	6.8	6.8	6.5	6.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				15	
蒸発残留物	mg/L	500以下				59	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	2	2	2	5	3
濁度	度	2度以下	0.5	0.6	0.7	1	0.8

R4.9.15	R4.10.20	R4.11.17	R4.12.8	R5.1.23	R5.2.16	R5.3.15	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	−	−	−
22	15	15	10	5	2	11	27	2	16
14	11	10	9	7	6	9	16	6	11
69	49	49	52	22	13	16	140	13	48
検出	検出	検出	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	9回検出
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.1	<0.1	<0.1
	0.06			0.08			0.11	0.03	0.07
							0.04	0.04	0.04
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.8	5.8	5.8
							<0.005	<0.005	<0.005
6.8	7.0	7.0	6.9	7.2	7.7	7.2	7.7	6.5	7.0
							15	15	15
							59	59	59
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3
7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.5	7.2	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2	3	2	2	2	1	2	5	1	2
0.7	1	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	1	0.5	0.7

原水

河原浄水場 河原水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.21	R4.5.19	R4.6.15	R4.7.13	R4.8.9
天候	−	−	曇	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	18	27	25	23	34
水温	℃	−	15	18	17	17	15
一般細菌	個/mL	100以下	88	72	130	300以上	300以上
大腸菌		検出されないこと	検出	検出	検出せず	検出	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.12	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				12	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	11	11	11
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				49	
蒸発残留物	mg/L	500以下				130	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

R4.9.15	R4.10.20	R4.11.17	R4.12.8	R5.1.23	R5.2.16	R5.3.15	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	−	−	−
26	17	14	14	7	2	13	34	2	18
14	15	16	16	9	14	15	18	9	15
40	34	18	13	10	130	46	300以上	10	98
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	3回検出
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							0.12	0.12	0.12
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							12	12	12
							<0.005	<0.005	<0.005
11	10	11	11	11	11	11	11	10	11
							49	49	49
							130	130	130
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

給水栓水

青谷町夏泊（城山浄水場 青谷第３配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.5	R4.8.8
天候	－	－	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	－	25	18	20	31	33
水温	℃	－	14	15	18	24	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				8.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	9.4	9.3	9.3	9.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				25	
蒸発残留物	mg/L	500以下				84	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.11	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.8	R5.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	晴	雨	晴	雨	晴	−	−	−
30	19	18	8	6	9	15	33	6	19
27	22	16	13	7	7	8	27	7	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	0.06			<0.06			0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							8.0	8.0	8.0
							<0.005	<0.005	<0.005
9.6	9.5	9.5	9.4	9.5	9.7	9.5	9.7	9.3	9.5
							25	25	25
							84	84	84
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町山田（城山浄水場 山田配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.5	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	26	19	19	30	30
水温	℃	−	16	17	19	27	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.9	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	9.3	9.3	9.1	9.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				25	
蒸発残留物	mg/L	500以下				85	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.11	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.8	R5.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	晴	雨	晴	雨	晴	−	−	−
28	18	18	7	7	8	13	30	7	19
27	21	15	11	6	5	9	27	5	17
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.9	7.9	7.9
							<0.005	<0.005	<0.005
9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.8	9.7	9.8	9.1	9.5
							25	25	25
							85	85	85
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町大坪（城山浄水場 城山配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.5	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	26	17	19	32	33
水温	℃	−	16	15	18	29	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.9	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.4	9.3	9.3	9.1	9.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				26	
蒸発残留物	mg/L	500以下				79	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.11	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.8	R5.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	晴	雨	晴	雨	晴	−	−	−
29	17	19	7	6	8	14	33	6	19
26	20	15	10	6	5	9	29	5	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	0.07			<0.06			0.07	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.9	7.9	7.9
							<0.005	<0.005	<0.005
9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.6	9.7	9.7	9.1	9.4
							26	26	26
							79	79	79
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町絹見（城山浄水場 絹見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.5	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	24	19	22	29	32
水温	℃	−	16	19	21	30	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.9	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	9.5	9.5	9.2	9.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				24	
蒸発残留物	mg/L	500以下				81	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.11	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.8	R5.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	晴	雨	晴	雨	晴	−	−	−
30	17	17	8	9	9	14	32	8	19
29	21	15	10	6	5	8	30	5	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	0.06			<0.06			0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.9	7.9	7.9
							<0.005	<0.005	<0.005
9.5	9.6	9.5	9.4	9.4	9.7	9.7	9.7	9.2	9.5
							24	24	24
							81	81	81
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町小畑（青谷小畑浄水場 青谷小畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.5	R4.8.8
天候	－	－	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	－	25	17	18	30	29
水温	℃	－	14	15	18	25	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				6.4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.9	8.2	8.5	8.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				17	
蒸発残留物	mg/L	500以下				60	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.11	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.8	R5.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	晴	雨	晴	雨	晴	−	−	−
27	17	16	7	3	5	11	30	3	17
24	18	12	9	6	4	7	25	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.3	0.3	0.3
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							6.4	6.4	6.4
							<0.005	<0.005	<0.005
8.4	8.8	8.7	8.9	9.6	9.1	9.1	9.6	7.6	8.6
							17	17	17
							60	60	60
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.3	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町山根（青谷小畑浄水場・河原浄水場 河原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.12	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.5	R4.8.8
天候	−	−	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	−	24	17	18	26	29
水温	℃	−	17	17	19	24	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.8	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.5	8.8	8.6	8.9	9.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				25	
蒸発残留物	mg/L	500以下				79	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.11	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.8	R5.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	晴	雨	晴	雨	晴	−	−	−
27	18	17	7	2	9	10	29	2	17
26	17	14	8	5	5	5	26	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.8	7.8	7.8
							<0.005	<0.005	<0.005
8.5	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.6	9.6	8.5	9.1
							25	25	25
							79	79	79
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（サ）青谷地域(統合前簡水区域)

原水

年１回検査を実施している水源

			長和瀬浄水場	早牛浄水場	露谷浄水場
			長和瀬水源	早牛水源	露谷水源
項目	単位	水道水の水質基準	R4.11.8	R4.6.6	R4.6.6
天候	−	−	晴	曇	曇
気温	℃	−	17.5	20.0	20.0
水温	℃	−	16.5	13.5	16.5
一般細菌	個/mL	100以下	29	160	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7	1.0	1.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17	8.7	10
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	40	10	13
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	71	26	39
蒸発残留物	mg/L	500以下	180	84	110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.5	7.2
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

原水

桑原浄水場 桑原水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.5.9	R4.8.18	R4.11.8	R5.2.2	平均
天候	−	−	曇	曇	晴	曇	−
気温	℃	−	15.0	28.0	15.0	0.0	14.5
水温	℃	−	12.0	18.0	11.5	5.5	11.8
一般細菌	個/mL	100以下			32		32
大腸菌		検出されないこと			検出		検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.3		0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.11	0.06	0.05	0.06
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6.9		6.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下			7.2		7.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			20		20
蒸発残留物	mg/L	500以下			62		62
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3		<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.6	7.4	7.6	7.2	7.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし
色度	度	5度以下	1	5	2	2	3
濁度	度	2度以下	<0.5	1	0.9	<0.5	<0.5

原水

蔵内浄水場 蔵内水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.6.6	R4.9.1	R4.12.8	R5.3.9	平均
天候	−	−	曇	曇	曇	晴	−
気温	℃	−	22.5	25.5	11.5	17.0	19.1
水温	℃	−	14.5	15.0	12.5	12.5	13.6
一般細菌	個/mL	100以下	9				9
大腸菌		検出されないこと	検出				検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4				0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.09	0.04	0.03	0.02	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11				11
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	14				14
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	33				33
蒸発残留物	mg/L	500以下	93				93
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	2	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

八葉寺浄水場 八葉寺水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.5.9	R4.8.18	R4.11.8	R5.2.2	平均
天候	−	−	曇	曇	晴	曇	−
気温	℃	−	12.0	25.5	14.0	2.0	13.4
水温	℃	−	12.5	16.0	13.0	9.9	12.9
一般細菌	個/mL	100以下			13		13
大腸菌		検出されないこと			検出せず		検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.16	<0.02	0.21	<0.02	0.09
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.06		0.06
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.8		7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下			9.2		9.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			22		22
蒸発残留物	mg/L	500以下			76		76
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3		<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	6.6	7.2	6.6	6.9
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし
色度	度	5度以下	2	<1	3	<1	1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5

給水栓水

青谷町澄水（桑原浄水場 桑原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.1	R4.7.7	R4.8.18
天候	−	−	晴	曇	曇	晴	曇
気温	℃	−	23	13	21	29	25
水温	℃	−	11	12	14	21	20
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下		0.12			0.12
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	7.7	7.5	7.4	7.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.1	R4.10.6	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.9	最高	最低	平均
雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	−	−	−
25	17	14	8	6	5	15	29	5	17
22	17	13	8	7	5	7	22	5	13
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.3					0.3	0.3	0.3
		<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		0.12	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.02	0.06	<0.02	0.02
		<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		6.8					6.8	6.8	6.8
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
7.4	8.2	7.8	8.3	8.8	8.2	8.1	8.8	7.4	7.9
		19					19	19	19
		70					70	70	70
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町長和瀬（長和瀬浄水場 長和瀬配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.1	R4.7.7	R4.8.18
天候	－	－	晴	曇	曇	晴	晴
気温	℃	－	22	13	22	29	30
水温	℃	－	15	16	19	25	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	44	42	42	42	42
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		72			74
蒸発残留物	mg/L	500以下		180			190
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.1	R4.10.6	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.9	最高	最低	平均
雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	−	−	−
26	17	16	8	8	7	18	30	7	18
25	20	16	9	11	9	10	25	9	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.6					0.6	0.6	0.6
		<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		17					17	17	17
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
42	42	42	41	43	42	41	44	41	42
		72			73		74	72	73
		200			180		200	180	188
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町蔵内（蔵内浄水場 蔵内配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.1	R4.7.7	R4.8.18
天候	−	−	晴	曇	曇	晴	晴
気温	℃	−	17	12	19	27	26
水温	℃	−	12	13	16	22	23
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.4		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	14	14	14
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			33		
蒸発残留物	mg/L	500以下			87		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.1	R4.10.6	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.9	最高	最低	平均
雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	−	−	−
25	19	15	8	7	6	13	27	6	16
23	19	15	8	9	6	8	23	6	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							11	11	11
							<0.005	<0.005	<0.005
14	14	14	13	15	15	14	15	13	14
							33	33	33
							87	87	87
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町八葉寺（八葉寺浄水場 八葉寺配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.1	R4.7.7	R4.8.18
天候	−	−	晴	曇	曇	晴	晴
気温	℃	−	19	12	21	29	26
水温	℃	−	11	13	20	25	21
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9.9	9.6	9.3	9.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	1	1	2	1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.3	0.8	0.2	0.8
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.1	R4.10.6	R4.11.14	R4.12.15	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.9	最高	最低	平均
雨	曇	曇	雪	曇	曇	曇	−	−	−
26	18	14	4	6	5	16	29	4	16
25	17	14	8	8	5	8	25	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.3					0.3	0.3	0.3
		<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
0.04	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	<0.02	0.07	<0.02	0.04
		<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		7.3					7.3	7.3	7.3
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
9.2	10	10	10	11	11	10	11	9.1	9.9
		17					17	17	17
		76					76	76	76
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.7	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	7.0	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.5	0.8	0.2	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町早牛（早牛浄水場 早牛配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.1	R4.7.7	R4.8.18
天候	－	－	晴	曇	曇	晴	晴
気温	℃	－	21	13	24	31	26
水温	℃	－	14	14	15	22	21
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1.0		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.06		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8.6		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	10	10	10
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			26		
蒸発残留物	mg/L	500以下			84		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.8	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.1	R4.10.6	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.9	最高	最低	平均
雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	−	−	−
26	18	15	8	7	6	17	31	6	18
23	16	13	8	8	5	10	23	5	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							1.0	1.0	1.0
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
0.06			0.03			0.03	0.06	0.03	0.05
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							8.6	8.6	8.6
							<0.005	<0.005	<0.005
10	10	11	12	13	12	12	13	10	11
							26	26	26
							84	84	84
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.8	<0.3	<0.3
7.6	7.6	7.7	7.4	7.4	7.3	7.4	7.7	7.3	7.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町露谷（露谷浄水場 露谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.1	R4.7.7	R4.8.18
天候	−	−	晴	曇	曇	晴	晴
気温	℃	−	21	12	20	28	26
水温	℃	−	12	18	20	26	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1.3		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	12	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			39		
蒸発残留物	mg/L	500以下			110		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.2	1.0	0.4	0.6
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.1	R4.10.6	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.9	最高	最低	平均
雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	−	−	−
26	17	14	8	7	6	17	28	6	17
25	22	16	9	8	5	10	26	5	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							1.3	1.3	1.3
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							11	11	11
							<0.005	<0.005	<0.005
12	12	13	13	13	13	13	13	12	13
							39	39	39
110			110			110	110	110	110
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.3	0.4	0.6	0.2	0.3	0.2	1.0	0.2	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

イ　水質管理目標設定項目

（ア）全体表

項目	採取箇所 または 水源	江山浄水場 配水区域			
		河川表流水	原水		
		千代川 （源田橋付近）	江山浄水場 叶1号水源	江山浄水場 叶2号水源	江山浄水場 向国安水源
	採取年月日 目標値	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	—	—	—	—
抱水クロラール	0.02mg/L以下	—	—	—	—
農薬類	1以下	—	—	—	—
残留塩素	1mg/L以下	—	—	—	—
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100mg/L	24	25	24	30
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.007	<0.001	<0.001	0.007
遊離炭酸	20mg/L以下	2.3	6.9	6.7	14
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	<0.3	0.4	0.4
臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	30～200mg/L	84	68	81	80
濁度	1度以下	1.4	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値	7.5程度	7.1	6.6	6.7	6.5
ランゲリア指数	-1以上	-2.1	-2.6	-2.5	-2.5
従属栄養細菌	2,000個/mL以下	35,000	430	65	12
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	<0.01	<0.01	<0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005

（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

江山浄水場 配水区域					国府地域	
原水	浄水	給水栓水			原水	給水栓水
江山浄水場 原水槽 (3水源混合)	江山浄水場 緊急遮断弁室 (浄水出口)	河原町片山 (片山配水池系)	福部町細川 (湯山配水池系)	内海中 (末恒配水池系)	山崎浄水場 山崎第1水源	国府町岡益 (清水配水池系)
R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.14	R4.7.14
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
<0.1	—	—	—	—	—	—
—	0.7	0.4	0.3	0.3	—	0.3
26	27	27	26	27	48	49
0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	3.5	2.8	2.7	2.4	4.3	2.6
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
—	—	—	—	—	0.9	1.1
0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	—	—
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
82	94	97	91	90	99	98
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2
6.6	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.4
-2.5	-1.9	-1.9	-1.8	-2.0	-1.7	-1.3
100	0	1	0	1	73	6
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—	—

項目	採取箇所 または 水源	福部地域		河原地域	
		原水	給水栓水	河川表流水	原水
		蔵見浄水場 蔵見水源	福部町蔵見 (中配水池系)	曳田川 (姫沼橋)	曳田浄水場 曳田水源
	採取年月日 目標値	R4.10.26	R4.10.26	R4.10.26	R4.10.26
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—
抱水クロラール	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—
農薬類	1以下	—	—	—	<0.1
残留塩素	1mg/L以下	—	0.4	—	—
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100mg/L	63	64	17	24
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	0.003	<0.001
遊離炭酸	20mg/L以下	1.4	1.6	1.1	8.3
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.7	<0.3
臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	30～200mg/L	130	130	57	57
濁度	1度以下	<0.1	<0.1	1.3	<0.1
ｐＨ値	7.5程度	7.3	7.6	7.6	6.6
ランゲリア指数	-1以上	-0.8	-0.6	-1.5	-2.2
従属栄養細菌	2,000個/mL以下	0	0	480	7
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	0.13	0.03
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	—	—	—	—

（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

河原地域	用瀬地域		佐治地域		気高地域	
給水栓水	原水	給水栓水	原水	給水栓水	原水	給水栓水
河原町布袋 (曳田配水池系)	大村浄水場 大村水源	用瀬町鷹狩 (大村配水池系)	中佐治浄水場 中佐治水源	佐治町加瀬木 (中佐治第2配水池系)	宝木浄水場 宝木水源	気高町酒津 (酒津配水池系)
R4.10.26	R4.6.8	R4.6.8	R4.7.13	R4.7.12	R4.10.18	R4.10.18
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001
<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002
—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	0.5	—	0.4	—	0.4
20	22	23	21	21	29	30
<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5.5	9.2	10	1.8	1.2	8.1	7.2
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
—	1.9	1.1	0.6	0.4	1.2	1.4
<0.3	—	—	—	—	—	—
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
79	58	69	66	62	88	88
<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
6.8	6.6	6.6	7.4	7.6	6.7	6.8
-2.0	-2.5	-2.7	-1.9	-1.6	-2.5	-2.4
0	2,000	2	76	12	2	2
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
0.03	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
—	—	—	—	—	—	—

項目	採取箇所 または 水源	鹿野地域		青谷地域(統合前上水区域)	
		原水	給水栓水	原水	給水栓水
		今市浄水場 今市第1水源	鹿野町今市 (今市配水池系)	城山浄水場 不動山水源	青谷町夏泊 (青谷第3配水池系)
	採取年月日 目標値	R4.9.6	R4.9.6	R4.10.26	R4.10.26
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	<0.001
抱水クロラール	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	<0.002
農薬類	1以下	—	—	<0.1	—
残留塩素	1mg/L以下	—	0.3	—	0.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100mg/L	24	23	25	27
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	20mg/L以下	3.9	4.6	2.3	1.4
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下	1.1	0.9	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	—	—	<0.3	<0.3
臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	30～200mg/L	71	68	83	83
濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値	7.5程度	6.8	6.8	7.1	7.6
ランゲリア指数	-1以上	-1.9	-1.8	-1.9	-1.4
従属栄養細菌	2,000個/mL以下	33	4	5	0
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	—	—	—	—

（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

青谷地域(統合前簡水区域)	
原水	給水栓水
桑原浄水場 桑原水源	青谷町澄水 (桑原配水池系)
R4.8.18	R4.8.18
<0.002	<0.002
<0.0002	<0.0002
<0.002	<0.002
<0.0004	<0.0004
<0.04	<0.04
<0.008	<0.008
—	<0.001
—	<0.002
—	—
—	0.6
17	19
0.001	<0.001
1.9	1.8
<0.03	<0.03
<0.002	<0.002
3.5	1.2
—	—
<1	<1
60	63
1.2	<0.1
7.4	7.5
-2.1	-1.9
1,500	0
<0.01	<0.01
0.10	0.02
—	—

（イ）農薬類の検査結果の内訳
江山浄水場配水区域
江山浄水場　原水槽

					R4.6.27		R4.8.29		R4.10.26	
	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	検査結果 (Dvi)	DI	検査結果	DI	検査結果	DI
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08	mg/L	0.001			<0.001	0		
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
4	EPN	0.004	mg/L	0.0004			<0.0004	0		
5	MCPA	0.005	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
6	アシュラム	0.9	mg/L	0.009	<0.009	0				
7	アセフェート	0.006	mg/L	0.0008	<0.0008	0				
8	アトラジン	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
9	アニロホス	0.003	mg/L	0.0004			<0.0004	0		
10	アミトラズ	0.006	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
11	アラクロール	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
12	イソキサチオン	0.005	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
13	イソフェンホス	0.001	mg/L	0.00003			<0.00003	0		
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
16	イプフェンカルバゾン	0.002	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
17	イプロベンホス（IBP）	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0		
18	イミノクタジン	0.006	mg/L	0.004	<0.004	0				
19	インダノファン	0.009	mg/L	0.00009	<0.00009	0				
20	エスプロカルブ	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
21	エトフェンプロックス	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0		
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
23	オキサジクロメホン	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
24	オキシン銅（有機銅）	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
25	オリサストロビン	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
26	カズサホス	0.0006	mg/L	0.00002	<0.00002	0				
27	カフェンストロール	0.008	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
28	カルタップ	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0		
29	カルバリル（NAC）	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
30	カルボフラン	0.0003	mg/L	0.000003	<0.000003	0				
31	キノクラミン（ACN）	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
32	キャプタン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
33	クミルロン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
34	グリホサート	2	mg/L	0.02	<0.02	0				
35	グルホシネート	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
36	クロメプロップ	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
38	クロルピリホス	0.003	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
39	クロロタロニル（TPN）	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
40	シアナジン	0.001	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
41	シアノホス（CYAP）	0.003	mg/L	0.00003	<0.00003	0				
42	ジウロン（DCMU）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
43	ジクロベニル（DBN）	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008	mg/L	0.00008			<0.00008	0		
45	ジクワット	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
46	ジスルホトン（エチルチオメン）	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0		
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
48	ジチオピル	0.009	mg/L	0.00009			<0.00009	0		
49	シハロホップブチル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0				
50	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0		
51	ジメタメトリン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
52	ジメトエート	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
53	シメトリン	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
54	ダイアジノン	0.003	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
55	ダイムロン	0.8	mg/L	0.008	<0.008	0				
56	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
57	チアジニル	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
58	チウラム	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
59	チオジカルブ	0.08	mg/L	0.0008	<0.0008	0				
60	チオファネートメチル	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
61	チオベンカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
62	テフリルトリオン	0.002	mg/L	0.00002	<0.00002	0				

					R4.6.27		R4.8.29		R4.10.26	
	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	検査結果 (Dvi)	DI	検査結果	DI	検査結果	DI
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
64	トリクロピル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0				
65	トリクロルホン（DEP）	0.005	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
66	トリシクラゾール	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
67	トリフルラリン	0.06	mg/L	0.0006			<0.0006	0		
68	ナプロパミド	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
69	パラコート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
70	ピペロホス	0.0009	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
71	ピラクロニル	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
72	ピラゾキシフェン	0.004	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
74	ピリダフェンチオン	0.002	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
75	ピリブチカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
76	ピロキロン	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
77	フィプロニル	0.0005	mg/L	0.000005	<0.000005	0				
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
80	フェリムゾン	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
81	フェンチオン（MPP）	0.006	mg/L	0.00006			<0.00006	0		
82	フェントエート（PAP）	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0		
83	フェントラザミド	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
84	フサライド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
85	ブタクロール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
86	ブタミホス	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
87	ブプロフェジン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
88	フルアジナム	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
89	プレチラクロール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
90	プロシミドン	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0		
91	プロチオホス	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0		
92	プロピコナゾール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
93	プロピザミド	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
94	プロベナゾール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
95	ブロモブチド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
96	ベノミル	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
97	ペンシクロン	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
98	ベンゾビシクロン	0.09	mg/L	0.0009	<0.0009	0				
99	ベンゾフェナップ	0.005	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
100	ベンタゾン	0.2	mg/L	0.002	<0.002	0				
101	ペンディメタリン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
102	ベンフラカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
104	ベンフレセート	0.07	mg/L	0.0007	<0.0007	0				
105	ホスチアゼート	0.005	mg/L	0.00003	<0.00003	0				
106	マラチオン（マラソン）	0.7	mg/L	0.007			<0.007	0		
107	メコプロップ（MCPP）	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
108	メソミル	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
109	メタラキシル	0.2	mg/L	0.002			<0.002	0		
110	メチダジオン（DMTP）	0.004	mg/L	0.0004			<0.0004	0		
111	メトミノストロビン	0.04	mg/L	0.0004	<0.0004	0				
112	メトリブジン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
113	メフェナセット	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
114	メプロニル	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
115	モリネート	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
	総農薬検査指標値（DI）					0		0		0

DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。
なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」とする。

河原地域
曳田浄水場　曳田水源

	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量下限値	R4.6.27 検査結果 (Dvi)	R4.6.27 DI	R4.8.29 検査結果	R4.8.29 DI	R4.10.26 検査結果	R4.10.26 DI
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08	mg/L	0.001			<0.001	0		
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
4	EPN	0.004	mg/L	0.0004			<0.0004	0		
5	MCPA	0.005	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
6	アシュラム	0.9	mg/L	0.009	<0.009	0				
7	アセフェート	0.006	mg/L	0.0008	<0.0008	0				
8	アトラジン	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
9	アニロホス	0.003	mg/L	0.0004			<0.0004	0		
10	アミトラズ	0.006	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
11	アラクロール	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
12	イソキサチオン	0.005	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
13	イソフェンホス	0.001	mg/L	0.00003			<0.00003	0		
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
16	イプフェンカルバゾン	0.002	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
17	イプロベンホス（IBP）	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0		
18	イミノクタジン	0.006	mg/L	0.004	<0.004	0				
19	インダノファン	0.009	mg/L	0.00009	<0.00009	0				
20	エスプロカルブ	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
21	エトフェンプロックス	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0		
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
23	オキサジクロメホン	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
24	オキシン銅（有機銅）	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
25	オリサストロビン	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
26	カズサホス	0.0006	mg/L	0.00002	<0.00002	0				
27	カフェンストロール	0.008	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
28	カルタップ	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0		
29	カルバリル（NAC）	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
30	カルボフラン	0.0003	mg/L	0.000003	<0.000003	0				
31	キノクラミン（ACN）	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
32	キャプタン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
33	クミルロン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
34	グリホサート	2	mg/L	0.02	<0.02	0				
35	グルホシネート	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
36	クロメプロップ	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
38	クロルピリホス	0.003	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
39	クロロタロニル（TPN）	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
40	シアナジン	0.001	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
41	シアノホス（CYAP）	0.003	mg/L	0.00003	<0.00003	0				
42	ジウロン（DCMU）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
43	ジクロベニル（DBN）	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008	mg/L	0.00008			<0.00008	0		
45	ジクワット	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
46	ジスルホトン（エチルチオメン）	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0		
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
48	ジチオピル	0.009	mg/L	0.00009			<0.00009	0		
49	シハロホップブチル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0				
50	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0		
51	ジメタメトリン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
52	ジメトエート	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
53	シメトリン	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
54	ダイアジノン	0.003	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
55	ダイムロン	0.8	mg/L	0.008	<0.008	0				
56	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
57	チアジニル	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
58	チウラム	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
59	チオジカルブ	0.08	mg/L	0.0008	<0.0008	0				
60	チオファネートメチル	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
61	チオベンカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
62	テフリルトリオン	0.002	mg/L	0.00002	<0.00002	0				

					R4.6.27		R4.8.29		R4.10.26	
	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	検査結果 (Dvi)	DI	検査結果	DI	検査結果	DI
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
64	トリクロピル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0				
65	トリクロルホン（DEP）	0.005	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
66	トリシクラゾール	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
67	トリフルラリン	0.06	mg/L	0.0006			<0.0006	0		
68	ナプロパミド	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
69	パラコート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
70	ピペロホス	0.0009	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
71	ピラクロニル	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
72	ピラゾキシフェン	0.004	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
74	ピリダフェンチオン	0.002	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
75	ピリブチカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
76	ピロキロン	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
77	フィプロニル	0.0005	mg/L	0.000005	<0.000005	0				
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
80	フェリムゾン	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
81	フェンチオン（MPP）	0.006	mg/L	0.00006			<0.00006	0		
82	フェントエート（PAP）	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0		
83	フェントラザミド	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
84	フサライド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
85	ブタクロール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
86	ブタミホス	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
87	ブプロフェジン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
88	フルアジナム	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
89	プレチラクロール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
90	プロシミドン	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0		
91	プロチオホス	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0		
92	プロピコナゾール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
93	プロピザミド	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
94	プロベナゾール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
95	ブロモブチド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
96	ベノミル	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
97	ペンシクロン	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
98	ベンゾビシクロン	0.09	mg/L	0.0009	<0.0009	0				
99	ベンゾフェナップ	0.005	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
100	ベンタゾン	0.2	mg/L	0.002	<0.002	0				
101	ペンディメタリン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
102	ベンフラカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
104	ベンフレセート	0.07	mg/L	0.0007	<0.0007	0				
105	ホスチアゼート	0.005	mg/L	0.00003	<0.00003	0				
106	マラチオン（マラソン）	0.7	mg/L	0.007			<0.007	0		
107	メコプロップ（MCPP）	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
108	メソミル	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
109	メタラキシル	0.2	mg/L	0.002			<0.002	0		
110	メチダジオン（DMTP）	0.004	mg/L	0.0004			<0.0004	0		
111	メトミノストロビン	0.04	mg/L	0.0004	<0.0004	0				
112	メトリブジン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
113	メフェナセット	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
114	メプロニル	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
115	モリネート	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
	総農薬検査指標値（DI）					0		0		0

DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。
なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」とする。

青谷地域
城山浄水場　不動山水源

	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量下限値	R4.6.27 検査結果 (Dvi)	R4.6.27 DI	R4.8.29 検査結果	R4.8.29 DI	R4.10.26 検査結果	R4.10.26 DI
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08	mg/L	0.001			<0.001	0		
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
4	EPN	0.004	mg/L	0.0004			<0.0004	0		
5	MCPA	0.005	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
6	アシュラム	0.9	mg/L	0.009	<0.009	0				
7	アセフェート	0.006	mg/L	0.0008	<0.0008	0				
8	アトラジン	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
9	アニロホス	0.003	mg/L	0.0004			<0.0004	0		
10	アミトラズ	0.006	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
11	アラクロール	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
12	イソキサチオン	0.005	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
13	イソフェンホス	0.001	mg/L	0.00003			<0.00003	0		
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
16	イプフェンカルバゾン	0.002	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
17	イプロベンホス（IBP）	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0		
18	イミノクタジン	0.006	mg/L	0.004	<0.004	0				
19	インダノファン	0.009	mg/L	0.00009	<0.00009	0				
20	エスプロカルブ	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
21	エトフェンプロックス	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0		
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
23	オキサジクロメホン	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
24	オキシン銅（有機銅）	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
25	オリサストロビン	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
26	カズサホス	0.0006	mg/L	0.00002	<0.00002	0				
27	カフェンストロール	0.008	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
28	カルタップ	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0		
29	カルバリル（NAC）	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
30	カルボフラン	0.0003	mg/L	0.000003	<0.000003	0				
31	キノクラミン（ACN）	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
32	キャプタン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
33	クミルロン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
34	グリホサート	2	mg/L	0.02	<0.02	0				
35	グルホシネート	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
36	クロメプロップ	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
38	クロルピリホス	0.003	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
39	クロロタロニル（TPN）	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
40	シアナジン	0.001	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
41	シアノホス（CYAP）	0.003	mg/L	0.00003	<0.00003	0				
42	ジウロン（DCMU）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
43	ジクロベニル（DBN）	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008	mg/L	0.00008			<0.00008	0		
45	ジクワット	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
46	ジスルホトン（エチルチオメン）	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0		
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
48	ジチオピル	0.009	mg/L	0.00009			<0.00009	0		
49	シハロホップブチル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0				
50	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0		
51	ジメタメトリン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
52	ジメトエート	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
53	シメトリン	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
54	ダイアジノン	0.003	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
55	ダイムロン	0.8	mg/L	0.008	<0.008	0				
56	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
57	チアジニル	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
58	チウラム	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
59	チオジカルブ	0.08	mg/L	0.0008	<0.0008	0				
60	チオファネートメチル	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
61	チオベンカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
62	テフリルトリオン	0.002	mg/L	0.00002	<0.00002	0				

					R4.6.27		R4.8.29		R4.10.26	
	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	検査結果 (Dvi)	DI	検査結果	DI	検査結果	DI
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
64	トリクロピル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0				
65	トリクロルホン（DEP）	0.005	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
66	トリシクラゾール	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
67	トリフルラリン	0.06	mg/L	0.0006			<0.0006	0		
68	ナプロパミド	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
69	パラコート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
70	ピペロホス	0.0009	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
71	ピラクロニル	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
72	ピラゾキシフェン	0.004	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
74	ピリダフェンチオン	0.002	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
75	ピリブチカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
76	ピロキロン	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
77	フィプロニル	0.0005	mg/L	0.000005	<0.000005	0				
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0		
80	フェリムゾン	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
81	フェンチオン（MPP）	0.006	mg/L	0.00006			<0.00006	0		
82	フェントエート（PAP）	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0		
83	フェントラザミド	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
84	フサライド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
85	ブタクロール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
86	ブタミホス	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
87	ブプロフェジン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
88	フルアジナム	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
89	プレチラクロール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
90	プロシミドン	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0		
91	プロチオホス	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0		
92	プロピコナゾール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
93	プロピザミド	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0		
94	プロベナゾール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
95	ブロモブチド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
96	ベノミル	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
97	ペンシクロン	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
98	ベンゾビシクロン	0.09	mg/L	0.0009	<0.0009	0				
99	ベンゾフェナップ	0.005	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
100	ベンタゾン	0.2	mg/L	0.002	<0.002	0				
101	ペンディメタリン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0		
102	ベンフラカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0		
104	ベンフレセート	0.07	mg/L	0.0007	<0.0007	0				
105	ホスチアゼート	0.005	mg/L	0.00003	<0.00003	0				
106	マラチオン（マラソン）	0.7	mg/L	0.007			<0.007	0		
107	メコプロップ（MCPP）	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
108	メソミル	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
109	メタラキシル	0.2	mg/L	0.002			<0.002	0		
110	メチダジオン（DMTP）	0.004	mg/L	0.0004			<0.0004	0		
111	メトミノストロビン	0.04	mg/L	0.0004	<0.0004	0				
112	メトリブジン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
113	メフェナセット	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0		
114	メプロニル	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0		
115	モリネート	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
	総農薬検査指標値（DI）					0		0		0

DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。
なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」とする。

ウ　指標菌及びクリプトスポリジウム等

（ア）　江山浄水場　配水区域

－		千代川表流水					
採水年月日		R4.4.5	R4.5.10	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.8	R4.9.1
天候	－	晴	晴	曇	曇	晴	雨
気温	℃	16.2	17.5	21.7	27.1	30.1	24.1
水温	℃	8.9	14.5	18.6	25.2	25.5	24.2
大腸菌	MPN/100mL	10	15	10	13	361	229
嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	0	15	10	5	15
ｐＨ	－	6.8	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2
色度	度	1.7	2.4	4.8	3.1	11	5.0
濁度	度	1.0	1.3	4.3	2.3	11	4.0
採水年月日		R4.10.5	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.2
天候	－	曇	雨	雨	雨	曇	雨
気温	℃	16.8	14.9	5.6	1.4	5.7	3.1
水温	℃	19.8	14.3	11	6.5	4.9	7.5
大腸菌	MPN/100mL	579	43	162	105	249	123
嫌気性芽胞菌	個/100mL	10	0	25	0	15	25
ｐＨ	－	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7
色度	度	4.5	1.7	5.8	3.4	2.6	6.2
濁度	度	2.0	0.6	2.3	1.4	1.1	6.2

水源名		江山浄水場　叶１号水源					
採水年月日		R4.4.5	R4.5.10	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.8	R4.9.1
天候	－	晴	晴	曇	曇	晴	雨
気温	℃	16.2	17.5	21.7	27.1	30.1	24.1
水温	℃	11.3	16.7	20.2	26.2	28.0	27.2
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R4.10.5	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.2
天候	－	曇	雨	雨	雨	曇	雨
気温	℃	16.8	14.9	5.6	1.4	5.7	3.1
水温	℃	23.8	18.1	15.2	6.7	6.7	9.1
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		江山浄水場　叶２号水源					
採水年月日		R4.4.5	R4.5.10	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.8	R4.9.1
天候	－	晴	晴	曇	曇	晴	雨
気温	℃	16.2	17.5	21.7	27.1	30.1	24.1
水温	℃	12.3	17.6	21.5	27.1	29.0	27.6
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6
色度	度	<0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R4.10.5	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.2
天候	－	曇	雨	雨	雨	曇	雨
気温	℃	16.8	14.9	5.6	1.4	5.7	3.1
水温	℃	24.1	18.1	15.9	8.9	6.2	9.3
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.6
色度	度	0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		江山浄水場　向国安水源					
採水年月日		R4.4.5	R4.5.10	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.8	R4.9.1
天候	－	晴	晴	曇	曇	晴	雨
気温	℃	16.2	17.5	21.7	27.1	30.1	24.1
水温	℃	11.8	15.4	18.1	21.5	24.5	23
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
ｐＨ	－	6.4	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5
色度	度	<0.5	0.6	0.8	<0.5	1.3	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.3	<0.1
採水年月日		R4.10.5	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.2
天候	－	曇	雨	雨	雨	曇	雨
気温	℃	16.8	14.9	5.6	1.4	5.7	3.1
水温	℃	20.8	18.4	15.9	12.2	10.7	10.6
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
ｐＨ	－	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5
色度	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

－		江山浄水場　原水槽(叶1号水源・叶2号水源・向国安水源の混合原水)					
採水年月日		R4.4.5	R4.5.10	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.8	R4.9.1
天候	－	晴	晴	曇	曇	晴	雨
気温	℃	16.2	17.5	21.7	27.1	30.1	24.1
水温	℃	10.4	14.9	18.1	22.1	24.3	24.3
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.6	6.7	6.7	6.5	6.5	6.5
色度	度	<0.5	<0.5	0.7	0.9	0.8	0.6
濁度	度	<0.1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1
採水年月日		R4.10.5	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.2
天候	－	曇	雨	雨	雨	曇	雨
気温	℃	16.8	14.9	5.6	1.4	5.7	3.1
水温	℃	20.4	18.3	15.5	11.9	8.8	9.4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6
色度	度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.3	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1

（イ）　鳥取地域(統合前簡水)

水源名		河内浄水場　河内水源				
採水年月日		R4.6.15	R4.9.12	R4.12.12	R5.1.16	R5.3.6
天候	－	曇	晴	晴	雨	晴
気温	℃	21	27	6	6	3
水温	℃	16	19	13	10	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	－	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	－	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	6.7	6.3	6.6	－	6.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	－	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	－	<0.1

水源名		矢矯浄水場　矢矯水源					
採水年月日		R4.4.6	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5
天候	－	晴	雨	雨	雨	晴	晴
気温	℃	13	10	18	28	30	29
水温	℃	12	12	14	15	15	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	6.6	6.7	6.8	6.6	6.7	6.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
採水年月日		R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.1
天候	－	晴	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	23	9	9	6	2	10
水温	℃	15	13	9	7	10	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	6.6	6.6	6.6	6.5	6.7	6.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		妙徳寺浄水場　妙徳寺水源			
採水年月日		R4.5.9	R4.8.1	R4.11.7	R5.2.6
天候	－	雨	晴	晴	晴
気温	℃	10	30	10	2
水温	℃	16	20	14	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	7.2	7.3	7.2	7.2
色度	度	4.9	7.1	2.1	3.8
濁度	度	0.3	0.7	0.2	0.5

水源名		有富浄水場　有富水源					
採水年月日		R4.5.16	R4.6.15	R4.9.12	R4.11.14	R4.12.12	R5.3.6
天候	－	晴	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	16	22	28	14	6	5
水温	℃	16	20	24	15	12	8
大腸菌	MPN/100mL	－	<1	10	－	5	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	0	0	－	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	－	6.7	6.6	－	6.0	6.0
色度	度	－	1.5	1.5	－	1.2	0.7
濁度	度	－	0.2	0.2	－	0.4	0.4

水源名		辛川浄水場　辛川水源			
採水年月日		R4.5.9	R4.8.1	R4.11.7	R5.2.6
天候	－	雨	晴	晴	晴
気温	℃	10	30	9	1
水温	℃	14	22	16	8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	7.3	7.3	7.2	7.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.3	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		岩坪浄水場　岩坪水源					
採水年月日		R4.4.20	R4.5.23	R4.6.27	R4.7.20	R4.8.22	R4.9.20
天候	－	晴	晴	晴	曇	晴	雨
気温	℃	23	23	31	30	29	20
水温	℃	13	14	15	16	15	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
ｐＨ	－	7.0	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R4.10.24	R4.11.21	R4.12.19	R5.1.23	R5.2.20	R5.3.13
天候	－	晴	晴	雪	晴	雨／晴	晴
気温	℃	12	13	-1	5	5	5
水温	℃	14	14	11	12	5	10
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
ｐＨ	－	6.7	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		上砂見浄水場　上砂見水源			
採水年月日		R4.4.20	R4.7.20	R4.10.24	R5.1.23
天候	－	晴	曇	晴	晴
気温	℃	21	29	13	3
水温	℃	18	20	18	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	8.3	8.2	8.2	8.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		細見浄水場　細見水源			
採水年月日		R4.6.15	R4.9.12	R4.12.12	R5.3.6
天候	－	曇	晴	晴	晴
気温	℃	20	26	6	3
水温	℃	15	16	13	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	7.0	7.1	7.0	6.9
色度	度	3.8	5.8	3.7	4.6
濁度	度	<0.1	0.2	<0.1	0.1

水源名		高路浄水場　高路水源			
採水年月日		R4.6.15	R4.9.12	R4.12.12	R5.3.6
天候	−	曇	晴	晴	晴
気温	℃	22	28	6	6
水温	℃	17	18	15	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.8	6.9	6.8	6.8
色度	度	11	11	10	9.5
濁度	度	0.7	0.8	0.7	0.6

水源名		百谷浄水場　百谷水源			
採水年月日		R4.4.20	R4.7.20	R4.9.13	R4.12.8
天候	−	晴	曇	曇	晴
気温	℃	16	26	26	6
水温	℃	15	17	16	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.2	8.0	8.1	8.0
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		明治浄水場　明治水源					
採水年月日		R4.5.16	R4.6.15	R4.9.12	R4.11.14	R4.12.12	R5.3.6
天候	−	晴	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	16	21	27	14	6	3
水温	℃	13	19	24	17	15	8
大腸菌	MPN/100mL	−	<1	1	−	3	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	−	0	0	−	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	−	6.4	6.4	−	6.4	6.6
色度	度	−	<0.5	<0.5	−	<0.5	<0.5
濁度	度	−	<0.1	<0.1	−	<0.1	<0.1

水源名		神戸浄水場　神戸水源			
採水年月日		R4.4.20	R4.7.20	R4.10.24	R5.1.23
天候	−	晴	曇	晴	曇
気温	℃	20	29	13	3
水温	℃	14	16	14	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.0	7.5	7.4	7.3
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		御熊浄水場　御熊水源			
採水年月日		R4.5.9	R4.8.1	R4.11.7	R5.2.6
天候	−	雨	晴	晴	晴
気温	℃	10	30	9	1
水温	℃	18	20	14	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	8.3	8.3	8.2	8.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

（ウ）　国府地域

水源名		高岡浄水場　高岡水源					
採水年月日		R4.4.18	R4.5.11	R4.6.16	R4.7.14	R4.8.22	R4.9.15
天候	−	晴	雨	晴	雨	晴	晴
気温	℃	15	18	24	23	30	27
水温	℃	14	15	16	17	18	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

採水年月日		R4.10.25
天候	−	雨
気温	℃	9
水温	℃	15
大腸菌	MPN/100mL	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0
ジアルジア	個/10L	0
ｐＨ	−	8.0
色度	度	<0.5
濁度	度	<0.1

水源名		山崎浄水場　山崎第１水源					
採水年月日		R4.4.18	R4.5.11	R4.6.16	R4.7.14	R4.8.22	R4.9.15
天候	−	晴	雨	晴	雨	晴	晴
気温	℃	15	10	24	23	29	25
水温	℃	14	14	16	17	16	26
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R4.10.25	R4.11.15	R4.12.13	R5.1.23	R5.2.14	R5.3.7
天候	−	雨	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	9	15	9	3	9	10
水温	℃	16	14	12	10	9	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0 (11/9)	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0 (11/9)	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		山崎浄水場　山崎第２水源			
採水年月日		R4.5.9	R4.8.23	R4.11.15	R5.2.14
天候	−	雨	曇	晴	曇
気温	℃	18	31	15	3
水温	℃	15	16	14	6
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.6	7.7	7.0	7.5
色度	度	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	0.1	0.1

水源名		神垣浄水場　神垣第２水源		
採水年月日		R4.5.11	R4.8.23	R4.11.15
天候	−	雨	曇	晴
気温	℃	18	31	15
水温	℃	17	26	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0
ｐＨ	−	7.1	7.0	7.0
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		雨滝浄水場　雨滝水源					
採水年月日		R4.4.12	R4.5.9	R4.6.9	R4.7.20	R4.8.2	R4.9.8
天候	−	晴	雨	晴	晴	晴	晴
気温	℃	22	10	19	28	33	24
水温	℃	15	14	16	17	17	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	8.4	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4
色度	度	1.3	0.5	1.5	3.2	<0.5	<0.5
濁度	度	1.6	0.7	1.5	1.6	0.2	0.2
採水年月日		R4.10.13	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.2
天候	−	晴	晴	雨	晴	曇	雪
気温	℃	19	14	4	0	3	3
水温	℃	15	15	13	12	5	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	8.5	8.4	8.4	8.3	8.3	8.4
色度	度	<0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	1.2
濁度	度	0.6	1.0	0.2	0.7	<0.1	1.2

水源名		大石浄水場　大石水源					
採水年月日		R4.4.12	R4.5.9	R4.6.9	R4.7.20	R4.8.2	R4.9.8
天候	−	晴	雨	晴	晴	晴	晴
気温	℃	22	10	19	28	33	24
水温	℃	11	11	12	16	16	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	19	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.3	7.4	7.4	7.0	6.9	7.0
色度	度	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R4.10.13	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.2
天候	−	晴	晴	雨	晴	曇	雪
気温	℃	19	13	4	0	6	3
水温	℃	14	13	13	10	10	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4
色度	度	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1

水源名		楠城浄水場　楠城水源			
採水年月日		R4.5.9	R4.8.2	R4.11.9	R5.2.7
天候	−	雨	晴	晴	曇
気温	℃	10	32	12	2
水温	℃	13	15	14	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0(8/22)	−	0
ジアルジア	個/10L	−	0(8/22)	−	0
ｐＨ	−	7.4	7.3	7.4	7.8
色度	度	0.7	1.0	0.9	1.0
濁度	度	0.3	0.2	0.4	0.3

水源名		神護浄水場　神護水源			
採水年月日		R4.5.9	R4.8.2	R4.11.9	R5.2.7
天候	−	雨	晴	晴	曇
気温	℃	10	31	12	2
水温	℃	15	18	15	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	8.4	8.3	8.3	8.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		上地浄水場　上地水源			
採水年月日		R4.5.11	R4.8.23	R4.11.15	R5.2.14
天候	−	雨	曇	晴	雪
気温	℃	18	31	13	3
水温	℃	15	16	15	4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	8.1	8.1	7.8	8.1
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		荒舟浄水場　荒舟水源					
採水年月日		R4.4.18	R4.5.11	R4.6.16	R4.7.14	R4.8.22	R4.9.15
天候	−	晴	雨	晴	雨	晴	晴
気温	℃	15	18	24	23	30	25
水温	℃	12	15	17	20	22	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	2	2	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	7.6	8.0	7.4	7.3	7.6	7.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R4.10.25	R4.11.15	R4.12.13	R5.1.23	R5.2.14	R5.3.7
天候	−	雨	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	9	13	9	3	3	9
水温	℃	15	13	9	7	7	8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1	<1	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	7.7	7.7	7.2	7.6	7.9	7.4
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

（エ）　福部地域

水源名		蔵見浄水場　蔵見水源			
採水年月日		R4.6.20	R4.9.13	R4.12.8	R5.3.14
天候	－	晴	曇	晴	晴
気温	℃	26	28	6	4
水温	℃	19	21	17	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	7.4	7.5	7.5	7.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		上野浄水場　上野水源			
採水年月日		R4.6.20	R4.9.13	R4.12.8	R5.3.14
天候	－	晴	曇	晴	晴
気温	℃	27	29	7	5
水温	℃	14	16	13	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	7.1	6.9	6.8	7.1
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		箭渓浄水場　箭渓水源			
採水年月日		R4.6.20	R4.9.13	R4.12.8	R5.3.14
天候	－	晴	曇	晴	晴
気温	℃	26	28	6	3
水温	℃	18	18	15	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.9	6.8	7.0	6.9
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.1	<0.1	0.1	<0.1

（オ）　河原地域

－		曳田川表流水			
採水年月日		R4.5.25	R4.8.29	R4.11.29	R5.2.20
天候	－	晴	晴	雨	雨／晴
気温	℃	24.5	27.5	19.5	6.5
水温	℃	20.2	24.1	14.5	7.6
大腸菌	MPN/100mL	22	25	47	22
嫌気性芽胞菌	個/100mL	15	5	5	10
ｐＨ	－	7.5	8.4	7.4	6.9
色度	度	12	3.7	2.7	4.3
濁度	度	6.6	1.4	1.3	2.4

水源名		曳田浄水場　曳田水源			
採水年月日		R4.5.11	R4.8.3	R4.11.1	R5.2.2
天候	－	雨	晴	雨	曇
気温	℃	19.3	32.9	14.9	1.4
水温	℃	11.6	23.1	20.1	15.6
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.8	6.6	6.5	6.5
色度	度	<0.5	0.6	0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1

水源名		渡一木浄水場　渡一木水源			
採水年月日		R4.5.11	R4.8.3	R4.11.1	R5.2.2
天候	－	雨	晴	雨	曇
気温	℃	19.3	32.9	14.9	1.4
水温	℃	13.7	21.5	20.0	17.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.5	6.2	6.3	6.3
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		水根浄水場　水根水源			
採水年月日		R4.5.25	R4.8.29	R4.11.29	R5.2.20
天候	－	晴	晴	雨	雨／晴
気温	℃	24.5	27.5	19.5	6.5
水温	℃	18.1	17.9	17.1	16.8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	7.3	7.3	7.2	7.1
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	0.4	<0.1	<0.1

水源名		稲常浄水場　稲常水源			
採水年月日		R4.5.11	R4.8.3	R4.11.1	R5.2.2
天候	－	雨	晴	雨	曇
気温	℃	19.3	32.9	14.9	1.4
水温	℃	16.4	18.7	19.2	18.5
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.1	6.2	6.1	6.1
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		北村浄水場　北村水源					
採水年月日		R4.4.25	R4.5.25	R4.6.1	R4.7.5	R4.8.3	R4.9.1
天候	−	晴	晴	曇	晴	晴	雨
気温	℃	25.2	24.5	21.7	28.0	32.9	24.1
水温	℃	13.1	15.1	16.9	20.2	23.7	20.7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.9	7.9	7.7	7.4	7.8	7.8
色度	度	0.6	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.7
濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	0.7	0.3	0.2
採水年月日		R4.10.3	R4.11.29	R4.12.1	R5.1.4	R5.2.20	R5.3.1
天候	−	曇	雨	雨	曇／雨	雨／晴	晴
気温	℃	26.7	19.5	5.6	5.6	6.5	14.4
水温	℃	18.5	13.8	12.8	8.9	6.3	6.6
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.8	7.8	7.6	7.6	7.8	7.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1

水源名		小河内浄水場　小河内水源					
採水年月日		R4.4.25	R4.5.25	R4.6.1	R4.7.5	R4.8.3	R4.9.1
天候	−	晴	晴	曇	晴	晴	雨
気温	℃	25.2	24.5	21.7	28.0	32.9	24.1
水温	℃	14.9	17.4	16.8	16.1	17.6	15.3
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	6.9	7.3	7.5	7.1	7.2	7.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R4.10.3	R4.11.29	R4.12.1	R5.1.4	R5.2.20	R5.3.1
天候	−	曇	雨	雨	曇／雨	雨／晴	晴
気温	℃	26.7	19.5	5.6	5.6	6.5	14.4
水温	℃	16.0	15.2	14.6	14.2	14.6	15.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		落河内浄水場　落河内水源			
採水年月日		R4.5.11	R4.8.3	R4.11.1	R5.2.7
天候	−	雨	晴	雨	曇
気温	℃	19.3	32.9	14.9	5.8
水温	℃	10.9	17.5	14.3	8.6
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.8	6.7	6.6	6.9
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		新田浄水場　新田水源			
採水年月日		R4.5.25	R4.8.29	R4.11.29	R5.2.20
天候	−	晴	晴	雨	雨／晴
気温	℃	24.5	27.5	19.5	6.5
水温	℃	11.5	22.2	19.1	9.2
大腸菌	MPN/100mL	<1	32	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	0	−
ジアルジア	個/10L	0	−	0	−
ｐＨ	−	7.0	6.9	7.0	7.0
色度	度	0.8	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.5	<0.1	<0.1	0.1

（カ）　用瀬地域

水源名		用瀬浄水場　用瀬水源			
採水年月日		R4.5.26	R4.8.23	R4.11.21	R5.2.20
天候	－	曇	曇	晴	曇
気温	℃	26.5	31.5	15.0	7.5
水温	℃	14.0	19.5	18.0	13.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.2	6.2	6.4	6.3
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		大村浄水場　大村水源			
採水年月日		R4.6.8	R4.9.26	R4.12.15	R5.3.15
天候	－	曇	晴	晴	晴
気温	℃	26.5	27.5	10.5	11.0
水温	℃	19.5	24.0	16.5	13.1
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.6	6.4	6.3	6.4
色度	度	1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		樟原浄水場　樟原水源			
採水年月日		R4.6.8	R4.9.26	R4.12.15	R5.3.15
天候	－	曇	晴	晴	晴
気温	℃	28.0	26.5	10.0	13.0
水温	℃	16.5	26.0	16.0	16.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.2	6.2	6.2	6.3
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		社中央浄水場　社中央水源			
採水年月日		R4.4.27	R4.7.27	R4.10.25	R5.1.24
天候	－	雨	晴	雨	雪
気温	℃	17.0	27.5	12.0	5.0
水温	℃	14.0	20.0	11.0	5.0
大腸菌	MPN/100mL	81	12	390	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	10	10	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	0
ジアルジア	個/10L	－	0	－	0
ｐＨ	－	7.2	7.1	7.0	7.0
色度	度	6	4	7	2
濁度	度	0.8	<0.5	0.8	<0.5

水源名		上安蔵浄水場　上安蔵水源					
採水年月日		R4.4.27	R4.5.26	R4.6.8	R4.7.27	R4.8.23	R4.9.26
天候	−	雨	曇	曇	晴	曇	晴
気温	℃	15.0	27.0	23.0	32.0	32.5	26.0
水温	℃	13.0	14.5	15.0	19.5	21.5	19.0
大腸菌	MPN/100mL	2	<1	<1	59	2	55
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8
色度	度	1	<1	1	3	1	2
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.25	R4.11.21	R4.12.15	R5.1.24	R5.2.20	R5.3.15
天候	−	雨	晴	晴	雪	曇	晴
気温	℃	11.0	10.0	5.5	0.0	4.0	12.0
水温	℃	14.5	14.5	12.5	11.0	9.7	11.4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		屋住浄水場　屋住水源			
採水年月日		R4.4.27	R4.7.27	R4.10.25	R5.1.24
天候	−	雨	曇	雨	雪
気温	℃	16.0	31.0	12.5	1.0
水温	℃	13.5	19.0	17.0	9.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.6	6.5	6.5	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		江波浄水場　江波水源			
採水年月日		R4.5.26	R4.8.23	R4.11.21	R5.2.20
天候	−	曇	曇	晴	雪
気温	℃	22.0	27.0	11.0	3.0
水温	℃	13.5	19.5	9.5	7.0
大腸菌	MPN/100mL	5	66	4	31
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	0
ジアルジア	個/10L	−	0	−	0
ｐＨ	−	7.3	7.2	7.3	7.0
色度	度	4	5	4	3
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.8

（キ）　佐治地域

水源名		華立浄水場　華立水源			
採水年月日		R4.6.21	R4.9.27	R4.12.14	R5.3.15
天候	−	雨	雨	雪	晴
気温	℃	20	20	1	11
水温	℃	17	17	14	16
大腸菌	MPN/100mL	9	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	0	−
ジアルジア	個/10L	0	−	0	−
ｐＨ	−	8.6	8.6	8.3	8.6
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		中島浄水場　中島水源					
採水年月日		R4.4.27	R4.5.26	R4.6.21	R4.7.13	R4.8.24	R4.9.27
天候	−	雨	曇	雨	雨	雨	雨
気温	℃	16	22	20	23	24	18
水温	℃	14	15	17	18	25	20
大腸菌	MPN/100mL	4	<1	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.6	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.17	R4.11.21	R4.12.14	R5.1.17	R5.2.20	R5.3.15
天候	−	曇	晴	雪	晴	雨	晴
気温	℃	15	13	2	3	5	11
水温	℃	19	17	16	15	13	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	7	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	10	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.4	6.6	6.5	6.4	6.4	6.6
色度	度	<1	<1	<1	2	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		中佐治浄水場　中佐治水源					
採水年月日		R4.4.27	R4.5.26	R4.6.21	R4.7.13	R4.8.24	R4.9.27
天候	−	雨	曇	雨	雨	雨	雨
気温	℃	16	22	21	23	24	20
水温	℃	11	13	15	17	17	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	2
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.17	R4.11.21	R4.12.14	R5.1.17	R5.2.20	R5.3.15
天候	−	曇	晴	雪	晴	雨	晴
気温	℃	16	13	2	1	3	11
水温	℃	14	12	8	8	7	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4	7.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		西加茂浄水場　西加茂水源					
採水年月日		R4.4.26	R4.5.24	R4.6.23	R4.7.28	R4.8.29	R4.9.26
天候	−	雨	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	20	19	25	25	23	22
水温	℃	12	12	17	18	20	20
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	6.6	6.7	6.6	6.5	6.6	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.26	R4.11.24	R4.12.15	R5.1.25	R5.2.21	R5.3.16
天候	−	晴	雨	雪	雪	雪	晴
気温	℃	10	11	1	-4	0	14
水温	℃	18	16	16	11	10	10
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		津無浄水場　津無水源			
採水年月日		R4.4.19	R4.7.13	R4.10.17	R5.1.17
天候	−	晴	雨	曇	晴
気温	℃	11	23	16	1
水温	℃	14	21	15	10
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	8.3	8.2	8.2	8.1
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		津野浄水場　津野第３水源			
採水年月日		R4.4.27	R4.7.13	R4.10.17	R5.1.17
天候	−	雨	雨	曇	晴
気温	℃	16	23	16	1
水温	℃	11	13	12	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.5	7.5	7.5	7.4
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		大水浄水場　大水水源			
採水年月日		R4.6.23	R4.9.26	R4.12.15	R5.3.16
天候	−	晴	晴	雪	晴
気温	℃	25	22	1	12
水温	℃	14	13	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.9	6.9	6.8	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		畑浄水場　畑水源					
採水年月日		R4.4.26	R4.5.24	R4.6.23	R4.7.28	R4.8.29	R4.9.26
天候	−	雨	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	20	20	25	25	14	21
水温	℃	12	15	14	15	22	13
大腸菌	MPN/100mL	1	<1	10	1	3	3
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.26	R4.11.24	R4.12.15	R5.1.25	R5.2.21	R5.3.16
天候	−	晴	雨	雪	雪	雪	晴
気温	℃	10	11	1	-4	0	14
水温	℃	12	12	11	9	9	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	2	10	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		つく谷浄水場　つく谷水源					
採水年月日		R4.4.26	R4.5.24	R4.6.23	R4.7.28	R4.8.29	R4.9.26
天候	−	雨	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	20	20	26	25	22	21
水温	℃	15	15	18	21	22	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	3	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.26	R4.11.24	R4.12.15	R5.1.25	R5.2.21	R5.3.16
天候	−	晴	雨	雪	雪	雪	晴
気温	℃	10	11	1	-4	0	14
水温	℃	13	12	9	7	4	10
大腸菌	MPN/100mL	1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.6	7.7	7.6	7.4	7.6	7.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		余戸浄水場　余戸水源					
採水年月日		R4.4.26	R4.5.24	R4.6.23	R4.7.28	R4.8.29	R4.9.26
天候	−	雨	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	20	21	26	25	17	21
水温	℃	15	12	14	17	14	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.26	R4.11.24	R4.12.15	R5.1.31	R5.2.21	R5.3.16
天候	−	晴	雨	雪	雪	雪	晴
気温	℃	11	11	2	0	0	14
水温	℃	11	11	8	2	6	10
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		河本浄水場　河本水源					
採水年月日		R4.4.26	R4.5.24	R4.6.23	R4.7.28	R4.8.29	R4.9.26
天候	−	雨	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	20	21	26	25	17	21
水温	℃	14	15	16	17	17	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	16	1	<1	6	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.26	R4.11.24	R4.12.15	R5.1.25	R5.2.21	R5.3.16
天候	−	晴	雨	雪	雪	雪	晴
気温	℃	10	11	1	-4	0	14
水温	℃	13	12	9	8	6	10
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	10	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		尾際浄水場　尾際水源			
採水年月日		R4.4.26	R4.7.28	R4.10.26	R5.1.25
天候	−	雨	晴	晴	雪
気温	℃	20	25	10	-4
水温	℃	14	21	14	5
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.5	7.3	6.8	6.8
色度	度	<1	1	1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		万蔵浄水場　万蔵水源					
採水年月日		R4.4.27	R4.5.26	R4.6.21	R4.7.13	R4.8.24	R4.9.27
天候	−	雨	曇	雨	雨	雨	雨
気温	℃	16	22	20	23	22	20
水温	℃	12	13	15	17	16	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	2
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.17	R4.11.21	R4.12.14	R5.1.17	R5.2.20	R5.3.15
天候	−	曇	晴	雪	晴	雨	晴
気温	℃	16	13	2	1	3	11
水温	℃	17	16	16	14	14	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

（ク）　気高地域

水源名		下光元浄水場　下光元水源			
採水年月日		R4.4.25	R4.7.26	R4.10.18	R5.1.18
天候	−	晴	晴	雨	雨
気温	℃	19	27	14	4
水温	℃	16	18	15	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.5	6.5	6.4	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		宝木浄水場　宝木水源			
採水年月日		R4.4.25	R4.7.26	R4.10.18	R5.1.18
天候	−	晴	晴	雨	雨
気温	℃	19	27	14	4
水温	℃	16	17	16	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.7	6.7	6.7	6.7
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		宿浄水場　宿水源					
採水年月日		R4.4.25	R4.5.25	R4.6.14	R4.7.26	R4.8.25	R4.9.21
天候	−	晴	晴	雨	晴	雨	曇
気温	℃	20	25	18	28	25	19
水温	℃	10	12	13	19	19	20
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.9	7.1	6.8	6.7	7.0	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.14
天候	−	雨	晴	雨	雨	雪	晴
気温	℃	14	11	2	4	2	6
水温	℃	19	17	15	12	10	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.7	6.7	7.0	6.7	6.9	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		常松瑞穂浄水場　常松瑞穂水源			
採水年月日		R4.4.25	R4.7.26	R4.11.28	R5.1.18
天候	−	晴	晴	晴	雨
気温	℃	19	27	11	4
水温	℃	16	16	14	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.7	6.6	6.6	6.7
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		八幡浄水場　八幡水源			
採水年月日		R4.5.25	R4.8.25	R4.11.17	R5.2.16
天候	−	晴	雨	晴	雪
気温	℃	25	25	11	2
水温	℃	18	19	18	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.3	7.4	7.4	7.3
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		高江浄水場　高江第１水源			
採水年月日		R4.5.25	R4.8.25	R4.11.17	R5.2.16
天候	−	晴	雨	晴	雪
気温	℃	25	25	11	2
水温	℃	16	16	16	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.4	7.5	7.4	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		高江浄水場　高江第２水源			
採水年月日		R4.5.25	R4.8.25	R4.11.17	R5.2.16
天候	−	晴	雨	晴	雪
気温	℃	25	25	11	2
水温	℃	18	19	18	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.6	6.5	6.8	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		高江浄水場　郡家第２水源			
採水年月日		R4.5.25	R4.8.25	R4.11.17	R5.2.16
天候	−	晴	雨	晴	雪
気温	℃	25	25	11	2
水温	℃	21	16	16	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.4	7.4	7.3	7.3
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		殿浄水場　殿水源					
採水年月日		R4.4.25	R4.5.25	R4.6.14	R4.7.26	R4.8.25	R4.9.21
天候	−	晴	晴	雨	晴	雨	曇
気温	℃	20	25	18	28	25	19
水温	℃	16	16	16	18	17	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	7.0	7.0	6.7	7.0	6.9	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.18	R4.11.17	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.14
天候	−	雨	晴	雨	雨	曇	晴
気温	℃	14	11	2	4	2	6
水温	℃	16	16	16	16	15	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		会下浄水場　郡家水源			
採水年月日		R4.5.25	R4.8.25	R4.11.17	R5.2.16
天候	−	晴	雨	晴	曇
気温	℃	25	25	11	2
水温	℃	20	20	17	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.3	6.1	6.3	6.2
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		船磯浄水場　船磯水源			
採水年月日		R4.5.25	R4.8.25	R4.11.17	R5.2.16
天候	−	晴	雨	晴	曇
気温	℃	25	25	11	2
水温	℃	16	15	15	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	0	−
ジアルジア	個/10L	0	−	0	−
ｐＨ	−	6.6	6.7	6.6	6.6
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

（ケ）　鹿野地域

水源名		鹿野浄水場　鹿野水源					
採水年月日		R4.4.21	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.3	R4.9.6
天候	－	曇	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	16	16	25	27	30	30
水温	℃	12	13	15	18	19	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.4	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
天候	－	晴	曇	雨	曇	晴	晴
気温	℃	26	14	5	4	4	10
水温	℃	19	15	13	10	9	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		今市浄水場　今市第１水源					
採水年月日		R4.4.21	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.3	R4.9.6
天候	－	曇	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	16	16	24	28	30	30
水温	℃	12	12	14	17	17	19
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.4	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
天候	－	晴	曇	雨	曇	晴	晴
気温	℃	26	13	5	4	4	10
水温	℃	19	17	15	12	12	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	3	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		今市浄水場　今市第２水源					
採水年月日		R4.4.21	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.21	R4.8.3	R4.9.6
天候	－	曇	晴	晴	曇	晴	曇
気温	℃	16	16	24	27	30	30
水温	℃	12	13	15	20	18	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	4	<1	2
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	7.1	7.1	6.9	6.8	6.8	6.8
色度	度	3	2	9	4	12	4
濁度	度	0.6	<0.5	3	0.7	3	0.8
採水年月日		R4.10.4	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
天候	－	晴	曇	雨	曇	晴	晴
気温	℃	26	13	5	4	4	10
水温	℃	19	15	13	9	8	10
大腸菌	MPN/100mL	1	<1	5	1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0
色度	度	4	5	7	3	4	4
濁度	度	0.7	1	2	0.7	1	1

水源名		勝谷浄水場　勝谷水源			
採水年月日		R4.5.10	R4.8.3	R4.11.1	R5.2.1
天候	－	晴	晴	曇	晴
気温	℃	16	30	14	4
水温	℃	15	23	19	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.5	6.3	6.4	6.5
クリプトスポリジウム	個/10L	<1	<1	<1	<1
ジアルジア	個/10L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		河内上条浄水場　河内上条水源			
採水年月日		R4.5.10	R4.8.3	R4.11.1	R5.2.1
天候	－	晴	晴	曇	晴
気温	℃	16	30	14	4
水温	℃	13	14	15	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.9	6.8	6.8	6.8
クリプトスポリジウム	個/10L	<1	<1	<1	<1
ジアルジア	個/10L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		河内下条浄水場　河内下条水源					
採水年月日		R4.4.21	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.3	R4.9.6
天候	−	曇	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	18	16	24	27	30	28
水温	℃	12	12	12	13	13	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.4	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
天候	−	晴	曇	雨	曇	晴	晴
気温	℃	26	14	4	1	4	10
水温	℃	13	12	12	11	9	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		矢原浄水場　矢原水源					
採水年月日		R4.4.21	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.3	R4.9.6
天候	−	曇	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	16	16	24	27	30	28
水温	℃	12	14	18	16	19	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	6.8	6.8	6.9	6.8	6.6	6.7
色度	度	5	2	4	3	5	5
濁度	度	1	<0.5	0.8	1	1	1
採水年月日		R4.10.4	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
天候	−	晴	曇	雨	曇	晴	晴
気温	℃	26	14	5	2	4	10
水温	℃	19	13	14	10	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	6.9	7.0	6.7	6.8	6.7	6.7
色度	度	4	9	3	2	1	2
濁度	度	0.9	2	0.7	0.5	<0.5	0.6

水源名		鹿野小畑浄水場　鹿野小畑水源					
採水年月日		R4.4.21	R4.5.10	R4.6.2	R4.7.5	R4.8.3	R4.9.6
天候	−	曇	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	18	16	25	27	30	30
水温	℃	10	11	14	20	20	19
大腸菌	MPN/100mL	2	6	<1	5	36	21
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	10	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0
色度	度	<1	<1	1	2	2	2
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.4	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
天候	−	晴	曇	雨	曇	晴	晴
気温	℃	26	14	5	2	4	10
水温	℃	16	13	10	6	4	9
大腸菌	MPN/100mL	17	3	1	2	3	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9
色度	度	2	1	2	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

（コ）　青谷地域(統合前上水)

水源名		城山浄水場　不動山水源			
採水年月日		R4.4.21	R4.7.13	R4.10.20	R5.1.23
天候	−	曇	曇	晴	晴
気温	℃	15	20	18	10
水温	℃	13	16	14	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	3	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	0
ジアルジア	個/10L	−	0	−	0
ｐＨ	−	7.3	7.1	7.3	7.3
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		城山浄水場　鳴滝水源			
採水年月日		R4.4.21	R4.7.13	R4.10.20	R5.1.23
天候	−	曇	曇	晴	晴
気温	℃	17	26	18	9
水温	℃	10	16	16	10
大腸菌	MPN/100mL	1	150	14	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	0
ジアルジア	個/10L	−	0	−	0
ｐＨ	−	6.6	6.2	6.5	6.5
色度	度	4	13	5	2
濁度	度	0.6	1	<0.5	<0.5

水源名		青谷小畑浄水場　青谷小畑水源			
採水年月日		R4.4.21	R4.7.13	R4.10.20	R5.1.23
天候	−	曇	曇	晴	晴
気温	℃	17	20	15	5
水温	℃	11	16	11	7
大腸菌	MPN/100mL	5	110	12	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	10
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	0
ジアルジア	個/10L	−	0	−	0
ｐＨ	−	7.5	7.4	7.4	7.3
色度	度	2	5	3	2
濁度	度	0.5	1	1	0.8

水源名		河原浄水場　河原水源			
採水年月日		R4.5.19	R4.7.13	R4.10.20	R5.1.23
天候	−	晴	曇	晴	晴
気温	℃	26	23	17	7
水温	℃	22	17	15	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.8	6.7	6.8	6.8
色度	度	<0.5	<1	<1	<1
濁度	度	0.1	<0.5	<0.5	<0.5

（サ）　青谷地域（統合前簡水）

水源名		桑原浄水場　桑原水源			
採水年月日		R4.5.9	R4.8.18	R4.11.8	R5.2.2
天候	−	曇	曇	晴	曇
気温	℃	15.0	28.0	15.0	0.0
水温	℃	12.0	18.0	11.5	5.5
大腸菌	MPN/100mL	21	96	10	31
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	0	−
ジアルジア	個/10L	0	−	0	−
ｐＨ	−	7.6	7.4	7.6	7.2
色度	度	1	5	2	2
濁度	度	<0.5	1	0.9	<0.5

水源名		長和瀬浄水場　長和瀬水源			
採水年月日		R4.5.9	R4.8.18	R4.11.8	R5.2.2
天候	−	曇	曇	晴	曇
気温	℃	15.0	28.5	17.5	3.0
水温	℃	15.5	17.0	16.5	11.3
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.8	6.8	7.2	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		蔵内浄水場　蔵内水源			
採水年月日		R4.6.6	R4.9.1	R4.12.8	R5.3.9
天候	−	曇	曇	曇	晴
気温	℃	22.5	25.5	11.5	17.0
水温	℃	14.5	15.0	12.5	12.5
大腸菌	MPN/100mL	6	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	0	−
ジアルジア	個/10L	0	−	0	−
ｐＨ	−	6.9	6.9	7.0	7.0
色度	度	2	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		八葉寺浄水場　八葉寺水源					
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.7	R4.8.18	R4.9.1
天候	−	晴	曇	曇	晴	曇	曇
気温	℃	20.5	12.0	19.0	28.0	25.5	24.5
水温	℃	12.5	12.5	13.5	18.0	16.0	18.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	45	<1	3	17
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.7	7.2	6.6	7.2	6.6	7.1
色度	度	<1	2	<1	2	<1	2
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.6	R4.11.8	R4.12.8	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.9
天候	−	曇	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	17.5	14.0	10.0	4.5	2.0	15.0
水温	℃	13.0	13.0	11.5	6.5	9.9	9.3
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.5	7.2	6.7	7.1	6.6	7.2
色度	度	<1	3	<1	4	<1	2
濁度	度	<0.5	0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5

水源名		早牛浄水場　早牛水源			
採水年月日		R4.6.6	R4.9.1	R4.12.8	R5.3.9
天候	−	曇	曇	曇	晴
気温	℃	20.0	24.5	12.0	17.5
水温	℃	13.5	15.5	12.0	12.4
大腸菌	MPN/100mL	1600	32	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	0	−
ジアルジア	個/10L	0	−	0	−
ｐＨ	−	7.5	7.5	7.6	7.5
色度	度	<1	2	<1	<1
濁度	度	<0.5	0.7	<0.5	<0.5

水源名		露谷浄水場　露谷水源					
採水年月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.7	R4.8.18	R4.9.1
天候	−	晴	曇	曇	晴	曇	曇
気温	℃	19.0	13.5	20.0	27	26.5	25
水温	℃	14.5	15.0	16.5	17.5	18.0	17.5
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1	2	6
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R4.10.6	R4.11.8	R4.12.8	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.9
天候	−	曇	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	17.5	14.5	11.5	7.5	5.0	17.5
水温	℃	16.5	15.0	14.0	12.5	11.4	13.7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8

全自動固相抽出装置（有機物前処理室）

エ　毎日検査項目

（ア）　江山浄水場　配水区域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
円通寺(米里系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25
	平均	0.37	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.35	0.36
浜坂(中ノ郷系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50
	最小値	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35
	平均	0.40	0.36	0.37	0.40	0.46	0.50	0.50	0.50	0.40	0.37	0.40	0.40	0.42
福部町細川(湯山系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.45	0.40	0.40	0.30	0.30	0.45
	最小値	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20	0.20
	平均	0.28	0.28	0.27	0.28	0.30	0.29	0.36	0.39	0.37	0.32	0.29	0.28	0.31
小西谷(小西谷系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20	0.25	0.35	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.20
	平均	0.30	0.30	0.29	0.22	0.20	0.22	0.33	0.38	0.39	0.30	0.30	0.30	0.29
国府町美歎(広西系)	最大値	0.35	0.30	0.25	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.30	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.15
	平均	0.30	0.25	0.23	0.20	0.24	0.28	0.33	0.38	0.39	0.31	0.29	0.27	0.29
松並町(上町系)	最大値	0.45	0.45	0.45	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.55
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.20	0.20
	平均	0.45	0.44	0.45	0.46	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46	0.44	0.47
大畑(吉岡系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.20
	平均	0.30	0.30	0.26	0.26	0.31	0.31	0.37	0.37	0.36	0.30	0.30	0.30	0.31
小沢見(末恒系)	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.50	0.20	0.20	0.30	0.20	0.50
	最小値	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15
	平均	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.22	0.20	0.20
西円通寺(下味野高地区系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40
	最小値	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20
	平均	0.28	0.27	0.25	0.25	0.27	0.27	0.31	0.34	0.38	0.33	0.30	0.29	0.30
湖山町(徳尾系)	最大値	0.45	0.40	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.45	0.40	0.55
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.45	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40
	平均	0.41	0.40	0.43	0.50	0.53	0.51	0.50	0.50	0.50	0.46	0.41	0.40	0.46
越路(若葉台系)	最大値	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	最小値	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15
	平均	0.20	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18
河原町片山(片山系)	最大値	0.40	0.35	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.45	0.40	0.40	0.35	0.50
	最小値	0.30	0.30	0.20	0.15	0.30	0.20	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.15
	平均	0.37	0.30	0.23	0.22	0.35	0.42	0.34	0.39	0.41	0.38	0.37	0.32	0.34
河原町三谷(山手系)	最大値	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50
	最小値	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.10
	平均	0.25	0.20	0.19	0.20	0.22	0.35	0.46	0.47	0.40	0.35	0.30	0.30	0.31

（イ）　鳥取地域(統合前簡水)

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
槇原(小原系)	最大値	0.44	0.41	0.36	0.33	0.27	0.28	0.33	0.41	0.33	0.48	0.41	0.36	0.48
	最小値	0.41	0.34	0.28	0.25	0.24	0.24	0.26	0.35	0.26	0.38	0.34	0.34	0.24
	平均	0.42	0.37	0.33	0.28	0.26	0.25	0.29	0.38	0.29	0.44	0.38	0.35	0.34
矢矯(矢矯系)	最大値	0.32	0.32	0.33	0.33	0.39	0.39	0.36	0.35	0.36	0.52	0.34	0.37	0.52
	最小値	0.26	0.24	0.29	0.29	0.29	0.28	0.31	0.31	0.31	0.30	0.29	0.30	0.24
	平均	0.29	0.29	0.31	0.31	0.35	0.35	0.33	0.33	0.33	0.34	0.32	0.34	0.32
瀬田蔵(妙徳寺系)	最大値	0.39	0.37	0.32	0.40	0.39	0.41	0.38	0.41	0.38	0.32	0.42	0.44	0.44
	最小値	0.30	0.27	0.25	0.26	0.28	0.31	0.30	0.31	0.30	0.23	0.19	0.38	0.19
	平均	0.34	0.32	0.29	0.35	0.35	0.35	0.33	0.35	0.33	0.28	0.29	0.41	0.33
有富(有富系)	最大値	0.44	0.52	0.47	0.47	0.33	0.54	0.47	0.50	0.47	0.51	0.49	0.72	0.72
	最小値	0.30	0.42	0.35	0.23	0.22	0.26	0.31	0.43	0.31	0.43	0.44	0.41	0.22
	平均	0.38	0.47	0.40	0.35	0.27	0.39	0.39	0.46	0.39	0.47	0.47	0.48	0.41
福井(辛川系)	最大値	0.29	0.27	0.29	0.32	0.26	0.29	0.29	0.27	0.29	0.31	0.31	0.29	0.32
	最小値	0.27	0.24	0.23	0.26	0.25	0.21	0.24	0.26	0.24	0.28	0.26	0.26	0.21
	平均	0.28	0.26	0.24	0.28	0.25	0.27	0.26	0.26	0.26	0.29	0.29	0.28	0.27
岩坪(岩坪系)	最大値	0.34	0.34	0.35	0.35	0.33	0.29	0.32	0.30	0.32	0.42	0.46	0.49	0.49
	最小値	0.31	0.33	0.32	0.31	0.27	0.24	0.25	0.26	0.25	0.19	0.29	0.32	0.19
	平均	0.33	0.33	0.34	0.34	0.30	0.26	0.29	0.28	0.29	0.27	0.38	0.41	0.32
上砂見(上砂見系)	最大値	0.60	0.61	0.46	0.44	0.43	0.40	0.34	0.37	0.34	0.34	0.39	0.35	0.61
	最小値	0.15	0.42	0.38	0.41	0.40	0.30	0.29	0.30	0.29	0.31	0.32	0.33	0.15
	平均	0.33	0.51	0.44	0.43	0.41	0.34	0.31	0.33	0.31	0.32	0.34	0.34	0.37
細見(細見系)	最大値	0.33	0.40	0.42	0.43	0.40	0.42	0.45	0.46	0.45	0.50	0.42	0.31	0.50
	最小値	0.26	0.26	0.24	0.34	0.30	0.31	0.35	0.40	0.35	0.38	0.31	0.27	0.24
	平均	0.30	0.31	0.32	0.39	0.36	0.37	0.42	0.43	0.42	0.44	0.37	0.29	0.37
高路(高路系)	最大値	0.44	0.45	0.48	0.42	0.41	0.44	0.49	0.51	0.49	0.50	0.53	0.56	0.56
	最小値	0.30	0.26	0.27	0.15	0.33	0.29	0.31	0.28	0.31	0.32	0.35	0.38	0.15
	平均	0.36	0.34	0.35	0.34	0.38	0.36	0.40	0.41	0.40	0.38	0.42	0.42	0.38
滝山(百谷系)	最大値	0.35	0.29	0.30	0.36	0.32	0.28	0.32	0.37	0.32	0.31	0.50	0.57	0.57
	最小値	0.21	0.27	0.24	0.24	0.28	0.23	0.28	0.29	0.28	0.19	0.26	0.32	0.19
	平均	0.25	0.28	0.28	0.30	0.30	0.25	0.30	0.32	0.30	0.23	0.36	0.43	0.30
松上(明治系)	最大値	0.36	0.31	0.33	0.35	0.36	0.34	0.37	0.36	0.37	0.40	0.37	0.41	0.41
	最小値	0.25	0.28	0.25	0.29	0.23	0.24	0.32	0.32	0.32	0.29	0.30	0.30	0.23
	平均	0.32	0.30	0.29	0.31	0.30	0.29	0.35	0.34	0.35	0.33	0.32	0.34	0.32
下砂見(神戸系)	最大値	0.33	0.31	0.35	0.31	0.28	0.29	0.34	0.36	0.34	0.38	0.41	0.40	0.41
	最小値	0.29	0.27	0.26	0.26	0.24	0.27	0.28	0.32	0.28	0.31	0.34	0.34	0.24
	平均	0.31	0.29	0.29	0.28	0.26	0.28	0.31	0.34	0.31	0.34	0.38	0.37	0.31
御熊(御熊系)	最大値	0.35	0.39	0.30	0.32	0.32	0.36	0.41	0.42	0.41	0.39	0.40	0.36	0.42
	最小値	0.21	0.31	0.15	0.19	0.27	0.28	0.32	0.38	0.32	0.31	0.26	0.31	0.15
	平均	0.25	0.35	0.23	0.25	0.30	0.32	0.37	0.41	0.37	0.34	0.32	0.34	0.32

（ウ）　国府地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
高岡（※1）	最大値	0.30	0.30	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.25	0.25	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21
岡益（清水系）	最大値	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30
	最小値	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30	0.20	0.25	0.20
	平均	0.26	0.25	0.25	0.28	0.26	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.27	0.27
神垣（※2）	最大値	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.34	0.35	0.30
	平均	0.32	0.34	0.35	0.34	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.35	0.35	0.35	0.33
雨滝（雨滝系）	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20
	平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23
栃本（大石系）	最大値	0.20	0.20	0.20	0.30	0.35	0.35	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35
	最小値	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.10	0.15	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.10
	平均	0.20	0.19	0.18	0.20	0.28	0.25	0.19	0.20	0.22	0.24	0.24	0.24	0.22
楠城（楠城系）	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35
	最小値	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.15	0.15	0.15	0.15
	平均	0.29	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26	0.24	0.24	0.28
神護（神護系）	最大値	0.40	0.45	0.45	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	最小値	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.45	0.40	0.40	0.25
	平均	0.37	0.42	0.40	0.31	0.37	0.37	0.36	0.38	0.39	0.47	0.46	0.45	0.40
上地（上地系）	最大値	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40	0.60
	最小値	0.40	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40
	平均	0.47	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40	0.49
荒舟（荒舟系）	最大値	0.40	0.35	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.35	0.30	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.31	0.31	0.32	0.26	0.26	0.24	0.30	0.28	0.24	0.29	0.28	0.26	0.28

（※1）11月14日まで：高岡浄水場 高岡配水池系　11月15日から：山崎浄水場 清水配水池系

（※2）12月19日まで：神垣浄水場 神垣配水池系　12月20日から：山崎浄水場 新井配水池系

（エ）　福部地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
左近（左近系）	最大値	0.45	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45
	最小値	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.25
	平均	0.37	0.36	0.35	0.27	0.27	0.26	0.27	0.29	0.30	0.31	0.33	0.37	0.31
久志羅（上野第1系）	最大値	0.25	0.25	0.30	0.25	0.30	0.35	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.30	0.15
	平均	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24	0.26	0.25	0.26	0.26	0.32	0.31	0.32	0.27
八重原（箭谷八重原系）	最大値	0.50	0.50	0.50	0.45	0.30	0.45	0.50	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.50
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.20	0.10	0.10	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.10
	平均	0.34	0.40	0.38	0.34	0.16	0.18	0.40	0.36	0.35	0.33	0.35	0.33	0.33

（オ）　河原地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
小畑(河原小畑系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.50
	最小値	0.35	0.35	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30
	平均	0.39	0.39	0.36	0.37	0.40	0.40	0.47	0.42	0.42	0.40	0.41	0.41	0.40
釜口(散岐系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.46	0.49	0.49	0.50	0.36
布袋(曳田系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.45	0.40	0.40	0.30	0.30	0.35	0.45
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.40	0.33	0.30	0.30	0.31	0.31
谷一木(谷一木系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	平均	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
小倉(小倉系)	最大値	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35
	最小値	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25
	平均	0.31	0.30	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
弓河内(北村系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26	0.25	0.25	0.27	0.28	0.29	0.28
神馬(神馬系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40
	最小値	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.25
	平均	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.29	0.36	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35	0.33
北村(落河内系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
	最小値	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.30	0.27	0.24	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22
稲常(稲常系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	最小値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	平均	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
小河内(新田系)	最大値	0.44	0.42	0.40	0.35	0.36	0.49	0.47	0.45	0.47	0.41	0.30	0.44	0.49
	最小値	0.39	0.38	0.35	0.31	0.31	0.34	0.39	0.41	0.37	0.34	0.20	0.31	0.20
	平均	0.42	0.40	0.37	0.33	0.33	0.41	0.43	0.43	0.41	0.38	0.21	0.38	0.38

（カ）　用瀬地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
別府(用瀬系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.24
赤波(鷹狩系)	最大値	0.50	0.50	0.30	0.30	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50	0.40	0.40	0.50
	最小値	0.35	0.30	0.25	0.15	0.20	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.15
	平均	0.41	0.37	0.29	0.20	0.27	0.32	0.36	0.38	0.39	0.42	0.35	0.35	0.34
樟原(樟原系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41
安蔵(社中央系)	最大値	0.47	0.50	0.50	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.47	0.47	0.60
	最小値	0.42	0.42	0.42	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.42	0.45	0.42
	平均	0.46	0.46	0.45	0.49	0.50	0.52	0.51	0.47	0.47	0.46	0.45	0.46	0.47
安蔵(上安蔵系)	最大値	0.40	0.40	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40
	最小値	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30
	平均	0.37	0.38	0.35	0.30	0.31	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35
屋住(屋住系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.25
	平均	0.35	0.35	0.35	0.32	0.35	0.34	0.35	0.35	0.36	0.37	0.39	0.37	0.35
江波(江波系)	最大値	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.30	0.15	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.10
	平均	0.30	0.30	0.18	0.18	0.25	0.24	0.29	0.28	0.20	0.24	0.30	0.26	0.25

（キ）　佐治地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
葛谷(古市系)	最大値	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	最小値	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30
	平均	0.45	0.40	0.34	0.45	0.50	0.47	0.44	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46
加瀬木(中佐治第2系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30
	平均	0.35	0.35	0.35	0.40	0.38	0.38	0.35	0.32	0.39	0.38	0.38	0.39	0.37
加茂(西加茂系)	最大値	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.20	0.10	0.30	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10
	平均	0.23	0.21	0.33	0.34	0.28	0.23	0.32	0.35	0.35	0.37	0.39	0.37	0.31
津無(津無系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
津野(津野第1系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10
	平均	0.38	0.39	0.40	0.40	0.40	0.34	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.29
加茂(大水系)	最大値	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35
	最小値	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20
	平均	0.25	0.25	0.28	0.26	0.26	0.25	0.28	0.25	0.26	0.27	0.32	0.27	0.27
畑(畑系)	最大値	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40
	最小値	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20
	平均	0.29	0.33	0.30	0.29	0.29	0.29	0.27	0.30	0.29	0.29	0.27	0.26	0.29
つく谷(つく谷系)	最大値	0.20	0.40	0.50	0.50	0.35	0.35	0.25	0.30	0.30	0.20	0.20	0.25	0.50
	最小値	0.20	0.25	0.40	0.35	0.30	0.15	0.25	0.25	0.25	0.15	0.15	0.20	0.15
	平均	0.20	0.31	0.44	0.42	0.34	0.33	0.25	0.28	0.26	0.15	0.18	0.24	0.28
余戸(余戸系)	最大値	0.30	0.20	0.30	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.20
	平均	0.25	0.20	0.26	0.43	0.32	0.31	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.31	0.34

（ク）　気高地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
下光元(上光系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
常松(宝木系)	最大値	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
	最小値	0.60	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	平均	0.60	0.60	0.59	0.60	0.59	0.56	0.59	0.56	0.57	0.58	0.59	0.59	0.58
奥沢見(宝木高地区系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.20
	平均	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.30	0.30	0.31	0.32	0.37
下坂本(矢口系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.35	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20	0.30	0.30	0.20
	平均	0.28	0.29	0.29	0.28	0.29	0.30	0.33	0.33	0.35	0.36	0.38	0.39	0.32
重高(宿系)	最大値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.10	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25	0.10
	平均	0.21	0.21	0.22	0.22	0.29	0.22	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26
新町二丁目(高江系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.22	0.24	0.24	0.25	0.26	0.23	0.20	0.25
浜村(勝見系)	最大値	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.35	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10
	平均	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.22	0.24	0.24	0.25	0.26	0.23	0.20	0.26
殿(殿系)	最大値	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10
	平均	0.35	0.30	0.30	0.30	0.20	0.22	0.24	0.24	0.25	0.26	0.23	0.20	0.26
八束水(会下系)	最大値	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.25	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.22	0.24	0.24	0.25	0.26	0.23	0.20	0.25
八束水(船磯系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.10	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10
	平均	0.23	0.30	0.30	0.30	0.20	0.22	0.24	0.24	0.25	0.26	0.23	0.20	0.25

（ケ）　鹿野地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
鹿野(鹿野系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35
	最小値	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
今市(今市系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.45	0.40	0.45	0.40	0.60	0.35	0.35	0.60
	最小値	0.20	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.20
	平均	0.27	0.35	0.33	0.32	0.35	0.39	0.35	0.34	0.36	0.37	0.34	0.34	0.34
岡木(勝谷系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.32	0.31	0.31
河内(河内上条系)	最大値	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.30
	最小値	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15	0.10
	平均	0.26	0.22	0.25	0.23	0.22	0.20	0.22	0.22	0.21	0.23	0.24	0.23	0.23
河内(河内下条系)	最大値	0.30	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.35	0.60	0.60
	最小値	0.25	0.20	0.30	0.25	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15
	平均	0.29	0.30	0.34	0.33	0.33	0.28	0.25	0.24	0.23	0.18	0.20	0.23	0.27
水谷(鹿野小畑系)	最大値	0.20	0.40	0.30	0.30	0.60	0.60	0.60	0.30	0.20	0.15	0.20	0.20	0.60
	最小値	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	平均	0.16	0.18	0.19	0.15	0.29	0.51	0.28	0.16	0.10	0.12	0.12	0.13	0.20

（コ）　青谷地域(統合前上水)

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
大坪(城山系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.38	0.35	0.31	0.30	0.30	0.31	0.32	0.36	0.38	0.39	0.39	0.38	0.35
山田(山田系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.30
	平均	0.40	0.40	0.36	0.30	0.30	0.30	0.32	0.35	0.35	0.38	0.40	0.40	0.36
夏泊(夏泊系)	最大値	0.45	0.40	0.30	0.20	0.20	0.25	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20
	平均	0.43	0.38	0.30	0.20	0.20	0.21	0.24	0.32	0.30	0.40	0.40	0.40	0.31
絹見(絹見系)	最大値	0.40	0.40	0.35	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40
	最小値	0.40	0.40	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.25
	平均	0.40	0.40	0.32	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.32
小畑(青谷小畑系)	最大値	0.30	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45
	最小値	0.15	0.20	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.15
	平均	0.27	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.37	0.40	0.35
山根(河原系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20
	平均	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

（サ）　青谷地域(統合前簡水)

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
田原谷(楠根系)	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25
	最小値	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	平均	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
長和瀬(長和瀬系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.25	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20
	平均	0.33	0.30	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.30	0.30	0.32	0.32	0.33	0.31
蔵内(蔵内系)	最大値	0.40	0.45	0.35	0.50	0.45	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.50
	最小値	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30
	平均	0.36	0.45	0.35	0.43	0.38	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.30	0.31	0.36
八葉寺(八葉寺系)	最大値	0.60	0.80	0.80	1.2	1.0	0.40	1.0	0.90	0.90	0.50	0.60	0.80	1.2
	最小値	0.20	0.30	0.50	0.20	0.25	0.20	0.30	0.30	0.40	0.25	0.35	0.30	0.20
	平均	0.35	0.52	0.65	0.55	0.60	0.34	0.47	0.64	0.63	0.38	0.44	0.47	0.50
早牛(早牛系)	最大値	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35	0.30	0.50	0.50
	最小値	0.25	0.20	0.25	0.30	0.35	0.25	0.25	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20
	平均	0.28	0.28	0.35	0.34	0.36	0.38	0.31	0.36	0.34	0.29	0.25	0.38	0.33
露谷(露谷系)	最大値	0.60	0.80	0.80	1.0	1.0	0.50	0.60	0.50	0.80	0.50	0.40	0.50	1.0
	最小値	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
	平均	0.23	0.39	0.59	0.45	0.35	0.32	0.33	0.30	0.45	0.26	0.20	0.25	0.34

8　工業用水道水質検査結果

項目	単位	水源施設名	青谷町工業用水　（青谷町亀尻）			
			工業用水道（原水）		工業用水道（浄水）	
		採水年月日 / （参考）条例の水質基準*1	R4.9.29	R5.2.17	R4.9.29	R5.2.17
水温	℃	30以下	15	12	14	13
pH値	－	6.0～8.0	7.5	7.5	7.4	7.4
濁度	度	20以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
酸消費量(pH4.8)	mg/L	－	20	16	24	20
全硬度	mg/L	－	18	18	21	21
全蒸発残留物	mg/L	－	72	70	81	76
塩化物イオン	mg/L	－	9.3	9.7	9.8	9.7
溶解性鉄	mg/L	－	0.04	<0.03	<0.03	<0.03

項目	単位	水源施設名	青谷町工業用水　（青谷町亀尻）	
			洗浄排水	
		採水年月日 / 排水基準	R4.9.29	R5.2.17
水温	℃	-	18	11
pH値	－	5.8-8.6	7.5	7.6
浮遊物質量	mg/L	200（日間平均150）	3.0	3.0
溶解性鉄含有量	mg/L	10	<0.1	<0.1
溶解性マンガン含有量	mg/L	10	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	<0.01	<0.01
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.003	<0.003
クロム含有量	mg/L	2	<0.2	<0.2
アルミニウム	mg/L	-	0.24	0.44

*1鳥取市工業用水道事業給水条例第１７条による。

9　参考資料

（1）　鳥取市水道局組織図

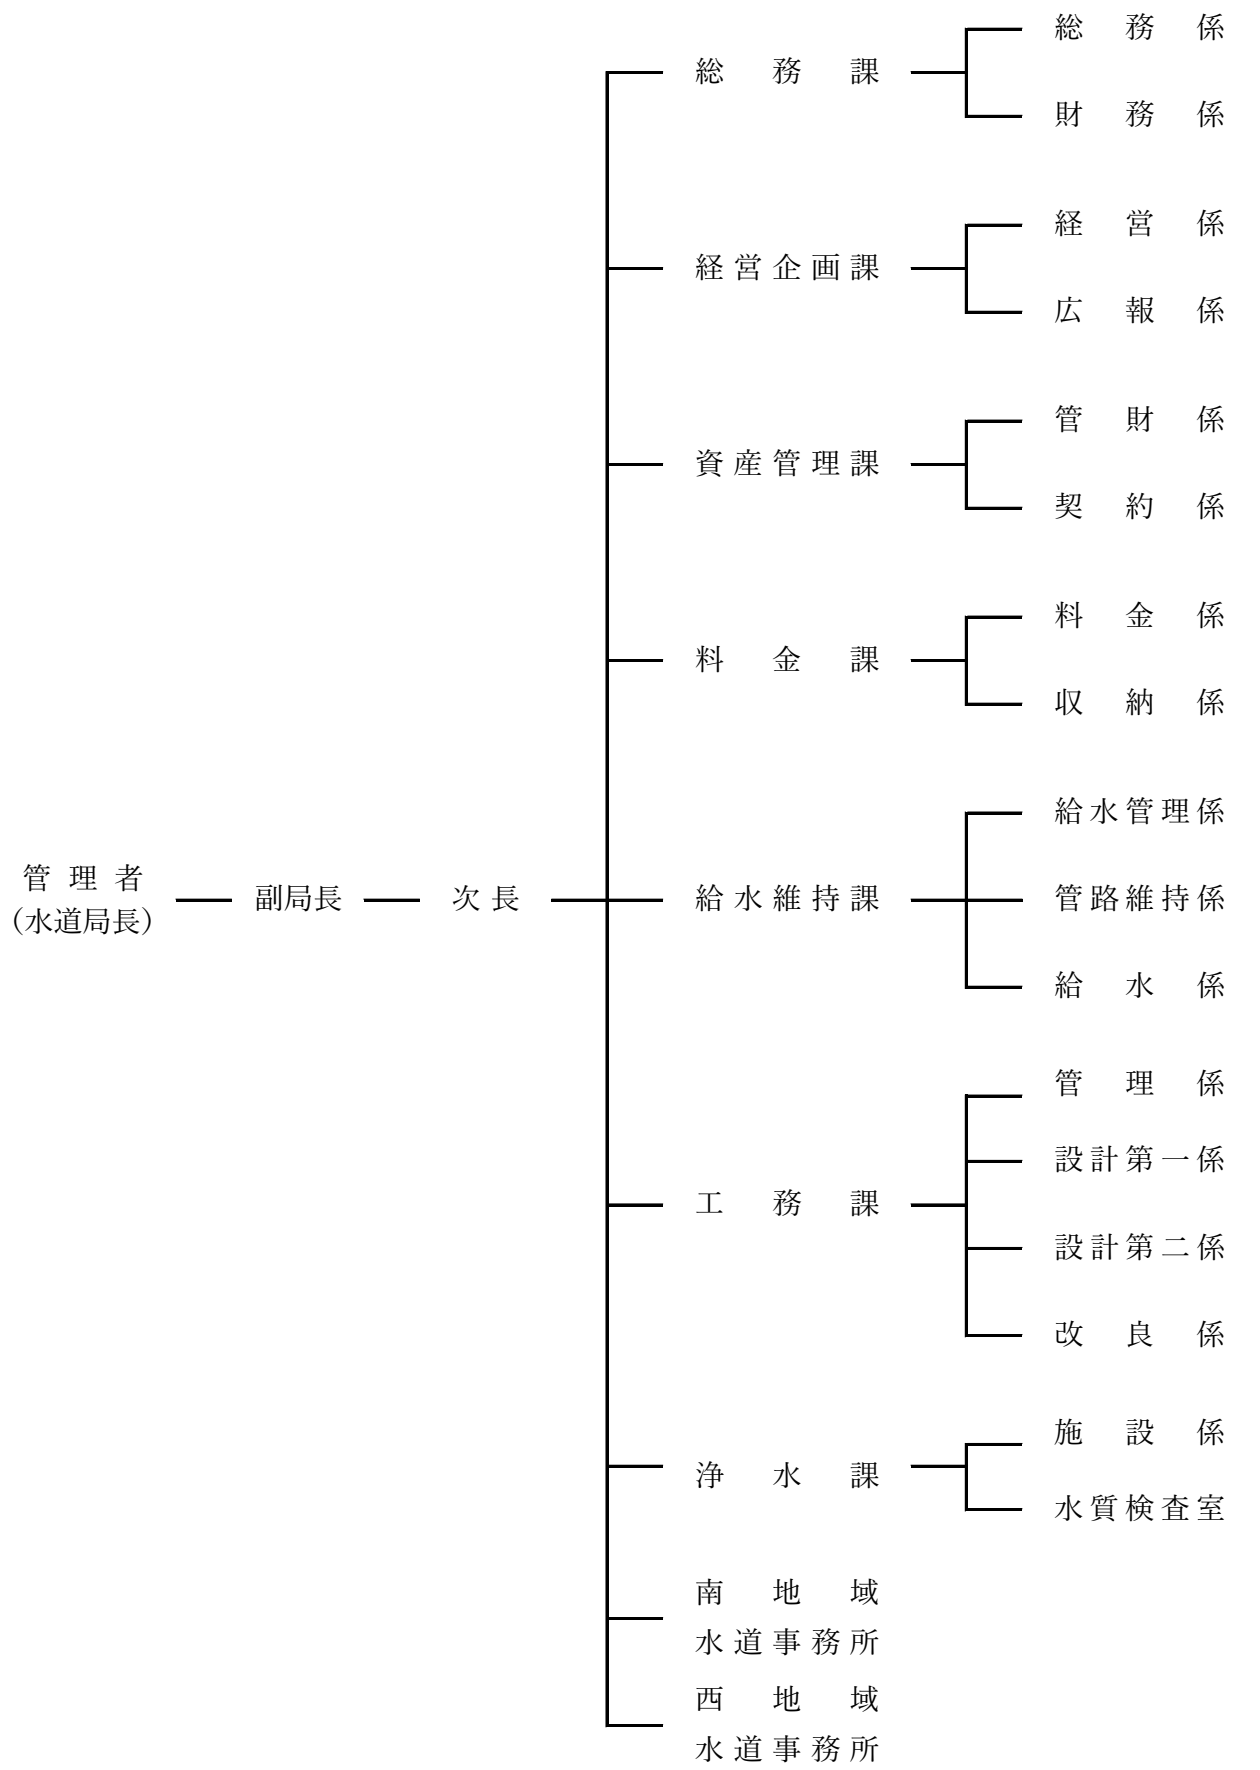

（R5.3.31　現在）

（２）　おいしい水の要件

項目	目標数値※	検査結果（令和4年度データ）									
		江山浄水場配水区域	国府地域	福部地域	河原地域	用瀬地域	佐治地域	気高地域	鹿野地域	青谷地域（統合前上水）	青谷地域（統合前簡水）
		内海中	岡益	蔵見	布袋	鷹狩	加瀬木	酒津	今市	夏泊	澄水
蒸発残留物	30～200 mg/L	90	98	130	79	69	62	88	68	83	63
硬度	10～100 mg/L	27	49	64	20	23	21	30	23	27	19
遊離炭酸	3～30 mg/L	2.4	2.6	1.6	5.5	10	1.2	7.2	4.6	1.4	1.8
過マンガン酸カリウム消費量	3 mg/L以下	0.4 (TOC)	1.1	<0.3 (TOC)	<0.3 (TOC)	1.1	0.4	1.4	0.9	<0.3 (TOC)	1.2
臭気強度	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
残留塩素	0.4 mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.6
水温（最高）	最高20 ℃以下	30.2	29	28	29.2	25.5	28	30	27	27	22
(参考) 平均水温	-	18.6	17	17	19.5	17.1	16	17	16	16	13

（１９８５年４月２５日厚生省「おいしい水研究会」発表）

※各項目がこれらの数値内であればおいしいとされています。

①過マンガン酸カリウム消費量を測定しない江山浄水場配水区域、福部地域、河原地域及び青谷地域(統合前上水)については、同じ有機物指標で相関関係のある全有機炭素（TOC）の検査結果を記載しました。

②水温の最高値について、水質基準項目検査の際に測定した年間の結果をもとに記載しました。また、要件では最高値のみ定められていますが、参考として年間平均水温も記載しました。

③水温以外の項目は、水質管理目標設定項目の検査をした際の結果を記載しました。

各項目の説明

蒸発残留物	過剰に含まれると渋みや苦味の原因となりますが、適度に含まれることでまろやかな味となります。
硬度	一般的に、硬度が低い「軟水」はあっさりとしてクセがない味となりますが、硬度が高い「硬水」はコクがあってクセの強い味となり、好みが分かれます。
遊離炭酸	水にさわやかな味を与えておいしくしますが、あまり多くなると、刺激が強くなってまろやかさを失わせます。
過マンガン酸カリウム消費量	有機物の含有量を示しています。有機物の多い水には渋味があります。
臭気強度	カビ臭、藻臭など、臭いのある水は不快な味となります。
残留塩素	水にカルキ臭を与えます。濃度が高い場合には水の味をまずくします。
水温	一般的に、冷たい水のほうがおいしいと感じます。また、冷たいとカルキ臭も気になりにくくなります。

（3） 検査機器一覧

測定装置

名　　称	メーカー	型式	部屋名	台数
色度・濁度測定器	日本電色	WA7700	中央試験室	1
マルチ水質計	東亜ディーケーケー	MM-43X	中央試験室	1
pHメーター	ホリバ	D-52	中央試験室	2
pH計	ホリバ	LAQUA F-72	中央試験室	1
分光光度計	日本分光	V-560	中央試験室	1
蛍光顕微鏡	オリンパス	BX50	顕微鏡室	1
実体顕微鏡	ニコン	SMZ645	顕微鏡室	1
リアルタイムPCR解析装置	アナリティクイエナ	qTOWER3G Touch	顕微鏡室	1
GC-MS	日本電子	JMS-Q 1050GC	VOC分析室	1
揮発性有機化合物測定装置	日本電子	JMS-Q 1000GC MkII	VOC分析室	1
ICP-MS	アジレント	7900	ICP-MS分析室	1
水銀分析装置	日本インスツルメント	RA-4500	水銀分析室	1
HPLC	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H-Class	HPLC分析室	1
液体クロマトグラフィー質量分析装置	アジレント	6470B LC/TQ	HPLC分析室	1
揮発性有機化合物分析装置	アジレント	8890GC	GC-MS分析室	1
イオンクロマトグラフ	島津	HIC-SP	IC分析室	1
ポストカラム	島津	Prominence	IC分析室	1
TOC計	島津	TOC-V CPH	IC分析室	1

前処理装置

名　　称	メーカー	型式	部屋名	台数
ラボ用乾熱滅菌機	ヤマト	SK-601	中央試験室	1
ふらん器	ヤマト	IS600	細菌培養室	1
恒温水槽	ヤマト	BZ200 + BF401	細菌培養室	1
オートクレーブ	サクラ精機	ASV-3023	細菌準備室	1
オートクレーブ	HIRAYAMA	HG-50	細菌準備室	1
マッフル炉	アズワン	HPM-1N	VOC前処理室	1
全自動固相抽出装置	GLサイエンス	ASPE899	有機物前処理室	1
固相抽出装置	GLサイエンス	AQUA Loader Twin	有機物前処理室	9
遠心分離器	クボタ	5920	有機物前処理室	1
振とう器	宮本理研	HW-1L	有機物前処理室	2

その他

名　　称	メーカー	型式	部屋名	台数
ガラス器具洗浄機	ミーレ	G7883	中央試験室	1
超音波ピペット洗浄機	東京超音波技研	ULC-1730N	中央試験室	1
超純水製造装置	ミリポア	Milli-Q Integral 5	中央試験室	1
フレキシブルフード	FUMEX	1650-100PP	中央試験室	3
ホットプレート	アズワン	CH-250	中央試験室	1
ホットプレート	アズワン	ND-2A	中央試験室	1
クリーンベンチ	ダルトン	SC-13FAG02	細菌培養室	1
冷蔵庫	PHC	MPR-S313-PJ	細菌準備室	1
ドラフトチャンバー	ダルトン	DFB13-AA18-LA3T	VOC前処理室	1
冷蔵庫	日本フリーザー	KGT-4010HC	VOC前処理室	1
ドラフトチャンバー	ダルトン	DFC16-KC18-AA3T	金属前処理室	1
電子天秤	メトラー	NewClassic MF	天秤室	1

名　　称	メーカー	型式	部屋名	台数
冷蔵庫	日本フリーザー	UKS-5410DHC	第1薬品庫	1
冷蔵庫	PHC	MPR-S300H-PJ	第1薬品庫	1
冷蔵庫	サンヨー	MPR-1012	検体保管庫	1
囲い式フード	ダルトン	DFD51-BV30	有機物前処理室	1
ガラス器具洗浄機	ミーレ	G7883	有機物前処理室	1
超純水製造装置	ミリポア	Milli-Q Integral 5	有機物前処理室	1
ドラフトチャンバー	ダルトン	DFB13-AA18-LA3T	有機物前処理室	2
電子天秤	島津	AUW220	第2薬品庫	1
冷蔵庫	日本フリーザー	KGT-4010HC	第2薬品庫	1

（令和5年3月31日現在）

（４）　水質検査棟内地図

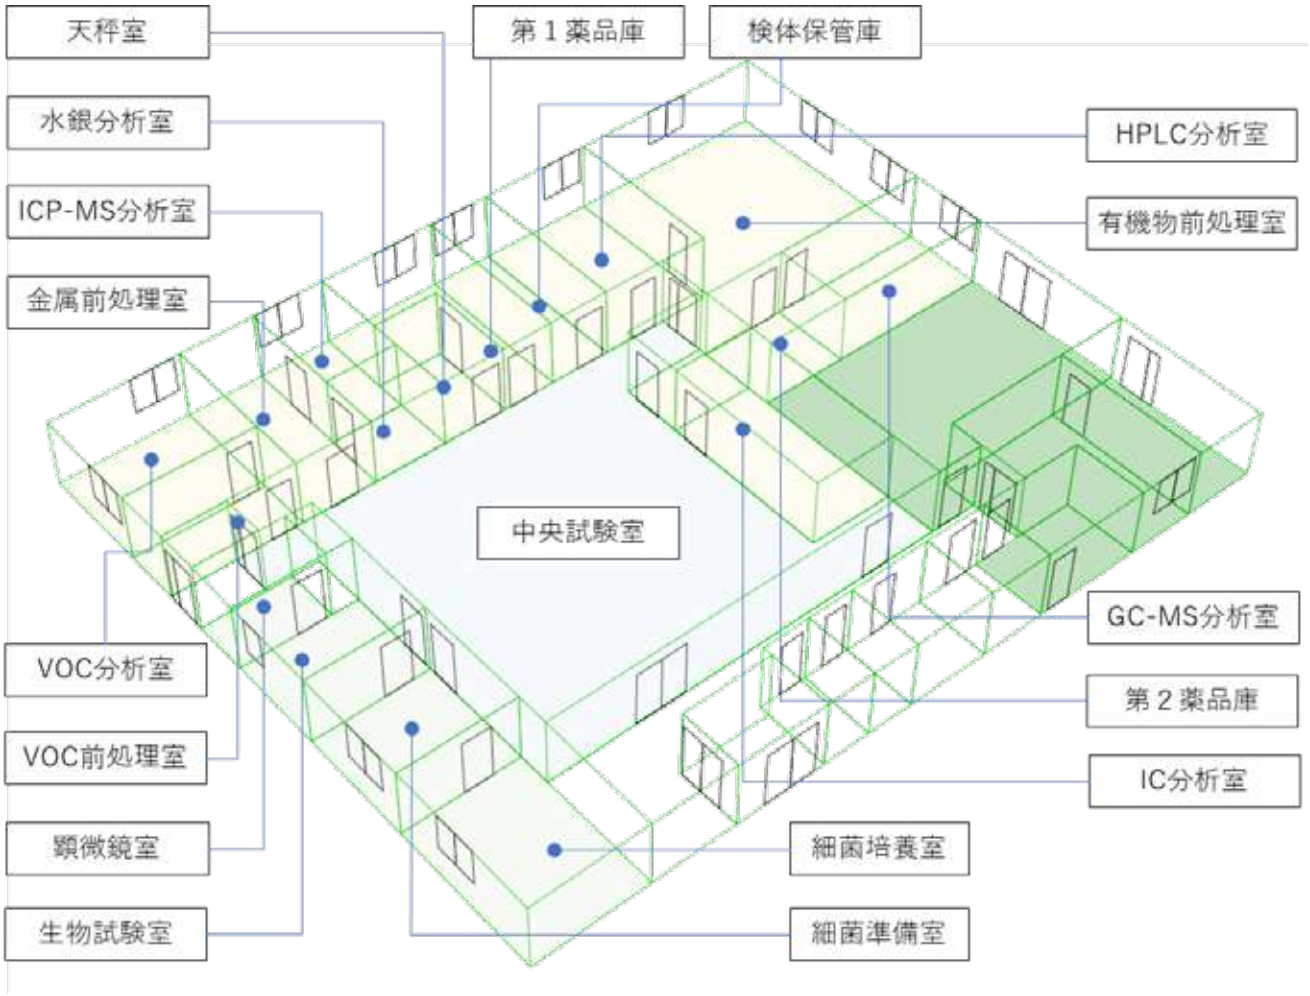

発行　鳥取市水道局浄水課
〒680-1163　鳥取市横枕485番地1
Tel：0857-53-7821　Fax：0857-53-7823

水質検査室（江山浄水場内）
Tel：0857-53-7963　Fax：0857-53-7823

鳥取市水道局ホームページ
https://www.water.tottori.tottori.jp

浄水課メールアドレス
jousui@water.tottori.tottori.jp