令和5年度

水質試験年報



イオンクロマトグラフ-ポストカラム　（IC 分析室）

鳥取市水道局

目　次

1　はじめに…… 1

2　水質検査の概要…… 1

3　水質基準及び試験方法

（１）水質基準項目…… 3

（２）水質管理目標設定項目…… 4

（３）農薬類（水質管理目標設定項目）…… 5

4　浄水処理方法…… 7

5　給水区域

（１）鳥取・国府・福部地域…… 12

（２）河原・用瀬・佐治地域…… 13

（３）気高・鹿野・青谷地域…… 14

6　水質基準項目検査実施地点一覧…… 15

7　水質検査結果

（１）水質検査結果の概要…… 20

（２）水質検査結果一覧表

ア　水質基準項目

（ア）江山浄水場 配水区域…… 26

（イ）鳥取地域（統合前簡水区域）…… 68

（ウ）国府地域…… 102

（エ）福部地域…… 122

（オ）河原地域…… 130
（カ）用瀬地域…… 160
（キ）佐治地域…… 178
（ク）気高地域…… 208
（ケ）鹿野地域…… 234
（コ）青谷地域（統合前上水区域）…… 250
（サ）青谷地域（統合前簡水区域）…… 272

イ　水質管理目標設定項目
（ア）全体表…… 288
（イ）農薬類の検査結果の内訳…… 294
ウ　指標菌及びクリプトスポリジウム等…… 300
エ　毎日検査項目…… 330

8　工業用水道水質検査結果…… 339

9　参考資料
（１）鳥取市水道局組織図…… 340
（２）おいしい水の要件…… 341
（３）検査機器一覧…… 342
（４）水質検査棟内地図…… 343

1　はじめに

鳥取市の上水道は、大正４年 10 月１日給水開始以来、市勢の発展とともに歩み続け、「市民の水道」として、市民生活の向上と産業文化の振興に多大なる役割を果たしてきました。

平成 29 年４月からは市内 67 の簡易水道事業と 10 の飲料水供給施設等を上水道に統合し、給水区域は鳥取市のほぼ全域に拡大しました。

水質検査は、安全かつ清浄な水の供給を確保できているか判断するために、水道法第 20 条により水道事業体の義務として定められています。鳥取市では、江山浄水場の原水及び浄水のほかに、統合前の簡易水道区域を含めた全地域の水源及び末端給水栓で検査を実施しています。

令和２年９月には江山浄水場内に水質検査棟を新築し、検査体制を強化しました。今後も市民のみなさまに安心して水道水を使用していただけるよう、常にきめ細かな水質検査を行い、安全安心な水の安定供給に尽力していきます。

2　水質検査の概要

この水質試験年報は、令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの水質試験結果を収録したものです。

（１）水質基準項目（51 項目）

「水質基準に関する省令」で規定された水道水質の基準となる項目です。水道水は全 51 項目において、この基準に適合していなければなりません。

（２）水質管理目標設定項目（27 項目）

水質基準項目のほかに、水道水質管理上留意すべきとして設定されている項目です。鳥取市水道局では消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、二酸化塩素とその分解物である亜塩素酸を除いた 25 項目の検査を行いました。

（３）指標菌及びクリプトスポリジウム等

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、検査を実施しました。

指標菌及びクリプトスポリジウム等の概要は、次のとおりです。

ア　指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）

水道原水の糞便による汚染の指標となる菌。

イ　クリプトスポリジウム及びジアルジア

塩素による殺菌が困難な耐塩素性病原生物。

（４）毎日検査項目（３項目）

給水栓において、法令で１日１回以上検査することが義務づけられている項目です。色、濁り、消毒の残留効果の３項目があります。

各検査を行っている原水及び給水栓水の地点数を、地域ごとに以下の表に示しました。

	水質基準項目		水質管理目標設定項目		指標菌	クリプトスポリジウム等	毎日検査
	原水	給水栓水	原水	給水栓水	原水	原水	給水栓水
江山浄水場配水区域	4	16	4	3	4	3	13
鳥取地域(統合前簡水)	13	13	0	0	13	5	13
国府地域	8	8	1	1	8	5	7
福部地域	3	4	1	1	3	0	3
河原地域	8	10	1	1	8	3	10
用瀬地域	7	7	1	1	7	3	7
佐治地域	13	12	1	1	13	9	12
気高地域	11	11	1	1	11	3	10
鹿野地域	8	6	1	1	8	6	5
青谷地域(統合前上水)	4	6	1	1	4	3	6
青谷地域(統合前簡水)	6	6	1	1	6	6	6
計	85	99	13	12	85	46	92

このほかに、江山浄水場の浄水出口及び千代川をはじめとする一部の河川表流水についても検査を実施しています。

国府地域の広西系、福部地域の湯山系、河原地域の片山系及び山手系の各給水栓は、江山浄水場から配水されるため、江山浄水場配水区域として数えています。

：公益財団法人　鳥取県保健事業団に委託

3　水質基準及び試験方法

（1） 水質基準項目

項目		基準値	検査方法
1	一般細菌	1 mLの検水で形成される集落数が100以下	標準寒天培地法
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
4	水銀及びその化合	0.0005 mg/L以下	還元気化ー原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	イオンクロマトグラフーポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
15	1,4 - ジオキサン	0.05 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
16	シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	液体クロマトグラフー質量分析法
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	*1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	誘導体化ー高速液体クロマトグラフ法
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
39	硬度（カルシウム・マグネシウム等）	300 mg/L以下	誘導結合プラズマー質量分析装置による一斉分析法
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	重量法
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	固相抽出ー高速液体クロマトグラフ法
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析法
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析法
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	固相抽出ー高速液体クロマトグラフ法
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析法
46	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法
47	ｐH値	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
48	味	異常でないこと	官能法
49	臭気	異常でないこと	官能法
50	色度	5度以下	透過光測定法
51	濁度	2度以下	透過光測定法

*1　クロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルムのそれぞれの濃度の総和

（２） 水質管理目標設定項目

項目		目標値	検査方法
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
5	1,2 - ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
8	トルエン	0.4 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
9	フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	0.08 mg/L以下	溶媒抽出ーガスクロマトグラフー質量分析法
10	亜塩素酸　　*1	0.6 mg/L以下	*1
12	二酸化塩素　*1	0.6 mg/L以下	*1
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
15	農薬類　　*2	検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による
16	残留塩素	1 mg/L以下	ジエチルーｐーフェニレンジアミン法
17	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10～100 mg/L	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
19	遊離炭酸	20 mg/L以下	滴定法
20	1,1,1 - トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
21	メチル - ｔ - ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下	滴定法
	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量）　*3	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法
23	臭気強度（TON）	3以下	官能法
24	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	重量法
25	濁度	1度以下	透過光測定法
26	ｐH値	7.5程度	ガラス電極法
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上	計算法
28	従属栄養細菌	2,000 個/mL以下	Ｒ２Ａ寒天培地法
29	1,1 - ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	誘導結合プラズマ一質量分析装置による一斉分析法
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析法

*1　殺菌剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため実施していません。

*2　項目の内訳については次ページを参照のこと。

*3　TOCは有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）との相関関係がとれているため、自己検査で行う地点ではTOCの値を採用します。なお、過マンガン酸カリウム消費量10 mg/Lに対してTOCを5 mg/Lとすることが妥当であると考えられています。

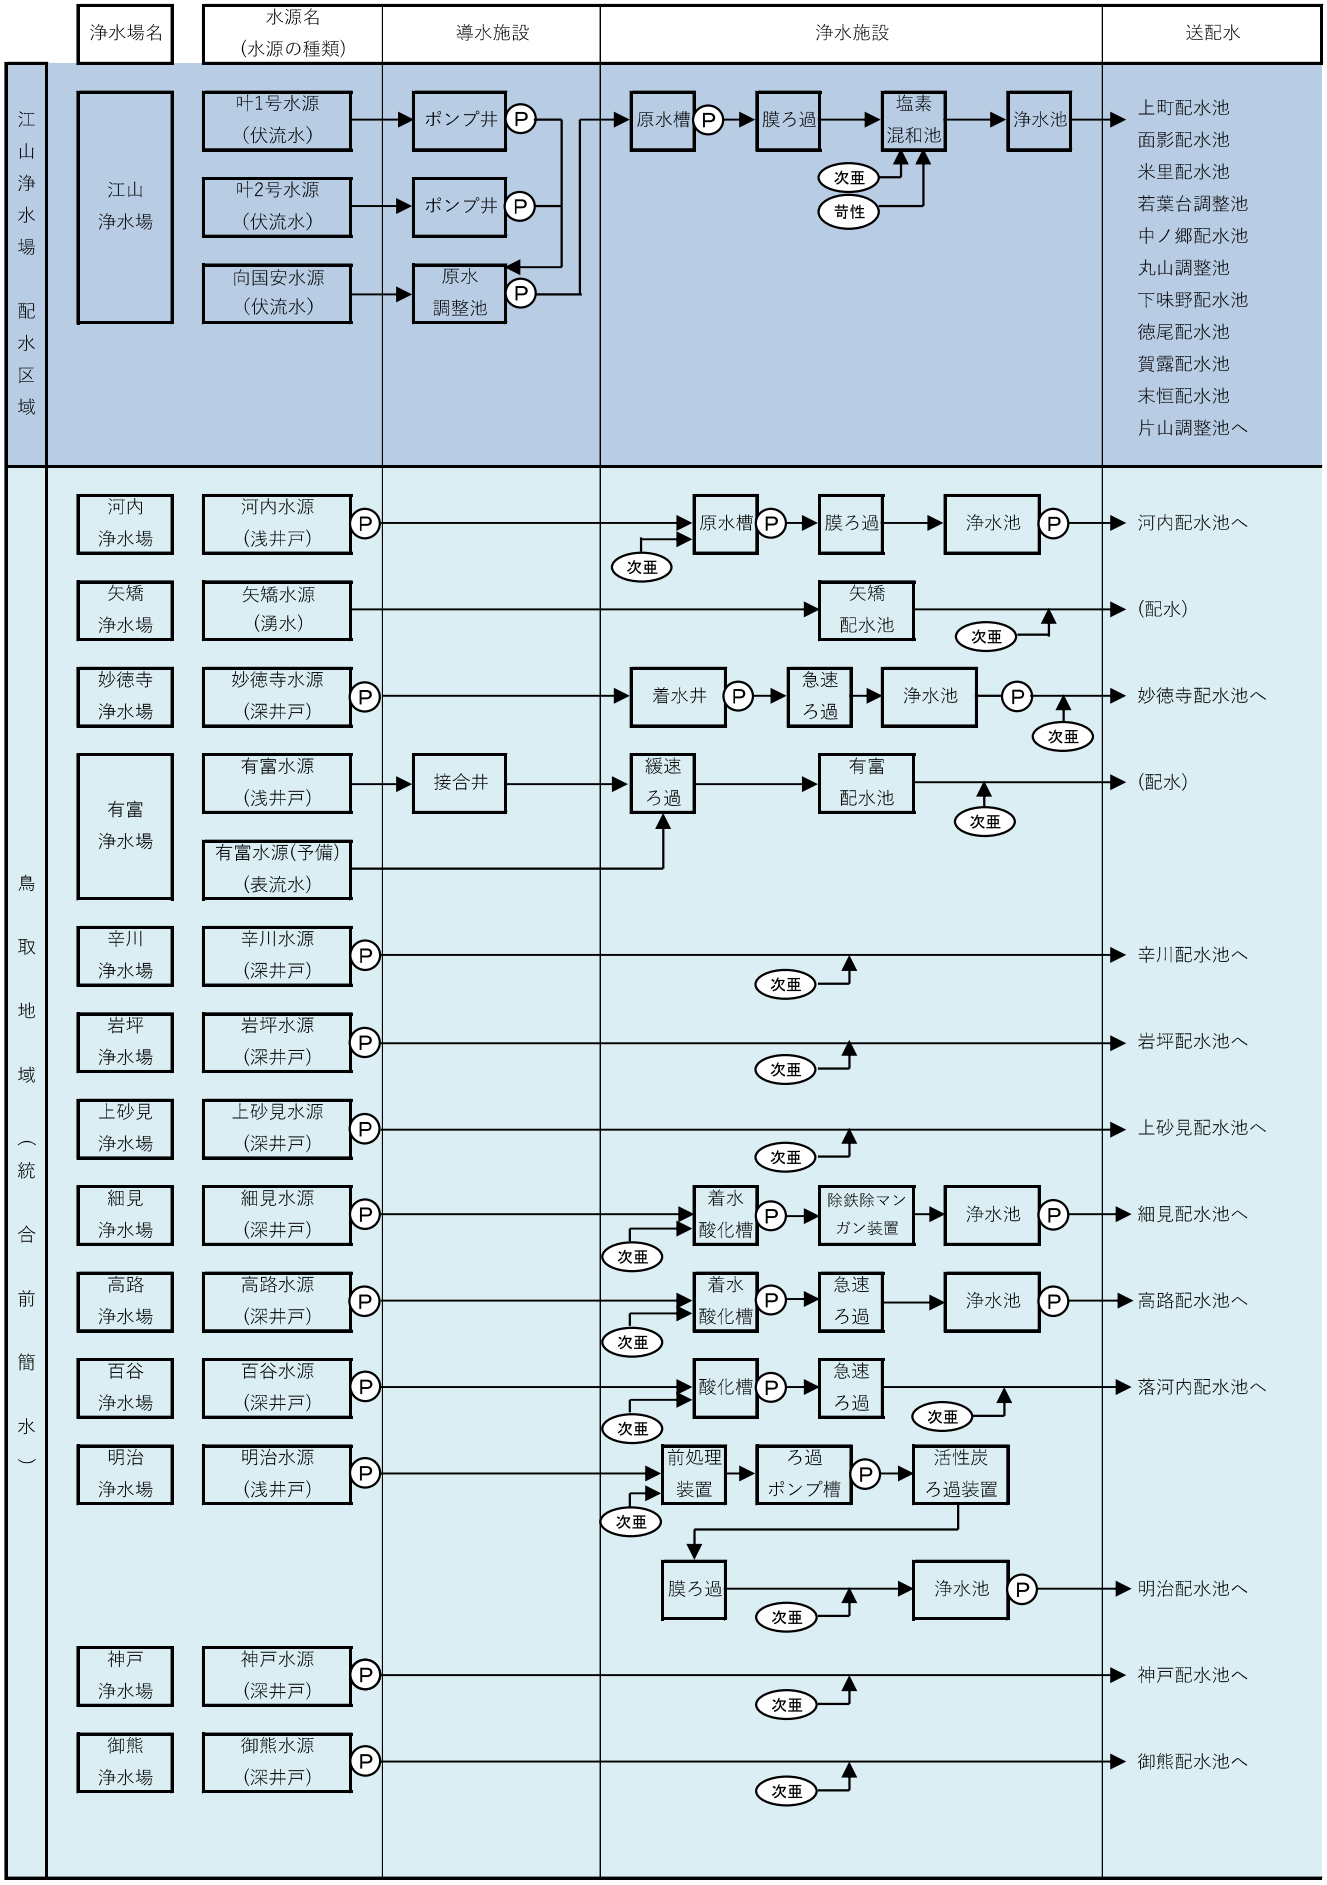
（平成１４年度厚生科学研究・分担研究報告書「WHO飲料水水質ガイドライン改訂等に対応する水道における化学物質等に関する研究」より）

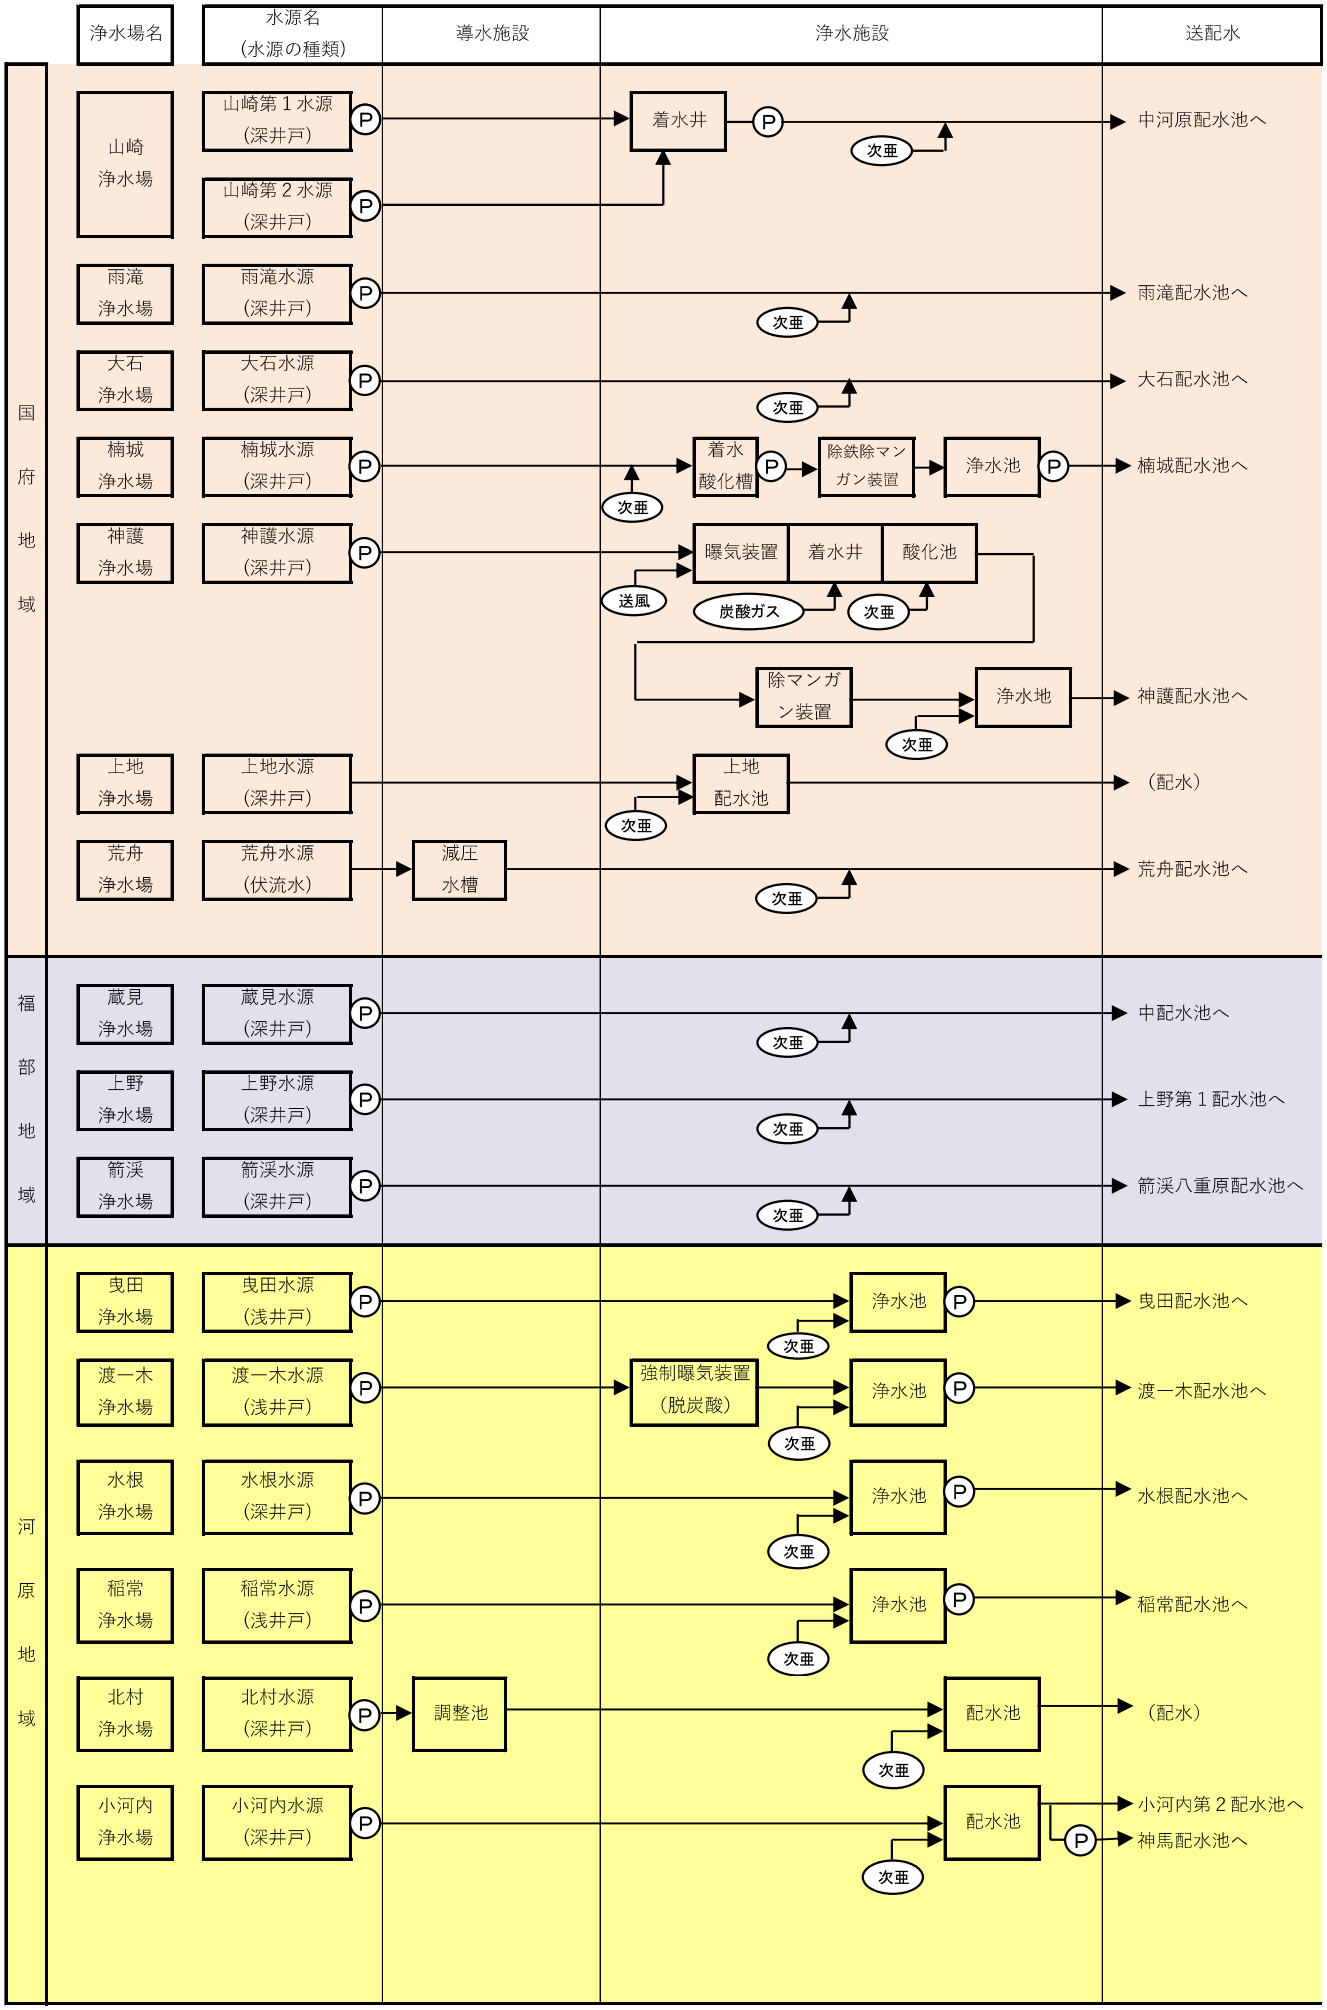
（３） 農薬類　（水質管理目標設定項目）

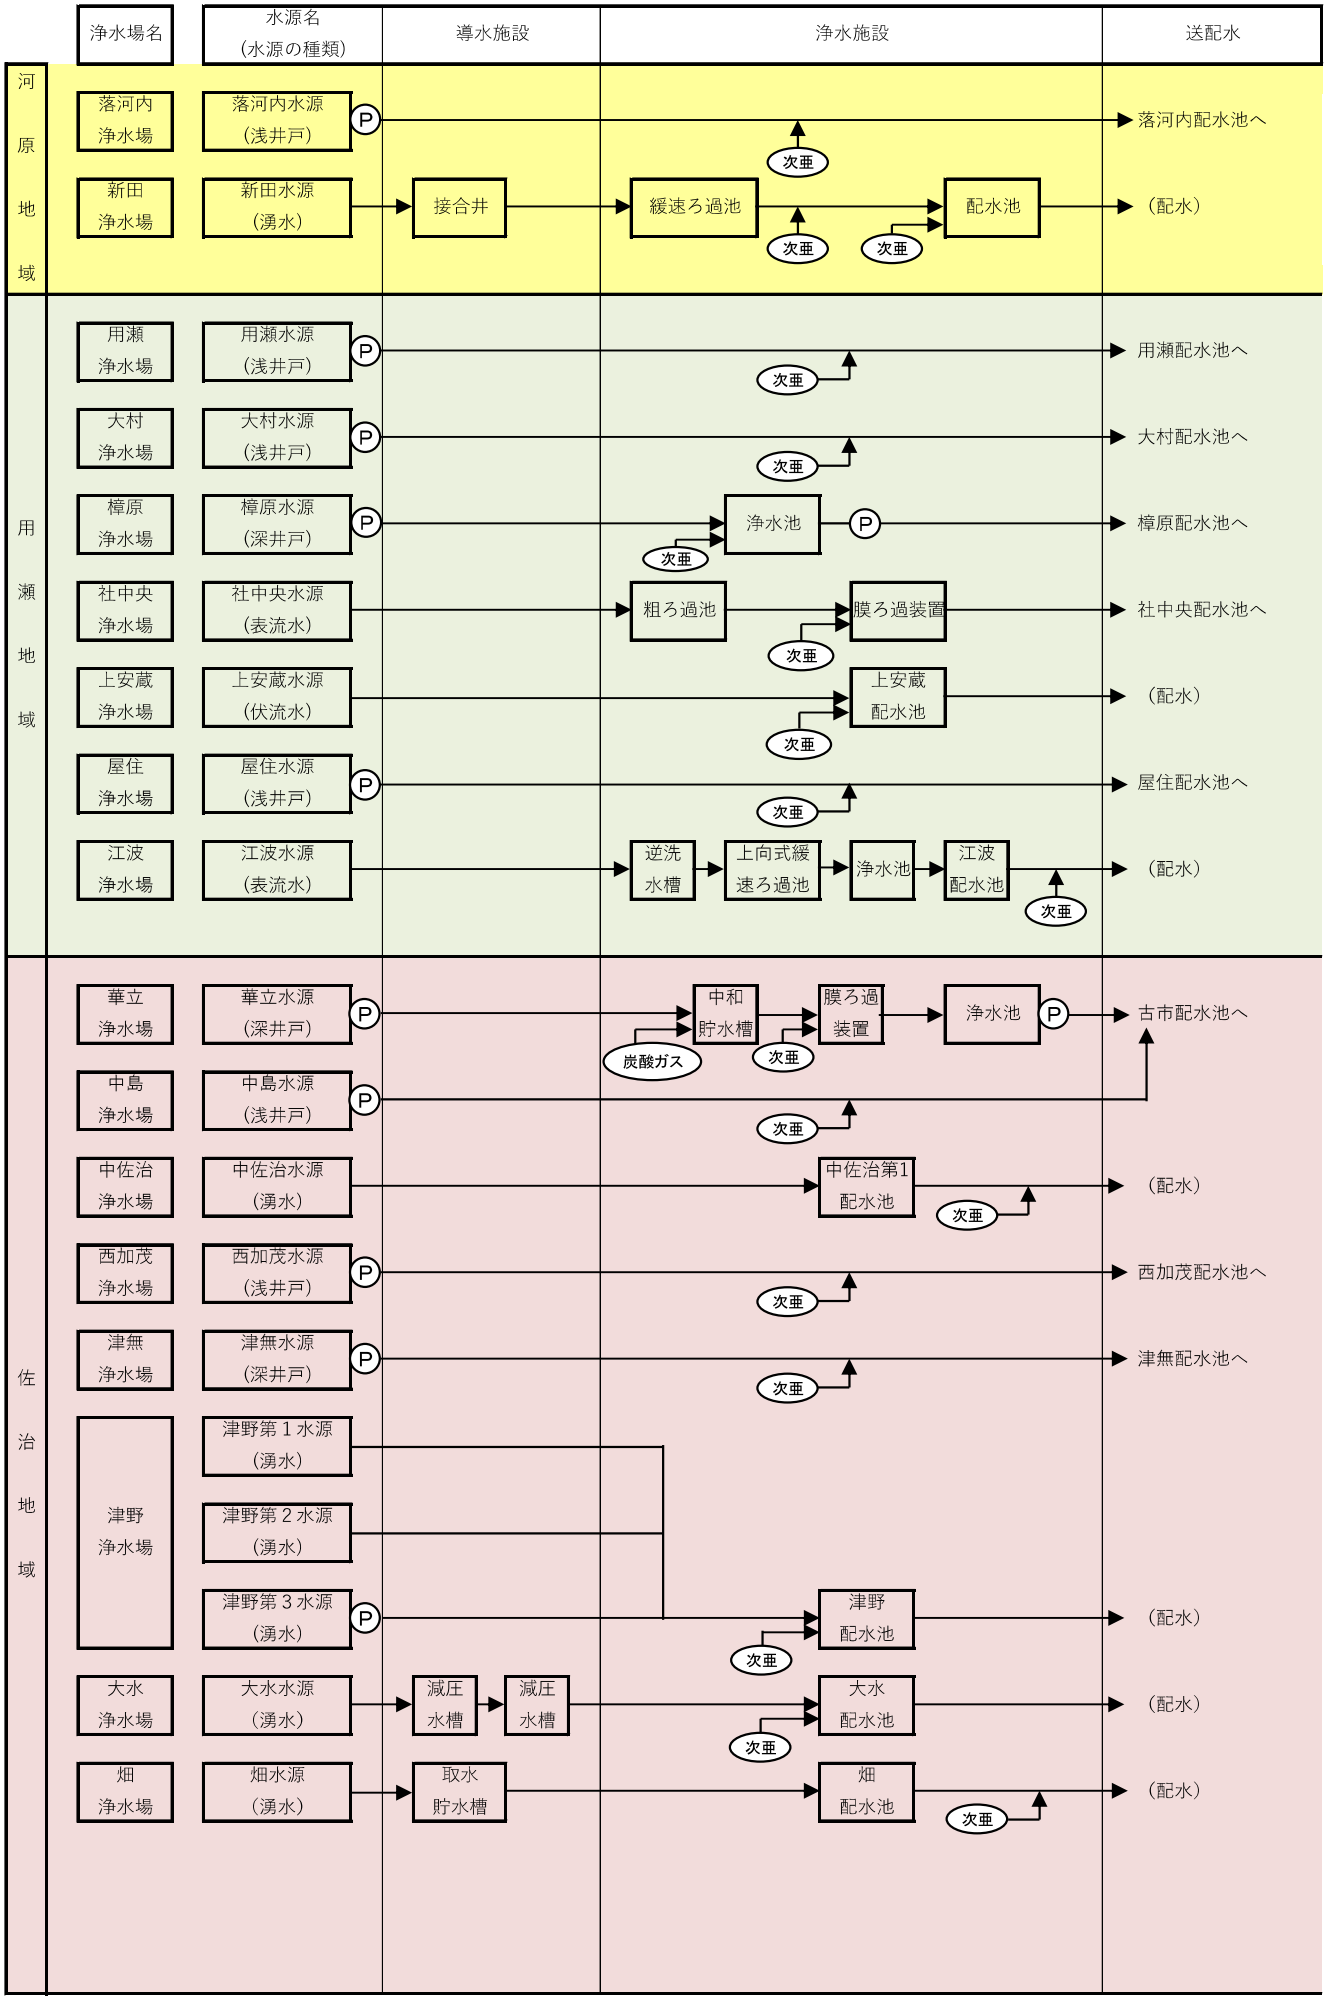
	項目	目標値	検査方法
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 mg/L	ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析法
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 mg/L	液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02 mg/L	液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
4	EPN	0.004 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
5	MCPA	0.005 mg/L	液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
6	アシュラム	0.9 mg/L	液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
7	アセフェート	0.006 mg/L	液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
8	アトラジン	0.01 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
9	アニロホス	0.003 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
10	アミトラズ	0.006 mg/L	液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
11	アラクロール	0.03 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
12	イソキサチオン	0.005 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
13	イソフェンホス	0.001 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
16	イプフェンカルバゾン	0.002 mg/L	液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
18	イミノクタジン	0.006 mg/L	固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
19	インダノファン	0.009 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
20	エスプロカルブ	0.03 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
21	エトフェンプロックス	0.08 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 mg/L	液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
25	オリサストロビン	0.1 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
26	カズサホス	0.0006 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
27	カフェンストロール	0.008 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
28	カルタップ	0.08 mg/L	液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
29	カルバリル（NAC）	0.02 mg/L	固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
30	カルボフラン	0.0003 mg/L	固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
31	キノクラミン（ACN）	0.005 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
32	キャプタン	0.3 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
33	クミルロン	0.03 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
34	グリホサート	2 mg/L	誘導体化―固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
35	グルホシネート	0.02 mg/L	誘導体化―固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
36	クロメプロップ	0.02 mg/L	液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
38	クロルピリホス	0.003 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
40	シアナジン	0.001 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
41	シアノホス（CYAP）	0.003 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
42	ジウロン（DCMU）	0.02 mg/L	固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
45	ジクワット	0.01 mg/L	固相抽出―高速液体クロマトグラフ法
46	ジスルホトン（エチルチオメン）	0.004 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L	ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析法
48	ジチオピル	0.009 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
49	シハロホップブチル	0.006 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
50	シマジン（CAT）	0.003 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
51	ジメタメトリン	0.02 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
52	ジメトエート	0.05 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
53	シメトリン	0.03 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
54	ダイアジノン	0.003 mg/L	固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
55	ダイムロン	0.8 mg/L	固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法
56	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L	ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析法

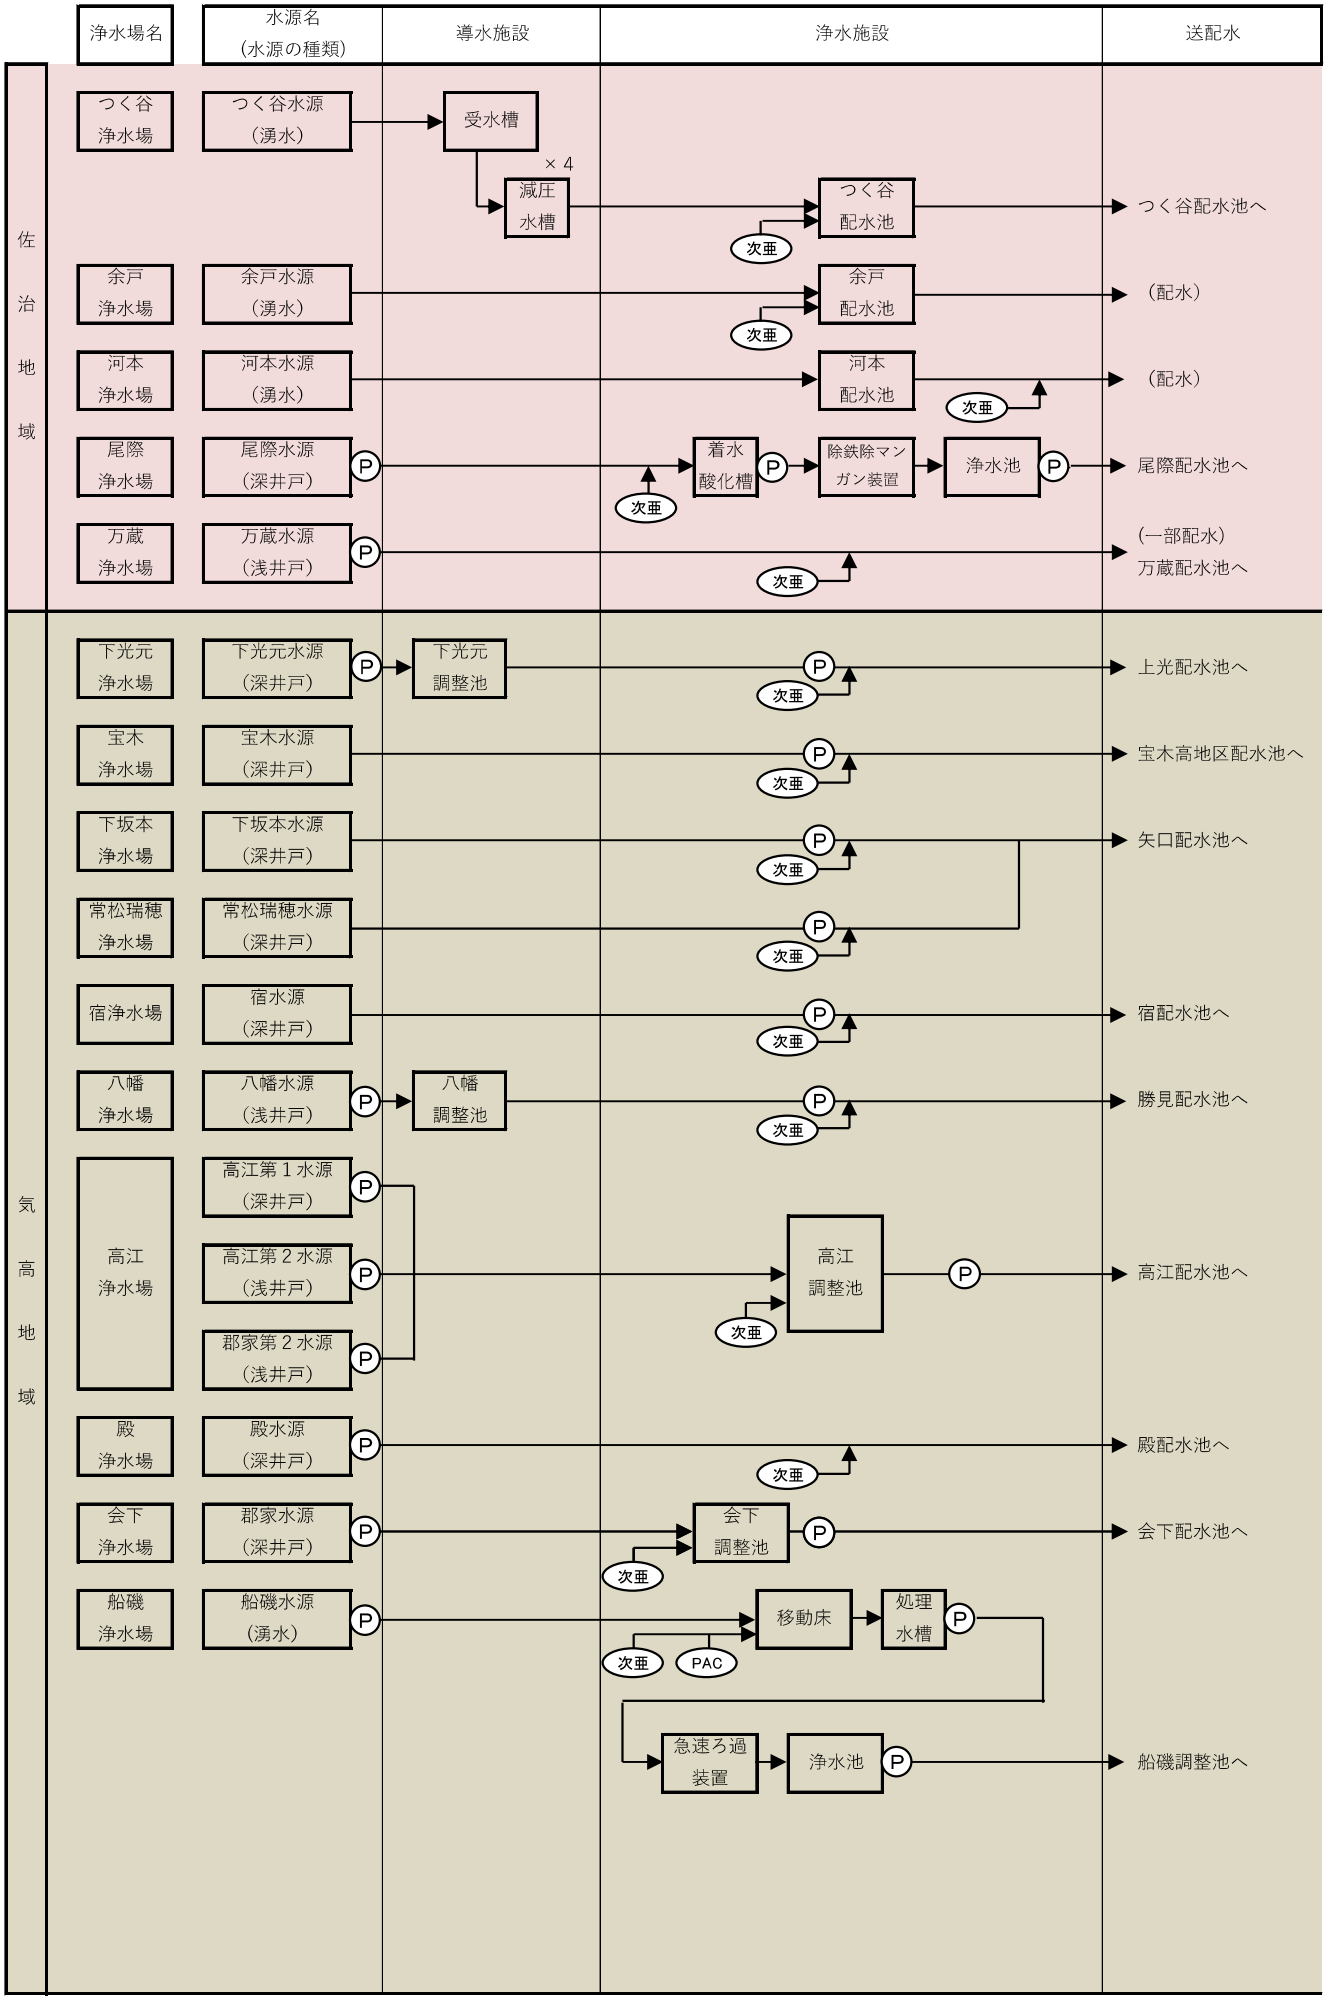
項目		目標値	検査方法
57	チアジニル	0.1 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
58	チウラム	0.02 mg/L	固相抽出一液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
59	チオジカルブ	0.08 mg/L	固相抽出一液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
60	チオファネートメチル	0.3 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
61	チオベンカルブ	0.02 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
62	テフリルトリオン	0.002 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
64	トリクロピル	0.006 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
66	トリシクラゾール	0.1 mg/L	固相抽出一液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
67	トリフルラリン	0.06 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
68	ナプロパミド	0.03 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
69	パラコート	0.005 mg/L	固相抽出一液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
70	ピペロホス	0.0009 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
71	ピラクロニル	0.01 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
72	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
74	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
75	ピリブチカルブ	0.02 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
76	ピロキロン	0.05 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
77	フィプロニル	0.0005 mg/L	固相抽出一液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
80	フェリムゾン	0.05 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
81	フェンチオン（MPP）	0.006 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
82	フェントエート（PAP）	0.007 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
83	フェントラザミド	0.01 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
84	フサライド	0.1 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
85	ブタクロール	0.03 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
86	ブタミホス	0.02 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
87	ブプロフェジン	0.02 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
88	フルアジナム	0.03 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
89	プレチラクロール	0.05 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
90	プロシミドン	0.09 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
91	プロチオホス	0.007 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
92	プロピコナゾール	0.05 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
93	プロピザミド	0.05 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
94	プロベナゾール	0.03 mg/L	固相抽出一液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
95	ブロモブチド	0.1 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
96	ベノミル	0.02 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
97	ペンシクロン	0.1 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
98	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
100	ベンタゾン	0.2 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
101	ペンディメタリン	0.3 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
102	ベンフラカルブ	0.02 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
104	ベンフレセート	0.07 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
105	ホスチアゼート	0.005mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
106	マラチオン（マラソン）	0.7 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 mg/L	液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
108	メソミル	0.03 mg/L	固相抽出一液体クロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
109	メタラキシル	0.2 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
110	メチダジオン（DMTP）	0.004 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
111	メトミノストロビン	0.04 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
112	メトリブジン	0.03 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
113	メフェナセット	0.02 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
114	メプロニル	0.1 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法
115	モリネート	0.005 mg/L	固相抽出一ガスクロマトグラフ一質量分析計による一斉分析法

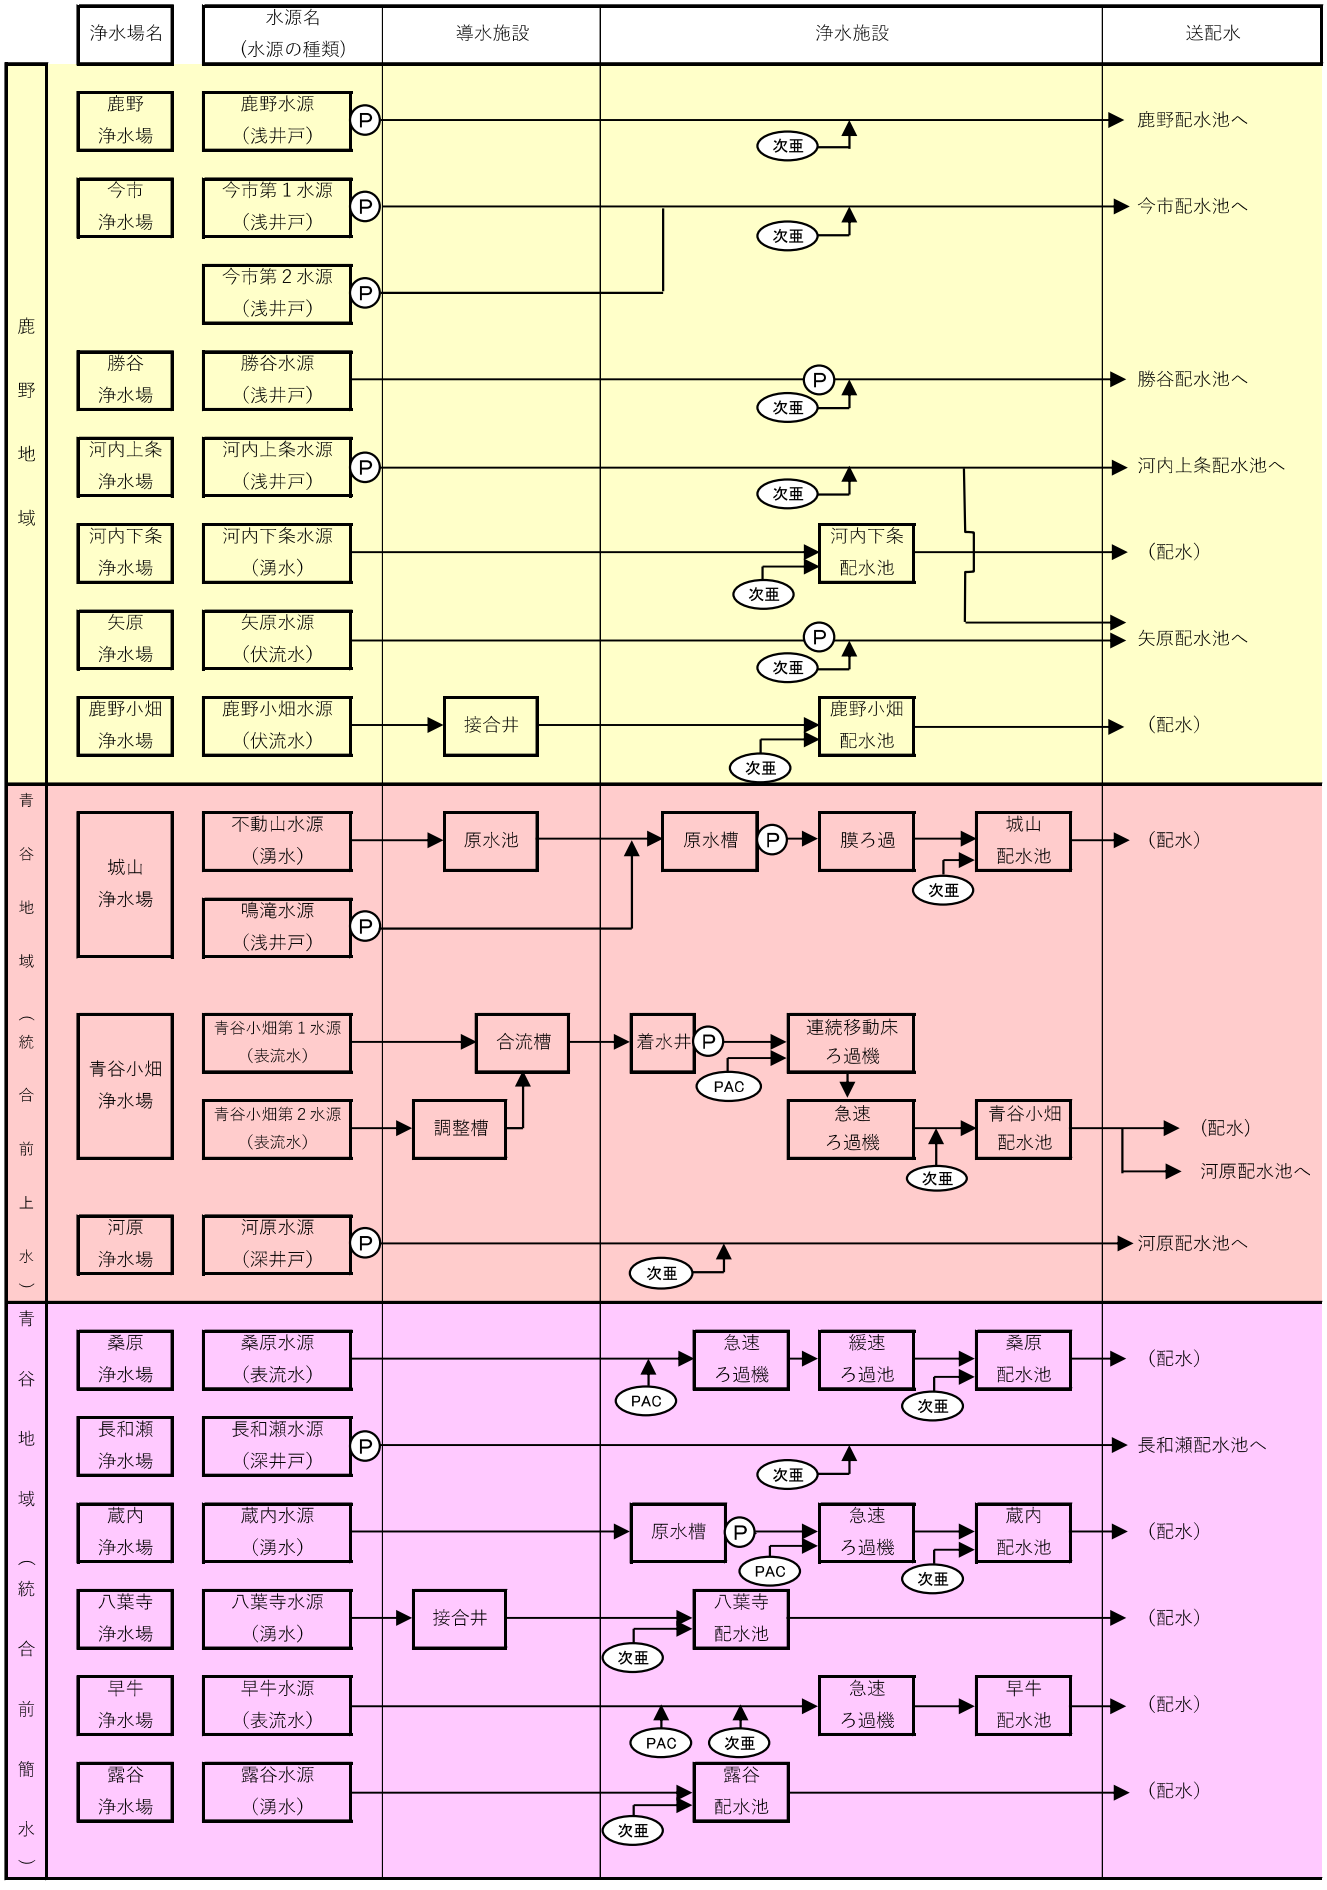
4　浄水処理方法


浄水場名
水源名
（水源の種類）
導水施設
浄水施設
送配水
江山浄水場配水区域
江山
浄水場
叶1号水源
（伏流水）
叶2号水源
（伏流水）
向国安水源
（伏流水）
ポンプ井
ポンプ井
原水
調整池
原水槽
膜ろ過
塩素
混和池
浄水池
次亜
苛性
上町配水池
面影配水池
米里配水池
若葉台調整池
中ノ郷配水池
丸山調整池
下味野配水池
徳尾配水池
賀露配水池
末恒配水池
片山調整池へ
鳥取地域（統合前簡水）
河内
浄水場
河内水源
（浅井戸）
原水槽
膜ろ過
浄水池
河内配水池へ
次亜
矢矯
浄水場
矢矯水源
（湧水）
矢矯
配水池
（配水）
次亜
妙徳寺
浄水場
妙徳寺水源
（深井戸）
着水井
急速
ろ過
浄水池
妙徳寺配水池へ
次亜
有富
浄水場
有富水源
（浅井戸）
有富水源(予備)
（表流水）
接合井
緩速
ろ過
有富
配水池
（配水）
次亜
辛川
浄水場
辛川水源
（深井戸）
辛川配水池へ
次亜
岩坪
浄水場
岩坪水源
（深井戸）
岩坪配水池へ
次亜
上砂見
浄水場
上砂見水源
（深井戸）
上砂見配水池へ
次亜
細見
浄水場
細見水源
（深井戸）
着水
酸化槽
除鉄除マン
ガン装置
浄水池
細見配水池へ
次亜
高路
浄水場
高路水源
（深井戸）
着水
酸化槽
急速
ろ過
浄水池
高路配水池へ
次亜
百谷
浄水場
百谷水源
（深井戸）
酸化槽
急速
ろ過
落河内配水池へ
次亜
次亜
明治
浄水場
明治水源
（浅井戸）
前処理
装置
ろ過
ポンプ槽
活性炭
ろ過装置
膜ろ過
浄水池
明治配水池へ
次亜
神戸
浄水場
神戸水源
（深井戸）
神戸配水池へ
次亜
御熊
浄水場
御熊水源
（深井戸）
御熊配水池へ
次亜


浄水場名
水源名
(水源の種類)
導水施設
浄水施設
送配水
国府地域
山崎浄水場
山崎第１水源
(深井戸)
山崎第２水源
(深井戸)
着水井
次亜
中河原配水池へ
雨滝浄水場
雨滝水源
(深井戸)
雨滝配水池へ
大石浄水場
大石水源
(深井戸)
大石配水池へ
楠城浄水場
楠城水源
(深井戸)
着水
酸化槽
除鉄除マンガン装置
浄水池
楠城配水池へ
神護浄水場
神護水源
(深井戸)
曝気装置
着水井
酸化池
送風
炭酸ガス
除マンガン装置
浄水地
神護配水池へ
上地浄水場
上地水源
(深井戸)
上地
配水池
(配水)
荒舟浄水場
荒舟水源
(伏流水)
減圧
水槽
荒舟配水池へ
福部地域
蔵見浄水場
蔵見水源
(深井戸)
中配水池へ
上野浄水場
上野水源
(深井戸)
上野第１配水池へ
箭渓浄水場
箭渓水源
(深井戸)
箭渓八重原配水池へ
河原地域
曳田浄水場
曳田水源
(浅井戸)
浄水池
曳田配水池へ
渡一木浄水場
渡一木水源
(浅井戸)
強制曝気装置
(脱炭酸)
渡一木配水池へ
水根浄水場
水根水源
(深井戸)
水根配水池へ
稲常浄水場
稲常水源
(浅井戸)
稲常配水池へ
北村浄水場
北村水源
(深井戸)
調整池
配水池
(配水)
小河内浄水場
小河内水源
(深井戸)
小河内第２配水池へ
神馬配水池へ


浄水場名
水源名
(水源の種類)
導水施設
浄水施設
送配水
河原地域
落河内浄水場
落河内水源
(浅井戸)
落河内配水池へ
新田浄水場
新田水源
(湧水)
接合井
緩速ろ過池
配水池
(配水)
次亜
用瀬地域
用瀬浄水場
用瀬水源
(浅井戸)
用瀬配水池へ
大村浄水場
大村水源
(浅井戸)
大村配水池へ
樟原浄水場
樟原水源
(深井戸)
浄水池
樟原配水池へ
社中央浄水場
社中央水源
(表流水)
粗ろ過池
膜ろ過装置
社中央配水池へ
上安蔵浄水場
上安蔵水源
(伏流水)
上安蔵
配水池
(配水)
屋住浄水場
屋住水源
(浅井戸)
屋住配水池へ
江波浄水場
江波水源
(表流水)
逆洗
水槽
上向式緩
速ろ過池
江波
配水池
(配水)
佐治地域
華立浄水場
華立水源
(深井戸)
中和
貯水槽
膜ろ過
装置
浄水池
古市配水池へ
炭酸ガス
中島浄水場
中島水源
(浅井戸)
中佐治浄水場
中佐治水源
(湧水)
中佐治第1
配水池
(配水)
西加茂浄水場
西加茂水源
(浅井戸)
西加茂配水池へ
津無浄水場
津無水源
(深井戸)
津無配水池へ
津野
浄水場
津野第１水源
(湧水)
津野第２水源
(湧水)
津野第３水源
(湧水)
津野
配水池
(配水)
大水浄水場
大水水源
(湧水)
減圧
水槽
減圧
水槽
大水
配水池
(配水)
畑浄水場
畑水源
(湧水)
取水
貯水槽
畑
配水池
(配水)


浄水場名
水源名
(水源の種類)
導水施設
浄水施設
送配水
佐治地域
つく谷
浄水場
つく谷水源
(湧水)
受水槽
× 4
減圧
水槽
つく谷
配水池
次亜
つく谷配水池へ
余戸
浄水場
余戸水源
(湧水)
余戸
配水池
次亜
(配水)
河本
浄水場
河本水源
(湧水)
河本
配水池
次亜
(配水)
尾際
浄水場
尾際水源
(深井戸)
P
着水
酸化槽
除鉄除マン
ガン装置
浄水池
尾際配水池へ
次亜
万蔵
浄水場
万蔵水源
(浅井戸)
(一部配水)
万蔵配水池へ
次亜
気高地域
下光元
浄水場
下光元水源
(深井戸)
下光元
調整池
上光配水池へ
次亜
宝木
浄水場
宝木水源
(深井戸)
宝木高地区配水池へ
次亜
下坂本
浄水場
下坂本水源
(深井戸)
矢口配水池へ
次亜
常松瑞穂
浄水場
常松瑞穂水源
(深井戸)
次亜
宿浄水場
宿水源
(深井戸)
宿配水池へ
次亜
八幡
浄水場
八幡水源
(浅井戸)
八幡
調整池
勝見配水池へ
次亜
高江
浄水場
高江第１水源
(深井戸)
高江第２水源
(浅井戸)
郡家第２水源
(浅井戸)
高江
調整池
次亜
高江配水池へ
殿
浄水場
殿水源
(深井戸)
殿配水池へ
次亜
会下
浄水場
郡家水源
(深井戸)
会下
調整池
次亜
会下配水池へ
船磯
浄水場
船磯水源
(湧水)
移動床
処理
水槽
次亜
PAC
急速ろ過
装置
浄水池
船磯調整池へ


浄水場名
水源名
(水源の種類)
導水施設
浄水施設
送配水
鹿野地域
鹿野浄水場
鹿野水源
(浅井戸)
鹿野配水池へ
今市浄水場
今市第１水源
(浅井戸)
今市第２水源
(浅井戸)
今市配水池へ
勝谷浄水場
勝谷水源
(浅井戸)
勝谷配水池へ
河内上条浄水場
河内上条水源
(浅井戸)
河内上条配水池へ
河内下条浄水場
河内下条水源
(湧水)
河内下条配水池
(配水)
矢原浄水場
矢原水源
(伏流水)
矢原配水池へ
鹿野小畑浄水場
鹿野小畑水源
(伏流水)
接合井
鹿野小畑配水池
(配水)
次亜
P
青谷地域（統合前上水）
城山浄水場
不動山水源
(湧水)
原水池
原水槽
膜ろ過
城山配水池
(配水)
鳴滝水源
(浅井戸)
青谷小畑浄水場
青谷小畑第１水源
(表流水)
合流槽
着水井
連続移動床ろ過機
PAC
急速ろ過機
青谷小畑配水池
(配水)
河原配水池へ
青谷小畑第２水源
(表流水)
調整槽
河原浄水場
河原水源
(深井戸)
河原配水池へ
青谷地域（統合前簡水）
桑原浄水場
桑原水源
(表流水)
急速ろ過機
緩速ろ過池
桑原配水池
(配水)
長和瀬浄水場
長和瀬水源
(深井戸)
長和瀬配水池へ
蔵内浄水場
蔵内水源
(湧水)
原水槽
急速ろ過機
蔵内配水池
(配水)
八葉寺浄水場
八葉寺水源
(湧水)
接合井
八葉寺配水池
(配水)
早牛浄水場
早牛水源
(表流水)
急速ろ過機
早牛配水池
(配水)
露谷浄水場
露谷水源
(湧水)
露谷配水池
(配水)

5　給水区域

(1) 鳥取・国府・福部地域



(2) 河原・用瀬・佐治地域


給水区域
配水池
稲常配水池
片山配水池
谷一木配水池
◆南地域水道事務所
渡一木配水池
河原小畑配水池
中井配水池
曳田配水池
山手配水池
落河内配水池
北村配水池
散岐配水池
小河内第２配水池
河原地域
千
代
川
新田配水池
水根配水池
小河内配水池
山上配水池
神馬配水池
津無配水池
小倉配水池
鷹狩配水池
津野第２配水池
津野第１配水池
中佐治第１配水池
古市配水池
中佐治第１減圧水槽
中佐治第２減圧水槽
用瀬配水池
大村配水池
中佐治第２配水池
大井配水池
刈地配水池
佐治地域
河本配水池
畑配水池
古用瀬配水池
尾際配水池
つく谷配水池
万蔵配水池
家奥配水池
余戸配水池
大水配水池
樟原配水池
西加茂配水池
屋住配水池
用瀬地域
社中央配水池
川中配水池
江波配水池
上安蔵配水池

(3) 気高・鹿野・青谷地域


給水区域
配水池
夏泊配水池
青谷第３配水池
青谷第２配水池
◆西地域水道事務所
長和瀬配水池
船磯配水池
酒津配水池
宝木高地区配水池
宝木配水池
矢口配水池
勝見配水池
城山配水池
絹見配水池
会下配水池
常松配水池
露谷配水池
高江配水池
気高地域
山田配水池
上光配水池
蔵内配水池
勝谷配水池
青谷地域
早牛配水池
宿配水池
八葉寺配水池
飯里配水池
越路ヶ丘配水池
楠根配水池
今市配水池
河原配水池
鹿野配水池
鹿野高地区配水池
殿配水池
桑原配水池
青谷小畑配水池
末用配水池
鹿野小畑配水池
矢原配水池
鹿野地域
河内下条配水池
河内上条配水池

6　水質基準項目検査実施地点一覧

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目掲載頁
江山浄水場配水区域	河川表流水	ー	ー	千代川（源田橋付近）	26
	原水	江山浄水場	ー	叶１号水源	28
	原水	江山浄水場	ー	叶２号水源	30
	原水	江山浄水場	ー	向国安水源	32
	原水	江山浄水場	ー	江山浄水場　原水槽	34
	浄水	江山浄水場	ー	江山浄水場　緊急遮断弁室	36
	給水栓水	江山浄水場	米里配水池	円通寺	38
	給水栓水	江山浄水場	中ノ郷配水池	浜坂八丁目	40
	給水栓水	江山浄水場	湯山配水池	福部町細川	42
	給水栓水	江山浄水場	円護寺配水池	覚寺	44
	給水栓水	江山浄水場	小西谷配水池	滝山	46
	給水栓水	江山浄水場	広西配水池	国府町美歎	48
	給水栓水	江山浄水場	桂見配水池	湖山町西三丁目	50
	給水栓水	江山浄水場	吉岡配水池	大畑	52
	給水栓水	江山浄水場	賀露配水池	賀露町北二丁目	54
	給水栓水	江山浄水場	末恒配水池	内海中	56
	給水栓水	江山浄水場	下味野高地区配水池	西円通寺	58
	給水栓水	江山浄水場	徳尾配水池	湖山町東一丁目	60
	給水栓水	江山浄水場	若葉台配水池	越路	62
	給水栓水	江山浄水場	片山配水池	河原町片山	64
	給水栓水	江山浄水場	山手配水池	河原町三谷	66
鳥取地域（統合前簡水区域）	原水	矢矯浄水場	ー	矢矯水源	68
	原水	辛川浄水場	ー	辛川水源	68
	原水	岩坪浄水場	ー	岩坪水源	68
	原水	百谷浄水場	ー	百谷水源	69
	原水	明治浄水場	ー	明治水源	69
	原水	神戸浄水場	ー	神戸水源	69
	原水	御熊浄水場	ー	御熊水源	69
	原水	河内浄水場	ー	河内水源	70
	原水	妙徳寺浄水場	ー	妙徳寺水源	71
	原水	有富浄水場	ー	有富水源	72
	原水	上砂見浄水場	ー	上砂見水源	73
	原水	細見浄水場	ー	細見水源	74
	原水	高路浄水場	ー	高路水源	75
	給水栓水	河内浄水場	小原配水池	槇原	76
	給水栓水	矢矯浄水場	矢矯配水池	矢矯	78
	給水栓水	妙徳寺浄水場	妙徳寺配水池	瀬田蔵	80
	給水栓水	有富浄水場	有富配水池	有富	82
	給水栓水	辛川浄水場	辛川配水池	福井	84
	給水栓水	岩坪浄水場	岩坪配水池	岩坪	86
	給水栓水	上砂見浄水場	上砂見配水池	上砂見	88
	給水栓水	細見浄水場	細見配水池	細見	90

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目掲載頁
鳥取地域(統合前簡水区域)	給水栓水	高路浄水場	高路配水池	高路	92
	給水栓水	百谷浄水場	百谷配水池	百谷	94
	給水栓水	明治浄水場	明治配水池	上原	96
	給水栓水	神戸浄水場	神戸配水池	中砂見	98
	給水栓水	御熊浄水場	御熊配水池	御熊	100
国府地域	原水	山崎浄水場	ー	山崎第１水源	102
	原水	山崎浄水場	ー	山崎第２水源	102
	原水	楠城浄水場	ー	楠城水源	102
	原水	荒舟浄水場	ー	荒舟水源	102
	原水	雨滝浄水場	ー	雨滝水源	104
	原水	大石浄水場	ー	大石水源	105
	原水	上地浄水場	ー	上地水源	106
	原水	神護浄水場	ー	神護水源	107
	給水栓水	山崎浄水場	清水配水池	国府町高岡	108
	給水栓水	雨滝浄水場	雨滝配水池	国府町雨滝	110
	給水栓水	大石浄水場	大石配水池	国府町栃本	112
	給水栓水	楠城浄水場	楠城配水池	国府町楠城	114
	給水栓水	神護浄水場	神護配水池	国府町神護	116
	給水栓水	上地浄水場	上地配水池	国府町上地	118
	給水栓水	荒舟浄水場	荒舟配水池	国府町荒舟	120
福部地域	原水	蔵見浄水場	ー	蔵見水源	122
	原水	上野浄水場	ー	上野水源	122
	原水	箭渓浄水場	ー	箭渓水源	123
	給水栓水	蔵見浄水場	中配水池	福部町蔵見	124
	給水栓水	上野浄水場	上野第１配水池	福部町左近	126
	給水栓水	箭渓浄水場	箭渓八重原配水池	福部町箭渓	128
河原地域	河川表流水	ー	ー	曳田川（姫沼橋）	130
	原水	水根浄水場	ー	水根水源	131
	原水	北村浄水場	ー	北村水源	131
	原水	小河内浄水場	ー	小河内水源	131
	原水	新田浄水場	ー	新田水源	131
	原水	曳田浄水場	ー	曳田水源	132
	原水	渡一木浄水場	ー	渡一木水源	134
	原水	稲常浄水場	ー	稲常水源	136
	原水	落河内浄水場	ー	落河内水源	138
	給水栓水	曳田浄水場	河原小畑配水池	河原町小畑	140
	給水栓水	曳田浄水場	散岐配水池	河原町釜口	142
	給水栓水	曳田浄水場	曳田配水池	河原町布袋	144
	給水栓水	渡一木浄水場	渡一木配水池	河原町渡一木	146
	給水栓水	水根浄水場	小倉配水池	河原町小倉	148
	給水栓水	稲常浄水場	稲常配水池	河原町稲常	150
	給水栓水	北村浄水場	北村配水池	河原町弓河内	152
	給水栓水	小河内浄水場	神馬配水池	河原町神馬	154
	給水栓水	落河内浄水場	落河内配水池	河原町北村	156
	給水栓水	新田浄水場	新田配水池	河原町小河内	158

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目掲載頁
用瀬地域	原水	用瀬浄水場	ー	用瀬水源	160
	原水	大村浄水場	ー	大村水源	160
	原水	樟原浄水場	ー	樟原水源	160
	原水	上安蔵浄水場	ー	上安蔵水源	161
	原水	屋住浄水場	ー	屋住水源	161
	原水	江波浄水場	ー	江波水源	161
	原水	社中央浄水場	ー	社中央水源	162
	給水栓水	用瀬浄水場	用瀬配水池	用瀬町用瀬	164
	給水栓水	大村浄水場	大村配水池	用瀬町鷹狩	166
	給水栓水	樟原浄水場	樟原配水池	用瀬町宮原	168
	給水栓水	社中央浄水場	社中央配水池	用瀬町安蔵	170
	給水栓水	上安蔵浄水場	上安蔵配水池	用瀬町安蔵	172
	給水栓水	屋住浄水場	屋住配水池	用瀬町屋住	174
	給水栓水	江波浄水場	江波配水池	用瀬町江波	176
佐治地域	原水	中島浄水場	ー	中島水源	178
	原水	中佐治浄水場	ー	中佐治水源	178
	原水	津無浄水場	ー	津無水源	178
	原水	津野浄水場	ー	津野第３水源	179
	原水	大水浄水場	ー	大水水源	179
	原水	畑浄水場	ー	畑水源	179
	原水	つく谷浄水場	ー	つく谷水源	179
	原水	余戸浄水場	ー	余戸水源	179
	原水	河本浄水場	ー	河本水源	179
	原水	万蔵浄水場	ー	万蔵水源	179
	原水	華立浄水場	ー	華立水源	180
	原水	西加茂浄水場	ー	西加茂水源	181
	原水	尾際浄水場	ー	尾際水源	182
	給水栓水	華立浄水場 中島浄水場	古市配水池	佐治町古市	184
	給水栓水	中佐治浄水場	中佐治第２配水池	佐治町加瀬木	186
	給水栓水	西加茂浄水場	西加茂配水池	佐治町加茂	188
	給水栓水	津無浄水場	津無配水池	佐治町津無	190
	給水栓水	津野浄水場	津野第１配水池	佐治町津野	192
	給水栓水	大水浄水場	大水配水池	佐治町加茂	194
	給水栓水	畑浄水場	畑配水池	佐治町畑	196
	給水栓水	つく谷浄水場	つく谷配水池	佐治町つく谷	198
	給水栓水	余戸浄水場	余戸配水池	佐治町余戸	200
	給水栓水	河本浄水場	河本配水池	佐治町河本	202
	給水栓水	尾際浄水場	尾際配水池	佐治町尾際	204
	給水栓水	万蔵浄水場	万蔵配水池	佐治町加茂	206

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目掲載頁
気高地域	原水	下光元浄水場	ー	下光元水源	208
	原水	宝木浄水場	ー	宝木水源	208
	原水	宿浄水場	ー	宿水源	208
	原水	常松瑞穂浄水場	ー	常松瑞穂水源	209
	原水	八幡浄水場	ー	八幡水源	209
	原水	高江浄水場	ー	高江第１水源	209
	原水	高江浄水場	ー	高江第２水源	209
	原水	高江浄水場	ー	郡家第２水源	209
	原水	殿浄水場	ー	殿水源	209
	原水	会下浄水場	ー	郡家水源	209
	原水	船磯浄水場	ー	船磯水源	210
	給水栓水	下光元浄水場	上光配水池	気高町下光元	212
	給水栓水	宝木浄水場	宝木配水池	気高町冨吉	214
	給水栓水	宝木浄水場	酒津配水池	気高町酒津	216
	給水栓水	宝木浄水場	宝木高地区配水池	気高町奥沢見	218
	給水栓水	宿浄水場	宿配水池	気高町土居	220
	給水栓水	常松瑞穂浄水場	矢口配水池	気高町日光	222
	給水栓水	八幡浄水場	勝見配水池	気高町浜村	224
	給水栓水	高江浄水場	高江配水池	気高町八幡	226
	給水栓水	殿浄水場	飯里配水池	気高町山宮	228
	給水栓水	会下浄水場	会下配水池	気高町会下	230
	給水栓水	船磯浄水場	船磯配水池	気高町八束水	232
鹿野地域	原水	鹿野浄水場	ー	鹿野水源	234
	原水	今市浄水場	ー	今市第１水源	234
	原水	河内上条浄水場	ー	河内上条水源	234
	原水	河内下条浄水場	ー	河内下条水源	235
	原水	鹿野小畑浄水場	ー	鹿野小畑水源	235
	原水	今市浄水場	ー	今市第２水源	236
	原水	勝谷浄水場	ー	勝谷水源	237
	原水	矢原浄水場	ー	矢原水源	238
	給水栓水	鹿野浄水場	鹿野配水池	鹿野町鹿野	240
	給水栓水	今市浄水場	今市配水池	鹿野町今市	242
	給水栓水	勝谷浄水場	勝谷配水池	鹿野町宮方	244
	給水栓水	河内上条浄水場 矢原浄水場	矢原配水池	鹿野町河内	246
	給水栓水	鹿野小畑浄水場	鹿野小畑配水池	鹿野町水谷	248

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目掲載頁
青谷地域（統合前上水区域）	河川表流水	ー	ー	勝部川（落合橋）	250
	河川表流水	ー	ー	日置川（小鷲谷橋）	251
	原水	城山浄水場	ー	不動山水源	252
	原水	城山浄水場	ー	鳴滝水源	254
	原水	青谷小畑浄水場	ー	青谷小畑水源	256
	原水	河原浄水場	ー	河原水源	258
	給水栓水	城山浄水場	青谷第３配水池	青谷町夏泊	260
	給水栓水	城山浄水場	山田配水池	青谷町山田	262
	給水栓水	城山浄水場	城山配水池	青谷町大坪	264
	給水栓水	城山浄水場	絹見配水池	青谷町絹見	266
	給水栓水	青谷小畑浄水場	青谷小畑配水池	青谷町小畑	268
	給水栓水	青谷小畑浄水場 河原浄水場	河原配水池	青谷町山根	270
青谷地域（統合前簡水区域）	原水	長和瀬浄水場	ー	長和瀬水源	272
	原水	早牛浄水場	ー	早牛水源	272
	原水	露谷浄水場	ー	露谷水源	272
	原水	桑原浄水場	ー	桑原水源	273
	原水	蔵内浄水場	ー	蔵内水源	274
	原水	八葉寺浄水場	ー	八葉寺水源	275
	給水栓水	桑原浄水場	桑原配水池	青谷町澄水	276
	給水栓水	長和瀬浄水場	長和瀬配水池	青谷町長和瀬	278
	給水栓水	蔵内浄水場	蔵内配水池	青谷町蔵内	280
	給水栓水	八葉寺浄水場	八葉寺配水池	青谷町八葉寺	282
	給水栓水	早牛浄水場	早牛配水池	青谷町早牛	284
	給水栓水	露谷浄水場	露谷配水池	青谷町露谷	286

7　水質検査結果

（１）水質検査結果の概要

ア　水質基準項目(給水栓水)

浄水及び給水栓水は、水質基準項目(51項目)の基準値にすべて適合しましたが、一部の項目で基準値の20%を超過しました。超過した項目は下表のとおりです。

※は、超過した複数の配水系統のうち、最大値を示した配水系統です。

江山浄水場　配水区域

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007 mg/L	吉岡系※、若葉台系※
蒸発残留物	500 mg/L以下	124 mg/L	山手系※ほか10系統

鳥取地域(統合前簡水区域)

項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.006 mg/L	有富系
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003 mg/L	上砂見系
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.18 mg/L	高路系
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.17 mg/L	百谷系
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.17 mg/L	細見系、妙徳寺系、有富系※
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.016 mg/L	細見系※、有富系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	80 mg/L	高路系※、辛川系、御熊系、妙徳寺系、神戸系
蒸発残留物	500 mg/L以下	206 mg/L	辛川系※ほか9系統
有機物（全有機炭素（TOC））の量	3 mg/L以下	0.8 mg/L	百谷系
色度	5 度以下	2.7 度	有富系※、妙徳寺系、細見系、明治系
濁度	2 度以下	0.6 度	有富系※、明治系

国府地域

項目	基準値	最大値	基準値の20％を超過した配水系統
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.50 mg/L	雨滝系
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	65 mg/L	雨滝系※、神護系
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.012 mg/L	上地系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	71 mg/L	神垣系
蒸発残留物	500 mg/L以下	260 mg/L	神護系※ほか5系統
色度	5 度以下	2 度	楠城系※、上地系※

福部地域

項目	基準値	最大値	基準値の20％を超過した配水系統
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.16 mg/L	箭渓八重原系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	65 mg/L	箭渓八重原系※、中系
蒸発残留物	500 mg/L以下	173 mg/L	箭渓八重原系※、中系、上野第１系

河原地域

項目	基準値	最大値	基準値の20％を超過した配水系統
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003 mg/L	曳田系※、河原小畑系※、散岐系※
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.31 mg/L	渡一木系
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.20 mg/L	神馬系
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.013 mg/L	新田系
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.08 mg/L	新田系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	78 mg/L	水根系
蒸発残留物	500 mg/L以下	183 mg/L	水根系※、渡一木系、神馬系、稲常系、散岐系

用瀬地域

項目	基準値	最大値	基準値の20％を超過した配水系統
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L	江波系
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.18 mg/L	上安蔵系
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.018 mg/L	江波系
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.028 mg/L	江波系
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008 mg/L	江波系※、社中央系
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008 mg/L	江波系
有機物（全有機炭素（TOC））の量	3 mg/L以下	1.1 mg/L	江波系※、社中央系
色度	5 度以下	2 度	樟原系※、江波系※

佐治地域

項目	基準値	最大値	基準値の20％を超過した配水系統
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.006 mg/L	尾際系
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.5 mg/L	西加茂系
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.28 mg/L	尾際系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	62 mg/L	尾際系
蒸発残留物	500 mg/L以下	110 mg/L	古市系※、津無系※

気高地域

項目	基準値	最大値	基準値の20％を超過した配水系統
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.6 mg/L	船磯系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	86 mg/L	勝見系
蒸発残留物	500 mg/L以下	220 mg/L	勝見系※、高江系、船磯系、会下系

鹿野地域

項目	基準値	最大値	基準値の20％を超過した配水系統
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004 mg/L	勝谷系
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.20 mg/L	勝谷系
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007 mg/L	鹿野小畑系
蒸発残留物	500 mg/L以下	110 mg/L	勝谷系
有機物（全有機炭素（TOC））の量	3 mg/L以下	0.7 mg/L	鹿野小畑系
色度	5 度以下	4 度	鹿野小畑系
濁度	2 度以下	1 度	鹿野小畑系

青谷地域（統合前上水区域）

給水栓水について、基準値の20%を超過した項目はありませんでした。

青谷地域（統合前簡水区域）

項目	基準値	最大値	基準値の20％を超過した配水系統
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.07 mg/L	八葉寺系※、早牛系、桑原系
塩化物イオン	200 mg/L以下	44 mg/L	長和瀬系
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	74 mg/L	長和瀬系
蒸発残留物	500 mg/L以下	200 mg/L	長和瀬系※、露谷系
有機物（全有機炭素（TOC））の量	3 mg/L以下	0.8 mg/L	早牛系
色度	5 度以下	2 度	八葉寺系

イ　水質管理目標設定項目(原水、給水栓水)

水道管の腐食しやすさの目安となるランゲリア指数（目標値：－１以上）は、福部地域のみ目標値を満たしました。それ以外の地域においては、目標値を満たしませんでした。これは、硬度が低いことが主な原因であり、健康に影響はありません。

その他の項目（無機物、重金属、一般有機物、消毒副生成物等）については、全ての検査地点において目標値を満たしました。

農薬類は、全ての検査地点において定量下限値未満でした。

ウ　指標菌検査及びクリプトスポリジウム等(原水)

各地域において、指標菌が検出された水源は下表のとおりです。

なお、クリプトスポリジウム及びジアルジアは全ての水源において検出されませんでした。

地域	水源名	検査回数（回/年）	検出回数(回/年)	
			大腸菌	嫌気性芽胞菌
江山浄水場配水区域	叶1号水源	12	1	0
	叶2号水源	12	1	0
	向国安水源	12	1	0
	江山浄水場 原水(3水源混合)	12	2	0
鳥取地域(統合前簡水)	矢矯水源	12	3	0
	有富水源	4	2	0
	明治水源	4	2	0
国府地域	山崎第１水源	12	1	0
	大石水源	12	2	0
	楠城水源	4	0	1
	荒舟水源	12	1	0
福部地域	全ての水源で検出せず			
河原地域	新田水源	4	3	0
用瀬地域	社中央水源	4	4	1
	上安蔵水源	12	5	0
	江波水源	4	2	0
佐治地域	華立水源	4	1	0
	中島水源	12	2	0
	中佐治水源	12	2	0
	畑水源	12	5	0
	つく谷水源	12	1	0
	余戸水源	12	2	0
	河本水源	12	3	0
	万蔵水源	12	1	0

地域	水源名	検査回数（回/年）	検出回数(回/年)	
			大腸菌	嫌気性芽胞菌
気高地域	船磯水源	4	1	0
鹿野地域	鹿野水源	12	2	0
	今市第1水源	12	2	0
	今市第2水源	12	10	0
	矢原水源	12	3	0
	鹿野小畑水源	12	11	1
青谷地域（統合前上水）	不動山水源	4	1	0
	鳴滝水源	4	3	0
	青谷小畑水源	4	4	1
青谷地域（統合前簡水）	桑原水源	4	4	1
	長和瀬水源	9	2	0
	蔵内水源	4	2	0
	八葉寺水源	12	3	0
	早牛水源	4	3	0
	露谷水源	12	1	0

エ　毎日検査項目(給水栓水)

給水栓水は、遊離残留塩素の濃度を0.1mg/L以上に保持するよう法令で定められています。

１日１回の残留塩素検査では、0.1mg/L未満の日はなく、色、濁りについても異常は認められませんでした。

(2) 水質検査結果一覧表

ア　水質基準項目

（ア）江山浄水場 配水区域

河川表流水

千代川（源太橋付近）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.2
天候	−	−	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	−	15.5	13.5	26.4	26.3	33.5
水温	℃	−	11.8	12.2	16.5	24.6	32.1
一般細菌	個/mL	100以下	90	320	80	2,200	230
大腸菌		検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4			0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.08	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.05			0.10	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.9			6.3	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			0.009	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	6.2	6.1	6.1	7.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	20			24	
蒸発残留物	mg/L	500以下	52			68	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.7	0.7	1.1
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1.6	4.1	3.4	3.3	2.6
濁度	度	2度以下	1.1	4.1	1.6	1.6	1.4

R5.9.4	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.4	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴／曇	−	−	−
27.9	19.8	15.3	5.8	4.8	2.1	5.6	33.5	2.1	16.4
23.2	19.6	15.7	10.4	7.5	7.8	6.5	32.1	6.5	15.7
2,200	650	58	100	120	54	55	2,200	54	510
検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.002			0.001			0.002	<0.001	0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.5			0.5	0.3	0.4
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	0.05			0.03			0.08	0.03	0.05
	0.08			0.04			0.10	0.04	0.07
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.6			6.2			6.6	5.9	6.3
	0.009			<0.005			0.009	<0.005	<0.005
6.3	6.2	6.3	7.2	7.4	8.3	7.3	8.3	6.1	6.8
	25			23			25	20	23
	72			50			72	50	61
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	1.1	0.4	0.7
7.1	7.0	6.9	6.7	6.8	6.5	6.5	7.1	6.5	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2.9	1.9	1.9	2.3	1.6	2.8	2.0	4.1	1.6	2.5
1.3	1.0	1.0	1.0	0.4	1.9	1.3	4.1	0.4	1.5

原水

江山浄水場　叶１号水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.2
天候	−	−	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	−	15.5	13.5	26.4	26.3	33.5
水温	℃	−	13.4	16.5	21.8	27.4	27.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	9	1	2	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5			0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.8			6.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	6.2	6.1	6.1	7.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	19			24	
蒸発残留物	mg/L	500以下	50			64	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R5.9.4	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.4	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴／曇	−	−	−
27.9	19.8	15.3	5.8	4.8	2.1	5.6	33.5	2.1	16.4
26.3	23.9	18.8	13.2	10.2	9.3	8.6	27.6	8.6	18.1
2	1	3	0	3	1	1	9	0	2
検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	1回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.6			0.6	0.4	0.5
	<0.08			<0.08			0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.6			6.1			6.7	5.8	6.3
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.8	6.5	6.6	6.7	7.4	8.3	7.3	8.3	6.1	6.9
	27			25			27	19	24
	71			55			71	50	60
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.5	6.7	6.5	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

江山浄水場　叶２号水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.2
天候	−	−	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	−	15.5	13.5	26.4	26.3	33.5
水温	℃	−	14.1	17.0	21.6	27.8	28.4
一般細菌	個/mL	100以下	3	3	1	7	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			0.007	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4			0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3.0			7.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.2	6.1	6.4	6.4	8.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	9.5			27	
蒸発残留物	mg/L	500以下	60			67	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4	0.4	0.5	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.9	0.7	1.0	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1

R5.9.4	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.4	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴／曇	−	−	−
27.9	19.8	15.3	5.8	4.8	2.1	5.6	33.5	2.1	16.4
27.2	24.1	18.9	12.8	10.1	9.2	8.5	28.4	8.5	18.3
1	1	2	1	4	1	2	7	1	2
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	1回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			0.007	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.5			0.5	0.3	0.4
	0.08			<0.08			0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.4			6.3			7.0	3.0	5.7
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.6	6.5	6.8	7.1	8.1	8.8	7.7	8.8	6.1	7.1
	25			26			27	9.5	22
	69			64			69	60	65
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.7	6.5	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

原水

江山浄水場　向国安水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.2
天候	−	−	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	−	15.5	13.5	26.4	26.3	33.5
水温	℃	−	13.1	16.0	17.3	23.3	21.7
一般細菌	個/mL	100以下	1	4	1	1	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			0.05	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.2			7.6	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			0.007	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	8.1	7.2	7.7	8.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	21			32	
蒸発残留物	mg/L	500以下	64			84	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.6	0.5	0.7	<0.5
濁度	度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R5.9.4	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.4	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴／曇	−	−	−
27.9	19.8	15.3	5.8	4.8	2.1	5.6	33.5	2.1	16.4
24.0	21.3	18.5	14.7	13.1	11.7	10.1	24.0	10.1	17.1
4	2	1	1	1	0	1	4	0	2
検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	1回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.6			0.6	0.4	0.6
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			0.05	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	7.1			7.2			7.6	6.2	7.0
	<0.005			<0.005			0.007	<0.005	<0.005
6.9	7.4	7.6	8.0	8.4	8.8	7.8	8.8	6.9	7.9
	31			32			32	21	29
	66			71			84	64	71
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.4	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.3	6.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

原水

江山浄水場　原水槽(叶1号水源・叶2号水源・向国安水源の混合原水)

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.2
天候	−	−	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	−	15.5	13.5	26.4	26.3	33.5
水温	℃	−	13.3	16.3	17.1	21.6	23.6
一般細菌	個/mL	100以下	1	10	0	3	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.07			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.1			7.2	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.007			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	6.9	6.7	6.8	8.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	28			28	
蒸発残留物	mg/L	500以下	58			77	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4	0.3	0.4	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1.9	0.8	0.7	0.6	<0.5
濁度	度	2度以下	0.9	<0.1	0.1	<0.1	0.1

R5.9.4	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.4	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴／曇	−	−	−
27.9	19.8	15.3	5.8	4.8	2.1	5.6	33.5	2.1	16.4
23.7	21.9	18.1	14.2	11.7	10.4	9.5	23.7	9.5	16.8
2	1	12	1	1	1	2	12	0	3
検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	2回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.5			0.6	0.4	0.5
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			0.07	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.6			6.7			7.2	6.6	6.9
	<0.005			<0.005			0.007	<0.005	<0.005
6.8	6.8	7.0	7.3	8.1	8.7	7.8	8.7	6.7	7.4
	27			28			28	27	28
	67			65			77	58	67
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.9	<0.1	0.1

浄水

江山浄水場　緊急遮断弁室(浄水出口)

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.15	R5.6.6	R5.7.3	R5.8.24
天候	−	−	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	−	20.1	19.7	21.6	27.9	32.8
水温	℃	−	12.8	14.6	17.2	20.2	24.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.4			12.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	7.7	7.7	7.6	8.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		22			28
蒸発残留物	mg/L	500以下		61			96
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.53	0.59	0.63	0.59	0.66
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.14	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.7	最高	最低	平均
曇／雨	晴	雨	晴	雪	晴	曇	−	−	−
26.6	18.7	5.6	6.0	2.0	8.3	5.7	32.8	2.0	16.3
23.8	22.8	17.2	14.0	12.8	9.8	9.0	24.2	9.0	16.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.5			0.7		0.7	0.5	0.6
		0.08			<0.08		0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.2			11.1		12.7	9.4	11.4
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.3	8.3	8.3	7.9	9.5	9.9	8.8	9.9	7.6	8.3
		28			29		29	22	27
		70			67		96	61	74
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.8	6.8	7.0	6.8	6.9	6.7	6.9	7.0	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.79	0.71	0.60	0.62	0.61	0.63	0.68	0.79	0.53	0.64
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

円通寺（江山浄水場 米里配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.11	R5.5.17	R5.6.7	R5.7.10	R5.8.3
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	18.3	24.5	20.6	28.0	30.7
水温	℃	−	15.9	20.9	22.9	28.8	32.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.3		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	8.4	7.8	8.1	9.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			24		
蒸発残留物	mg/L	500以下			77		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	0.4	0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.27	0.25	0.22	0.17	0.18
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.11	R5.10.11	R5.11.8	R5.12.6	R6.1.18	R6.2.14	R6.3.6	最高	最低	平均
雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	−	−	−
23.3	17.4	14.3	9.8	11.1	12.6	6.2	30.7	6.2	18.1
28.7	23.4	20.6	12.9	9.3	9.2	8.8	32.0	8.8	19.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3			0.5			0.7	0.7	0.3	0.5
0.08			<0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	0.003	<0.003	<0.003
0.005			<0.003			<0.003	0.005	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
13.0			10.0			10.1	13.0	9.3	10.6
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.5	8.8	8.0	8.1	10.1	9.5	9.1	10.1	7.7	8.6
32			32			25	32	24	28
99			74			42	99	42	73
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.9	6.9	7.3	6.7	6.7	6.7	6.6	7.3	6.6	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.25	0.30	0.20	0.41	0.45	0.35	0.40	0.45	0.17	0.29
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

浜坂八丁目（江山浄水場 中ノ郷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.15	R5.6.6	R5.7.3	R5.8.24
天候	−	−	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	−	20.1	19.7	21.6	27.9	32.8
水温	℃	−	14.6	17.7	20.8	23.7	28.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6			0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.7			12.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	7.8	7.6	8.0	8.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		23			28
蒸発残留物	mg/L	500以下		73			103
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	0.4	0.4	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.41	0.46	0.36	0.45	0.40
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.14	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.7	最高	最低	平均
曇／雨	晴	雨	晴	雪	晴	曇	−	−	−
26.6	18.7	5.6	6.0	2.0	8.3	5.7	32.8	2.0	16.3
27.4	25.6	19.3	14.5	14.0	9.6	9.2	28.6	9.2	18.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4			0.7		0.7	0.4	0.6
		0.08			<0.08		0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.3			11.3		12.4	9.7	11.4
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.4	8.4	8.4	8.1	9.1	9.5	9.1	9.5	7.6	8.4
		28			28		28	23	27
		65			75		103	65	79
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.55	0.55	0.40	0.48	0.48	0.52	0.52	0.55	0.36	0.47
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福部町細川（江山浄水場 湯山配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.15	R5.6.6	R5.7.3	R5.8.24
天候	−	−	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	−	20.1	19.7	21.6	27.9	32.8
水温	℃	−	15.7	20.2	24.1	26.5	31.8
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6			0.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.5			12.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	7.8	7.8	8.1	8.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		23			29
蒸発残留物	mg/L	500以下		80			91
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.42	0.28	0.30	0.29
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.14	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.7	最高	最低	平均
曇／雨	晴	雨	晴	雪	晴	曇	−	−	−
26.6	18.7	5.6	6.0	2.0	8.3	5.7	32.8	2.0	16.3
29.9	26.6	18.1	14.4	12.1	9.2	8.9	31.8	8.9	19.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4			0.7		0.8	0.4	0.6
		0.08			<0.08		0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.4			10.9		12.6	9.5	11.4
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.5	8.3	8.4	8.2	9.0	9.5	9.0	9.5	7.8	8.4
		29			27		29	23	27
		86			75		91	75	83
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.40	0.43	0.30	0.47	0.49	0.48	0.49	0.49	0.28	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

覚寺（江山浄水場 円護寺配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.15	R5.6.6	R5.7.3	R5.8.24
天候	−	−	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	−	20.1	19.7	21.6	27.9	32.8
水温	℃	−	14.4	17.6	20.4	23.2	28.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6			0.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.6			12.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	7.7	7.7	8.0	8.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		23			30
蒸発残留物	mg/L	500以下		76			96
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	0.4	0.4	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.44	0.37	0.34	0.42
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.14	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.7	最高	最低	平均
曇／雨	晴	雨	晴	雪	晴	曇	−	−	−
26.6	18.7	5.6	6.0	2.0	8.3	5.7	32.8	2.0	16.3
26.8	25.2	18.8	14.9	13.2	9.4	9.3	28.4	9.3	18.5
0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4			0.7		0.8	0.4	0.6
		0.08			<0.08		0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.7			10.9		12.7	9.6	11.5
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.3	8.2	8.4	8.1	9.1	9.5	9.0	9.5	7.7	8.4
		30			28		30	23	28
		71			75		96	71	80
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.50	0.52	0.35	0.49	0.48	0.51	0.53	0.53	0.34	0.45
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

滝山（江山浄水場 小西谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.11	R5.5.17	R5.6.7	R5.7.10	R5.8.3
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	18.3	24.5	20.6	28.0	30.7
水温	℃	−	15.3	19.0	21.6	27.4	29.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.2		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	8.4	7.8	8.2	9.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			23		
蒸発残留物	mg/L	500以下			65		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	0.4	0.4	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.24	0.43	0.27	0.31	0.37
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.11	R5.10.11	R5.11.8	R5.12.6	R6.1.18	R6.2.14	R6.3.6	最高	最低	平均
雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	−	−	−
23.3	17.4	14.3	9.8	11.1	12.6	6.2	30.7	6.2	18.1
28.3	24.4	21.1	15.0	10.4	9.7	10.1	29.6	9.7	19.3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3			0.5			0.7	0.7	0.3	0.5
0.08			<0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	0.003	<0.003	<0.003
0.004			<0.003			<0.003	0.005	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.9			10.9			9.7	12.9	9.2	10.7
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.5	8.2	7.8	8.1	9.9	9.5	9.0	9.9	7.8	8.5
30			30			24	30	23	27
110			70			55	110	55	75
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.39	0.35	0.35	0.39	0.47	0.35	0.40	0.47	0.24	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町美歎（江山浄水場 広西配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.11	R5.5.17	R5.6.7	R5.7.10	R5.8.3
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	18.3	24.5	20.6	28.0	30.7
水温	℃	−	14.3	18.4	21.3	27.8	29.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.02		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	8.3	8.1	8.0	9.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			23		
蒸発残留物	mg/L	500以下			70		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.44	0.20	0.21	0.33
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.11	R5.10.11	R5.11.8	R5.12.6	R6.1.18	R6.2.14	R6.3.6	最高	最低	平均
雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	−	−	−
23.3	17.4	14.3	9.8	11.1	12.6	6.2	30.7	6.2	18.1
27.2	21.5	19.3	11.0	7.3	7.7	7.9	29.6	7.3	17.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3			0.5			0.6	0.6	0.3	0.5
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
<0.003			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003
0.006			<0.003			<0.003	0.006	<0.003	0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
13.0			12.4			9.9	13.0	9.4	11.2
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.4	8.3	8.0	8.2	9.6	9.5	8.9	9.6	7.9	8.5
30			30			24	30	23	27
103			77			44	103	44	74
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.34	0.39	0.35	0.41	0.4	0.35	0.40	0.44	0.20	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

湖山町西三丁目（江山浄水場 桂見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.26	R5.5.29	R5.6.19	R5.7.26	R5.8.22
天候	−	−	雨	雨	晴	晴	晴
気温	℃	−	11.3	20.1	23.0	29.9	35.4
水温	℃	−	16.3	20.9	23.5	27.9	29.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.8		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	9.4	8.2	8.4	8.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			25		
蒸発残留物	mg/L	500以下			74		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.41	0.37	0.49	0.45	0.49
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.25	R5.10.26	R5.11.28	R5.12.11	R6.1.30	R6.2.26	R6.3.25	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	−	−	−
23.2	21.2	11.9	12.4	6.6	6.3	10.0	35.4	6.3	17.6
26.6	21.2	15.9	14.4	8.7	10.4	11.3	29.6	8.7	18.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4			0.5			0.6	0.6	0.4	0.5
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.004			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
13.0			12.6			10.8	13.0	9.8	11.6
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.9	7.9	7.9	8.6	9.6	7.8	9.2	9.6	7.8	8.5
29			32			27	32	25	28
78			77			48	78	48	69
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.2	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.48	0.36	0.50	0.49	0.45	0.47	0.46	0.50	0.36	0.45
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

大畑（江山浄水場 吉岡配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.26	R5.5.29	R5.6.19	R5.7.26	R5.8.22
天候	−	−	雨	雨	晴	晴	晴
気温	℃	−	11.3	20.1	23.0	29.9	35.4
水温	℃	−	16.6	22.1	24.4	29.4	31.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.02		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.7		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	8.6	8.3	8.0	10.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			27		
蒸発残留物	mg/L	500以下			72		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.28	0.35	0.30	0.28
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.25	R5.10.26	R5.11.28	R5.12.11	R6.1.30	R6.2.26	R6.3.25	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	−	−	−
23.2	21.2	11.9	12.4	6.6	6.3	10.0	35.4	6.3	17.6
28.1	22.5	16.9	14.4	8.4	10.1	11.4	31.7	8.4	19.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4			0.5			0.6	0.6	0.4	0.5
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.07			<0.06			<0.06	0.07	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.006			<0.003			<0.003	0.006	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
13.4			11.6			10.2	13.4	9.7	11.2
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.4	7.9	7.7	8.3	9.2	8.8	8.9	10.0	7.7	8.5
33			32			26	33	26	30
83			75			44	83	44	69
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.0	7.2	6.8	6.7	6.7	7.2	6.7	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.30	0.25	0.25	0.37	0.35	0.36	0.31	0.37	0.25	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

賀露町北二丁目（江山浄水場 賀露配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.15	R5.6.6	R5.7.3	R5.8.24
天候	−	−	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	−	20.1	19.7	21.6	27.9	32.8
水温	℃	−	13.1	16.7	19.8	23.0	27.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6			0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.3			12.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	7.7	7.7	8.1	8.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		22			30
蒸発残留物	mg/L	500以下		82			109
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.47	0.39	0.33	0.34
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.14	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.7	最高	最低	平均
曇／雨	晴	雨	晴	雪	晴	曇	−	−	−
26.6	18.7	5.6	6.0	2.0	8.3	5.7	32.8	2.0	16.3
26.4	24.6	18.3	14.1	13.6	9.2	9.3	27.4	9.2	18.0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4			0.7		0.7	0.4	0.6
		0.08			<0.08		0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.3			11.0		12.9	9.3	11.4
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.4	8.1	8.4	8.1	9.0	9.5	9.0	9.5	7.7	8.3
		29			28		30	22	27
		70			76		109	70	84
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	6.8	7.1	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.48	0.56	0.40	0.46	0.53	0.51	0.54	0.56	0.33	0.45
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

内海中（江山浄水場 末恒配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.26	R5.5.29	R5.6.19	R5.7.26	R5.8.22
天候	−	−	雨	雨	晴	晴	晴
気温	℃	−	11.3	20.1	23.0	29.9	35.4
水温	℃	−	16.3	22.9	25.4	28.4	32.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	9.1	8.2	8.5	8.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			25		
蒸発残留物	mg/L	500以下			74		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.22	0.29	0.34	0.25
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.25	R5.10.26	R5.11.28	R5.12.11	R6.1.30	R6.2.26	R6.3.25	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	−	−	−
23.2	21.2	11.9	12.4	6.6	6.3	10.0	35.4	6.3	17.6
28.1	22.0	16.1	14.3	7.8	10.0	11.0	32.3	7.8	19.6
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4			0.5			0.6	0.6	0.4	0.5
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.005			<0.003			<0.003	0.005	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.6			12.5			10.3	12.6	9.4	11.2
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.8	7.9	7.8	8.5	9.4	7.8	9.1	9.4	7.8	8.4
29			32			27	32	25	28
87			74			49	87	49	71
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
0.003							0.003	0.003	0.003
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.34	0.38	0.35	0.43	0.40	0.43	0.38	0.43	0.22	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

西円通寺（江山浄水場 下味野高地区配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.26	R5.5.29	R5.6.19	R5.7.26	R5.8.22
天候	−	−	雨	雨	晴	晴	晴
気温	℃	−	11.3	20.1	23.0	29.9	35.4
水温	℃	−	17.5	23.9	26.0	30.4	32.9
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.6		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.2	9.1	8.1	8.3	8.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			24		
蒸発残留物	mg/L	500以下			68		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.5
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.21	0.21	0.28	0.28	0.27
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.25	R5.10.26	R5.11.28	R5.12.11	R6.1.30	R6.2.26	R6.3.25	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	−	−	−
23.2	21.2	11.9	12.4	6.6	6.3	10.0	35.4	6.3	17.6
27.2	22.6	16.1	14.7	6.5	10.1	11.1	32.9	6.5	19.9
0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4			0.5			0.6	0.6	0.4	0.5
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.005			<0.003			<0.003	0.005	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.5			12.3			10.3	12.5	9.6	11.2
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.8	8.0	7.7	8.2	9.2	7.7	9.1	9.2	7.7	8.3
28			31			26	31	24	27
86			77			58	86	58	72
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	7.2	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.31	0.36	0.45	0.41	0.30	0.40	0.42	0.45	0.21	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

湖山町東一丁目（江山浄水場 徳尾配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.26	R5.5.29	R5.6.19	R5.7.26	R5.8.22
天候	−	−	雨	雨	晴	晴	晴
気温	℃	−	11.3	20.1	23.0	29.9	35.4
水温	℃	−	15.9	20.5	22.7	27.5	28.8
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.5		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	9.5	8.3	8.5	8.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			25		
蒸発残留物	mg/L	500以下			73		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.47	0.37	0.59	0.51	0.54
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.25	R5.10.26	R5.11.28	R5.12.11	R6.1.30	R6.2.26	R6.3.25	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	−	−	−
23.2	21.2	11.9	12.4	6.6	6.3	10.0	35.4	6.3	17.6
26.2	20.6	15.9	14.2	8.4	10.3	10.9	28.8	8.4	18.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4			0.4			0.6	0.6	0.4	0.5
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.003			<0.003			<0.003	0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
13.3			12.7			10.5	13.3	9.5	11.5
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.8	7.9	8.0	8.2	9.7	7.9	9.2	9.7	7.8	8.5
30			32			26	32	25	28
89			75			42	89	42	70
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.55	0.39	0.50	0.49	0.50	0.48	0.48	0.59	0.37	0.49
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

越路（江山浄水場 若葉台配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.11	R5.5.17	R5.6.7	R5.7.10	R5.8.3
天候	−	−	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	18.3	24.5	20.6	28.0	30.7
水温	℃	−	15.2	19.2	21.0	27.1	29.8
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.02		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	8.5	7.9	8.1	9.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			24		
蒸発残留物	mg/L	500以下			65		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	0.4	0.4	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.20	0.24	0.16	0.15	0.16
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.11	R5.10.11	R5.11.8	R5.12.6	R6.1.18	R6.2.14	R6.3.6	最高	最低	平均
雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	−	−	−
23.3	17.4	14.3	9.8	11.1	12.6	6.2	30.7	6.2	18.1
28.1	24.1	20.3	14.2	10.4	9.9	10.0	29.8	9.9	19.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3			0.5			0.6	0.6	0.3	0.5
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			0.02	0.02	<0.01	0.02
<0.003			<0.003			<0.003	0.005	<0.003	<0.003
0.005			<0.003			0.003	0.005	<0.003	0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.6			11.8			9.9	12.6	9.4	10.9
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.6	8.6	8.0	8.2	9.8	9.5	8.9	9.8	7.8	8.6
31			32			25	32	24	28
105			74			39	105	39	71
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.3	7.0	7.0	7.0	6.9	7.3	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.20	0.20	0.20	0.37	0.40	0.30	0.35	0.40	0.15	0.24
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町片山（江山浄水場 片山配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.12	R5.5.22	R5.6.15	R5.7.12	R5.8.14
天候	−	−	雨	曇	曇	曇	曇／雨
気温	℃	−	11.2	21.6	22.7	31.1	27.7
水温	℃	−	16.8	21.4	23.1	26.0	31.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5			0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.02	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.005	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.8			11.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	8.4	8.5	8.2	10.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	23			27	
蒸発残留物	mg/L	500以下	67			80	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.9	7.2	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.41	0.34	0.39	0.36	0.65
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.12	R6.1.29	R6.2.6	R6.3.14	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨	晴	曇	晴	−	−	−
27.9	16.6	14.3	13.7	2.3	4.1	8.9	31.1	2.3	16.8
30.2	23.2	20.8	14.3	5.9	7.0	9.4	31.6	5.9	19.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.8			0.8	0.4	0.6
	<0.08			<0.08			0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.11			<0.06			0.11	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	0.004			<0.003			0.005	<0.003	0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	13.1			10.5			13.1	9.8	11.1
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
8.2	8.4	7.9	8.2	9.1	9.5	9.2	10.5	7.9	8.7
	30			27			30	23	27
	87			57			87	57	73
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.2	7.1	7.2	6.8	6.6	6.8	6.8	7.2	6.6	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.60	0.50	0.50	0.40	0.35	0.48	0.41	0.65	0.34	0.45
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町三谷（江山浄水場 山手配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.12	R5.5.22	R5.6.15	R5.7.12	R5.8.14
天候	−	−	雨	曇	曇	曇	曇／雨
気温	℃	−	11.2	21.6	22.7	31.1	27.7
水温	℃	−	16.3	21.5	23.0	26.5	32.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5			0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			0.11	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			0.007	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.02	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.006	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.8			11.3	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.1	8.5	8.1	8.1	10.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	23			28	
蒸発残留物	mg/L	500以下	57			77	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.32	0.24	0.13	0.17	0.29
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.12	R6.1.29	R6.2.6	R6.3.14	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨	晴	曇	晴	−	−	−
27.9	16.6	14.3	13.7	2.3	4.1	8.9	31.1	2.3	16.8
30.6	23.7	20.8	14.1	7.6	5.5	9.5	32.7	5.5	19.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.8			0.8	0.4	0.5
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			0.11	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			0.007	<0.006	<0.006
	0.003			<0.003			0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	0.006			<0.003			0.006	<0.003	0.004
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12.8			11.0			12.8	9.8	11.2
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
8.3	8.2	8.0	8.3	9.3	9.6	9.0	10.2	8.0	8.6
	29			27			29	23	27
	87			64			87	57	71
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	7.1	7.1	6.9	6.8	6.9	6.9	7.1	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.26	0.39	0.45	0.45	0.40	0.41	0.43	0.45	0.13	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（イ）鳥取地域（統合前簡水区域）

原水

年１回検査を実施している水源

			矢矯浄水場	辛川浄水場	岩坪浄水場
			矢矯水源	辛川水源	岩坪水源
項目	単位	水道水の水質基準	R5.8.7	R5.8.7	R5.10.23
天候	−	−	曇	曇	晴
気温	℃	−	31	30	18
水温	℃	−	15	22	13
一般細菌	個/mL	100以下	2	0	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2	0.2	1.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.9	19.0	8.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.7	15.7	8.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	24	74	35
蒸発残留物	mg/L	500以下	95	202	82
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	7.3	6.9
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	0.5	<0.1	<0.1

百谷浄水場	明治浄水場	神戸浄水場	御熊浄水場
百谷水源	明治水源	神戸水源	御熊水源
R5.9.20	R5.6.12	R5.10.23	R5.8.7
曇	曇	晴	曇
25	22	18	30
16	15	14	21
0	4	0	6
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.2	0.2	0.3	<0.2
<0.08	0.10	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14.4	9.2	12.6	24.2
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
14.1	8.5	11.3	17.0
54	22	60	60
125	72	126	168
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002	<0.002	<0.002	0.002
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.8	6.5	7.3	8.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	0.1

原水

河内浄水場 河内水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.12	R5.9.11	R5.12.11	R6.3.11	平均
天候	−	−	曇	雨	曇	晴	−
気温	℃	−	22	25	13	15	19
水温	℃	−	15	19	12	8	14
一般細菌	個/mL	100以下	2				2
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.2				0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.0	7.6	6.5	7.2	6.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9				6.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	15	21	19	16	18
蒸発残留物	mg/L	500以下	52				52
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.3	6.6	6.7	6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

妙徳寺浄水場 妙徳寺水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.5.8	R5.8.7	R5.11.6	R6.2.5	平均
天候	−	−	雨	曇	曇	雨	−
気温	℃	−	15	31	24	3	18
水温	℃	−	15	16	17	12	15
一般細菌	個/mL	100以下		2			2
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.2			<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.53	0.60	0.45	0.50	0.52
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13.6	12.7	13.0	12.6	13.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.10	0.39	0.37	0.37	0.31
塩化物イオン	mg/L	200以下		12.4			12.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	65	58	61	63	62
蒸発残留物	mg/L	500以下		147			147
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	5.4	2.4	1.4	1.3	2.6
濁度	度	2度以下	0.1	0.4	0.1	0.4	0.3

原水

有富浄水場 有富水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.12	R5.9.11	R5.12.11	R6.3.11	平均
天候	−	−	曇	雨	曇	晴	−
気温	℃	−	23	25	14	14	19
水温	℃	−	20	24	12	8	16
一般細菌	個/mL	100以下	79				79
大腸菌		検出されないこと	検出				検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.2				0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.1	9.9	10.6	9.4	9.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.5				10.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	10	13	9.5	9.9	11
蒸発残留物	mg/L	500以下	58				58
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6				0.6
ｐＨ値		5.8-8.6	6.5	6.6	6.2	6.1	6.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	1.7	1.7	<0.5	<0.5	0.9
濁度	度	2度以下	0.2	0.3	0.3	<0.1	0.2

原水

上砂見浄水場 上砂見水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.7.24	R5.10.23	R6.1.22	平均
天候	−	−	曇	晴	晴	晴	−
気温	℃	−	13	30	17.5	5	16
水温	℃	−	17	18	17	16	17
一般細菌	個/mL	100以下			6		6
大腸菌		検出されないこと			検出せず		検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.10		0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	0.11	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	19.4	18.3	17.8	17.1	18.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下			9.0		9.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	56	52	51	53	53
蒸発残留物	mg/L	500以下			124		124
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3		<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

細見浄水場 細見水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.12	R5.9.11	R5.12.11	R6.3.11	平均
天候	−	−	曇	雨	曇	晴	−
気温	℃	−	22	25	13	15	19
水温	℃	−	15	15	13	12	14
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2				<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.74	0.68	0.73	0.64	0.70
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.9	10.1	10.8	10.3	10.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.59	0.61	0.65	0.58	0.61
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.6				10.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	42	43	46	45	44
蒸発残留物	mg/L	500以下	126				126
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.003				0.003
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	2.2	7.0	1.7	2.3	3.3
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

原水

高路浄水場 高路水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.12	R5.9.11	R5.12.11	R6.3.11	平均
天候	−	−	曇	雨	曇	晴	−
気温	℃	−	23	25	14	14	19
水温	℃	−	17	17	14	14	16
一般細菌	個/mL	100以下	1				1
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2				<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15				0.15
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	2.4	2.5	2.5	2.3	2.4
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14.9	15.3	16.0	14.7	15.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	2.2	2.3	2.4	2.0	2.2
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.0				10.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	75	74	78	76	76
蒸発残留物	mg/L	500以下	174				174
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	6.1	14	5.6	12	9.4
濁度	度	2度以下	0.3	1.5	0.4	1.3	0.9

給水栓水

槇原（河内浄水場 小原配水池系）

	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.21
天候	−	−	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	16	20	22	29	30
水温	℃	−	12	16	20	22	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.3		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.8	7.6	6.5	7.4	8.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.1	8.9	7.2	7.9	8.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	16	19	16	19	23
蒸発残留物	mg/L	500以下			40		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.6	6.7	6.6	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.31	0.34	0.27	0.23
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.11	R5.10.10	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11	最高	最低	平均
雨	雨	雨	曇	雨	晴	晴	−	−	−
25	17	9	13	4	5	12	30	4	17
26	18	10	12	5	4	5	27	4	15
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.6			0.5			0.5	0.6	0.3	0.5
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.005			<0.003			<0.003	0.005	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
7.8	7.4	7.1	6.9	7.1	10.2	9.6	10.2	6.5	7.7
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.7	7.5	7.9	7.9	12.8	19.8	16.3	19.8	7.2	10.1
23	23	21	20	21	25	20	25	16	21
84			57			63	84	40	61
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.6	6.6	6.8	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.26	0.30	0.35	0.34	0.32	0.32	0.37	0.50	0.23	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

矢矯（矢矯浄水場 矢矯配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.3	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7
天候	−	−	晴	雨	曇	晴	曇
気温	℃	−	11	15	20	29	29
水温	℃	−	10	14	17	22	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.2			<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11.6			10.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.8	12.3	11.9	11.5	11.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		25			24
蒸発残留物	mg/L	500以下		94			80
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.27	0.40	0.37	0.32	0.37
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	−	−	−
29	23	24	7	2	3	15	29	2	17
25	20	16	9	9	5	7	26	5	15
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.2			0.4		0.4	<0.2	0.2
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		11.1			10.2		11.6	10.2	10.9
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
12.1	12.3	12.4	12.2	15.6	11.6	12.2	15.6	11.5	12.4
		25			24		25	24	25
		70			74		94	70	80
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.7	6.8	6.8	7.2	6.9	6.9	7.2	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
0.36	0.42	0.37	0.38	0.32	0.35	0.42	0.42	0.27	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

瀬田蔵（妙徳寺浄水場 妙徳寺配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.3	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7
天候	−	−	晴	雨	曇	晴	曇
気温	℃	−	10	15	24	28	29
水温	℃	−	15	15	21	25	32
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.2			<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.08	0.08	0.09	0.04	0.08
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13.8	14.2	12.8	13.7	13.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.2	13.6	13.3	12.7	12.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	63	65	60	64	60
蒸発残留物	mg/L	500以下		140			151
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.003
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1.8	1.7	2.2	0.9	1.8
濁度	度	2度以下	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.2
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.33	0.41	0.47	0.45
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	−	−	−
29	23	24	7	4	3	14	29	3	18
29	23	19	10	8	7	7	32	7	18
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.2			<0.2		<0.2	<0.2	<0.2
		<0.08			0.08		0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
0.06	0.05	0.08	0.08	0.05	0.11	0.08	0.11	0.04	0.07
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
13.8	12.5	13.5	13.7	12.9	13.6	13.3	14.2	12.5	13.4
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
13.1	13.3	13.4	13.2	12.9	12.8	13.2	14.2	12.7	13.2
62	57	63	62	62	65	64	65	57	62
		136			140		151	136	142
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							0.003	0.003	0.003
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.6	1.3	1.7	1.7	1.0	2.2	1.8	2.2	0.9	1.6
<0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.2	<0.1	0.1
0.42	0.48	0.30	0.45	0.40	0.42	0.36	0.48	0.30	0.41
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

有富（有富浄水場 有富配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.21
天候	−	−	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	16	21	22	29	30
水温	℃	−	12	16	20	22	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.005
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.13
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.3	10.6	9.7	10.6	10.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.5	13.1	12.5	12.7	11.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	9.1	10	9.1	11	11
蒸発残留物	mg/L	500以下			49		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
ｐＨ値		5.8-8.6	6.3	6.1	6.1	6.0	6.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	0.5	0.8	1.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.50	0.37	0.31	0.32
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.11	R5.10.10	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11	最高	最低	平均
雨	雨	雨	曇	雨	晴	晴	−	−	−
25	17	8	13	4	5	12	30	4	17
23	18	12	12	7	6	7	26	6	15
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.003	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.2			0.3			0.3	0.3	<0.2	0.2
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
0.04	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.13	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10.3	10.4	10.7	10.9	9.5	9.6	9.7	10.9	9.5	10.2
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	<0.005
12.1	12.3	13.2	12.4	12.4	13.0	13.3	13.3	11.4	12.6
9.9	9.5	9.7	9.9	9.2	10	11	11	9.1	10
89			65			56	89	49	65
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.3	6.3	6.4	6.0	6.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.7	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5
<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.30	0.45	0.45	0.39	0.45	0.52	0.45	0.52	0.30	0.41
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福井（辛川浄水場 辛川配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.3	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7
天候	−	−	晴	雨	曇	晴	曇
気温	℃	−	9	14	21	28	29
水温	℃	−	10	14	17	24	23
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		20.3			19.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	16.6	16.1	16.0	15.4	15.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		81			76
蒸発残留物	mg/L	500以下		177			187
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.21	0.26	0.28	0.20	0.21
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	−	−	−
29	22	24	5	4	2	11	29	2	17
26	19	17	8	6	4	6	26	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.2			0.3		0.3	0.2	0.2
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		19.4			18.6		20.3	18.6	19.5
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
15.8	16.1	16.7	16.0	12.0	15.5	16.0	16.7	12.0	15.6
		78			80		81	76	79
		159			175		187	159	175
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.2	7.3	6.8	7.2	7.3	7.3	6.8	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.19	0.21	0.26	0.23	0.34	0.23	0.32	0.34	0.19	0.24
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

岩坪（岩坪浄水場 岩坪配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.22	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28
天候	−	−	曇	晴	雨	晴	晴
気温	℃	−	14	23	24	30	30
水温	℃	−	15	22	22	28	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.8			1.9	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.4			8.1	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.9	9.3	8.9	8.9	8.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	34			34	
蒸発残留物	mg/L	500以下	80			101	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.39	0.26	0.29	0.26
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.19	R5.10.23	R5.11.20	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.19	R6.3.18	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	−	−	−
28	18	12	4	4	14	10	30	4	18
27	19	13	11	8	10	10	28	8	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	1.5			1.3			1.9	1.3	1.6
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			0.02			0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	8.0			7.9			8.4	7.9	8.1
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
8.7	8.4	8.8	8.3	8.2	8.7	9.0	9.3	8.2	8.7
	34			33			34	33	34
	78			90			101	78	87
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
0.30	0.20	0.25	0.37	0.27	0.31	0.27	0.39	0.20	0.29
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

上砂見（上砂見浄水場 上砂見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.22	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28
天候	−	−	曇	晴	雨	晴	晴
気温	℃	−	14	23	24	33	30
水温	℃	−	16	21	24	27	31
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2			<0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13			0.14	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18.8	18.5	16.5	18.1	18.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.4	9.8	9.6	9.4	9.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	53	53	48	51	54
蒸発残留物	mg/L	500以下	121			130	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.33	0.37	0.35	0.22	0.33
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.19	R5.10.23	R5.11.20	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.19	R6.3.18	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	−	−	−
27	18	11	3	4	15	9	33	3	18
27	20	13	12	8	11	11	31	8	18
0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.2			<0.2			<0.2	<0.2	<0.2
	0.11			0.13			0.14	0.11	0.13
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
18.0	17.8	18.0	17.8	17.5	17.5	17.3	18.8	16.5	17.9
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.2	9.1	9.8	9.0	9.1	9.3	9.6	9.8	9.0	9.4
51	52	52	55	53	54	53	55	48	52
	130			126			130	121	127
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.2	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	7.8	8.2	7.8	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.34	0.20	0.25	0.35	0.36	0.36	0.43	0.43	0.20	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

細見（細見浄水場 細見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.21
天候	−	−	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	15	19	22	29	29
水温	℃	−	14	19	23	24	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.11		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.08	0.07	0.05	0.05	0.04
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.4	11.3	10.4	10.9	10.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.011	0.011	0.008	0.009	0.006
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.4	11.3	11.0	11.8	11.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	46	46	43	45	45
蒸発残留物	mg/L	500以下			107		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1.2	0.8	1.0	0.9	0.6
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.37	0.40	0.27	0.24
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.11	R5.10.10	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11	最高	最低	平均
雨	雨	雨	曇	雨	晴	晴	−	−	−
25	17	9	13	5	6	12	29	5	17
26	20	15	10	6	5	6	29	5	16
1	0	2	0	0	1	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.2			<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
0.12			0.09			0.12	0.12	0.09	0.11
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.09			0.06			<0.06	0.09	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	0.04	0.11	0.15	0.09	0.15	0.08	0.15	<0.03	0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10.9	11.0	10.8	11.7	10.6	10.9	11.0	11.7	10.4	11.0
<0.005	0.009	0.012	0.013	0.014	0.017	0.013	0.017	<0.005	0.010
11.2	11.8	11.9	11.4	11.3	11.3	11.9	11.9	11.0	11.5
44	44	44	47	44	46	46	47	43	45
138			102			106	138	102	113
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.2	6.9	6.9	7.1	7.0	6.8	7.3	6.8	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	1.1	1.2	1.1	1.5	1.6	1.0	1.6	<0.5	1.0
<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.24	0.32	0.25	0.32	0.42	0.38	0.34	0.42	0.24	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

高路（高路浄水場 高路配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.21
天候	−	−	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	16	21	22	29	31
水温	℃	−	14	18	22	23	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.15		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17.3	18.0	16.1	16.8	16.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1	12.1	12.3	12.6	12.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	78	82	72	75	74
蒸発残留物	mg/L	500以下			164		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.59	0.51	0.43	0.40	0.21
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.11	R5.10.10	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11	最高	最低	平均
雨	雨	雨	曇	雨	晴	晴	−	−	−
25	18	9	13	4	7	12	31	4	17
25	20	15	11	7	6	7	28	6	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.2			<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
0.15			0.12			0.16	0.16	0.12	0.15
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.16			<0.06			<0.06	0.16	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
16.7	16.7	16.0	17.6	16.1	16.2	16.5	18.0	16.0	16.7
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
12.1	12.5	13.4	12.5	12.3	12.5	13.2	13.4	12.1	12.5
72	73	70	78	73	76	77	82	70	75
157			160			159	164	157	160
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.40	0.42	0.28	0.31	0.40	0.42	0.42	0.59	0.21	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

百谷（百谷浄水場 百谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.11	R5.5.17	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.23
天候	−	−	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	18	24	22	29	27
水温	℃	−	12	21	21	24	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.09		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			14.3		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.0	15.0	14.3	14.2	14.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			53		
蒸発残留物	mg/L	500以下			101		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.33	0.37	0.43	0.35	0.39
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.20	R5.10.16	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.14	R6.3.13	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	−	−	−
25	15	7	7	-2	5	7	29	-2	15
28	17	11	10	4	4	6	28	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.2			<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
0.09			<0.08			0.09	0.09	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
15.0			15.1			14.3	15.1	14.3	14.7
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
14.3	14.2	15.3	13.6	13.9	13.9	15.0	15.3	13.6	14.3
55			56			55	56	53	55
135			113			107	135	101	114
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.9	7.8	7.9	7.7	7.8	7.7	7.6	8.0	7.6	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.44	0.28	0.27	0.33	0.40	0.36	0.32	0.44	0.27	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

上原（明治浄水場 明治配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.21
天候	−	−	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	14	19	22	29	29
水温	℃	−	14	19	23	24	30
一般細菌	個/mL	100以下	4	0	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.9	7.8	8.5	8.2	8.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			21		
蒸発残留物	mg/L	500以下			41		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.003		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4	<0.3	0.3	0.5
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度	度	2度以下	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.28	0.21	0.32	0.21	0.20
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.11	R5.10.10	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11	最高	最低	平均
雨	雨	雨	曇	雨	晴	晴	−	−	−
25	17	9	13	5	6	11	29	5	17
27	23	15	12	7	6	6	30	6	17
0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4			0.3			0.4	0.4	<0.2	0.3
<0.08			0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
9.3			9.6			8.6	9.6	8.4	9.0
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.6	9.1	9.7	9.6	9.7	10.1	9.8	10.1	7.8	9.0
24			24			23	24	21	23
79			68			57	79	41	61
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							0.003	0.003	0.003
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
6.5	6.6	6.4	6.4	6.6	6.7	6.5	6.7	6.4	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.32	0.24	0.23	0.18	0.30	0.29	0.20	0.32	0.18	0.25
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

中砂見（神戸浄水場 神戸配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.22	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28
天候	−	−	曇	晴	雨	晴	晴
気温	℃	−	15	23	24	33	30
水温	℃	−	15	22	24	31	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13.3			13.1	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.7	12.1	11.7	11.4	11.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	61			62	
蒸発残留物	mg/L	500以下	123			124	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.27	0.23	0.34	0.40
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.19	R5.10.23	R5.11.20	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.19	R6.3.18	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	−	−	−
27	18	11	3	4	15	9	33	3	18
27	22	13	11	8	11	10	31	8	19
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.3			0.3	0.3	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12.9			12.5			13.3	12.5	13.0
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
11.5	11.2	12.2	11.1	11.3	11.6	12.1	12.2	11.1	11.6
	61			60			62	60	61
	130			123			130	123	125
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.4	7.2	7.4	7.2	7.0	7.2	7.0	7.4	7.0	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.24	0.30	0.35	0.25	0.31	0.41	0.38	0.41	0.23	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

御熊（御熊浄水場 御熊配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.3	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7
天候	−	−	晴	雨	曇	晴	曇
気温	℃	−	9	14	21	28	29
水温	℃	−	13	15	20	22	31
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.2			<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		27.8			26.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	18.3	17.7	17.3	17.2	17.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		66			59
蒸発残留物	mg/L	500以下		164			169
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.30	0.31	0.27	0.36
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	−	−	−
29	22	24	5	2	2	11	29	2	16
26	24	19	11	7	7	6	31	6	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.2			<0.2		<0.2	<0.2	<0.2
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		26.1			25.6		27.8	25.6	26.4
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
17.6	17.9	17.6	17.6	17.0	16.8	17.4	18.3	16.8	17.5
		62			63		66	59	63
		149			149		169	149	158
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.1	8.3	8.0	8.1	7.9	7.7	8.0	8.3	7.7	8.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.37	0.51	0.38	0.39	0.27	0.26	0.36	0.51	0.26	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（ウ）国府地域

原水

年１回検査を実施している水源

			山崎浄水場		楠城浄水場	荒舟浄水場
			山崎第1水源	山崎第2水源	楠城水源	荒舟水源
項目	単位	水道水の水質基準	R5.8.22	R5.8.22	R5.8.22	R5.10.18
天候	−	−	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	33	33	29	18
水温	℃	−	16	17	16	17
一般細菌	個/mL	100以下	1	10	16	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.003	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5	0.3	<0.1	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.1	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	0.14	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.9	8.1	34	8.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	0.019	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.0	8.1	7.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	52	43	40	40
蒸発残留物	mg/L	500以下	100	93	160	81
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	−	5.8-8.6	7.1	7.6	8.2	7.6
味	−	異常でないこと				
臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	8	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	3	<0.5



全自動固相抽出装置（有機物前処理室）

原水

雨滝浄水場 雨滝水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.7.19	R5.10.12	R6.1.10	平均
天候	−	−	曇	曇	晴	雨	−
気温	℃	−	21	27	18	3	17
水温	℃	−	15	15	15	11	14
一般細菌	個/mL	100以下		0			0
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.1			<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.41	0.44	0.52	0.45	0.46
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.2			0.2
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.04			0.04
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		68			68
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.018			0.018
塩化物イオン	mg/L	200以下		7.7			7.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		40			40
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	240	230	210	225
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.5	8.4	8.5	8.5	8.3
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	3	2	2	4	3
濁度	度	2度以下	1	0.6	1	2	1

原水

大石浄水場 大石水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.7.19	R5.10.12	R6.1.10	平均
天候	−	−	曇	曇	晴	雨	−
気温	℃	−	21	27	18	2	17
水温	℃	−	11	14	14	10	12
一般細菌	個/mL	100以下		0			0
大腸菌		検出されないこと		検出			検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.8			6.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		6.7			6.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		23			23
蒸発残留物	mg/L	500以下		61			61
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

上地浄水場 上地水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.5.17	R5.8.22	R5.11.14	R6.2.7	平均
天候	−	−	晴	晴	晴	雨	−
気温	℃	−	20	33	7	1	15
水温	℃	−	14	18	12	14	15
一般細菌	個/mL	100以下	0	6	0	0	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	0.022	<0.004	0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.13	0.15	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	36	33	37	38	36
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	0.006	0.007	0.008	0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	5.6	6.0	5.7	5.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	43	42	45	44	44
蒸発残留物	mg/L	500以下	140	150	150	150	148
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.1	8.0	8.1	8.3	8.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

神護浄水場 神護水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.5.10	R5.8.22	R5.11.8	R6.2.6	平均
天候	−	−	晴	晴	晴	雨	−
気温	℃	−	20	29	12	2	16
水温	℃	−	16	16	15	14	15
一般細菌	個/mL	100以下		9			9
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.1			<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.15			0.15
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1			0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		65			65
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.012			0.012
塩化物イオン	mg/L	200以下		8.4			8.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		58			58
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	300	230	220	243
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.3			0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.4	8.2	8.3	8.4	8.3
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

給水栓水

国府町高岡（山崎浄水場 清水配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.12	R5.5.17	R5.6.22	R5.7.13	R5.8.21
天候	−	−	雨	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	11	20	21	27	29
水温	℃	−	16	20	21	28	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					8.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.8	8.5	7.8	7.7	7.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					54
蒸発残留物	mg/L	500以下					110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.26	0.29	0.20	0.34
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.18	R5.11.14	R5.12.14	R6.1.23	R6.2.7	R6.3.12	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	晴	雨	雨	−	−	−
25	19	10	9	4	4	8	29	4	16
28	21	16	12	8	8	9	28	8	18
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							8.5	8.5	8.5
							<0.005	<0.005	<0.005
7.2	6.9	7.0	6.9	7.2	7.6	8.1	8.8	6.9	7.6
							54	54	54
							110	110	110
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.33	0.36	0.24	0.25	0.33	0.39	0.38	0.39	0.20	0.30
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町雨滝（雨滝浄水場 雨滝配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.5.10	R5.6.15	R5.7.5	R5.8.2
天候	−	−	曇	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	21	21	23	25	35
水温	℃	−	12	15	21	21	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	2	0	2	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				<0.1	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.40	0.42	0.43	0.63	0.43
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.2	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08			0.08	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	65			64	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.2	8.2	8.3	7.9	8.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				41	
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	240	230	230	230
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.33	0.28	0.15	0.34
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.7	R5.10.12	R5.11.8	R5.12.7	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	雨	雨	雨	−	−	−
25	18	16	10	2	2	5	35	2	17
23	19	16	8	6	4	6	25	4	15
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							<0.1	<0.1	<0.1
0.42	0.51	0.45	0.45	0.44	0.45	0.48	0.63	0.40	0.46
							0.2	0.2	0.2
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			0.08	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
	63			63			65	63	64
							<0.005	<0.005	<0.005
8.2	8.3	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.3	7.9	8.1
							41	41	41
240	220	210	210	210	220	220	240	210	223
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	8.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.38	0.36	0.43	0.40	0.45	0.45	0.43	0.45	0.15	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町栃本 （大石浄水場 大石配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.5.10	R5.6.15	R5.7.5	R5.8.2
天候	−	−	曇	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	21	21	23	25	35
水温	℃	−	14	15	21	25	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				6.5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.1	7.1	7.1	6.4	6.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				23	
蒸発残留物	mg/L	500以下				67	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.37	0.29	0.14	0.21
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.7	R5.10.12	R5.11.8	R5.12.7	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	雨	雨	雨	−	−	−
25	18	15	12	2	2	4	35	2	17
24	20	15	9	4	5	6	27	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.3	0.3	0.3
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							0.03	0.03	0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							6.5	6.5	6.5
							<0.005	<0.005	<0.005
7.3	7.0	6.6	6.9	6.9	7.7	7.6	7.7	6.4	7.0
							23	23	23
							67	67	67
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.26	0.26	0.35	0.39	0.35	0.42	0.33	0.42	0.14	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町楠城（楠城浄水場 楠城配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.5.10	R5.6.15	R5.7.5	R5.8.2
天候	−	−	曇	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	21	21	23	25	35
水温	℃	−	15	16	21	23	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					19
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.7	8.6	9.0	8.2	8.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					49
蒸発残留物	mg/L	500以下		110			120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.28	0.41	0.30	0.22	0.31
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.7	R5.10.12	R5.11.8	R5.12.7	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	雨	雨	雨	−	−	−
25	18	15	12	3	2	4	35	2	17
26	20	17	11	8	4	7	26	4	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							0.003	0.003	0.003
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.1	0.1	0.1
							0.08	0.08	0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							19	19	19
							<0.005	<0.005	<0.005
8.5	8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.0	8.1	8.4
							49	49	49
		110			120		120	110	115
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.28	0.44	0.39	0.39	0.47	0.40	0.32	0.47	0.22	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町神護（神護浄水場 神護配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.5.10	R5.6.15	R5.7.5	R5.8.2
天候	−	−	曇	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	21	19	23	25	33
水温	℃	−	14	17	21	25	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			0.08
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.015
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		60			63
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.8	8.9	9.1	8.9	9.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					61
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	230	240	230	240
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.9	8.0	7.8	7.8	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.39	0.25	0.22	0.26
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.7	R5.10.12	R5.11.8	R5.12.7	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	雨	雨	雨	−	−	−
25	17	12	12	3	2	4	33	2	16
28	21	18	11	6	5	7	28	5	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							<0.1	<0.1	<0.1
							0.14	0.14	0.14
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			0.21		0.21	<0.06	0.07
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.01			<0.01		0.015	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
		64			66		66	60	63
							<0.005	<0.005	<0.005
9.3	9.2	9.0	8.9	9.0	8.9	8.9	9.3	8.8	9.0
							61	61	61
240	230	230	230	220	230	230	240	220	231
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
8.1	8.0	8.1	7.8	7.7	7.7	7.7	8.1	7.7	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.39	0.38	0.26	0.29	0.33	0.30	0.33	0.39	0.22	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町上地（上地浄水場 上地配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.12	R5.5.17	R5.6.22	R5.7.13	R5.8.21
天候	−	−	雨	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	10	21	21	27	29
水温	℃	−	16	21	22	27	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.1			0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.14			0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			0.22
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		34			35
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.4	6.3	6.3	6.5	7.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		44			41
蒸発残留物	mg/L	500以下		160			150
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.1	8.0	7.9	7.8	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.28	0.40	0.19	0.36
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.18	R5.11.14	R5.12.14	R6.1.23	R6.2.7	R6.3.12	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	−	−	−
25	17	8	6	3	8	6	29	3	15
27	21	15	11	7	7	6	29	6	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		0.1	<0.1	<0.1
		0.13			0.16		0.16	0.13	0.14
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		0.22	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		35			34		35	34	35
		0.005			0.007		0.007	<0.005	<0.005
6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.7	6.4	7.4	6.3	6.5
		42			47		47	41	44
		150			153		160	150	153
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	7.8	8.2	8.2	7.8	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.51	0.45	0.40	0.34	0.28	0.50	0.35	0.51	0.19	0.38
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町荒舟（荒舟浄水場 荒舟配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.12	R5.5.17	R5.6.22	R5.7.13	R5.8.21
天候	−	−	雨	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	10	20	21	27	29
水温	℃	−	15	19	22	26	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.0	7.8	7.7	7.8	8.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.33	0.20	0.51	0.42	0.27
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.18	R5.11.14	R5.12.14	R6.1.23	R6.2.7	R6.3.12	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	晴	雨	雨	−	−	−
25	18	9	7	4	2	6	29	2	15
23	18	12	8	5	4	6	26	4	15
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4						0.4	0.4	0.4
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	8.9						8.9	8.9	8.9
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	8.2	7.5	7.7
	43						43	43	43
	84						84	84	84
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.29	0.34	0.32	0.38	0.42	0.4	0.46	0.51	0.2	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（エ）福部地域

原水

年１回検査を実施している水源

			蔵見浄水場	上野浄水場
			蔵見水源	上野水源
項目	単位	水道水の水質基準	R5.9.20	R5.9.20
天候	−	−	曇	曇
気温	℃	−	27	28
水温	℃	−	19	17
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		
クロロホルム	mg/L	0.06以下		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		
臭素酸	mg/L	0.01以下		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15.7	7.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.9	10.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	61	23
蒸発残留物	mg/L	500以下	155	89
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	6.8
味		異常でないこと		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1

原水

箭渓浄水場 箭渓水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.19	R5.9.20	R5.12.13	R6.3.13	平均
天候	−	−	曇	曇	曇	曇	−
気温	℃	−	24	26	8	6	16
水温	℃	−	17	17	15	15	16
一般細菌	個/mL	100以下		0			0
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.16			0.16
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.19			0.19
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		23.7			23.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		18.5			18.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		64			64
蒸発残留物	mg/L	500以下	152	169	145	140	152
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	7.1	7.2	7.2	7.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	0.1	0.2	0.8	0.3

給水栓水

福部町蔵見（蔵見浄水場 中配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.11	R5.5.17	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.23
天候	−	−	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	19	25	25	31	30
水温	℃	−	15	16	23	29	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			15.5		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.3	16.1	15.2	17.7	14.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			61		
蒸発残留物	mg/L	500以下			136		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.26	0.30	0.27	0.40
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.20	R5.10.16	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.14	R6.3.13	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	−	−	−
25	18	8	9	1	8	8	31	1	17
28	20	13	11	7	5	10	30	5	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.2			<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
<0.08			<0.08			0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
16.0			16.6			15.1	16.6	15.1	15.8
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
15.2	14.8	16.0	14.6	14.6	14.7	15.8	17.7	14.3	15.3
62			65			62	65	61	63
168			131			131	168	131	142
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.0	7.6	7.0	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.39	0.28	0.31	0.27	0.33	0.33	0.28	0.40	0.26	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福部町左近（上野浄水場 上野第１配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.11	R5.5.17	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.23
天候	−	−	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	20	26	24	32	30
水温	℃	−	15	19	23	26	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8.6		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.9	9.6	9.3	9.2	9.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			37		
蒸発残留物	mg/L	500以下			93		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.43	0.42	0.35	0.42
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.20	R5.10.16	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.14	R6.3.13	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	−	−	−
25	18	8	9	1	8	8	32	1	17
27	21	15	12	6	5	7	29	5	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.2			0.3			0.2	0.3	0.2	0.2
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.06			<0.06			<0.06	0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
9.1			8.9			8.7	9.1	8.6	8.8
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.2	9.2	9.9	9.0	9.1	9.0	9.7	9.9	8.9	9.3
40			39			38	40	37	39
110			88			79	110	79	93
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
0.45	0.42	0.45	0.30	0.37	0.44	0.32	0.45	0.30	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福部町箭渓（箭渓浄水場 箭渓八重原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.11	R5.5.17	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.23
天候	−	−	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	−	19	25	25	31	28
水温	℃	−	16	20	25	30	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5	0.6	0.6	<0.2	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.11		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			21.2		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	17.0	18.5	18.0	15.0	17.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			59		
蒸発残留物	mg/L	500以下	151	149	155	162	163
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.36	0.31	0.36	0.33
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.20	R5.10.16	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.17	R6.2.14	R6.3.13	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	−	−	−
25	17	8	8	1	8	7	31	1	17
28	22	12	14	8	9	8	30	8	19
1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.2	0.5
0.13			0.11			0.15	0.15	0.11	0.13
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.20			<0.06			<0.06	0.20	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
22.3			24.0			20.6	24.0	20.6	22.0
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
17.9	17.4	18.6	17.1	16.9	17.0	18.2	18.6	15.0	17.4
62			67			61	67	59	62
181	156	128	148	151	142	138	181	128	152
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.30	0.40	0.31	0.32	0.36	0.36	0.37	0.40	0.30	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（オ）　河原地域

河川表流水

曳田川（姫沼橋）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.5.24
天候	−	−	晴
気温	℃	−	16.3
水温	℃	−	18.0
一般細菌	個/mL	100以下	900
大腸菌	−	検出されないこと	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.007
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.27
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6 以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.56
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.28
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.007
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	21
蒸発残留物	mg/L	500以下	83
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	（※）<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9
ｐＨ値	−	5.8-8.6	7.1
味	−	異常でないこと	
臭気	−	異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	11
濁度	度	2度以下	12

（※）R5.9.21に実施

原水

年１回検査を実施している水源

			水根浄水場	北村浄水場	小河内浄水場	新田浄水場
			水根水源	北村水源	小河内水源	新田水源
項目	単位	水道水の水質基準	R5.5.24	R5.5.24	R5.5.24	R5.5.24
天候	−	−	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	16.3	16.3	16.3	16.3
水温	℃	−	17.1	15.4	15.4	12.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	11
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	0.002	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.45	0.25	0.30	0.32
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.21	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	0.03	<0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16.9	7.1	13.3	6.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.1	7.0	7.3	6.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	76	25	39	21
蒸発残留物	mg/L	500以下	160	67	108	84
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	(※1)<0.0005	(※2)<0.0005	(※2)<0.0005	(※1)<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.8	7.3	7.0
味		異常でないこと				
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.3

(※1)R5.9.21に実施　(※2)R5.10.3に実施

原水

曳田浄水場 曳田水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.5	R5.5.10	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1
天候	−	−	雨	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	16.0	23.4	22.6	26.1	30.2
水温	℃	−	14.8	13.2	16.0	17.8	26.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	1	10	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.8			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.10			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.3			8.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1	11.4	8.8	9.7	7.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		27			23
蒸発残留物	mg/L	500以下		76			78
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.5	0.3	0.5
ｐＨ値		5.8-8.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1

R5.9.5	R5.10.3	R5.11.6	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.5	最高	最低	平均
曇／雨	晴	曇	曇	曇	雨	雨	−	−	−
28.2	18.6	21.9	8.2	4.0	5.6	5.0	30.2	4.0	17.5
24.1	23.8	21.8	18.7	17.0	16.1	14.8	26.4	13.2	18.7
48	17	5	9	2	1	1	48	0	8
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.003			0.001		0.003	0.001	0.002
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.6			1.2		1.2	0.4	0.8
		0.10			0.11		0.11	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.3			10.4		12.3	8.5	10.4
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.2	10.0	12.2	10.5	10.9	11.0	11.5	12.2	7.2	10.2
		26			28		28	23	26
		76			59		78	59	72
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

原水

渡一木浄水場 渡一木水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.5	R5.5.10	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1
天候	−	−	雨	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	16.0	23.4	22.6	26.1	30.2
水温	℃	−	15.1	14.5	16.0	18.3	23.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	3	21	270	3
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2.1			1.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.11			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11.8			11.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.3	11.7	11.3	11.1	10.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		51			45
蒸発残留物	mg/L	500以下		116			109
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R5.9.5	R5.10.3	R5.11.6	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.5	最高	最低	平均
曇／雨	晴	曇	曇	曇	雨	雨	−	−	−
28.2	18.6	21.9	8.2	4.0	5.6	5.0	30.2	4.0	17.5
21.6	20.4	20.3	19.1	18.0	17.0	14.8	23.6	14.5	18.2
4	4	2	10	2	2	8	270	0	27
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		2.6			2.2		2.6	1.4	2.1
		<0.08			0.09		0.11	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		13.1			11.4		13.1	11.4	12.0
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
11.8	12.1	13.1	13.2	12.7	12.2	10.9	14.3	10.6	12.1
		66			54		66	45	54
		134			109		134	109	117
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.4	6.3	6.6	6.2	6.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1

原水

稲常浄水場 稲常水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.5	R5.5.10	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1
天候	−	−	雨	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	16.0	23.4	22.6	26.1	30.2
水温	℃	−	17.4	16.7	17.4	18.4	25.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	3	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.9			1.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.2			7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.8	12.0	13.0	10.7	10.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		52			41
蒸発残留物	mg/L	500以下		94			92
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R5.9.5	R5.10.3	R5.11.6	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.5	最高	最低	平均
曇／雨	晴	曇	曇	曇	雨	雨	−	−	−
28.2	18.6	21.9	8.2	4.0	5.6	5.0	30.2	4.0	17.5
20.4	19.8	19.9	18.5	16.8	18.5	17.6	25.5	16.7	18.9
4	7	10	19	0	0	4	19	0	4
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		1.0			0.9		1.2	0.9	1.0
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		8.3			8.1		8.3	7.7	8.1
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.3	10.6	11.3	11.8	11.0	10.7	10.8	13.0	8.3	11.1
		46			48		52	41	47
		89			95		95	89	93
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.2	6.1	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	6.2	6.0	6.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

落河内浄水場 落河内水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.5	R5.5.10	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1
天候	−	−	雨	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	16.0	23.4	22.6	26.1	30.2
水温	℃	−	9.0	10.9	12.7	15.0	20.9
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.8			6.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	6.8	6.3	6.6	6.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		20			22
蒸発残留物	mg/L	500以下		60			62
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R5.9.5	R5.10.3	R5.11.6	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.1	R6.3.5	最高	最低	平均
曇／雨	晴	曇	曇	雨	雨	雨	−	−	−
28.2	18.6	21.9	8.2	4.8	5.6	5.0	30.2	4.8	17.6
18.1	17.8	14.7	11.4	9.8	8.4	7.4	20.9	7.4	13.0
2	1	1	1	1	1	1	2	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4			0.5		0.5	0.3	0.4
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		6.4			5.4		6.6	5.4	6.1
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
6.9	6.2	6.6	7.0	6.9	7.2	7.1	7.2	6.2	6.8
		26			20		26	20	22
		49			46		62	46	54
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.6	6.5	6.7	6.5	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

給水栓水

河原町小畑（曳田浄水場 河原小畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.30	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28
天候	−	−	曇	曇	雨	晴	晴
気温	℃	−	12.6	18.4	23.5	29.8	29.5
水温	℃	−	16.2	21.0	23.1	30.1	28.9
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6			0.7	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			0.10	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.4			11.4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.3	11.2	10.2	9.9	7.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	22			25	
蒸発残留物	mg/L	500以下	63			81	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	7.1	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.30	0.39	0.33	0.43
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.27	R5.10.18	R5.11.29	R5.12.18	R6.1.15	R6.2.27	R6.3.26	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	雨	曇	雨	−	−	−
27.4	18.1	9.8	3.6	3.7	5.8	8.7	29.8	3.6	15.9
25.6	21.6	13.9	12.5	8.1	8.3	9.6	30.1	8.1	18.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001
	0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.6			0.7	0.4	0.6
	<0.08			0.10			0.10	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12.4			11.6			12.4	10.4	11.5
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
7.2	11.4	11.1	11.3	11.1	12.4	11.7	12.4	7.1	10.5
	25			26			26	22	25
	80			81			81	63	76
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.4	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	7.5	6.8	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
0.36	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.43	0.30	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町釜口（曳田浄水場 散岐配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.30	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28
天候	−	−	曇	曇	雨	晴	晴
気温	℃	−	12.6	18.4	23.5	29.8	29.5
水温	℃	−	16.8	22.3	24.2	32.2	31.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08			0.10	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.7			11.4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.0	11.2	10.6	9.4	9.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	23			24	
蒸発残留物	mg/L	500以下	55			79	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.57	0.41	0.40	0.38	0.32
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.27	R5.10.18	R5.11.29	R5.12.18	R6.1.15	R6.2.27	R6.3.26	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	雨	曇	雨	−	−	−
27.4	18.1	9.8	3.6	3.7	5.8	8.7	29.8	3.6	15.9
27.1	22.5	14.4	13.3	9.1	9.8	10.7	32.2	9.1	19.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.6			0.6	0.4	0.6
	<0.08			0.10			0.10	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12.4			11.7			12.4	10.7	11.6
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
10.3	11.5	11.0	11.2	11.1	12.3	11.7	12.3	9.4	10.9
	25			26			26	23	25
	81			74			81	55	72
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.9	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.34	0.34	0.33	0.33	0.30	0.35	0.30	0.57	0.30	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町布袋（曳田浄水場 曳田配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.30	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28
天候	−	−	曇	曇	雨	晴	晴
気温	℃	−	12.6	18.4	23.5	29.8	29.5
水温	℃	−	16.4	22.3	24.4	32.0	32.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09			0.10	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.2			11.5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.7	11.3	10.2	9.1	9.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	22			25	
蒸発残留物	mg/L	500以下	63			79	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.48	0.38	0.36	0.31
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.27	R5.10.18	R5.11.29	R5.12.18	R6.1.15	R6.2.27	R6.3.26	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	雨	曇	雨	−	−	−
27.4	18.1	9.8	3.6	3.7	5.8	8.7	29.8	3.6	15.9
27.9	23.4	15.0	14.1	9.8	10.0	10.4	32.1	9.8	19.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.6			0.6	0.4	0.6
	<0.08			0.10			0.10	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12.4			11.4			12.4	10.2	11.4
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
10.5	11.7	10.8	11.2	11.1	12.2	11.5	12.2	9.1	10.8
	25			25			25	22	24
	82			75			82	63	75
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.6	6.7	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.7	6.5	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.38	0.40	0.31	0.28	0.30	0.35	0.30	0.48	0.28	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町渡一木（渡一木浄水場 渡一木配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.12	R5.5.22	R5.6.15	R5.7.12	R5.8.14
天候	−	−	雨	晴	曇	曇	曇／雨
気温	℃	−	11.2	21.6	22.7	31.1	27.7
水温	℃	−	14.7	17.0	18.3	20.8	24.9
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.5			1.8	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			0.10	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.9			11.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	13.7	13.1	11.4	11.4	11.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	55			47	
蒸発残留物	mg/L	500以下	126			122	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.66	0.60	0.41	0.47	0.39
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.12	R6.1.29	R6.2.6	R6.3.14	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨	晴	曇	晴	−	−	−
27.9	16.6	14.3	13.7	2.3	4.1	8.9	31.1	2.3	16.8
24.8	21.7	19.9	16.3	8.9	9.6	10.2	24.9	8.9	17.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	2.1			2.2			2.5	1.8	2.2
	<0.08			0.10			0.10	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12.2			11.5			12.2	11.5	11.8
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
11.1	11.3	11.6	12.0	11.9	12.2	12.0	13.7	11.1	12.0
	50			52			55	47	51
	117			110			126	110	119
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.35	0.44	0.35	0.40	0.45	0.51	0.49	0.66	0.35	0.46
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町小倉（水根浄水場 小倉配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.24	R5.5.8	R5.6.22	R5.7.18	R5.8.29
天候	−	−	曇	雨	雨	晴	晴
気温	℃	−	12.2	12.8	22.7	29.3	30.5
水温	℃	−	17.7	18.4	25.7	32.0	29.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.45			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		17.4			17.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	10.0	9.6	9.8	9.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		78			76
蒸発残留物	mg/L	500以下		141			157
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.38	0.33	0.36	0.25
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.19	R5.10.12	R5.11.20	R5.12.12	R6.1.29	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
晴	晴	曇	雨	晴	雨	晴	−	−	−
28.8	16.7	10.8	13.7	2.3	9.7	8.9	30.5	2.3	16.5
27.7	23.4	14.2	13.3	9.2	10.5	9.1	32.0	9.1	19.2
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.5			0.4		0.5	0.4	0.4
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		16.5			16.4		17.4	16.4	16.9
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
9.8	9.6	10.4	9.6	9.7	9.6	10.4	10.4	9.6	9.9
		76			77		78	76	77
		134			165		165	134	149
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.0	7.3	7.3	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.32	0.20	0.31	0.25	0.30	0.25	0.39	0.39	0.25	0.30
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町稲常（稲常浄水場 稲常配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.13	R4.5.18	R4.6.7	R4.7.13	R4.8.4
天候	−	−	晴	晴	雨	雨	晴
気温	℃	−	20.6	26.0	15.1	25.0	32.1
水温	℃	−	19.5	19.1	21.1	24.4	27.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001			0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.89			0.90	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.9			7.2	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.6	9.9	10.8	10.0	8.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	49			41	
蒸発残留物	mg/L	500以下	96			109	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.47	0.35	0.38	0.43
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R4.9.5	R4.10.11	R4.11.16	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.6	R5.3.8	最高	最低	平均
晴	曇	曇	雨／曇	晴	晴	晴	−	−	−
32.4	16.9	16.7	6.1	5.9	5.2	14.8	32.4	5.2	18.1
24.5	17.8	14.2	12.6	8.7	6.7	10.1	27.2	6.7	17.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.87			0.72			0.90	0.72	0.85
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	8.1			8.4			8.4	7.2	7.9
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
13.2	10.3	11.1	10.6	10.5	10.7	11.4	13.2	8.7	10.6
	45			50			50	41	46
	112			100			112	96	104
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.46	0.50	0.52	0.54	0.54	0.57	0.55	0.57	0.35	0.48
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町弓河内（北村浄水場 北村配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.24	R5.5.8	R5.6.22	R5.7.18	R5.8.29
天候	−	−	曇	雨	雨	晴	晴
気温	℃	−	12.2	12.8	22.7	29.3	30.5
水温	℃	−	16.7	17.3	22.6	28.2	28.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.6			7.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	6.8	6.5	6.7	6.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		26			25
蒸発残留物	mg/L	500以下		82			78
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.8
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.44	0.41	0.44	0.41
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.19	R5.10.12	R5.11.20	R5.12.12	R6.1.29	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
晴	晴	曇	雨	晴	雨	晴	−	−	−
28.8	16.7	10.8	13.7	2.3	9.7	8.9	30.5	2.3	16.5
26.7	21.2	14.5	13.3	9.3	10.7	9.0	28.6	9.0	18.2
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.3			0.3		0.3	0.2	0.3
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		0.07			<0.02		0.07	<0.02	0.03
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		7.5			7.3		7.6	7.3	7.4
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
6.7	6.6	7.0	6.5	6.7	6.6	7.2	7.2	6.5	6.7
		26			26		26	25	26
		66			83		83	66	77
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	7.7	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.46	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.45	0.46	0.35	0.41
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町神馬（小河内浄水場 神馬配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.24	R5.5.8	R5.6.22	R5.7.18	R5.8.29
天候	−	−	曇	雨	雨	晴	晴
気温	℃	−	12.2	12.8	22.7	29.3	30.5
水温	℃	−	15.6	16.7	22.7	29.9	29.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.20			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13.8			12.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.2	7.4	7.1	7.3	7.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		39			36
蒸発残留物	mg/L	500以下		94			103
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.32	0.33	0.34	0.31	0.27
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.19	R5.10.12	R5.11.20	R5.12.12	R6.1.29	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
晴	晴	曇	雨	晴	雨	晴	−	−	−
28.8	16.7	10.8	13.7	2.3	9.7	8.9	30.5	2.3	16.5
25.1	19.0	11.3	10.8	6.3	8.8	6.8	29.9	6.3	16.8
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4			0.4		0.4	0.3	0.4
		0.18			0.18		0.20	<0.08	0.14
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.2			12.5		13.8	12.2	12.8
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.3	7.1	7.4	7.0	7.2	7.2	7.8	7.8	7.0	7.3
		35			38		39	35	37
		79			100		103	79	94
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.1	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	8.1	7.6	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.31	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.41	0.41	0.27	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町北村（落河内浄水場 落河内配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.30	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28
天候	−	−	曇	曇	雨	晴	晴
気温	℃	−	12.6	18.4	23.5	29.8	29.5
水温	℃	−	13.5	19.2	20.7	27.7	27.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4			0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			0.004	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.1			6.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	7.2	6.6	6.6	6.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	19			21	
蒸発残留物	mg/L	500以下	55			63	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	6.8	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.38	0.28	0.35	0.48
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.27	R5.10.18	R5.11.29	R5.12.18	R6.1.15	R6.2.27	R6.3.26	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	雨	曇	雨	−	−	−
27.4	18.1	9.8	3.6	3.7	5.8	8.7	29.8	3.6	15.9
21.5	17.4	9.7	8.7	4.5	5.4	7.7	27.7	4.5	15.3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.4			0.4	0.4	0.4
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	0.004			<0.003			0.004	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.7			5.5			6.7	5.5	6.3
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.3	7.3	6.6	6.9
	26			21			26	19	22
	54			45			63	45	54
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.28	0.43	0.45	0.40	0.30	0.40	0.25	0.48	0.25	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町小河内（新田浄水場 新田配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.24	R5.5.8	R5.6.22	R5.7.18	R5.8.29
天候	−	−	曇	雨	雨	晴	晴
気温	℃	−	12.2	12.8	22.7	29.3	30.5
水温	℃	−	13.3	14.5	19.6	25.8	23.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4			0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.0			7.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9	7.1	6.9	7.2	6.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		22			22
蒸発残留物	mg/L	500以下		72			64
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.4	0.6	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.6
濁度	度	2度以下	0.2	<0.1	0.1	<0.1	0.4
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.32	0.39	0.42	0.44
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.19	R5.10.12	R5.11.20	R5.12.12	R6.1.29	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
晴	晴	曇	雨	晴	雨	晴	−	−	−
28.8	16.7	10.8	13.7	2.3	9.7	8.9	30.5	2.3	16.5
22.8	16.8	10.8	10.3	7.7	7.5	7.1	25.8	7.1	15.0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4			0.4		0.4	0.3	0.4
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		0.007			<0.003		0.007	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		7.2			6.8		7.2	6.8	7.0
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
6.9	6.9	7.1	6.6	7.2	7.0	7.9	7.9	6.6	7.0
		22			21		22	21	22
		64			62		72	62	66
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							0.002	0.002	0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3
7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.6	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
0.48	0.35	0.40	0.30	0.45	0.35	0.51	0.51	0.30	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（カ）用瀬地域

原水

年１回検査を実施している水源

			用瀬浄水場	大村浄水場	樟原浄水場
			用瀬水源	大村水源	樟原水源
項目	単位	水道水の水質基準	R4.8.23	R4.9.26	R4.9.26
天候	−	−	曇	晴	晴
気温	℃	−	31.5	27.5	26.5
水温	℃	−	19.5	24.0	26.0
一般細菌	個/mL	100以下	32	53	3
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8	1.3	0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18	7.5	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	27	6.3	7.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	33	31	23
蒸発残留物	mg/L	500以下	100	74	68
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.2	6.4	6.2
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

上安蔵浄水場	屋住浄水場	江波浄水場
上安蔵水源	屋住水源	江波水源
R4.10.25	R4.10.25	R4.8.23
雨	雨	曇
11.0	12.5	27.0
14.5	17.0	19.5
11	0	150
検出せず	検出せず	検出
<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.002	0.005
<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001
0.3	0.3	0.3
0.17	0.17	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	0.03
<0.03	0.05	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1
5.4	5.5	5.0
<0.005	<0.005	<0.005
5.5	5.2	5.3
15	16	12
40	41	42
<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	0.7
6.4	6.5	7.2
異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	5
<0.5	<0.5	<0.5

原水

社中央浄水場 社中央水源

項目	単位	水道水の水質基準	R4.4.27			R4.7.27	R4.8.23
天候	−	−	雨			晴	曇
気温	℃	−	17.0			27.5	29.5
水温	℃	−	14.0			20.0	21.0
一般細菌	個/mL	100以下				73	
大腸菌		検出されないこと				検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.13	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				5.1	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下				4.9	
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				10	
蒸発残留物	mg/L	500以下				35	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				0.6	
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2			7.1	7.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと				異常なし	
色度	度	5度以下	6			4	5
濁度	度	2度以下	0.8			<0.5	0.7

R4.9.26	R4.10.25			R5.1.24			最高	最低	平均
晴	雨			雪			−	−	−
24.5	12.0			5.0			29.5	5.0	19.3
17.5	11.0			5.0			21.0	5.0	14.8
									73
									検出
									<0.0003
									<0.00005
									<0.001
									<0.001
									<0.001
									<0.002
									<0.004
									<0.001
									0.4
									0.13
									<0.1
									<0.0002
									<0.005
									<0.004
									<0.002
									<0.001
									<0.001
									<0.001
									<0.1
	0.05			<0.02			0.05	<0.02	0.03
									<0.03
									<0.1
									5.1
									<0.005
									4.9
									10
									35
									<0.02
									<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
									<0.005
									<0.0005
									0.6
7.1	7.0			7.0			7.2	7.0	7.1
									異常なし
3	7			2			7	2	5
<0.5	0.8			<0.5			0.8	<0.5	<0.5

給水栓水

用瀬町用瀬（用瀬浄水場 用瀬配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.1
天候	−	−	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	22.0	21.0	31.0	33.0	36.0
水温	℃	−	16.6	18.6	23.7	26.1	31.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					15
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	32	40	28	25	19
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					33
蒸発残留物	mg/L	500以下					99
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.49	0.29	0.42	0.41	0.43
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	−	−	−
30.0	25.0	18.0	16.0	6.0	7.5	7.0	36.0	6.0	21.0
30.5	24.9	18.9	12.6	8.0	6.3	7.6	31.1	6.3	18.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							0.002	0.002	0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							1.0	1.0	1.0
							0.13	0.13	0.13
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							15	15	15
							<0.005	<0.005	<0.005
13	8.9	8.5	10	13	17	22	40	8.5	20
							33	33	33
							99	99	99
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.5	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.3	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.31	0.39	0.31	0.5	0.4	0.43	0.48	0.5	0.29	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町鷹狩（大村浄水場 大村配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.1
天候	−	−	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	22.0	19.0	31.0	33.0	36.0
水温	℃	−	13.8	15.6	21.4	23.8	29.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	13	9.5	8.0	7.3	6.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.54	0.40	0.46	0.41	0.51
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	−	−	−
30.0	26.0	16.0	14.5	6.0	8.0	5.5	36.0	5.5	20.6
27.4	21.0	18.4	11.6	10.1	9.2	6.5	29.2	6.5	17.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
0.001							0.001	0.001	0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.6							0.6	0.6	0.6
0.13							0.13	0.13	0.13
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
7.4							7.4	7.4	7.4
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
7.0	7.7	7.0	7.7	8.7	12	13	13	6.4	8.9
24							24	24	24
66							66	66	66
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.42	0.49	0.46	0.60	0.38	0.46	0.44	0.60	0.38	0.46
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町宮原（樟原浄水場 樟原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.1
天候	−	−	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	21.5	21.5	31.0	33.0	36.0
水温	℃	−	14.9	17.3	23.4	25.6	30.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	3
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.46	0.49	0.42	0.44	0.44
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	−	−	−
31.0	25.0	19.0	15.5	8.0	6.5	10.5	36.0	6.5	21.5
23.4	20.0	16.7	11.1	7.7	5.0	5.8	30.1	5.0	16.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4							0.4	0.4	0.4
0.13							0.13	0.13	0.13
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
8.0							8.0	8.0	8.0
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
6.8	6.9	6.8	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3	6.8	7.0
17							17	17	17
63							63	63	63
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	6.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.61	0.58	0.48	0.52	0.41	0.50	0.45	0.61	0.41	0.48
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町安蔵（社中央浄水場 社中央配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.1
天候	−	−	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	22.0	22.0	32.0	32.0	36.0
水温	℃	−	11.9	15.3	19.5	22.0	25.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.09	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			0.024	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.007	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.032	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.017	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.007	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				5.2	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	5.4	5.4	5.0	5.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				8.4	
蒸発残留物	mg/L	500以下				38	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	1.1	0.5
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.55	0.44	0.39	0.35	0.53
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	−	−	−
29.0	26.0	17.0	15.0	7.0	6.0	11.0	36.0	6.0	21.3
25.1	20.4	13.9	8.5	6.1	4.9	5.4	25.1	4.9	14.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							0.09	0.09	0.09
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	0.011			<0.006			0.024	<0.006	0.009
	0.003			<0.003			0.007	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.021			<0.01			0.032	<0.01	0.010
	0.010			<0.003			0.017	<0.003	0.007
	0.007			<0.003			0.007	<0.003	0.004
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.2	5.2	5.2
							<0.005	<0.005	<0.005
5.5	5.3	5.4	5.4	5.5	5.4	5.3	5.5	5.0	5.4
							8.4	8.4	8.4
							38	38	38
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.5	0.5	0.4	0.3	<0.3	0.5	0.5	1.1	<0.3	0.5
7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.49	0.53	0.57	0.54	0.52	0.56	0.51	0.57	0.35	0.50
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町安蔵（上安蔵浄水場 上安蔵配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.1
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	23.0	23.5	33.0	33.0	37.0
水温	℃	−	14.6	16.3	21.6	24.1	28.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15			0.16	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.9	5.8	5.6	5.1	5.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.6	6.6	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.46	0.42	0.38	0.41	0.38
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	−	−	−
29.0	26.0	19.0	13.5	8.0	5.5	13.0	37.0	5.5	22.0
26.9	22.3	16.3	9.6	7.1	5.3	6.3	28.7	5.3	16.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4						0.4	0.4	0.4
	0.15			0.18			0.18	0.15	0.16
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	6.4						6.4	6.4	6.4
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
5.6	5.5	5.5	5.6	5.8	5.8	5.6	5.9	5.1	5.6
	17						17	17	17
	47						47	47	47
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.40	0.47	0.51	0.56	0.43	0.48	0.46	0.56	0.38	0.45
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町屋住（屋住浄水場 屋住配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.1
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	23.0	23.0	33.0	30.0	36.0
水温	℃	−	14.9	16.9	21.3	24.8	29.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.3	5.8	5.5	5.1	5.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.52	0.49	0.52	0.48	0.46
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	−	−	−
28.0	25.0	16.5	14.0	6.0	5.0	11.0	36.0	5.0	20.9
28.8	24.3	17.3	10.2	6.7	5.2	4.5	29.2	4.5	17.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	0.003						0.003	0.003	0.003
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3						0.3	0.3	0.3
	0.13						0.13	0.13	0.13
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	5.5						5.5	5.5	5.5
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
5.2	5.1	5.2	5.3	6.3	6.3	6.1	6.3	5.1	5.6
	14						14	14	14
	44						44	44	44
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.37	0.34	0.38	0.45	0.40	0.49	0.54	0.54	0.34	0.45
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町江波（江波浄水場 江波配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.1
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	22.0	20.5	28.0	31.0	34.0
水温	℃	−	15.8	18.6	21.6	23.3	29.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.003			0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			0.015
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011			0.027
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.009
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					5.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.5	5.7	5.6	5.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					12
蒸発残留物	mg/L	500以下					42
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	1.1	0.6
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	1	2	1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.37	0.46	0.32	0.39	0.35
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
雨	曇	晴	晴	曇	曇	曇	−	−	−
26.0	25.0	16.0	15.5	4.0	3.5	6.0	34.0	3.5	19.3
26.4	23.2	15.2	9.3	5.7	4.7	5.3	29.7	4.7	16.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		0.015	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.027	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		0.003			<0.003		0.009	<0.003	0.004
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.4	5.4	5.4
							<0.005	<0.005	<0.005
5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.8	5.5	5.6
							12	12	12
							42	42	42
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	0.4	0.5
6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.40	0.59	0.20	0.54	0.43	0.56	0.41	0.59	0.20	0.42
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（キ）佐治地域

原水

年１回検査を実施している水源

項目	単位	水道水の水質基準	中島浄水場 中島水源 R5.6.21	中佐治浄水場 中佐治水源 R5.10.11	津無浄水場 津無水源 R5.7.12
天候	－	－	雨	晴	晴
気温	℃	－	23	16	29
水温	℃	－	17	13	18
一般細菌	個/mL	100以下	12	4	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6	0.2	0.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.2	5.4	13
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.4	4.7	7.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	30	21	41
蒸発残留物	mg/L	500以下	80	60	110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.3	7.5	8.3
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

津野浄水場	大水浄水場	畑浄水場	つく谷浄水場	余戸浄水場	河本浄水場	万蔵浄水場
津野第３水源	大水水源	畑水源	つく谷水源	余戸水源	河本水源	万蔵水源
R5.10.11	R5.9.25	R5.5.29	R5.9.25	R5.4.24	R5.5.29	R5.6.21
晴	曇	雨	曇	曇	雨	雨
16	22	20	22	11	19	21
16	14	13	18	10	15	15
35	3	0	6	0	2	2
検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3	0.4	0.2	0.2	0.6	0.4	0.5
<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
5.5	5.7	4.9	5.1	4.0	4.6	4.9
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
5.4	5.7	5.8	4.5	3.4	4.6	5.6
23	24	15	19	15	14	17
62	53	52	55	52	53	55
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.4	6.8	7.2	7.6	7.2	7.1	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

華立浄水場 華立水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.21	R5.9.26	R5.12.18	R6.3.14	平均
天候	−	−	曇	曇	曇	晴	−
気温	℃	−	21	22	3	8	14
水温	℃	−	17	18	14	15	16
一般細菌	個/mL	100以下	2				2
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4				0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08				0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	<0.02	0.07	0.05	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	27				27
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0				7.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	18				18
蒸発残留物	mg/L	500以下	120				120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.7	8.6	8.6	8.7	8.7
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	1	1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

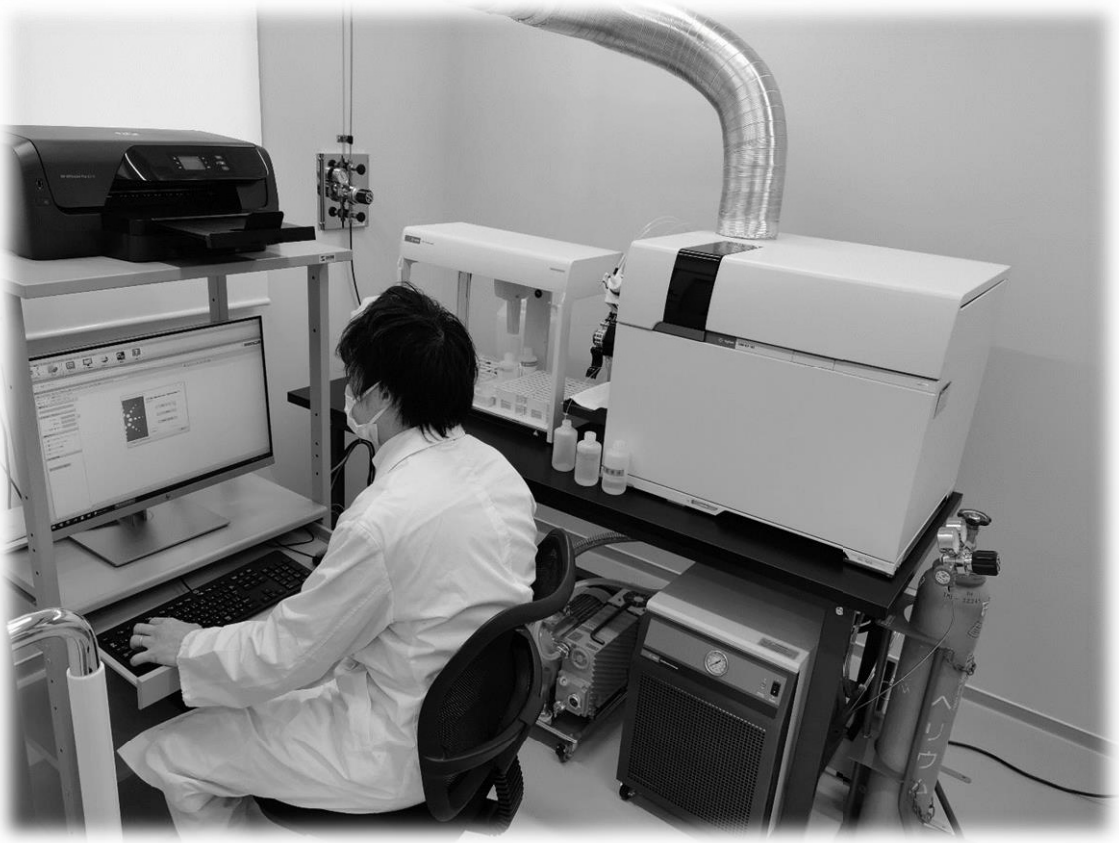
西加茂浄水場 西加茂水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.5.29	R5.8.30	R5.11.27	R6.2.26	平均
天候	−	−	雨	晴	晴	雨	−
気温	℃	−	20	30	11	4	16
水温	℃	−	14	20	16	8	15
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002				0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4	1.5	1.8	1.2	1.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.1				4.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.9				4.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	19				19
蒸発残留物	mg/L	500以下	47				47
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

尾際浄水場 尾際水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.24	R5.7.26	R5.10.25	R6.1.25	平均
天候	−	−	曇	晴	晴	雪	−
気温	℃	−	11	33	16	-2	15
水温	℃	−	10	16	15	8	12
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006				0.006
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3				0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	<0.08	0.12	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10				10
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	0.027	<0.005	0.007
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1				6.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	36				36
蒸発残留物	mg/L	500以下	86				86
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	6.5	6.8	7.0	6.8
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5



ICP-MS（ICP-MS分析室）

給水栓水

佐治町古市（華立浄水場・中島浄水場 古市配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.20	R5.5.11	R5.6.6	R5.7.11	R5.8.3
天候	−	−	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	−	20	18	22	28	32
水温	℃	−	15	16	21	23	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.4		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			25		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	7.6	7.4	7.4	7.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			18		
蒸発残留物	mg/L	500以下			100		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.24	0.27	0.48	0.39
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.8	R6.3.6	最高	最低	平均
曇	雨	晴	晴	雪	曇	雨	−	−	−
25	19	17	4	1	2	6	32	1	16
27	17	17	8	5	5	6	29	5	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							25	25	25
							<0.005	<0.005	<0.005
7.4	7.2	7.2	7.3	8.3	9.3	8.8	9.3	7.1	7.7
							18	18	18
100			100			110	110	100	103
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.25	0.42	0.29	0.20	0.40	0.44	0.37	0.48	0.20	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加瀬木（中佐治浄水場 中佐治第２配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.20	R5.5.11	R5.6.6	R5.7.11	R5.8.3
天候	−	−	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	−	19	15	22	27	31
水温	℃	−	15	16	20	23	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.1	5.6	5.1	5.3	4.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.40	0.35	0.36	0.42
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.8	R6.3.6	最高	最低	平均
曇	雨	晴	晴	雪	曇	雨	−	−	−
25	19	15	4	0	2	5	31	0	15
24	18	16	6	4	4	5	26	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.2						0.2	0.2	0.2
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	5.6						5.6	5.6	5.6
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
5.0	4.8	4.8	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6	4.8	5.1
	22						22	22	22
	59						59	59	59
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.43	0.49	0.26	0.43	0.35	0.43	0.54	0.54	0.26	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加茂（西加茂浄水場 西加茂配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.20	R5.8.29
天候	−	−	曇	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	16	19	24	25	31
水温	℃	−	13	16	19	23	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.1	0.8	0.4	0.6	2.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4.7			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	5.3	4.9	4.6	8.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		23			
蒸発残留物	mg/L	500以下		62			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.45	0.33	0.21	0.31
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.13	R5.10.19	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.24	R6.2.15	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雪	晴	曇	−	−	−
24	18	14	12	-2	9	7	31	-2	16
24	18	15	10	6	6	5	25	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							0.002	0.002	0.002
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
1.0	0.9	0.9	2.0	1.8	1.3	1.1	2.0	0.4	1.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							4.7	4.7	4.7
							<0.005	<0.005	<0.005
7.0	5.8	5.7	5.9	6.3	6.7	6.5	8.8	4.6	6.2
							23	23	23
							62	62	62
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.31	0.35	0.23	0.35	0.22	0.24	0.46	0.46	0.21	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町津無（津無浄水場 津無配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.20	R5.5.11	R5.6.6	R5.7.11	R5.8.3
天候	−	−	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	−	20	15	21	28	31
水温	℃	−	14	16	19	22	26
一般細菌	個/mL	100以下	16	0	0	8	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.8	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				12	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				42	
蒸発残留物	mg/L	500以下				95	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.42	0.20	0.28	0.38
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.8	R6.3.6	最高	最低	平均
曇	雨	晴	晴	雪	曇	雨	−	−	−
25	18	16	5	1	2	5	31	1	16
24	19	16	10	6	6	7	26	6	15
0	0	0	0	0	0	0	16	0	2
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.8	0.8	0.8
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			0.03			0.03	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							12	12	12
							<0.005	<0.005	<0.005
7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.6	7.8
							42	42	42
							95	95	95
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.1	8.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.38	0.40	0.32	0.24	0.23	0.31	0.29	0.42	0.20	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町津野（津野浄水場 津野第１配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.20	R5.5.11	R5.6.6	R5.7.11	R5.8.3
天候	－	－	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	－	20	16	22	28	32
水温	℃	－	15	14	18	22	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.7	5.8	5.8	6.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.41	0.41	0.50	0.39
水質基準	－	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.8	R6.3.6	最高	最低	平均
曇	雨	晴	晴	雪	曇	雨	−	−	−
25	18	16	5	0	2	5	32	0	16
25	17	16	9	6	5	8	25	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3						0.3	0.3	0.3
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	0.14			<0.06			0.14	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	5.8						5.8	5.8	5.8
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
6.0	5.7	5.6	5.5	5.6	5.6	5.8	6.2	5.5	5.8
	23						23	23	23
	69						69	69	69
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.61	0.40	0.76	0.24	0.26	0.22	0.28	0.76	0.22	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加茂（大水浄水場 大水配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.20	R5.8.29
天候	−	−	曇	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	15	17	23	23	31
水温	℃	−	15	18	19	25	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.8	5.9	5.6	6.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.36	0.34	0.35	0.45
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.13	R5.10.19	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.24	R6.2.15	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雪	晴	曇	−	−	−
24	17	12	12	-1	10	8	31	-1	16
19	17	15	11	6	6	7	27	6	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4							0.4	0.4	0.4
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
5.7							5.7	5.7	5.7
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
5.8	5.8	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	6.0	5.6	5.8
23							23	23	23
61							61	61	61
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.29	0.32	0.25	0.30	0.21	0.26	0.29	0.45	0.21	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町畑（畑浄水場 畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.20	R5.8.29
天候	−	−	曇	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	15	17	23	23	31
水温	℃	−	13	17	21	24	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.2			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.3			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1	6.6	6.0	6.0	6.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		15			
蒸発残留物	mg/L	500以下		53			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.26	0.22	0.10	0.25
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.13	R5.10.19	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.24	R6.2.15	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雪	晴	曇	−	−	−
24	17	13	12	-1	10	8	31	-1	16
23	16	17	10	5	6	5	28	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.3	5.3	5.3
							<0.005	<0.005	<0.005
5.6	5.4	5.2	5.5	6.4	6.1	6.4	6.6	5.2	5.9
							15	15	15
							53	53	53
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.20	0.37	0.22	0.26	0.21	0.20	0.12	0.37	0.10	0.23
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町つく谷（つく谷浄水場 つく谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.20	R5.8.29
天候	−	−	曇	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	15	17	23	23	31
水温	℃	−	13	15	19	22	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.8	4.7	4.7	4.6	4.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.8	7.8	7.6	7.8	7.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.28	0.31	0.17	0.77
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.13	R5.10.19	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.24	R6.2.15	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雪	晴	曇	−	−	−
24	17	14	12	-1	10	8	31	-1	16
22	16	16	11	3	7	7	27	3	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.2							0.2	0.2	0.2
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
5.0							5.0	5.0	5.0
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.6	4.8	4.9	4.4	4.6
19							19	19	19
64							64	64	64
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.34	0.37	0.23	0.29	0.23	0.39	0.32	0.77	0.17	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町余戸（余戸浄水場 余戸配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.20	R5.8.29
天候	−	−	曇	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	15	17	24	23	32
水温	℃	−	14	16	20	23	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.2				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	15				
蒸発残留物	mg/L	500以下	61				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.32	0.43	0.41	0.47
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.13	R5.10.19	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.24	R6.2.15	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雪	晴	曇	−	−	−
24	16	14	12	-2	10	8	32	-2	16
23	16	14	9	5	6	5	24	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.6	0.6	0.6
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							4.2	4.2	4.2
							<0.005	<0.005	<0.005
3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	4.6	4.6	3.4	3.5
							15	15	15
							61	61	61
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.4	7.0	7.4	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.55	0.81	0.33	0.60	0.10	0.56	0.27	0.81	0.10	0.43
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町河本（河本浄水場 河本配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.20	R5.8.29
天候	−	−	曇	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	16	18	23	23	32
水温	℃	−	13	17	16	18	20
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.0			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.9	4.7	4.8	4.5	5.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		14			
蒸発残留物	mg/L	500以下		48			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.28	0.30	0.28	0.45
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.13	R5.10.19	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.24	R6.2.15	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雪	晴	曇	−	−	−
24	18	14	12	-2	10	8	32	-2	16
23	18	15	11	8	9	7	23	7	15
12	0	0	0	0	0	0	12	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.0	5.0	5.0
							<0.005	<0.005	<0.005
4.8	4.7	4.6	4.6	4.8	4.9	5.2	5.2	4.5	4.8
							14	14	14
							48	48	48
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.24	0.40	0.33	0.45	0.38	0.37	0.35	0.45	0.24	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町尾際（尾際浄水場 尾際配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.20	R5.8.29
天候	−	−	曇	晴	晴	曇	晴
気温	℃	−	16	19	23	23	32
水温	℃	−	14	16	19	24	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005			0.006	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.5				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.2	6.1	6.1	5.7	6.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	39				
蒸発残留物	mg/L	500以下	85			81	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.49	0.45	0.36	0.34	0.45
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.13	R5.10.19	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.24	R6.2.15	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雪	晴	曇	−	−	−
24	16	14	12	-3	8	7	32	-3	16
23	16	15	10	1	4	3	26	1	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	0.006			0.004			0.006	0.004	0.005
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
0.16	0.22	0.24	0.16	0.14	0.14	0.11	0.24	0.11	0.15
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.5	7.5	7.5
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
5.8	5.9	5.8	7.5	16	16	16	16	5.7	8.6
							39	39	39
	100			100			100	81	92
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.3	7.4	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.2	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.24	0.35	0.34	0.38	0.29	0.39	0.41	0.49	0.24	0.37
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加茂（万蔵浄水場 万蔵配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.20	R5.5.11	R5.6.6	R5.7.11	R5.8.3
天候	−	−	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	−	19	16	22	27	31
水温	℃	−	13	18	18	21	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.6		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5.1		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.0	5.9	6.0	5.7	5.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			18		
蒸発残留物	mg/L	500以下			54		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.31	0.35	0.26	0.31
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.6	R5.10.10	R5.11.7	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.8	R6.3.6	最高	最低	平均
曇	雨	晴	晴	雪	曇	雨	−	−	−
25	18	15	4	0	2	5	31	0	15
27	19	16	7	2	5	5	27	2	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.6	0.6	0.6
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.1	5.1	5.1
							<0.005	<0.005	<0.005
5.6	5.4	5.5	5.5	5.9	7.4	7.8	7.8	5.4	6.0
							18	18	18
							54	54	54
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.21	0.46	0.30	0.23	0.30	0.41	0.35	0.46	0.21	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（ク）気高地域

原水

年１回検査を実施している浄水場、水源地

			下光元浄水場	宝木浄水場	宿浄水場
			下光元水源	宝木水源	宿水源
項目	単位	水道水の水質基準	R5.10.17	R5.7.25	R5.7.25
天候	−	−	晴	晴	晴
気温	℃	−	19	32	33
水温	℃	−	15	16	18
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.9	10	8.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	8.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	25	33	26
蒸発残留物	mg/L	500以下	75	88	79
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.5	6.7	6.7
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

常松瑞穂浄水場	八幡浄水場	高江浄水場			殿浄水場	会下浄水場
常松瑞穂水源	八幡水源	高江第１水源	高江第２水源	郡家第２水源	殿水源	郡家水源
R5.7.25	R5.5.24	R5.5.24	R4.5.25	R5.5.24	R5.10.17	R5.5.24
晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
32	18	18	25	18	20	18
16	17	16	21	16	19	16
4	0	0	0	0	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.8	1.3	0.6	0.6	0.6	0.6	1.7
<0.08	0.12	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8.9	26	16	15	15	9.8	9.0
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
10	24	18	17	17	9.6	12
27	92	56	49	52	41	38
83	200	150	150	140	99	93
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.6	7.3	7.4	7.4	7.2	6.8	6.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

船磯浄水場 船磯水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.5.24	R5.8.24	R5.11.16	R6.2.20	平均
天候	−	−	晴	晴	晴	雨	−
気温	℃	−	17	31	13	10	18
水温	℃	−	16	16	14	14	15
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3.8				3.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17				17
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	28				28
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	37				37
蒸発残留物	mg/L	500以下	130				130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5



囲い式フード・ドラフトチャンバー（有機物前処理室）

給水栓水

気高町下光元（下光元浄水場 上光配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.18	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.7
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	−	15	18	25	26	33
水温	℃	−	16	17	20	23	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	11
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
24	23	13	10	2	13	11	33	2	18
23	18	15	12	8	10	10	27	8	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.8						0.8	0.8	0.8
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	10						10	10	10
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
11	11	10	10	11	11	11	12	10	11
	26						26	26	26
	78						78	78	78
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町冨吉（宝木浄水場 宝木配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.18	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.7
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	−	18	18	22	26	29
水温	℃	−	16	16	19	23	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			32		
蒸発残留物	mg/L	500以下			90		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
24	22	12	9	6	12	11	29	6	17
26	20	15	13	8	11	9	29	8	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							11	11	11
							<0.005	<0.005	<0.005
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
							32	32	32
							90	90	90
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.2	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町酒津（宝木浄水場 酒津配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.18	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.7
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	−	19	19	23	28	32
水温	℃	−	14	16	18	20	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			31		
蒸発残留物	mg/L	500以下			96		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
25	22	12	9	5	10	12	32	5	18
21	19	13	11	6	9	8	26	6	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							10	10	10
							<0.005	<0.005	<0.005
12	13	12	12	12	12	12	13	12	12
							31	31	31
							96	96	96
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町奥沢見（宝木浄水場 宝木高地区配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.18	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.7
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	−	14	14	22	25	28
水温	℃	−	15	16	22	23	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			32		
蒸発残留物	mg/L	500以下			93		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
24	21	11	7	3	10	9	28	3	16
26	20	15	12	8	9	8	30	8	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							11	11	11
							<0.005	<0.005	<0.005
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
							32	32	32
							93	93	93
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町土居（宿浄水場 宿配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.18	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.7
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	−	17	19	25	26	28
水温	℃	−	13	14	16	23	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				9.4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9.7	9.4	9.3	11
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				28	
蒸発残留物	mg/L	500以下				73	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
24	22	13	9	6	13	12	28	6	18
23	21	16	13	9	9	8	24	8	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.4	9.4	9.4
							<0.005	<0.005	<0.005
8.1	9.3	9.2	9.3	9.5	9.5	9.0	11	8.1	9.4
							28	28	28
							73	73	73
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町日光（常松瑞穂浄水場 矢口配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.18	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.7
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	−	22	18	23	30	33
水温	℃	−	15	16	19	20	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7			0.8	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.1			9.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	11	10
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	25			27	
蒸発残留物	mg/L	500以下	76			78	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
雨	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
25	21	16	12	10	11	15	33	10	20
20	18	15	13	11	11	11	24	11	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.8	0.7	0.8
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.1	9.0	9.1
							<0.005	<0.005	<0.005
10	11	10	10	10	10	10	11	10	10
							27	25	26
							78	76	77
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町浜村（八幡浄水場 勝見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.18	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.7
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	−	18	20	24	25	31
水温	℃	−	13	16	22	26	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				1.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.12	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				25	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	24	24	24	25	24
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	86			89	
蒸発残留物	mg/L	500以下	200			210	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
雨	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
25	21	17	15	13	14	13	31	13	20
23	17	11	9	3	11	8	30	3	16
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							1.3	1.3	1.3
							0.12	0.12	0.12
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							25	25	25
							<0.005	<0.005	<0.005
24	25	24	24	24	25	24	25	24	24
	85			89			89	85	87
	200			200			210	200	203
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町八幡（高江浄水場 高江配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.18	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.7
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	−	21	19	24	29	33
水温	℃	−	13	16	19	19	22
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				14	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	16	16	16	16	15
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				49	
蒸発残留物	mg/L	500以下	130			140	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
雨	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
26	21	15	12	9	11	14	33	9	20
22	18	14	11	5	12	11	22	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.6	0.6	0.6
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							14	14	14
							<0.005	<0.005	<0.005
16	16	15	16	16	16	16	16	15	16
							49	49	49
	140			140			140	130	138
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町山宮（殿浄水場 飯里配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.18	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.7
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	−	21	19	24	28	31
水温	℃	−	15	16	20	19	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.6			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.7	9.6	9.6	9.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		41			
蒸発残留物	mg/L	500以下		94			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
23	23	14	11	8	11	13	31	8	19
21	19	15	13	8	10	11	26	8	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.6	0.6	0.6
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.6	9.6	9.6
							<0.005	<0.005	<0.005
9.3	9.7	9.1	9.2	9.4	9.7	9.6	9.7	9.1	9.5
							41	41	41
							94	94	94
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町会下（会下浄水場 会下配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.18	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.7
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	−	21	18	24	29	30
水温	℃	−	15	16	18	23	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.7			1.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.5			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12	12	13	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		39			
蒸発残留物	mg/L	500以下		92			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.5	6.4	6.3	6.4	6.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
25	22	13	11	9	11	15	30	9	19
23	19	15	13	9	9	7	25	7	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		1.9			1.8		1.9	1.7	1.8
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.5	9.5	9.5
							<0.005	<0.005	<0.005
12	13	12	12	13	13	12	13	12	12
							39	39	39
							92	92	92
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.3	6.4	6.5	6.3	6.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町八束水（船磯浄水場 船磯配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.18	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.11	R5.8.7
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	−	21	16	24	28	31
水温	℃	−	15	16	20	24	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		3.6			3.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		18			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	30	31	31	31	30
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		38			
蒸発残留物	mg/L	500以下		130			130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.14	R5.10.17	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均
曇	曇	晴	晴	晴	雨	晴	−	−	−
23	20	15	12	9	11	14	31	9	19
26	23	15	14	11	10	10	27	10	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		3.3			3.3		3.6	3.3	3.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							18	18	18
							<0.005	<0.005	<0.005
30	31	29	30	31	33	30	33	29	31
							38	38	38
		120			120		130	120	125
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（ケ）鹿野地域

原水

年１回検査を実施している浄水場、水源地

			鹿野浄水場	今市浄水場	河内上条浄水場
			鹿野水源	今市第1水源	河内上条水源
項目	単位	水道水の水質基準	R5.9.19	R5.9.5	R5.8.1
天候	−	−	晴	曇	晴
気温	℃	−	28	27	33
水温	℃	−	20	23	15
一般細菌	個/mL	100以下	6	300以上	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4	0.6	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	0.04	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.2	8.6	7.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	7.9	7.0
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	29	31	26
蒸発残留物	mg/L	500以下	74	83	69
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.5	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.9	6.7
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	3	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	0.6	<0.5

河内下条浄水場	鹿野小畑浄水場
河内下条水源	鹿野小畑水源
R5.7.4	R5.7.4
晴	晴
25	26
13	17
1	30
検出せず	検出
<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.002	<0.002
<0.004	<0.004
<0.001	<0.001
0.4	0.5
<0.08	<0.08
<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005
<0.004	<0.004
<0.002	<0.002
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.1	<0.1
<0.02	<0.02
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
8.3	6.7
<0.005	<0.005
8.4	7.8
31	15
99	63
<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005
<0.3	0.4
7.3	7.0
異常なし	異常なし
<1	2
<0.5	<0.5

原水

今市浄水場 今市第２水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.1	R5.9.5	R5.12.5	R6.3.4	平均
天候	－	－	晴	晴	曇	晴	－
気温	℃	－	20	27	8	10	16
水温	℃	－	15	21	13	8	14
一般細菌	個/mL	100以下		300以上			300以上
大腸菌		検出されないこと		検出			検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.5			1.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.08			0.08
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.18	0.47	0.51	0.14	0.33
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.008			0.008
塩化物イオン	mg/L	200以下		7.1			7.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		50			50
蒸発残留物	mg/L	500以下		110			110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000002			0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.7			0.7
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	6.7	6.8	7.0	6.9
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	4	14	10	3	8
濁度	度	2度以下	0.9	3	3	0.8	2

原水

勝谷浄水場 勝谷水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.5.9	R5.8.1	R5.11.1	R6.2.1	平均
天候	−	−	晴	晴	晴	雨	−
気温	℃	−	14	32	15	7	17
水温	℃	−	15	22	19	13	17
一般細菌	個/mL	100以下		0			0
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.7			0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.18			0.18
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1			0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16			16
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		18			18
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		36			36
蒸発残留物	mg/L	500以下		120			120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4			0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	6.5	6.3	6.4	6.4	6.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

矢原浄水場 矢原水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.13	R5.7.4	R5.10.3	R6.1.11	平均
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	−
気温	℃	−	14	26	20	5	16
水温	℃	−	12	20	17	12	15
一般細菌	個/mL	100以下		0			0
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.16	0.24	0.17	0.19	0.19
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.7			7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		8.6			8.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		19			19
蒸発残留物	mg/L	500以下		72			72
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	3	4	3	2	3
濁度	度	2度以下	1	0.8	<0.5	<0.5	＜0.5



フレキシブルフード（中央試験室）

給水栓水

鹿野町鹿野（鹿野浄水場 鹿野配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.8
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	13	19	24	27	28
水温	℃	−	11	12	16	18	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.1	7.2	7.2	7.4	8.7
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.19	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	雨	曇	−	−	−
28	23	14	12	8	5	8	28	5	17
22	20	14	8	7	7	6	26	6	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4							0.4	0.4	0.4
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
8.0							8.0	8.0	8.0
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
7.5	7.6	7.9	7.9	8.3	8.9	8.3	8.9	7.2	7.9
29							29	29	29
68							68	68	68
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町今市（今市浄水場 今市配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.8
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	15	16	25	25	34
水温	℃	−	13	12	14	16	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	2	2	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.5	7.7	7.9	7.6	8.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.5	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
雨	晴	晴	曇	晴	雨	曇	−	−	−
27	24	18	11	8	8	11	34	8	19
20	22	19	13	8	10	5	25	5	15
13	1	1	0	0	1	0	13	0	2
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.6							0.6	0.6	0.6
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
0.12							0.12	0.12	0.12
0.05	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
8.7							8.7	8.7	8.7
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
7.8	7.9	8.8	8.0	8.3	8.9	8.5	8.9	7.6	8.2
32							32	32	32
88							88	88	88
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.5	<0.3	<0.3
6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	6.7	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1
0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町宮方（勝谷浄水場 勝谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.8
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	16	17	25	25	33
水温	℃	−	13	15	18	20	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.19		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	21	20	20	19	19
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下			110		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.5	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
雨	晴	晴	曇	晴	雨	曇	−	−	−
27	23	17	9	9	9	12	33	9	19
24	22	18	14	13	12	11	24	11	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.7							0.7	0.7	0.7
0.19			0.16			0.17	0.19	0.16	0.18
0.1							0.1	0.1	0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
17							17	17	17
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
21	20	21	20	21	22	21	22	19	20
34							34	34	34
110			110			120	120	110	113
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.5	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町河内（河内上条浄水場・矢原浄水場 矢原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.8
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	13	15	25	26	30
水温	℃	−	12	13	16	19	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.3	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.3	7.4	8.5	7.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				26	
蒸発残留物	mg/L	500以下				75	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	6.9	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.5	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
曇	曇	晴	曇	晴	雨	曇	−	−	−
26	21	14	10	6	5	8	30	5	17
23	20	13	7	6	3	4	25	3	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							0.001	0.001	0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.6	0.6	0.6
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.3	7.3	7.3
							<0.005	<0.005	<0.005
7.6	7.0	7.5	7.2	7.5	8.0	7.3	8.5	7.0	7.5
							26	26	26
							75	75	75
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町水谷（鹿野小畑浄水場 鹿野小畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.17	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.8
天候	−	−	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	−	15	17	28	27	30
水温	℃	−	15	14	19	21	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			0.011	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003			0.005	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.012			0.021	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.007	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005			0.007	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.03	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				0.04	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.4	8.1	7.9	7.7	8.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下				15	
蒸発残留物	mg/L	500以下				61	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	3	2	2	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	1	<0.5	0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.5	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4	最高	最低	平均
曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	−	−	−
29	24	18	12	9	5	10	30	5	19
25	22	16	9	7	6	6	29	6	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			0.011	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			0.005	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.014			<0.01			0.021	<0.01	0.010
	<0.003			<0.003			0.007	<0.003	<0.003
	0.006			0.003			0.007	0.003	0.005
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							0.03	0.03	0.03
							0.04	0.04	0.04
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.0	7.0	7.0
							<0.005	<0.005	<0.005
8.7	8.1	8.4	8.3	8.3	8.6	8.4	8.7	7.7	8.3
							15	15	15
							61	61	61
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5
0.3	0.5	0.6	0.8	0.5	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（コ）青谷地域(統合前上水区域)

河川表流水

勝部川（落合橋）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.27
天候	−	−	晴
気温	℃	−	27.6
水温	℃	−	21.5
一般細菌	個/mL	100以下	180
大腸菌		検出されないこと	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.06
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	21
蒸発残留物	mg/L	500以下	82
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3
味		異常でないこと	
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	2.5
濁度	度	2度以下	1.5

河川表流水

日置川（小鷲谷橋）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.27
天候	−	−	晴
気温	℃	−	27.6
水温	℃	−	17.7
一般細菌	個/mL	100以下	100
大腸菌		検出されないこと	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	16
蒸発残留物	mg/L	500以下	66
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5
ｐＨ値		5.8-8.6	7.5
味		異常でないこと	
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	2.8
濁度	度	2度以下	1.4

原水

城山浄水場 不動山水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.25	R5.5.23	R5.6.27	R5.7.11	R5.8.28
天候	−	−	雨	雨／曇	晴	曇	晴
気温	℃	−	6.2	19.5	27.6	28.6	29.5
水温	℃	−	14.2	15.7	15.1	18.4	18.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	3	3	3
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.3		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.5		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.2	9.8	9.1	9.3	9.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			24		
蒸発残留物	mg/L	500以下			60		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R5.9.13	R5.10.17	R5.11.27	R5.12.13	R6.1.23	R6.2.19	R6.3.18	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	−	−	−
27.4	17.4	12.0	11.0	2.4	14.2	7.0	29.5	2.4	16.9
16.9	15.8	13.3	14.4	13.2	13.8	13.3	18.4	13.2	15.2
20	9	0	1	5	2	0	20	0	4
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出	検出せず	3回検出
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3			0.2			0.3	0.3	0.2	0.3
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8.2			8.2			8.0	8.2	7.5	8.0
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.1	9.1	9.2	8.8	9.4	9.3	9.7	9.8	8.8	9.3
26			26			27	27	24	26
82			76			73	82	60	73
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	7.3	7.3	6.7	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

城山浄水場 鳴滝水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.25	R5.5.23	R5.6.27	R5.7.11	R5.8.28
天候	−	−	雨	雨／曇	晴	曇	晴
気温	℃	−	6.2	19.5	27.6	28.6	29.5
水温	℃	−	12.1	13.5	16.1	24.9	23.1
一般細菌	個/mL	100以下	5	22	7	52	61
大腸菌		検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5.9		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.2	13.2	11.3	11.9	11.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			16		
蒸発残留物	mg/L	500以下			67		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4	0.3	0.8	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.5	6.4	6.5	6.8	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1.3	2.5	1.9	5.0	1.8
濁度	度	2度以下	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3

R5.9.13	R5.10.17	R5.11.27	R5.12.13	R6.1.23	R6.2.19	R6.3.18	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	−	−	−
27.4	17.4	12.0	11.0	2.4	14.2	7.0	29.5	2.4	16.9
20.8	18.9	13.0	12.1	10.3	11.5	9.9	24.9	9.9	15.5
170	15	10	25	28	10	7	170	5	34
検出	検出	検出せず	検出	検出	検出せず	検出せず	検出	検出せず	8回検出
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.9			0.7			0.5	0.9	0.5	0.7
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.09			0.12			0.06	0.12	0.04	0.08
0.13			0.12			0.08	0.13	<0.03	0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
9.7			9.6			8.2	9.7	5.9	8.4
0.005			<0.005			<0.005	0.005	<0.005	<0.005
11.4	10.9	10.9	11.1	14.8	13.1	13.0	14.8	10.9	12.1
23			24			22	24	16	21
80			67			57	80	57	68
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.5	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	0.8	<0.3	<0.3
6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.8	6.8	6.4	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3.0	1.6	1.8	2.1	3.2	1.5	1.3	5.0	1.3	2.3
0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3

原水

青谷小畑浄水場 青谷小畑水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.25	R5.5.23	R5.6.27	R5.7.11	R5.8.28
天候	−	−	雨	雨／曇	晴	曇	晴
気温	℃	−	6.2	19.5	27.6	28.6	29.5
水温	℃	−	10.7	14.5	15.4	19.8	16.4
一般細菌	個/mL	100以下	11	14	69	40	140
大腸菌		検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.3		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.05		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5.9		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.1	7.5	6.8	7.0	7.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			16		
蒸発残留物	mg/L	500以下			60		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.9	1.0	1.4	1.8	1.3
濁度	度	2度以下	1.0	1.1	1.4	1.5	1.0

R5.9.13	R5.10.17	R5.11.27	R5.12.13	R6.1.23	R6.2.19	R6.3.18	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	−	−	−
27.4	17.4	12.0	11.0	2.4	14.2	7.0	29.5	2.4	16.9
16.1	14.0	12.1	11.1	8.8	15.9	10.2	19.8	8.8	13.8
56	20	30	27	12	18	5	140	5	37
検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出せず	11回検出
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3			0.3			0.3	0.3	0.3	0.3
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.05			<0.02			0.02	0.05	<0.02	0.03
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
6.0			14.4			6.3	14.4	5.9	8.2
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
6.9	6.9	7.0	6.8	7.7	7.1	7.4	7.7	6.8	7.1
17			19			19	19	16	18
69			56			46	69	46	58
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	7.0	6.7	6.9	6.8	6.9	7.1	7.2	6.7	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.4	1.3	<0.5	1.2	1.3	1.0	0.7	1.8	<0.5	1.1
1.4	1.1	<0.1	0.9	1.3	1.2	0.8	1.5	<0.1	1.1

原水

河原浄水場 河原水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.25	R5.5.23	R5.6.27	R5.7.11	R5.8.28
天候	−	−	雨	雨／曇	晴	曇	晴
気温	℃	−	6.2	19.5	27.6	28.6	29.5
水温	℃	−	17.0	16.8	17.0	20.8	18.8
一般細菌	個/mL	100以下	16	28	2	0	73
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.10		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.0	11.7	10.9	11.2	11.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			49		
蒸発残留物	mg/L	500以下			134		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

R5.9.13	R5.10.17	R5.11.27	R5.12.13	R6.1.23	R6.2.19	R6.3.18	最高	最低	平均
晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	−	−	−
27.4	17.4	12.0	11.0	2.4	14.2	7.0	29.5	2.4	16.9
17.1	17.1	16.4	17.4	16.6	17.4	17.2	20.8	16.4	17.5
34	3	5	220	5	16	40	220	0	37
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.2			0.2			0.3	0.3	<0.2	<0.2
0.11			0.15			0.16	0.16	0.10	0.13
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			0.03			<0.02	0.03	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.1			6.6			12.6	12.6	6.6	10.7
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
11.3	10.8	11.3	10.9	11.6	11.3	11.7	11.7	10.8	11.2
52			51			51	52	49	51
141			114			118	141	114	127
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.8	7.2	6.7	6.7	6.7	6.7	7.2	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	1.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.3	<0.1	0.1

給水栓水

青谷町夏泊（城山浄水場 青谷第３配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.18	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.21
天候	−	−	曇	晴	雨	雨	晴
気温	℃	−	18.1	26.0	24.1	28.8	30.3
水温	℃	−	15.1	17.7	27.8	27.5	27.9
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.7	8.2	7.8	8.5	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	10.2	9.4	9.2	9.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	27	26	25	27	27
蒸発残留物	mg/L	500以下	82			97	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.37	0.37	0.22	0.18
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.12	R5.10.16	R5.11.15	R5.12.7	R6.1.17	R6.2.8	R6.3.21	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	雨	曇／雪	−	−	−
25.4	18.1	9.8	13.1	2.8	3.4	6.1	30.3	2.8	17.2
25.8	21.3	19.2	14.9	9.8	7.1	9.6	27.9	7.1	18.6
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.3			0.3	0.2	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.08			<0.06			0.08	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8.5	8.2	8.2	8.5	8.4	8.2	8.3	8.7	7.8	8.3
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.6	9.4	10.1	9.3	9.3	9.5	10.0	10.2	9.2	9.6
28	27	26	27	27	26	27	28	25	27
	84			75			97	75	85
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.7	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.7	7.1	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.10	0.16	0.23	0.25	0.30	0.48	0.33	0.48	0.10	0.27
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町山田（城山浄水場 山田配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.18	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.21
天候	−	−	曇	晴	雨	雨	晴
気温	℃	−	18.1	26.0	24.1	28.8	30.3
水温	℃	−	16.2	19.1	29.6	26.1	29.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.6	8.2	7.8	8.5	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.6	10.1	9.5	9.2	9.3
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	27	26	25	27	27
蒸発残留物	mg/L	500以下	88			91	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.42	0.38	0.28	0.25
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.12	R5.10.16	R5.11.15	R5.12.7	R6.1.17	R6.2.8	R6.3.21	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	雨	曇／雪	−	−	−
25.4	18.1	9.8	13.1	2.8	3.4	6.1	30.3	2.8	17.2
26.3	23.0	16.9	13.3	9.3	5.6	10.6	29.6	5.6	18.8
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.3			0.3	0.2	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.07			<0.06			0.07	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8.4	8.2	8.0	8.5	8.1	8.1	8.5	8.6	7.8	8.3
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.4	9.3	10.0	9.3	9.2	9.3	9.9	10.1	9.2	9.5
27	27	25	27	26	26	28	28	25	27
	83			82			91	82	86
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.8	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	7.8	6.8	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.20	0.30	0.35	0.30	0.40	0.53	0.38	0.53	0.20	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町大坪（城山浄水場 城山配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.18	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.21
天候	−	−	曇	晴	雨	雨	晴
気温	℃	−	18.1	26.0	24.1	28.8	30.3
水温	℃	−	16.2	20.8	30.7	30.7	29.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.9	8.1	7.7	8.5	8.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	10.0	9.5	9.3	9.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	27	25	25	27	27
蒸発残留物	mg/L	500以下	86			91	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.35	0.39	0.35	0.26
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.12	R5.10.16	R5.11.15	R5.12.7	R6.1.17	R6.2.8	R6.3.21	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	雨	曇／雪	−	−	−
25.4	18.1	9.8	13.1	2.8	3.4	6.1	30.3	2.8	17.2
27.0	22.3	16.4	12.7	9.1	8.8	10.4	30.7	8.8	19.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.3			0.3	0.2	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.07			<0.06			0.07	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8.2	8.0	7.9	8.3	8.2	8.1	8.3	8.9	7.7	8.2
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.5	9.3	10.0	9.3	9.2	9.5	9.9	10.0	9.2	9.5
27	26	25	26	26	26	27	27	25	26
	78			76			91	76	83
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.33	0.35	0.40	0.25	0.38	0.48	0.30	0.48	0.25	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町絹見（城山浄水場 絹見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.18	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.21
天候	−	−	曇	晴	雨	雨	晴
気温	℃	−	18.1	26.0	24.1	28.8	30.3
水温	℃	−	16.4	21.6	32.6	30.0	27.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.7	8.4	7.6	8.4	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.6	10.0	9.5	9.4	9.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	26	26	24	26	26
蒸発残留物	mg/L	500以下	84			92	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.32	0.27	0.17	0.25
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.12	R5.10.16	R5.11.15	R5.12.7	R6.1.17	R6.2.8	R6.3.21	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	雨	曇／雪	−	−	−
25.4	18.1	9.8	13.1	2.8	3.4	6.1	30.3	2.8	17.2
27.8	23.4	17.0	12.2	7.8	6.9	9.7	32.6	6.9	19.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.3			0.3	0.2	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.07			<0.06			0.07	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8.3	7.9	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.7	7.6	8.3
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.4	9.4	10.2	9.3	9.2	9.5	9.9	10.2	9.2	9.6
26	25	25	26	26	26	27	27	24	26
	78			76			92	76	83
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							0.002	0.002	0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.15	0.24	0.23	0.20	0.38	0.44	0.36	0.44	0.15	0.28
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町小畑（青谷小畑浄水場 青谷小畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.18	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.21
天候	−	−	曇	晴	雨	雨	晴
気温	℃	−	18.1	26.0	24.1	28.8	30.3
水温	℃	−	15.0	18.9	28.6	28.3	27.1
一般細菌	個/mL	100以下	1	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.7	6.3	5.8	6.5	6.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.7	9.6	7.5	8.7	9.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	18	18	15	18	17
蒸発残留物	mg/L	500以下	62			73	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				0.003	
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.41	0.44	0.40	0.36
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.12	R5.10.16	R5.11.15	R5.12.7	R6.1.17	R6.2.8	R6.3.21	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	雨	曇／雪	−	−	−
25.4	18.1	9.8	13.1	2.8	3.4	6.1	30.3	2.8	17.2
24.9	19.8	14.3	11.0	7.2	6.3	9.2	28.6	6.3	17.6
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.5			0.5	0.3	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
6.3	6.4	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	6.7	5.8	6.4
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.7	8.5	10.1	8.9	9.2	9.4	9.5	10.1	7.5	9.0
17	17	17	18	17	17	18	18	15	17
	57			52			73	52	61
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							0.003	0.003	0.003
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.44	0.40	0.40	0.40	0.41	0.45	0.42	0.50	0.36	0.42
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町山根（青谷小畑浄水場・河原浄水場 河原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.19	R5.5.18	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.21
天候	−	−	曇	晴	雨	雨	晴
気温	℃	−	18.1	26.0	24.1	28.8	30.3
水温	℃	−	16.2	22.1	31.6	28.9	27.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.0	7.9	7.9	8.9	8.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.2	10.1	9.2	9.2	9.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	25	26	27	31	30
蒸発残留物	mg/L	500以下	86			93	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.23	0.44	0.27	0.28	0.29
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.12	R5.10.16	R5.11.15	R5.12.7	R6.1.17	R6.2.8	R6.3.21	最高	最低	平均
晴	晴	晴	曇	晴	雨	曇／雪	−	−	−
25.4	18.1	9.8	13.1	2.8	3.4	6.1	30.3	2.8	17.2
25.7	20.6	15.3	10.7	6.2	7.0	8.8	31.6	6.2	18.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.3			0.3	0.3	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
6.6	8.2	8.7	9.0	7.7	8.0	9.0	9.0	6.6	8.2
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.9	9.2	10.3	10.0	9.3	9.7	10.3	10.3	8.9	9.6
19	28	30	31	25	26	32	32	19	28
	75			70			93	70	81
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	7.1	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.29	0.29	0.31	0.20	0.25	0.32	0.28	0.44	0.20	0.29
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

（サ）青谷地域(統合前簡水区域)

原水

年１回検査を実施している水源

			長和瀬浄水場	早牛浄水場	露谷浄水場
			長和瀬水源	早牛水源	露谷水源
項目	単位	水道水の水質基準	R5.9.4	R5.6.20	R5.6.20
天候	−	−	晴	晴	晴
気温	℃	−	33.0	26.0	25.0
水温	℃	−	19.0	15.7	17.5
一般細菌	個/mL	100以下	4	85	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6	1.0	1.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17	8.7	11
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	42	10	13
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	71	26	42
蒸発残留物	mg/L	500以下	190	86	120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.3	7.5	7.1
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

原水

桑原浄水場 桑原水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.26	R5.9.4	R5.12.4	R6.3.7	平均
天候	−	−	雨	晴	晴	曇	−
気温	℃	−	24.0	29.0	10.5	6.5	18.0
水温	℃	−	15.3	17.8	9.0	8.1	12.6
一般細菌	個/mL	100以下		78			78
大腸菌		検出されないこと		検出			検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05	0.02	<0.02	0.04	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.6			6.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		7.2			7.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		18			18
蒸発残留物	mg/L	500以下		68			68
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4			0.4
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	3	2	1	1	2
濁度	度	2度以下	1	0.6	<0.5	0.5	1

原水

蔵内浄水場 蔵内水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.20	R5.9.21	R5.12.12	R6.3.12	平均
天候	−	−	晴	雨	雨	雨	−
気温	℃	−	27.5	27.0	15.5	10.0	20.0
水温	℃	−	15.9	17.0	13.2	11.4	14.4
一般細菌	個/mL	100以下	51				51
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4				0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.03	0.08	0.04	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11				11
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	14				14
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	33				33
蒸発残留物	mg/L	500以下	95				95
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

八葉寺浄水場 八葉寺水源

項目	単位	水道水の水質基準	R5.6.26	R5.9.4	R5.12.4	R6.3.7	平均
天候	−	−	雨	晴	晴	曇	−
気温	℃	−	24.0	28.0	8.0	6.0	16.5
水温	℃	−	15.2	18.3	11.2	6.1	12.7
一般細菌	個/mL	100以下		21			21
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6			0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.19	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03			0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.7			7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		9.2			9.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		22			22
蒸発残留物	mg/L	500以下		82			82
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.6	7.2	6.8	7.2	7.0
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<1	3	<1	3	2
濁度	度	2度以下	<0.5	0.8	<0.5	0.5	<0.5

給水栓水

青谷町澄水（桑原浄水場 桑原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.6	R5.8.29
天候	−	−	晴	曇	晴	晴	晴
気温	℃	−	17	13	25	27	33
水温	℃	−	11	12	14	18	21
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.05	0.03	0.06	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.1	7.8	8.6	8.1	8.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4	7.5	7.3	7.2	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.5	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	雨	晴	晴	雨	曇	−	−	−
28	16	8	9	6	3	8	33	3	16
21	17	12	10	7	5	7	21	5	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.5					0.5	0.5	0.5
		<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
0.03	0.02	0.04	0.03	<0.02	<0.02	0.04	0.06	<0.02	0.03
		<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		6.8					6.8	6.8	6.8
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
7.6	7.4	8.0	7.5	7.6	8.2	8.0	8.6	7.4	7.9
		19					19	19	19
		58					58	58	58
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.2	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町長和瀬（長和瀬浄水場 長和瀬配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.6	R5.8.29
天候	−	−	晴	曇	晴	晴	晴
気温	℃	−	17	16	21	27	37
水温	℃	−	15	16	19	26	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	42	42	42	41	44
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下		73			74
蒸発残留物	mg/L	500以下		180			190
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.5	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	雨	晴	晴	雨	曇	−	−	−
30	19	11	11	9	4	11	37	4	18
23	20	16	14	8	6	10	26	6	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.7					0.7	0.7	0.7
		<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		18					18	18	18
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
43	41	45	43	43	43	40	45	40	42
		77			75		77	73	75
		190			170		190	170	183
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町蔵内（蔵内浄水場 蔵内配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.6	R5.8.29
天候	−	−	晴	雨	晴	晴	晴
気温	℃	−	13	13	24	27	29
水温	℃	−	11	13	19	20	23
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.3		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	16	14	16	14	15
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			33		
蒸発残留物	mg/L	500以下			91		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.5	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	雨	晴	晴	雨	曇	−	−	−
28	18	11	9	7	5	8	29	5	16
22	19	15	11	9	6	8	23	6	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.3	0.3	0.3
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							11	11	11
							<0.005	<0.005	<0.005
14	13	14	13	14	15	15	16	13	14
							33	33	33
							91	91	91
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町八葉寺（八葉寺浄水場 八葉寺配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.6	R5.8.29
天候	−	−	晴	曇	晴	晴	晴
気温	℃	−	17	14	23	31	33
水温	℃	−	11	14	14	23	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	0.08	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	10	12	10	10	10
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	2	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.5	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	雨	晴	晴	雨	曇	−	−	−
28	17	8	12	6	3	9	33	3	17
23	20	13	10	7	6	8	25	6	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.3					0.3	0.3	0.3
		<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
0.06	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.08	<0.02	<0.02
		<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		7.7					7.7	7.7	7.7
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
10	9.9	10	9.9	9.9	10	11	12	9.9	10
		18					18	18	18
		59					59	59	59
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.7	6.9	6.8	7.0	6.7	6.6	7.0	6.6	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.6	0.4	0.8	0.1	0.4	0.2	0.2	0.8	0.1	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町早牛（早牛浄水場 早牛配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.6	R5.8.29
天候	−	−	晴	曇	晴	晴	晴
気温	℃	−	18	14	30	29	35
水温	℃	−	13	14	19	21	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1.0		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.3		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	12	12	12
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			26		
蒸発残留物	mg/L	500以下			80		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4	7.2	7.4	7.3	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.5	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	雨	晴	晴	雨	曇	−	−	−
28	17	9	11	10	4	10	35	4	18
23	17	13	10	8	7	9	25	7	15
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							1.0	1.0	1.0
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
0.04			0.04			0.04	0.04	0.03	0.04
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.3	9.3	9.3
							<0.005	<0.005	<0.005
12	10	12	11	12	12	12	13	10	12
							26	26	26
							80	80	80
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.2	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町露谷（露谷浄水場 露谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.6	R5.8.29
天候	−	−	晴	曇	晴	晴	晴
気温	℃	−	17	14	22	28	32
水温	℃	−	15	17	21	25	31
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1.4		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	14
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下			39		
蒸発残留物	mg/L	500以下			110		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値		5.8-8.6	7.4	7.2	7.2	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	1.0	0.4	0.8	0.8	0.5
水質基準	−	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R5.9.4	R5.10.5	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7	最高	最低	平均
晴	曇	雨	晴	晴	雨	曇	−	−	−
28	19	9	12	9	4	9	32	4	17
28	23	15	12	10	10	10	31	10	18
0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							1.4	1.4	1.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							11	11	11
							<0.005	<0.005	<0.005
13	13	13	13	13	13	13	14	13	13
							39	39	39
120			100			100	120	100	108
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.8	1.0	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	1.0	0.3	0.7
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

イ　水質管理目標設定項目
（ア）全体表

項目	採取箇所または水源	江山浄水場 配水区域			
		河川表流水	原水		
		千代川（源田橋付近）	叶1号水源	叶2号水源	向国安水源
	採取年月日 / 目標値	R5.8.30	R5.8.30	R5.8.30	R5.8.30
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	—	—	—	—
抱水クロラール	0.02mg/L以下	—	—	—	—
農薬類	1以下	—	—	—	—
残留塩素	1mg/L以下	—	—	—	—
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100mg/L	25	26	25	31
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.013	<0.001	0.001	0.002
遊離炭酸	20mg/L以下	1.6	9.8	10	18
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.3	0.4	0.4
臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	30～200mg/L	62	72	75	77
濁度	1度以下	1.6	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値	7.5程度	6.9	6.6	6.5	6.3
ランゲリア指数	-1以上	-2.2	-2.6	-2.7	-2.7
従属栄養細菌	2,000個/mL以下	15,000	60	58	86
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.09	<0.01	<0.01	<0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005

（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

江山浄水場 配水区域					国府地域	
原水	浄水	給水栓水			原水	給水栓水
江山浄水場 原水槽 (3水源混合)	江山浄水場 緊急遮断弁室 (浄水出口)	河原町三谷 (山手配水池系)	福部町細川 (湯山配水池系)	内海中 (末恒配水池系)	山崎浄水場 山崎第1水源	国府町高岡 (清水配水池系)
R5.8.30	R5.8.30	R5.8.30	R5.8.30	R5.8.30	R5.7.13	R5.7.13
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.013	<0.008	<0.008
—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
<0.01	—	—	—	—	—	—
—	0.8	0.3	0.4	0.3	—	0.2
27	27	28	27	28	53	53
<0.001	<0.001	0.008	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
12	5.0	4.5	3.7	4.0	7.6	4.6
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
—	—	—	—	—	1.1	0.8
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
72	88	90	81	94	110	110
<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2
6.5	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.4
-2.6	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.5	-1.1
140	1	31	23	56	81	12
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—	—

項目	採取箇所 または 水源	福部地域		河原地域	
		原水	給水栓水	河川表流水	原水
		蔵見浄水場 蔵見水源	福部町蔵見 (中配水池系)	曳田川 (姫沼橋)	曳田浄水場 曳田水源
	採取年月日 目標値	R5.10.30	R5.10.30	R5.10.30	R5.10.30
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—
抱水クロラール	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—
農薬類	1以下	—	—	—	<0.01
残留塩素	1mg/L以下	—	0.3	—	—
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100mg/L	62	62	24	27
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	0.006	<0.001
遊離炭酸	20mg/L以下	1.9	1.9	1.1	8.3
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.6	<0.3
臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	30～200mg/L	130	120	57	58
濁度	1度以下	<0.1	<0.1	0.9	<0.1
ｐＨ値	7.5程度	7.2	7.4	7.7	6.7
ランゲリア指数	-1以上	-1.0	-0.7	-1.2	-2.1
従属栄養細菌	2,000個/mL以下	5	10	11,000	810
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	0.06	<0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005

（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

河原地域	用瀬地域		佐治地域		気高地域	
給水栓水	原水	給水栓水	原水	給水栓水	原水	給水栓水
河原町布袋 (曳田配水池系)	大村浄水場 大村水源	用瀬町鷹狩 (大村配水池系)	中佐治浄水場 中佐治水源	佐治町加瀬木 (中佐治第2配水池系)	宝木浄水場 宝木水源	気高町酒津 (酒津配水池系)
R5.10.30	R5.6.14	R5.6.13	R5.7.12	R5.7.11	R5.10.17	R5.10.17
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001
<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002
—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	0.5	—	0.4	—	0.4
26	22	22	22	22	30	31
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5.5	13	14	1.8	1.2	8.8	6.3
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
—	1.3	1.1	0.8	0.8	1.0	0.8
<0.3	—	—	—	—	—	—
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
67	53	62	63	62	96	95
<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
6.8	6.6	6.6	7.4	7.6	6.6	6.8
-2.0	-2.7	-2.6	-1.9	-1.7	-2.5	-2.2
1	820	16	43	24	2	2
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000005	—	—	—	—	—	—

項目	採取箇所 または 水源	鹿野地域		青谷地域(統合前上水区域)	
		原水	給水栓水	河川表流水	
		今市浄水場 今市第1水源	鹿野町今市 (今市配水池系)	勝部川 (落合橋)	日置川 (小鷲谷橋)
	採取年月日 目標値	R5.9.5	R5.9.5	R5.10.30	R5.10.30
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—
抱水クロラール	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—
農薬類	1以下	—	—	—	—
残留塩素	1mg/L以下	—	0.2	—	—
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100mg/L	31	32	23	17
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.002	<0.001
遊離炭酸	20mg/L以下	9.0	11	0.9	1.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下	1.3	1.2	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	—	—	0.4	0.4
臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	30～200mg/L	86	84	50	37
濁度	1度以下	0.6	0.6	0.7	1.3
ｐＨ値	7.5程度	6.9	6.8	6.9	7.0
ランゲリア指数	-1以上	-2.1	-2.2	-2.2	-2.3
従属栄養細菌	2,000個/mL以下	2,700	24	3,000	7,200
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.05	<0.01	0.03	0.04
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	—	—	<0.000005	<0.000005

（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

青谷地域(統合前上水区域)		青谷地域(統合前簡水区域)	
原水	給水栓水	原水	給水栓水
城山浄水場 不動山水源	青谷町夏泊 (青谷第3配水池系)	桑原浄水場 桑原水源	青谷町澄水 (桑原配水池系)
R5.10.30	R5.10.30	R5.8.29	R5.8.29
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
—	<0.001	—	<0.001
—	<0.002	—	<0.002
<0.01	—	—	—
—	0.2	—	0.6
26	27	19	19
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2.3	1.4	2.1	1.8
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
—	—	3.1	1.7
<0.3	<0.3	—	—
<1	<1	<1	<1
64	67	68	65
<0.1	<0.1	0.6	<0.1
7.1	7.4	7.5	7.5
-2.0	-1.6	-2.0	-1.8
95	9	660	2
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	0.03	0.04
<0.000005	<0.000005	—	—

（イ）農薬類の検査結果の内訳
江山浄水場配水区域
江山浄水場　原水槽

	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量下限値	R5.6.27 検査結果 (Dvi)	R5.6.27 DI	R5.8.14 検査結果	R5.8.14 DI	R5.9.27 検査結果	R5.9.27 DI
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	mg/L	0.0001			<0.0001(※)	0		
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08	mg/L	0.001					<0.001	0
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
4	EPN	0.004	mg/L	0.0001					<0.0001	0
5	MCPA	0.005	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
6	アシュラム	0.9	mg/L	0.009	<0.009	0				
7	アセフェート	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
8	アトラジン	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
9	アニロホス	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
10	アミトラズ	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
11	アラクロール	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
12	イソキサチオン	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
13	イソフェンホス	0.001	mg/L	0.00001					<0.00001	0
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	mg/L	0.003					<0.003	0
16	イプフェンカルバゾン	0.002	mg/L	0.00025	<0.00025	0				
17	イプロベンホス（IBP）	0.09	mg/L	0.0009					<0.0009	0
18	イミノクタジン	0.006	mg/L	0.002	<0.002	0				
19	インダノファン	0.009	mg/L	0.00009	<0.00009	0				
20	エスプロカルブ	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
21	エトフェンプロックス	0.08	mg/L	0.0008					<0.0008	0
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
23	オキサジクロメホン	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
24	オキシン銅（有機銅）	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
25	オリサストロビン	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
26	カズサホス	0.0006	mg/L	0.00002	<0.00002	0				
27	カフェンストロール	0.008	mg/L	0.00008					<0.00008	0
28	カルタップ	0.08	mg/L	0.0008					<0.0008	0
29	カルバリル（NAC）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
30	カルボフラン	0.0003	mg/L	0.000003	<0.000003	0				
31	キノクラミン（ACN）	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
32	キャプタン	0.3	mg/L	0.003					<0.003	0
33	クミルロン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
34	グリホサート	2	mg/L	0.02	<0.02	0				
35	グルホシネート	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
36	クロメプロップ	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001	mg/L	0.000005					<0.000005	0
38	クロルピリホス	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
39	クロロタロニル（TPN）	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
40	シアナジン	0.001	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
41	シアノホス（CYAP）	0.003	mg/L	0.00003	<0.00003	0				
42	ジウロン（DCMU）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
43	ジクロベニル（DBN）	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008	mg/L	0.00008					<0.00008	0
45	ジクワット	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
46	ジスルホトン（エチルチオメン）	0.004	mg/L	0.00004					<0.00004	0
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
48	ジチオピル	0.009	mg/L	0.00009					<0.00009	0
49	シハロホップブチル	0.006	mg/L	0.00006					<0.00006	0
50	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
51	ジメタメトリン	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
52	ジメトエート	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
53	シメトリン	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
54	ダイアジノン	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
55	ダイムロン	0.8	mg/L	0.008	<0.008	0				
56	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
57	チアジニル	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
58	チウラム	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
59	チオジカルブ	0.08	mg/L	0.0008	<0.0008	0				
60	チオファネートメチル	0.3	mg/L	0.003	<0.003	0				
61	チオベンカルブ	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
62	テフリルトリオン	0.002	mg/L	0.00002	<0.00002	0				

	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	R5.6.27 検査結果 (Dvi)	R5.6.27 DI	R5.8.14 検査結果	R5.8.14 DI	R5.9.27 検査結果	R5.9.27 DI
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
64	トリクロピル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0				
65	トリクロルホン（DEP）	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
66	トリシクラゾール	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
67	トリフルラリン	0.06	mg/L	0.0006					<0.0006	0
68	ナプロパミド	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
69	パラコート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
70	ピペロホス	0.0009	mg/L	0.00001					<0.00001	0
71	ピラクロニル	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
72	ピラゾキシフェン	0.004	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
74	ピリダフェンチオン	0.002	mg/L	0.00002					<0.00002	0
75	ピリブチカルブ	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
76	ピロキロン	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
77	フィプロニル	0.0005	mg/L	0.000005	<0.000005	0				
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
80	フェリムゾン	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
81	フェンチオン（MPP）	0.006	mg/L	0.00006					<0.00006	0
82	フェントエート（PAP）	0.007	mg/L	0.00007					<0.00007	0
83	フェントラザミド	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
84	フサライド	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
85	ブタクロール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
86	ブタミホス	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
87	ブプロフェジン	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
88	フルアジナム	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
89	プレチラクロール	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
90	プロシミドン	0.09	mg/L	0.0009					<0.0009	0
91	プロチオホス	0.007	mg/L	0.00007					<0.00007	0
92	プロピコナゾール	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
93	プロピザミド	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
94	プロベナゾール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
95	ブロモブチド	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
96	ベノミル	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
97	ペンシクロン	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
98	ベンゾビシクロン	0.09	mg/L	0.0009	<0.0009	0				
99	ベンゾフェナップ	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
100	ベンタゾン	0.2	mg/L	0.002	<0.002	0				
101	ペンディメタリン	0.3	mg/L	0.003					<0.003	0
102	ベンフラカルブ	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
104	ベンフレセート	0.07	mg/L	0.0007	<0.0007	0				
105	ホスチアゼート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
106	マラチオン（マラソン）	0.7	mg/L	0.007					<0.007	0
107	メコプロップ（MCPP）	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
108	メソミル	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
109	メタラキシル	0.2	mg/L	0.002					<0.002	0
110	メチダジオン（DMTP）	0.004	mg/L	0.00004					<0.00004	0
111	メトミノストロビン	0.04	mg/L	0.0004	<0.0004	0				
112	メトリブジン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
113	メフェナセット	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
114	メプロニル	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
115	モリネート	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
	総農薬検査指標値（DI）					0		0		0

DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。
なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」とする。

(※)1,3-ジクロロプロペン(D-D)については、8月30日に採水を実施。

河原地域
曳田浄水場　曳田水源

	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	R5.6.27 検査結果 (Dvi)	R5.6.27 DI	R5.8.14 検査結果	R5.8.14 DI	R5.9.27 検査結果	R5.9.27 DI
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	mg/L	0.0001					<0.0001(※)	0
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08	mg/L	0.001					<0.001	0
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
4	EPN	0.004	mg/L	0.0001					<0.0001	0
5	MCPA	0.005	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
6	アシュラム	0.9	mg/L	0.009	<0.009	0				
7	アセフェート	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
8	アトラジン	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
9	アニロホス	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
10	アミトラズ	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
11	アラクロール	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
12	イソキサチオン	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
13	イソフェンホス	0.001	mg/L	0.00001					<0.00001	0
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	mg/L	0.003					<0.003	0
16	イプフェンカルバゾン	0.002	mg/L	0.00025	<0.00025	0				
17	イプロベンホス（IBP）	0.09	mg/L	0.0009					<0.0009	0
18	イミノクタジン	0.006	mg/L	0.002	<0.002	0				
19	インダノファン	0.009	mg/L	0.00009	<0.00009	0				
20	エスプロカルブ	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
21	エトフェンプロックス	0.08	mg/L	0.0008					<0.0008	0
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
23	オキサジクロメホン	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
24	オキシン銅（有機銅）	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
25	オリサストロビン	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
26	カズサホス	0.0006	mg/L	0.00002	<0.00002	0				
27	カフェンストロール	0.008	mg/L	0.00008					<0.00008	0
28	カルタップ	0.08	mg/L	0.0008					<0.0008	0
29	カルバリル（NAC）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
30	カルボフラン	0.0003	mg/L	0.000003	<0.000003	0				
31	キノクラミン（ACN）	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
32	キャプタン	0.3	mg/L	0.003					<0.003	0
33	クミルロン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
34	グリホサート	2	mg/L	0.02	<0.02	0				
35	グルホシネート	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
36	クロメプロップ	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001	mg/L	0.000005					<0.000005	0
38	クロルピリホス	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
39	クロロタロニル（TPN）	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
40	シアナジン	0.001	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
41	シアノホス（CYAP）	0.003	mg/L	0.00003	<0.00003	0				
42	ジウロン（DCMU）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
43	ジクロベニル（DBN）	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008	mg/L	0.00008					<0.00008	0
45	ジクワット	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
46	ジスルホトン（エチルチオメン）	0.004	mg/L	0.00004					<0.00004	0
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
48	ジチオピル	0.009	mg/L	0.00009					<0.00009	0
49	シハロホップブチル	0.006	mg/L	0.00006					<0.00006	0
50	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
51	ジメタメトリン	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
52	ジメトエート	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
53	シメトリン	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
54	ダイアジノン	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
55	ダイムロン	0.8	mg/L	0.008	<0.008	0				
56	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
57	チアジニル	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
58	チウラム	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
59	チオジカルブ	0.08	mg/L	0.0008	<0.0008	0				
60	チオファネートメチル	0.3	mg/L	0.003	<0.003	0				
61	チオベンカルブ	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
62	テフリルトリオン	0.002	mg/L	0.00002	<0.00002	0				

					R5.6.27		R5.8.14		R5.9.27	
	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	検査結果 (Dvi)	DI	検査結果	DI	検査結果	DI
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
64	トリクロピル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0				
65	トリクロルホン（DEP）	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
66	トリシクラゾール	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
67	トリフルラリン	0.06	mg/L	0.0006					<0.0006	0
68	ナプロパミド	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
69	パラコート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
70	ピペロホス	0.0009	mg/L	0.00001					<0.00001	0
71	ピラクロニル	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
72	ピラゾキシフェン	0.004	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
74	ピリダフェンチオン	0.002	mg/L	0.00002					<0.00002	0
75	ピリブチカルブ	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
76	ピロキロン	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
77	フィプロニル	0.0005	mg/L	0.000005	<0.000005	0				
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
80	フェリムゾン	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
81	フェンチオン（MPP）	0.006	mg/L	0.00006					<0.00006	0
82	フェントエート（PAP）	0.007	mg/L	0.00007					<0.00007	0
83	フェントラザミド	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
84	フサライド	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
85	ブタクロール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
86	ブタミホス	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
87	ブプロフェジン	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
88	フルアジナム	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
89	プレチラクロール	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
90	プロシミドン	0.09	mg/L	0.0009					<0.0009	0
91	プロチオホス	0.007	mg/L	0.00007					<0.00007	0
92	プロピコナゾール	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
93	プロピザミド	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
94	プロベナゾール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
95	ブロモブチド	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
96	ベノミル	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
97	ペンシクロン	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
98	ベンゾビシクロン	0.09	mg/L	0.0009	<0.0009	0				
99	ベンゾフェナップ	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
100	ベンタゾン	0.2	mg/L	0.002	<0.002	0				
101	ペンディメタリン	0.3	mg/L	0.003					<0.003	0
102	ベンフラカルブ	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
104	ベンフレセート	0.07	mg/L	0.0007	<0.0007	0				
105	ホスチアゼート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
106	マラチオン（マラソン）	0.7	mg/L	0.007					<0.007	0
107	メコプロップ（MCPP）	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
108	メソミル	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
109	メタラキシル	0.2	mg/L	0.002					<0.002	0
110	メチダジオン（DMTP）	0.004	mg/L	0.00004					<0.00004	0
111	メトミノストロビン	0.04	mg/L	0.0004	<0.0004	0				
112	メトリブジン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
113	メフェナセット	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
114	メプロニル	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
115	モリネート	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
	総農薬検査指標値（DI）					0		0		0

DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。
なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」とする。

(※)1,3-ジクロロプロペン(D-D)については、10月30日に採水を実施。

青谷地域
城山浄水場　不動山水源

	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量下限値	R5.6.27 検査結果 (Dvi)	R5.6.27 DI	R5.8.14 検査結果	R5.8.14 DI	R5.9.27 検査結果	R5.9.27 DI
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	mg/L	0.0001					<0.0001(※)	0
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08	mg/L	0.001					<0.001	0
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
4	EPN	0.004	mg/L	0.0001					<0.0001	0
5	MCPA	0.005	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
6	アシュラム	0.9	mg/L	0.009	<0.009	0				
7	アセフェート	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
8	アトラジン	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
9	アニロホス	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
10	アミトラズ	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
11	アラクロール	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
12	イソキサチオン	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
13	イソフェンホス	0.001	mg/L	0.00001					<0.00001	0
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3	mg/L	0.003					<0.003	0
16	イプフェンカルバゾン	0.002	mg/L	0.00025	<0.00025	0				
17	イプロベンホス（IBP）	0.09	mg/L	0.0009					<0.0009	0
18	イミノクタジン	0.006	mg/L	0.002	<0.002	0				
19	インダノファン	0.009	mg/L	0.00009	<0.00009	0				
20	エスプロカルブ	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
21	エトフェンプロックス	0.08	mg/L	0.0008					<0.0008	0
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
23	オキサジクロメホン	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
24	オキシン銅（有機銅）	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
25	オリサストロビン	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
26	カズサホス	0.0006	mg/L	0.00002	<0.00002	0				
27	カフェンストロール	0.008	mg/L	0.00008					<0.00008	0
28	カルタップ	0.08	mg/L	0.0008					<0.0008	0
29	カルバリル（NAC）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
30	カルボフラン	0.0003	mg/L	0.000003	<0.000003	0				
31	キノクラミン（ACN）	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
32	キャプタン	0.3	mg/L	0.003					<0.003	0
33	クミルロン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
34	グリホサート	2	mg/L	0.02	<0.02	0				
35	グルホシネート	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
36	クロメプロップ	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001	mg/L	0.000005					<0.000005	0
38	クロルピリホス	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
39	クロロタロニル（TPN）	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
40	シアナジン	0.001	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
41	シアノホス（CYAP）	0.003	mg/L	0.00003	<0.00003	0				
42	ジウロン（DCMU）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
43	ジクロベニル（DBN）	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008	mg/L	0.00008					<0.00008	0
45	ジクワット	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
46	ジスルホトン（エチルチオメン）	0.004	mg/L	0.00004					<0.00004	0
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0		
48	ジチオピル	0.009	mg/L	0.00009					<0.00009	0
49	シハロホップブチル	0.006	mg/L	0.00006					<0.00006	0
50	シマジン（CAT）	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
51	ジメタメトリン	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
52	ジメトエート	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
53	シメトリン	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
54	ダイアジノン	0.003	mg/L	0.00003					<0.00003	0
55	ダイムロン	0.8	mg/L	0.008	<0.008	0				
56	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
57	チアジニル	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
58	チウラム	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
59	チオジカルブ	0.08	mg/L	0.0008	<0.0008	0				
60	チオファネートメチル	0.3	mg/L	0.003	<0.003	0				
61	チオベンカルブ	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
62	テフリルトリオン	0.002	mg/L	0.00002	<0.00002	0				

					R5.6.27		R5.8.14		R5.9.27	
	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	検査結果 (Dvi)	DI	検査結果	DI	検査結果	DI
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
64	トリクロピル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0				
65	トリクロルホン（DEP）	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
66	トリシクラゾール	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0				
67	トリフルラリン	0.06	mg/L	0.0006					<0.0006	0
68	ナプロパミド	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
69	パラコート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
70	ピペロホス	0.0009	mg/L	0.00001					<0.00001	0
71	ピラクロニル	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
72	ピラゾキシフェン	0.004	mg/L	0.00004	<0.00004	0				
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0				
74	ピリダフェンチオン	0.002	mg/L	0.00002					<0.00002	0
75	ピリブチカルブ	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
76	ピロキロン	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
77	フィプロニル	0.0005	mg/L	0.000005	<0.000005	0				
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03	mg/L	0.0003					<0.0003	0
80	フェリムゾン	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
81	フェンチオン（MPP）	0.006	mg/L	0.00006					<0.00006	0
82	フェントエート（PAP）	0.007	mg/L	0.00007					<0.00007	0
83	フェントラザミド	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0				
84	フサライド	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
85	ブタクロール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
86	ブタミホス	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
87	ブプロフェジン	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
88	フルアジナム	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
89	プレチラクロール	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
90	プロシミドン	0.09	mg/L	0.0009					<0.0009	0
91	プロチオホス	0.007	mg/L	0.00007					<0.00007	0
92	プロピコナゾール	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
93	プロピザミド	0.05	mg/L	0.0005					<0.0005	0
94	プロベナゾール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
95	ブロモブチド	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
96	ベノミル	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
97	ペンシクロン	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
98	ベンゾビシクロン	0.09	mg/L	0.0009	<0.0009	0				
99	ベンゾフェナップ	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
100	ベンタゾン	0.2	mg/L	0.002	<0.002	0				
101	ペンディメタリン	0.3	mg/L	0.003					<0.003	0
102	ベンフラカルブ	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	mg/L	0.0001					<0.0001	0
104	ベンフレセート	0.07	mg/L	0.0007	<0.0007	0				
105	ホスチアゼート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0				
106	マラチオン（マラソン）	0.7	mg/L	0.007					<0.007	0
107	メコプロップ（MCPP）	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0				
108	メソミル	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
109	メタラキシル	0.2	mg/L	0.002					<0.002	0
110	メチダジオン（DMTP）	0.004	mg/L	0.00004					<0.00004	0
111	メトミノストロビン	0.04	mg/L	0.0004	<0.0004	0				
112	メトリブジン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0				
113	メフェナセット	0.02	mg/L	0.0002					<0.0002	0
114	メプロニル	0.1	mg/L	0.001					<0.001	0
115	モリネート	0.005	mg/L	0.00005					<0.00005	0
	総農薬検査指標値（DI）					0		0		0

DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」とする。

(※)1,3-ジクロロプロペン(D-D)については、10月30日に採水を実施。

ウ　指標菌及びクリプトスポリジウム等

（ア）　江山浄水場　配水区域

－		千代川表流水					
採水年月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.4
天候	－	晴	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	15.5	13.5	26.4	26.3	33.5	27.9
水温	℃	11.8	12.2	16.5	24.6	32.1	23.2
大腸菌	MPN/100mL	13	35	31	104	12	25
嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	0	25	0	0	0
ｐＨ	－	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.1
色度	度	1.6	4.1	3.4	3.3	2.6	2.9
濁度	度	1.1	4.1	1.6	1.6	1.4	1.3
採水年月日		R5.10.4	R5.11.1	R5.12.4	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.4
天候	－	晴	晴	晴	雨	雨	晴／曇
気温	℃	19.8	15.3	5.8	4.8	2.1	5.6
水温	℃	19.6	15.7	10.4	7.5	7.8	6.5
大腸菌	MPN/100mL	50	27	61	26	16	29
嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	0	15	20	5	5
ｐＨ	－	7.0	6.9	6.7	6.8	6.5	6.5
色度	度	1.9	1.9	2.3	1.6	2.8	2.0
濁度	度	1.0	1.0	1.0	0.4	1.9	1.3

水源名		江山浄水場　叶１号水源					
採水年月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.4
天候	－	晴	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	15.5	13.5	26.4	26.3	33.5	27.9
水温	℃	13.4	16.5	21.8	27.4	27.6	26.3
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7
色度	度	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R5.10.4	R5.11.1	R5.12.4	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.4
天候	－	晴	晴	晴	雨	雨	晴／曇
気温	℃	19.8	15.3	5.8	4.8	2.1	5.6
水温	℃	23.9	18.8	13.2	10.2	9.3	8.6
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		江山浄水場　叶２号水源					
採水年月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.4
天候	－	晴	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	15.5	13.5	26.4	26.3	33.5	27.9
水温	℃	14.1	17.0	21.6	27.8	28.4	27.2
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.7
色度	度	<0.5	0.9	0.7	1.0	<0.5	0.6
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R5.10.4	R5.11.1	R5.12.4	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.4
天候	－	晴	晴	晴	雨	雨	晴／曇
気温	℃	19.8	15.3	5.8	4.8	2.1	5.6
水温	℃	24.1	18.9	12.8	10.1	9.2	8.5
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		江山浄水場　向国安水源					
採水年月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.4
天候	－	晴	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	15.5	13.5	26.4	26.3	33.5	27.9
水温	℃	13.1	16.0	17.3	23.3	21.7	24.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
ｐＨ	－	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4
色度	度	<0.5	0.6	0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R5.10.4	R5.11.1	R5.12.4	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.4
天候	－	晴	晴	晴	雨	雨	晴／曇
気温	℃	19.8	15.3	5.8	4.8	2.1	5.6
水温	℃	21.3	18.5	14.7	13.1	11.7	10.1
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
ｐＨ	－	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

－		江山浄水場　原水槽(叶1号水源・叶2号水源・向国安水源の混合原水)					
採水年月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.4
天候	－	晴	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	15.5	13.5	26.4	26.3	33.5	27.9
水温	℃	13.3	16.3	17.1	21.6	23.6	23.7
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5
色度	度	1.9	0.8	0.7	0.6	<0.5	0.5
濁度	度	0.9	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1
採水年月日		R5.10.4	R5.11.1	R5.12.4	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.4
天候	－	晴	晴	晴	雨	雨	晴／曇
気温	℃	19.8	15.3	5.8	4.8	2.1	5.6
水温	℃	21.9	18.1	14.2	11.7	10.4	9.5
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.5	6.4	6.5	6.6	6.5	6.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1

（イ）　鳥取地域(統合前簡水)

水源名		河内浄水場　河内水源					
採水年月日		R5.4.10	R5.6.12	R5.9.11	R5.10.10	R5.12.11	R6.3.11
天候	－	晴	曇	雨	雨	曇	晴
気温	℃	15	22	25	17	13	15
水温	℃	11	15	19	18	12	8
大腸菌	MPN/100mL	－	<1	<1	－	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	0	0	－	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	－	6.6	6.3	－	6.6	6.7
色度	度	－	<0.5	<0.5	－	<0.5	<0.5
濁度	度	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1

水源名		矢矯浄水場　矢矯水源					
採水年月日		R5.4.3	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.4
天候	－	晴	雨	曇	晴	曇	晴
気温	℃	11	15	21	28	31	29
水温	℃	12	13	14	15	15	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	6.6	6.7	6.6	6.5	6.8	6.6
色度	度	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	0.3	0.1	<0.1	0.5	<0.1
採水年月日		R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4
天候	－	晴	曇	晴	曇	雨	晴
気温	℃	23	24	6	4	3	12
水温	℃	13	13	7	11	11	11
大腸菌	MPN/100mL	1	<1	4	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	6.6	6.7	6.7	6.6	6.8	6.7
色度	度	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.5	0.5	<0.1	0.1	0.1	<0.1

水源名		妙徳寺浄水場　妙徳寺水源			
採水年月日		R5.5.8	R5.8.7	R5.11.6	R6.2.5
天候	－	雨	曇	曇	雨
気温	℃	15	31	24	3
水温	℃	15	16	17	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	7.2	7.2	7.1	7.1
色度	度	5.4	2.4	1.4	1.3
濁度	度	0.1	0.4	0.1	0.4

水源名		有富浄水場　有富水源					
採水年月日		R5.5.15	R5.6.12	R5.9.11	R5.11.13	R5.12.11	R6.3.11
天候	－	晴	曇	雨	雨	曇	晴
気温	℃	21	23	25	8	14	14
水温	℃	19	20	24	14	12	8
大腸菌	MPN/100mL	－	1	3	－	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	0	0	－	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	－	6.5	6.6	－	6.2	6.1
色度	度	－	1.7	1.7	－	<0.5	<0.5
濁度	度	－	0.2	0.3	－	0.3	<0.1

水源名		辛川浄水場　辛川水源			
採水年月日		R5.5.8	R5.8.7	R5.11.6	R6.2.5
天候	−	雨	曇	曇	雨
気温	℃	15	30	24	2
水温	℃	15	22	15	8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.3	7.3	7.1	7.3
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		岩坪浄水場　岩坪水源					
採水年月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.19
天候	−	曇	晴	雨	晴	晴	晴
気温	℃	13	23	24	29	30	29
水温	℃	11	14	14	18	15	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	6.8	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R5.10.23	R5.11.20	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.19	R6.3.18
天候	−	晴	曇	曇	晴	雨	曇
気温	℃	18	13	4	4	15	9
水温	℃	13	12	10	10	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	6.9	6.6	6.6	6.9	6.8	6.8
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	0.7	<0.1	0.2	<0.1	<0.1

水源名		上砂見浄水場　上砂見水源			
採水年月日		R5.4.17	R5.7.24	R5.10.23	R6.1.22
天候	−	曇	晴	晴	晴
気温	℃	13	30	18	5
水温	℃	17	18	17	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	8.2	8.1	8.1	8.1
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		細見浄水場　細見水源			
採水年月日		R5.6.12	R5.9.11	R5.12.11	R6.3.11
天候	−	曇	雨	曇	晴
気温	℃	22	25	13	15
水温	℃	15	15	13	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.9	6.9	6.8	6.8
色度	度	2.2	7.0	1.7	2.3
濁度	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1

水源名		高路浄水場　高路水源					
採水年月日		R5.4.10	R5.5.15	R5.6.12	R5.7.10	R5.8.21	R5.9.11
天候	−	晴	晴	曇	曇	晴	雨
気温	℃	16	22	23	29	31	25
水温	℃	16	16	17	16	17	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8
色度	度	5.3	16	6.1	16	34	14
濁度	度	0.5	1.2	0.3	1.4	8.3	1.5
採水年月日		R5.10.10	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11
天候	−	雨	雨	曇	雨	晴	晴
気温	℃	18	9	14	4	10	14
水温	℃	16	14	14	13	14	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7
色度	度	4.0	4.5	5.6	14	4.2	12
濁度	度	0.3	0.2	0.4	1.4	0.3	1.3

水源名		百谷浄水場　百谷水源			
採水年月日		R5.6.19	R5.9.20	R5.12.13	R6.3.13
天候	−	曇	曇	曇	曇
気温	℃	22	25	7	7
水温	℃	16	16	13	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.8	7.8	7.8	7.8
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		明治浄水場　明治水源					
採水年月日		R5.5.15	R5.6.12	R5.9.11	R5.11.13	R5.12.11	R6.3.11
天候	−	晴	曇	雨	雨	曇	晴
気温	℃	20	22	25	9	13	14
水温	℃	17	15	21	15	15	11
大腸菌	MPN/100mL	−	<1	1	−	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	−	0	0	−	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	−	6.5	6.5	−	6.5	6.8
色度	度	−	<0.5	<0.5	−	<0.5	<0.5
濁度	度	−	<0.1	<0.1	−	<0.1	<0.1

水源名		神戸浄水場　神戸水源			
採水年月日		R5.4.17	R5.7.24	R5.10.23	R6.1.22
天候	−	曇	晴	晴	晴
気温	℃	12	31	18	5
水温	℃	13	16	14	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.3	7.4	7.3	7.3
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		御熊浄水場　御熊水源			
採水年月日		R5.5.8	R5.8.7	R5.11.6	R6.2.5
天候	−	雨	曇	曇	雨
気温	℃	15	30	24	2
水温	℃	14	21	15	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	8.1	8.1	8.1	8.0
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

（ウ）　国府地域

水源名		山崎浄水場　山崎第１水源					
採水年月日		R5.4.12	R5.5.10	R5.6.22	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.14
天候	－	雨	晴	曇	晴	晴	曇
気温	℃	10	22	21	27	33	25
水温	℃	15	14	19	15	16	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	2	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R5.10.18	R5.11.8	R5.12.14	R6.1.23	R6.2.6	R6.3.12
天候	－	晴	晴	曇	晴	雨	雨
気温	℃	18	16	6	3	2	6
水温	℃	17	16	8	6	4	7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	7.0	7.1	7.1	7.0	7.4	6.8
色度	度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		山崎浄水場　山崎第２水源			
採水年月日		R5.5.10	R5.8.22	R5.11.14	R6.2.7
天候	－	晴	晴	晴	雨
気温	℃	22	33	8	2
水温	℃	15	17	12	7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	7.6	7.5	7.1	7.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		雨滝浄水場　雨滝水源					
採水年月日		R5.4.6	R5.5.10	R5.6.15	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.7
天候	－	曇	晴	曇	曇	晴	晴
気温	℃	21	22	23	27	35	27
水温	℃	15	15	16	15	16	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2
色度	度	1.0	0.5	1.1	0.8	0.7	<0.5
濁度	度	1.3	0.5	1.2	0.6	1.0	0.6
採水年月日		R5.10.12	R5.11.8	R5.12.7	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	－	晴	晴	曇	雨	雨	雨
気温	℃	18	16	10	3	2	4
水温	℃	15	13	13	11	10	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
ｐＨ	－	8.3	8.2	8.3	8.4	8.2	8.2
色度	度	0.9	0.8	0.8	1.1	1.2	<0.5
濁度	度	1.0	0.7	0.6	1.0	1.2	<0.1

水源名		大石浄水場　大石水源					
採水年月日		R5.4.6	R5.5.10	R5.6.15	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.7
天候	−	曇	晴	曇	曇	晴	晴
気温	℃	21	22	22	27	35	27
水温	℃	11	12	14	14	16	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2
採水年月日		R5.10.12	R5.11.8	R5.12.7	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	−	晴	晴	曇	雨	雨	雨
気温	℃	18	16	10	2	2	4
水温	℃	14	12	13	10	11	10
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.5	7.3	6.7	7.6	7.6	7.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1

水源名		楠城浄水場　楠城水源			
採水年月日		R5.5.10	R5.8.2	R5.11.8	R6.2.6
天候	−	晴	晴	晴	雨
気温	℃	21	35	15	2
水温	℃	14	16	14	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	5	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0 (8/22)	−	0
ジアルジア	個/10L	−	0 (8/22)	−	0
ｐＨ	−	7.9	8.1	7.4	8.1
色度	度	1.1	1.8	1.1	1.0
濁度	度	0.6	1.0	0.6	0.4

水源名		神護浄水場　神護水源			
採水年月日		R5.5.10	R5.8.2	R5.11.8	R6.2.6
天候	−	晴	晴	晴	雨
気温	℃	20	33	12	2
水温	℃	16	16	15	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	8.3	8.2	8.3	8.3
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		上地浄水場　上地水源			
採水年月日		R5.5.17	R5.8.22	R5.11.14	R6.2.7
天候	−	晴	晴	晴	雨
気温	℃	20	33	7	1
水温	℃	14	18	12	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.7	7.8	8.1	7.7
色度	度	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		荒舟浄水場　荒舟水源					
採水年月日		R5.4.12	R5.5.17	R5.6.22	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.14
天候	−	雨	晴	曇	晴	晴	曇
気温	℃	10	20	21	27	33	25
水温	℃	13	16	19	21	22	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	7	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	7.7	7.9	7.7	7.7	7.8	7.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R5.10.18	R5.11.14	R5.12.14	R6.1.23	R6.2.7	R6.3.12
天候	−	晴	晴	曇	晴	雨	雨
気温	℃	18	8	7	3	1	7
水温	℃	17	13	10	8	6	7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	7.3	7.4	7.3	7.2	7.7	6.9
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

（エ）　福部地域

水源名		蔵見浄水場　蔵見水源			
採水年月日		R5.6.19	R5.9.20	R5.12.13	R6.3.13
天候	−	曇	曇	曇	曇
気温	℃	25	27	7	8
水温	℃	18	19	17	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.5	7.5	7.5	7.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		上野浄水場　上野水源			
採水年月日		R5.6.19	R5.9.20	R5.12.13	R6.3.13
天候	−	曇	曇	曇	曇
気温	℃	24	28	8	8
水温	℃	14	17	15	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.2	6.8	7.2	7.1
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	0.2	<0.1

水源名		箭渓浄水場　箭渓水源			
採水年月日		R5.6.19	R5.9.20	R5.12.13	R6.3.13
天候	−	曇	曇	曇	曇
気温	℃	24	26	11	6
水温	℃	17	17	13	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.9	7.1	7.0	7.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
濁度	度	<0.1	0.1	<0.1	0.8

（オ）　河原地域

－		曳田川表流水			
採水年月日		R5.5.24	R5.9.27	R5.11.14	R6.2.15
天候	－	晴	曇	晴	曇
気温	℃	16.3	27.4	8.9	15.2
水温	℃	18.0	22.1	12.4	10.2
大腸菌	MPN/100mL	25	101	80	16
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	5	5
ｐＨ	－	7.1	7.6	6.7	6.6
色度	度	11	3.0	4.5	2.2
濁度	度	12	1.0	32	11

水源名		曳田浄水場　曳田水源			
採水年月日		R5.5.10	R5.8.1	R5.11.6	R6.2.1
天候	－	晴	晴	曇	雨
気温	℃	23.4	30.2	21.9	5.6
水温	℃	13.2	26.4	21.8	16.1
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.5	6.4	6.5	6.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

水源名		渡一木浄水場　渡一木水源			
採水年月日		R5.5.10	R5.8.1	R5.11.6	R6.2.1
天候	－	晴	晴	曇	雨
気温	℃	23.4	30.2	21.9	5.6
水温	℃	14.5	23.6	20.3	17.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.3	6.2	6.5	6.4
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		水根浄水場　水根水源			
採水年月日		R5.5.24	R5.9.21	R5.11.14	R6.2.15
天候	－	晴	雨	晴	曇
気温	℃	16.3	26.7	8.9	15.2
水温	℃	17.1	17.3	17.1	17.1
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	7.2	7.1	7.0	7.0
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		稲常浄水場　稲常水源			
採水年月日		R5.5.10	R5.8.1	R5.11.6	R6.2.1
天候	－	晴	晴	曇	雨
気温	℃	23.4	30.2	21.9	5.6
水温	℃	16.7	25.5	19.9	18.5
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.1	6.2	6.0	6.0
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		北村浄水場　北村水源					
採水年月日		R5.4.5	R5.5.10	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5
天候	−	雨	晴	晴	晴	晴	曇／雨
気温	℃	16.0	23.4	22.6	26.1	30.2	28.2
水温	℃	11.3	14.5	16.5	19.4	24.9	20.8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度	度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
採水年月日		R5.10.3	R5.11.6	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.1	R6.3.18
天候	−	晴	曇	曇	雨	雨	曇
気温	℃	18.6	21.9	8.2	4.8	5.6	7.0
水温	℃	19.5	17.1	11.8	10.4	6.7	11.1
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.3	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		小河内浄水場　小河内水源					
採水年月日		R5.4.5	R5.5.10	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5
天候	−	雨	晴	晴	晴	晴	曇／雨
気温	℃	16.0	23.4	22.6	26.1	30.2	28.2
水温	℃	15.1	15.4	15.8	17.0	24.2	15.9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R5.10.3	R5.11.6	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.5
天候	−	晴	曇	曇	曇	雨	雨
気温	℃	18.6	21.9	8.2	4.0	5.6	5.0
水温	℃	16.9	15.6	14.5	13.4	14.2	14.7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.1	7.1	7.5	7.0	7.1	6.9
色度	度	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

水源名		落河内浄水場　落河内水源			
採水年月日		R5.5.10	R5.8.1	R5.11.6	R6.2.1
天候	−	晴	晴	曇	雨
気温	℃	23.4	30.2	21.9	5.6
水温	℃	10.9	20.9	14.7	8.4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.6	6.6	6.5	6.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		新田浄水場　新田水源			
採水年月日		R5.5.24	R5.9.21	R5.11.14	R6.2.15
天候	−	晴	雨	晴	曇
気温	℃	16.3	26.7	8.9	15.2
水温	℃	12.7	20.8	11.6	9.0
大腸菌	MPN/100mL	1	22	15	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	0	−
ジアルジア	個/10L	0	−	0	−
ｐＨ	−	7.0	6.9	6.9	7.2
色度	度	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
濁度	度	0.3	<0.1	0.8	<0.1

（カ）　用瀬地域

水源名		用瀬浄水場　用瀬水源			
採水年月日		R5.6.14	R5.9.19	R5.12.18	R6.3.18
天候	－	雨	晴	曇	曇
気温	℃	24.0	33.0	7.0	9.0
水温	℃	16.7	21.7	14.5	11.8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.5	6.4	6.8	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		大村浄水場　大村水源			
採水年月日		R5.6.14	R5.9.19	R5.12.18	R6.3.18
天候	－	雨	晴	曇	曇
気温	℃	24.0	33.0	7.0	11.0
水温	℃	20.0	25.7	16.4	12.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.6	6.6	6.4	6.4
色度	度	1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		樟原浄水場　樟原水源			
採水年月日		R5.6.14	R5.9.19	R5.12.18	R6.3.18
天候	－	雨	晴	曇	曇
気温	℃	25.0	32.0	6.5	10.0
水温	℃	17.0	17.5	14.2	14.1
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.3	6.2	6.4	6.3
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		社中央浄水場　社中央水源			
採水年月日		R5.6.21	R5.9.25	R5.12.14	R6.3.14
天候	－	雨	晴	曇	晴
気温	℃	22.0	23.0	10.0	8.0
水温	℃	17.2	18.0	8.5	6.0
大腸菌	MPN/100mL	22	41	10	9
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	10	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	0	－
ジアルジア	個/10L	0	－	0	－
ｐＨ	－	7.0	7.2	7.0	7.1
色度	度	4	3	3	1
濁度	度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		上安蔵浄水場　上安蔵水源					
採水年月日		R5.4.6	R5.5.11	R5.6.21	R5.7.11	R5.8.1	R5.9.25
天候	−	晴	晴	雨	晴	晴	晴
気温	℃	21.0	23.5	25.0	29.0	36.0	27.0
水温	℃	12.5	13.7	16.7	19.4	21.7	21.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1	2	<1	12
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	7.1
色度	度	<1	2	<1	2	<1	1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.4	R5.11.1	R5.12.14	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.14
天候	−	晴	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	25.0	17.0	8.5	5.0	5.5	10.0
水温	℃	19.7	14.6	11.8	10.8	10.2	10.7
大腸菌	MPN/100mL	9	<1	1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	7.2	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4
色度	度	1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		屋住浄水場　屋住水源			
採水年月日		R5.6.21	R5.9.25	R5.12.18	R6.3.14
天候	−	雨	晴	晴	晴
気温	℃	27.0	29.0	4.0	11.0
水温	℃	15.0	21.0	15.8	7.2
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.5	6.6	6.6	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		江波浄水場　江波水源			
採水年月日		R5.6.21	R5.9.25	R5.12.14	R6.3.14
天候	−	雨	晴	晴	晴
気温	℃	23.0	24.5	10.5	9.0
水温	℃	15.7	17.0	8.6	6.7
大腸菌	MPN/100mL	3	21	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	0
ジアルジア	個/10L	−	0	−	0
ｐＨ	−	7.1	7.2	7.2	7.1
色度	度	6	4	3	2
濁度	度	1	<0.5	<0.5	<0.5

（キ）　佐治地域

水源名		華立浄水場　華立水源			
採水年月日		R5.6.21	R5.9.26	R5.12.18	R6.3.14
天候	－	曇	曇	曇	晴
気温	℃	21	22	3	8
水温	℃	17	18	14	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	0	－
ジアルジア	個/10L	0	－	0	－
ｐＨ	－	8.7	8.6	8.6	8.7
色度	度	<1	1	1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		中島浄水場　中島水源					
採水年月日		R5.4.25	R5.5.25	R5.6.21	R5.7.12	R5.8.23	R5.9.26
天候	－	雨	曇	雨	晴	晴	曇
気温	℃	7	16	23	29	31	22
水温	℃	13	15	17	19	21	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1	15	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.5	6.3	6.3	6.2	6.5	6.3
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.11	R5.11.21	R5.12.18	R6.1.18	R6.2.21	R6.3.14
天候	－	晴	晴	曇	雨	雨	晴
気温	℃	17	6	1	5	6	6
水温	℃	20	17	15	18	12	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.4	6.4	6.6	6.4	6.5	6.4
色度	度	<1	<1	<1	1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		中佐治浄水場　中佐治水源					
採水年月日		R5.4.25	R5.5.25	R5.6.21	R5.7.12	R5.8.23	R5.9.26
天候	－	雨	曇	雨	晴	晴	曇
気温	℃	7	16	21	29	31	22
水温	℃	10	12	14	15	18	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
ｐＨ	－	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5
色度	度	<1	<1	<1	<1	1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
採水年月日		R5.10.11	R5.11.21	R5.12.18	R6.1.18	R6.2.21	R6.3.14
天候	－	晴	晴	曇	雨	雨	晴
気温	℃	16	7	1	5	6	7
水温	℃	13	10	7	7	8	8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
ｐＨ	－	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		西加茂浄水場　西加茂水源					
採水年月日		R5.4.24	R5.5.29	R5.6.27	R5.7.26	R5.8.30	R5.9.25
天候	−	曇	雨	曇	晴	晴	曇
気温	℃	11	20	23	30	30	22
水温	℃	10	14	15	19	20	19
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	6.6	6.6	6.5	6.4	6.5	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.25	R5.11.27	R5.12.20	R6.1.25	R6.2.26	R6.3.18
天候	−	晴	晴	曇	雪	雨	曇
気温	℃	15	11	2	-1	4	5
水温	℃	17	16	15	11	8	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	6.6	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		津無浄水場　津無水源			
採水年月日		R5.4.25	R5.7.12	R5.10.11	R6.1.18
天候	−	雨	晴	晴	雨
気温	℃	7	29	19	5
水温	℃	10	18	17	7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	8.3	8.3	8.3	8.3
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		津野浄水場　津野第３水源			
採水年月日		R5.4.25	R5.7.12	R5.10.11	R6.1.18
天候	−	雨	晴	晴	雨
気温	℃	7	29	16	5
水温	℃	11	11	16	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.5	7.4	7.4	7.5
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		大水浄水場　大水水源			
採水年月日		R5.6.27	R5.9.25	R5.12.20	R6.3.18
天候	−	曇	曇	曇	曇
気温	℃	23	22	2	5
水温	℃	14	14	11	10
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.8	6.8	6.8	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		畑浄水場　畑水源					
採水年月日		R5.4.24	R5.5.29	R5.6.27	R5.7.26	R5.8.30	R5.9.25
天候	−	曇	雨	曇	晴	晴	曇
気温	℃	11	20	23	31	30	22
水温	℃	11	13	13	16	15	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	4	9	13	1	3
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.3	7.2	7.2	7.0	7.2	7.3
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.25	R5.11.27	R5.12.20	R6.1.25	R6.2.26	R6.3.18
天候	−	晴	晴	曇	雪	曇	曇
気温	℃	15	11	2	-1	4	5
水温	℃	12	11	11	8	10	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		つく谷浄水場　つく谷水源					
採水年月日		R5.4.24	R5.5.29	R5.6.27	R5.7.26	R5.8.30	R5.9.25
天候	−	曇	雨	曇	晴	晴	曇
気温	℃	11	20	23	31	30	22
水温	℃	11	16	18	20	21	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.25	R5.11.27	R5.12.20	R6.1.29	R6.2.26	R6.3.18
天候	−	晴	晴	曇	晴	雨	曇
気温	℃	18	11	2	0	5	5
水温	℃	15	11	8	6	6	7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		余戸浄水場　余戸水源					
採水年月日		R5.4.24	R5.5.29	R5.6.27	R5.7.26	R5.8.30	R5.9.25
天候	−	曇	雨	晴	晴	晴	曇
気温	℃	11	19	24	32	30	23
水温	℃	10	13	15	17	14	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	2
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.25	R5.11.27	R5.12.20	R6.1.29	R6.2.26	R6.3.18
天候	−	晴	晴	曇	晴	雨	曇
気温	℃	18	11	3	0	6	5
水温	℃	12	10	8	8	8	13
大腸菌	MPN/100mL	3	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		河本浄水場　河本水源					
採水年月日		R5.4.24	R5.5.29	R5.6.27	R5.7.26	R5.8.30	R5.9.25
天候	−	曇	雨	晴	晴	晴	曇
気温	℃	11	19	24	32	30	22
水温	℃	11	15	16	18	18	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	10	5
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.25	R5.11.27	R5.12.20	R6.1.25	R6.2.26	R6.3.18
天候	−	晴	晴	曇	雪	雨	曇
気温	℃	17	11	3	-1	6	5
水温	℃	13	10	8	8	6	9
大腸菌	MPN/100mL	1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		尾際浄水場　尾際水源			
採水年月日		R5.4.24	R5.7.26	R5.10.25	R6.1.25
天候	−	曇	晴	晴	雪
気温	℃	11	33	16	-2
水温	℃	10	16	15	8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.0	6.5	6.8	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		万蔵浄水場　万蔵水源					
採水年月日		R5.4.25	R5.5.25	R5.6.21	R5.7.12	R5.8.23	R5.9.26
天候	−	雨	曇	雨	晴	晴	曇
気温	℃	7	16	21	29	31	22
水温	℃	13	14	15	15	17	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.11	R5.11.21	R5.12.18	R6.1.18	R6.2.21	R6.3.14
天候	−	晴	晴	曇	雨	雨	晴
気温	℃	17	5	1	5	6	6
水温	℃	17	17	15	15	13	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.4	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

（ク）　気高地域

水源名		下光元浄水場　下光元水源			
採水年月日		R5.4.18	R5.7.25	R5.10.17	R6.1.17
天候	−	曇	晴	晴	晴
気温	℃	17	33	19	5
水温	℃	16	19	15	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.5	6.4	6.5	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		宝木浄水場　宝木水源			
採水年月日		R5.4.18	R5.7.25	R5.10.17	R6.1.17
天候	−	曇	晴	曇	晴
気温	℃	17	32	19	3
水温	℃	16	16	16	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.7	6.7	6.6	6.7
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		宿浄水場　宿水源					
採水年月日		R5.4.18	R5.5.24	R5.6.20	R5.7.25	R5.8.24	R5.9.21
天候	−	曇	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	17	17	22	33	28	27
水温	℃	11	12	14	18	20	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.8	7.0	6.9	6.7	6.9	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.17	R5.11.16	R5.12.19	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14
天候	−	曇	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	20	11	4	5	10	10
水温	℃	20	17	14	11	10	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.6	7.0	7.0	6.8	6.8	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		常松瑞穂浄水場　常松瑞穂水源			
採水年月日		R5.4.18	R5.7.25	R5.10.17	R6.1.17
天候	−	曇	晴	曇	晴
気温	℃	17	32	19	3
水温	℃	15	16	15	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.6	6.6	6.6	6.7
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		八幡浄水場　八幡水源			
採水年月日		R5.5.24	R5.8.24	R5.11.16	R6.2.20
天候	−	晴	晴	晴	雨
気温	℃	18	31	13	10
水温	℃	17	19	17	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.3	7.3	7.4	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		高江浄水場　高江第１水源			
採水年月日		R5.5.24	R5.8.24	R5.11.16	R6.2.20
天候	−	晴	晴	晴	雨
気温	℃	18	30	12	10
水温	℃	16	17	15	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.4	7.2	7.2	7.3
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		高江浄水場　高江第２水源			
採水年月日		R5.5.24	R5.8.24	R5.11.16	R6.2.20
天候	−	晴	晴	晴	雨
気温	℃	18	30	13	10
水温	℃	17	17	17	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.7	7.3	6.8	6.6
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		高江浄水場　郡家第２水源			
採水年月日		R5.5.24	R5.8.24	R5.11.16	R6.2.20
天候	−	晴	晴	晴	雨
気温	℃	18	30	12	10
水温	℃	16	18	15	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	7.2	6.6	7.3	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		殿浄水場　殿水源					
採水年月日		R5.4.18	R5.5.24	R5.6.20	R5.7.25	R5.8.24	R5.9.21
天候	−	曇	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	17	18	23	33	30	26
水温	℃	16	16	16	17	18	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	7.0	6.9	6.9	6.9	6.6	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.17	R5.11.16	R5.12.19	R6.1.17	R6.2.20	R6.3.14
天候	−	曇	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	20	11	4	5	10	10
水温	℃	19	17	16	15	15	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	−	0	−	−
ジアルジア	個/10L	0	−	−	0	−	−
ｐＨ	−	6.8	6.4	6.9	6.4	6.9	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		会下浄水場　郡家水源			
採水年月日		R5.5.24	R5.8.24	R5.11.16	R6.2.20
天候	−	晴	晴	晴	雨
気温	℃	18	30	11	10
水温	℃	16	24	17	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.2	6.1	6.3	6.2
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		船磯浄水場　船磯水源			
採水年月日		R5.5.24	R5.8.24	R5.11.16	R6.2.20
天候	−	晴	晴	晴	雨
気温	℃	17	31	13	10
水温	℃	16	16	14	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	0	−
ジアルジア	個/10L	0	−	0	−
ｐＨ	−	6.5	6.6	6.6	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

（ケ）　鹿野地域

水源名		鹿野浄水場　鹿野水源					
採水年月日		R5.4.13	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.19
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	16	17	21	26	33	28
水温	℃	12	13	15	18	19	20
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4
天候	－	晴	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	22	18	7	6	6	11
水温	℃	19	16	12	10	8	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		今市浄水場　今市第１水源					
採水年月日		R5.4.13	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	15	15	20	26	33	27
水温	℃	12	12	15	17	18	23
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1	<1	<1	60
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	7.0	7.0	6.8	7.0	6.9	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	3
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
採水年月日		R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4
天候	－	晴	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	21	15	8	5	7	10
水温	℃	19	18	15	11	14	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.8	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		今市浄水場　今市第２水源					
採水年月日		R5.4.13	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	15	15	20	26	33	27
水温	℃	12	13	15	20	20	21
大腸菌	MPN/100mL	1	3	8	3	1	86
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7
色度	度	5	7	4	9	9	14
濁度	度	1	2	0.9	2	3	3
採水年月日		R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4
天候	－	晴	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	21	15	8	5	7	10
水温	℃	20	18	13	11	9	8
大腸菌	MPN/100mL	1	1	<1	<1	2	2
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
ｐＨ	－	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0
色度	度	8	17	10	9	3	3
濁度	度	2	4	3	3	0.9	0.8

水源名		勝谷浄水場　勝谷水源			
採水年月日		R5.5.9	R5.8.1	R5.11.1	R6.2.1
天候	－	晴	晴	晴	雨
気温	℃	14	32	15	7
水温	℃	15	22	19	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.5	6.3	6.4	6.4
クリプトスポリジウム	個/10L	<1	<1	<1	<1
ジアルジア	個/10L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		河内上条浄水場　河内上条水源			
採水年月日		R5.5.9	R5.8.1	R5.11.1	R6.2.1
天候	－	晴	晴	晴	雨
気温	℃	16	33	15	3
水温	℃	12	15	16	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	－	6.8	6.7	6.8	6.7
クリプトスポリジウム	個/10L	<1	<1	<1	<1
ジアルジア	個/10L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		河内下条浄水場　河内下条水源					
採水年月日		R5.4.13	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5
天候	−	晴	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	14	14	20	25	32	25
水温	℃	12	12	12	13	13	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4
天候	−	晴	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	20	15	7	3	3	9
水温	℃	12	12	11	11	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		矢原浄水場　矢原水源					
採水年月日		R5.4.13	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5
天候	−	晴	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	14	15	20	26	31	25
水温	℃	12	13	14	20	18	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.6
色度	度	3	3	5	4	3	3
濁度	度	1	1	1	0.8	0.6	<0.5
採水年月日		R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4
天候	−	晴	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	20	15	8	5	5	10
水温	℃	17	15	12	12	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	6.8	6.7	6.6	6.8	6.6	6.7
色度	度	3	2	5	2	<1	4
濁度	度	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	1

水源名		鹿野小畑浄水場　鹿野小畑水源					
採水年月日		R5.4.13	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5
天候	−	晴	晴	晴	晴	晴	曇
気温	℃	16	16	21	26	33	25
水温	℃	10	12	13	17	20	20
大腸菌	MPN/100mL	1	2	4	18	17	140
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8
色度	度	<1	2	1	2	2	5
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
採水年月日		R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.4
天候	−	晴	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	22	18	8	6	6	11
水温	℃	16	13	9	7	6	7
大腸菌	MPN/100mL	16	5	<1	9	3	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	10	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	−	0	−
ジアルジア	個/10L	−	0	−	−	0	−
ｐＨ	−	7.0	7.2	7.0	7.1	6.9	7.0
色度	度	1	1	<1	1	1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

（コ）　青谷地域(統合前上水)

水源名		城山浄水場　不動山水源			
採水年月日		R5.6.27	R5.9.13	R5.12.13	R6.3.18
天候	−	晴	晴	晴	曇
気温	℃	27.6	27.4	11.0	7.0
水温	℃	15.1	16.9	14.4	13.3
大腸菌	MPN/100mL	1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	0
ジアルジア	個/10L	−	0	−	0
ｐＨ	−	6.9	6.9	6.8	7.3
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		城山浄水場　鳴滝水源			
採水年月日		R5.6.27	R5.9.13	R5.12.13	R6.3.18
天候	−	晴	晴	晴	曇
気温	℃	27.6	27.4	11.0	7.0
水温	℃	16.1	20.8	12.1	9.9
大腸菌	MPN/100mL	1	44	5	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	0
ジアルジア	個/10L	−	0	−	0
ｐＨ	−	6.5	6.4	6.5	6.8
色度	度	1.9	3.0	2.1	1.3
濁度	度	0.2	0.4	0.3	0.2

水源名		青谷小畑浄水場　青谷小畑水源			
採水年月日		R5.6.27	R5.9.13	R5.12.13	R6.3.18
天候	−	晴	晴	晴	曇
気温	℃	27.6	27.4	11.0	7.0
水温	℃	15.4	16.1	11.1	10.2
大腸菌	MPN/100mL	63	65	13	3
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	5	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	0	−	0
ジアルジア	個/10L	−	0	−	0
ｐＨ	−	7.1	7.0	6.9	7.1
色度	度	1.4	1.4	1.2	0.7
濁度	度	1.4	1.4	0.9	0.8

水源名		河原浄水場　河原水源			
採水年月日		R5.6.27	R5.9.13	R5.12.13	R6.3.18
天候	−	晴	晴	晴	曇
気温	℃	27.6	27.4	11.0	7.0
水温	℃	17	17.1	17.4	17.2
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
ｐＨ	−	6.7	6.7	6.7	6.7
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1

（サ）　青谷地域（統合前簡水）

水源名		桑原浄水場　桑原水源			
採水年月日		R5.6.26	R5.9.4	R5.12.4	R6.3.7
天候	−	雨	晴	晴	曇
気温	℃	24.0	29.0	10.5	6.5
水温	℃	15.3	17.8	9.0	8.1
大腸菌	MPN/100mL	13	20	23	3
嫌気性芽胞菌	個/100mL	10	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	0	−
ジアルジア	個/10L	0	−	0	−
ｐＨ	−	7.4	7.6	7.6	7.4
色度	度	3	2	1	1
濁度	度	1	0.6	<0.5	0.5

水源名		長和瀬浄水場　長和瀬水源					
採水年月日		−	−	R5.6.26	−	R5.8.30	R5.9.4
天候	−	−	−	雨	−	晴	晴
気温	℃	−	−	24.0	−	31.0	33.0
水温	℃	−	−	17.6	−	17.5	19.0
大腸菌	MPN/100mL	−	−	1	−	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	−	−	0	−	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	−	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	−	−	−	0
ｐＨ	−	−	−	7.2	−	7.0	7.3
色度	度	−	−	<1	−	<0.5	<1
濁度	度	−	−	<0.5	−	<0.1	<0.5
採水年月日		R5.10.5	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7
天候	−	曇	晴	晴	晴	雨	曇
気温	℃	20.0	20.5	11.0	10.0	6.5	12.0
水温	℃	17.4	15.3	16.2	15.7	14.7	15.8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	7.2	6.9	7.4	7.3	7.4	7.3
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		蔵内浄水場　蔵内水源			
採水年月日		R5.6.20	R5.9.21	R5.12.12	R6.3.12
天候	−	晴	雨	雨	雨
気温	℃	27.5	27.0	15.5	10.0
水温	℃	15.9	17.0	13.2	11.4
大腸菌	MPN/100mL	<1	3	2	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	0	−
ジアルジア	個/10L	0	−	0	−
ｐＨ	−	6.9	7.0	7.0	7.0
色度	度	<1	<1	1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		八葉寺浄水場　八葉寺水源					
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.26	R5.7.6	R5.8.29	R5.9.4
天候	−	晴	曇	雨	晴	晴	晴
気温	℃	14.0	14.0	24.0	26.0	28.0	28.0
水温	℃	12.4	13.3	15.2	17.2	15.5	18.3
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1	2	45	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	6.6	7.1	6.6	7.2	6.6	7.2
色度	度	<1	5	<1	2	<1	3
濁度	度	<0.5	1	<0.5	0.5	<0.5	0.8
採水年月日		R5.10.5	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7
天候	−	曇	晴	晴	晴	雨	曇
気温	℃	18.0	15.0	8.0	6.5	5.0	6.0
水温	℃	14.3	14.7	11.2	7.5	10.6	6.1
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	6.6	7.2	6.8	7.2	6.7	7.2
色度	度	<1	3	<1	3	<1	3
濁度	度	<0.5	0.8	<0.5	0.7	<0.5	0.5

水源名		早牛浄水場　早牛水源			
採水年月日		R5.6.20	R5.9.21	R5.12.12	R6.3.12
天候	−	晴	雨	雨	雨
気温	℃	26.0	25.0	14.5	9.0
水温	℃	15.7	14.0	13.1	10.9
大腸菌	MPN/100mL	16	16	6	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	−	0	−
ジアルジア	個/10L	0	−	0	−
ｐＨ	−	7.5	7.6	7.6	7.7
色度	度	<1	1	2	1
濁度	度	<0.5	0.6	0.6	0.7

水源名		露谷浄水場　露谷水源					
採水年月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.20	R5.7.6	R5.8.29	R5.9.4
天候	−	晴	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	16.0	15.0	25.0	27.0	29.0	29.0
水温	℃	14.4	15.2	17.5	18.2	19.0	18.8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R5.10.5	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7
天候	−	曇	晴	晴	晴	雨	曇
気温	℃	20.0	17.0	11.0	8.5	7.5	8.5
水温	℃	17.4	15.9	13.0	12.7	9.6	11.8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	−	−	0	−	−	0
ジアルジア	個/10L	−	−	0	−	−	0
ｐＨ	−	7.0	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

エ　毎日検査項目

（ア）　江山浄水場　配水区域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
円通寺(米里系)	最大値	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.25	0.30	0.35	0.20
	平均	0.34	0.28	0.29	0.26	0.24	0.22	0.24	0.28	0.34	0.34	0.38	0.39	0.30
浜坂(中ノ郷系)	最大値	0.40	0.40	0.35	0.40	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.50
	最小値	0.40	0.35	0.30	0.30	0.40	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.30
	平均	0.40	0.38	0.33	0.35	0.44	0.49	0.50	0.50	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43
福部町細川(湯山系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.20
	平均	0.28	0.28	0.26	0.27	0.30	0.30	0.33	0.37	0.36	0.38	0.39	0.39	0.32
小西谷(小西谷系)	最大値	0.30	0.30	0.25	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40
	最小値	0.30	0.25	0.20	0.20	0.25	0.20	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.20
	平均	0.30	0.27	0.20	0.20	0.25	0.28	0.33	0.36	0.37	0.35	0.35	0.35	0.30
国府町美歎(広西系)	最大値	0.30	0.30	0.25	0.20	0.25	0.35	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20	0.30	0.35	0.10	0.20	0.40	0.40	0.10
	平均	0.30	0.27	0.20	0.17	0.21	0.31	0.36	0.35	0.35	0.37	0.40	0.40	0.31
松並町(上町系)	最大値	0.50	0.45	0.45	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
	平均	0.45	0.45	0.45	0.47	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48
大畑(吉岡系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.25	0.35	0.35	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.25
	平均	0.32	0.39	0.35	0.31	0.29	0.31	0.31	0.32	0.34	0.38	0.37	0.35	0.34
小沢見(末恒系)	最大値	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	最小値	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15
	平均	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20
西円通寺(下味野高地区系)	最大値	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.45	0.45
	最小値	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.20
	平均	0.30	0.28	0.25	0.24	0.28	0.30	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.40	0.33
湖山町(徳尾系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.45	0.50	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.45	0.50	0.50	0.45	0.50	0.45	0.30
	平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.47	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.47
越路(若葉台系)	最大値	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.35	0.35
	最小値	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15
	平均	0.20	0.20	0.16	0.15	0.15	0.15	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.26	0.19
河原町片山(片山系)	最大値	0.30	0.30	0.35	0.40	0.55	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.40	0.40	0.55
	最小値	0.25	0.20	0.15	0.15	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35	0.15
	平均	0.30	0.24	0.26	0.26	0.44	0.45	0.48	0.45	0.41	0.48	0.38	0.39	0.38
河原町三谷(山手系)	最大値	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.50
	最小値	0.25	0.18	0.17	0.20	0.25	0.25	0.40	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.17
	平均	0.27	0.22	0.22	0.25	0.29	0.35	0.47	0.50	0.48	0.49	0.45	0.45	0.37

（イ）　鳥取地域(統合前簡水)

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間
槇原(小原系)	最大値	0.36	0.34	0.33	0.28	0.31	0.29	0.41	0.38	0.42	0.41	0.32	0.40	0.42
	最小値	0.34	0.33	0.26	0.24	0.22	0.23	0.25	0.25	0.31	0.30	0.30	0.30	0.22
	平均	0.35	0.34	0.29	0.26	0.27	0.26	0.31	0.31	0.38	0.35	0.31	0.36	0.31
矢矯(矢矯系)	最大値	0.37	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.33	0.34	0.32	0.33	0.37
	最小値	0.28	0.17	0.31	0.23	0.17	0.31	0.30	0.23	0.28	0.24	0.28	0.26	0.17
	平均	0.33	0.31	0.33	0.32	0.31	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.30	0.30	0.31
瀬田蔵(妙徳寺系)	最大値	0.52	0.47	0.57	0.52	0.36	0.36	0.36	0.42	0.47	0.51	0.50	0.36	0.57
	最小値	0.36	0.30	0.38	0.21	0.24	0.23	0.25	0.24	0.32	0.14	0.31	0.30	0.14
	平均	0.43	0.37	0.43	0.32	0.29	0.30	0.32	0.31	0.40	0.30	0.40	0.32	0.35
有富(有富系)	最大値	0.54	0.48	0.47	0.45	0.44	0.41	0.34	0.51	0.55	0.47	0.46	0.47	0.55
	最小値	0.36	0.36	0.31	0.29	0.29	0.28	0.25	0.28	0.36	0.38	0.39	0.34	0.25
	平均	0.45	0.42	0.38	0.37	0.37	0.34	0.30	0.44	0.46	0.43	0.43	0.42	0.40
福井(辛川系)	最大値	0.29	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.28	0.28	0.30	0.31	0.31	0.33	0.33
	最小値	0.27	0.26	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.26	0.28	0.29	0.30	0.30	0.23
	平均	0.28	0.27	0.25	0.24	0.23	0.23	0.26	0.27	0.29	0.30	0.31	0.31	0.27
岩坪(岩坪系)	最大値	0.52	0.42	0.37	0.35	0.38	0.35	0.36	0.38	0.35	0.36	0.34	0.48	0.52
	最小値	0.39	0.35	0.30	0.31	0.28	0.31	0.33	0.17	0.26	0.18	0.18	0.26	0.17
	平均	0.43	0.38	0.33	0.33	0.34	0.33	0.35	0.29	0.30	0.29	0.25	0.35	0.33
上砂見(上砂見系)	最大値	0.35	0.35	0.37	0.31	0.30	0.32	0.31	0.35	0.34	0.36	0.34	0.34	0.37
	最小値	0.33	0.32	0.32	0.26	0.20	0.29	0.29	0.28	0.25	0.32	0.31	0.32	0.20
	平均	0.34	0.34	0.35	0.28	0.26	0.30	0.30	0.30	0.31	0.34	0.33	0.33	0.31
細見(細見系)	最大値	0.35	0.40	0.33	0.36	0.35	0.30	0.49	0.45	0.45	0.39	0.40	0.38	0.49
	最小値	0.27	0.28	0.23	0.28	0.28	0.19	0.21	0.26	0.33	0.33	0.35	0.34	0.19
	平均	0.30	0.35	0.28	0.32	0.31	0.25	0.33	0.37	0.40	0.37	0.37	0.36	0.34
高路(高路系)	最大値	0.58	0.38	0.34	0.49	0.37	0.37	0.47	0.41	0.43	0.41	0.34	0.41	0.58
	最小値	0.27	0.27	0.24	0.28	0.17	0.24	0.27	0.22	0.26	0.34	0.27	0.27	0.17
	平均	0.41	0.32	0.30	0.38	0.25	0.31	0.37	0.33	0.33	0.37	0.32	0.33	0.34
滝山(百谷系)	最大値	0.32	0.50	0.47	0.37	0.34	0.43	0.60	0.56	0.48	0.49	0.43	0.38	0.60
	最小値	0.29	0.28	0.37	0.33	0.32	0.34	0.34	0.44	0.44	0.41	0.37	0.36	0.28
	平均	0.30	0.38	0.40	0.35	0.33	0.37	0.42	0.48	0.47	0.43	0.40	0.37	0.39
松上(明治系)	最大値	0.31	0.34	0.33	0.34	0.34	0.35	0.34	0.35	0.62	0.50	0.32	0.32	0.62
	最小値	0.28	0.22	0.29	0.28	0.19	0.28	0.30	0.16	0.22	0.29	0.31	0.30	0.16
	平均	0.29	0.29	0.31	0.30	0.28	0.32	0.32	0.25	0.36	0.38	0.31	0.31	0.31
下砂見(神戸系)	最大値	0.36	0.36	0.31	0.29	0.28	0.34	0.35	0.38	0.37	0.36	0.38	0.36	0.38
	最小値	0.33	0.26	0.28	0.24	0.21	0.25	0.31	0.30	0.31	0.34	0.33	0.34	0.21
	平均	0.34	0.33	0.29	0.27	0.24	0.29	0.33	0.34	0.34	0.35	0.36	0.35	0.32
御熊(御熊系)	最大値	0.35	0.32	0.32	0.31	0.32	0.50	0.54	0.44	0.45	0.34	0.34	0.33	0.54
	最小値	0.31	0.26	0.21	0.25	0.22	0.31	0.33	0.38	0.34	0.32	0.31	0.29	0.21
	平均	0.33	0.30	0.27	0.28	0.26	0.40	0.42	0.41	0.39	0.33	0.33	0.31	0.34

（ウ）　国府地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点（配水系統）	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間
高岡（新井系）	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
雨滝（雨滝系）	最大値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20
	平均	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
栃本（大石系）	最大値	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40
	最小値	0.20	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.25	0.30	0.30	0.10
	平均	0.23	0.23	0.20	0.19	0.20	0.21	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.34	0.26
楠城（楠城系）	最大値	0.35	0.35	0.30	0.25	0.30	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.35	0.45
	最小値	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.40	0.25	0.25	0.10
	平均	0.23	0.29	0.25	0.24	0.22	0.29	0.37	0.35	0.33	0.45	0.36	0.30	0.31
上地（上地系）	最大値	0.50	0.40	0.60	0.60	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60
	最小値	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
	平均	0.50	0.40	0.47	0.51	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48
荒舟（荒舟系）	最大値	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.30	0.25	0.30	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40
	最小値	0.20	0.25	0.20	0.20	0.13	0.20	0.20	0.25	0.25	0.35	0.35	0.35	0.13
	平均	0.24	0.29	0.28	0.30	0.29	0.25	0.25	0.25	0.31	0.35	0.35	0.35	0.29
神護（神護系）	最大値	0.40	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25
	平均	0.32	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

（エ）　福部地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点（配水系統）	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間
左近（左近系）	最大値	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	最小値	0.30	0.35	0.25	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.25
	平均	0.36	0.40	0.41	0.40	0.37	0.33	0.35	0.37	0.38	0.42	0.45	0.45	0.39
久志羅（上野第１系）	最大値	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.25	0.25	0.25	0.20	0.30	0.30	0.25	0.15
	平均	0.26	0.25	0.25	0.25	0.21	0.25	0.27	0.25	0.28	0.30	0.33	0.30	0.27
八重原（箭谷八重原系）	最大値	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.20	0.60	0.30	0.35	0.35	0.40	0.30	0.60
	最小値	0.25	0.30	0.25	0.25	0.15	0.15	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.15
	平均	0.31	0.31	0.29	0.28	0.24	0.15	0.44	0.29	0.27	0.29	0.29	0.29	0.29

（オ）　河原地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間
小畑(河原小畑系)	最大値	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
	最小値	0.35	0.30	0.30	0.30	0.20	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.20
	平均	0.39	0.33	0.31	0.30	0.33	0.39	0.37	0.37	0.40	0.40	0.39	0.39	0.36
釜口(散岐系)	最大値	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50
	最小値	0.50	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.35	0.30
	平均	0.50	0.50	0.50	0.47	0.36	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.39	0.47
布袋(曳田系)	最大値	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
	平均	0.32	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.35	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31
谷一木(谷一木系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30
小倉(小倉系)	最大値	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.25	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25
	平均	0.30	0.30	0.30	0.31	0.29	0.30	0.32	0.32	0.31	0.35	0.37	0.37	0.32
弓河内(北村系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
神馬(神馬系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25
	平均	0.33	0.30	0.31	0.30	0.29	0.31	0.37	0.40	0.39	0.35	0.35	0.35	0.34
北村(落河内系)	最大値	0.38	0.37	0.40	0.39	0.41	0.37	0.47	0.55	0.64	0.59	0.54	0.48	0.64
	最小値	0.32	0.26	0.31	0.30	0.28	0.30	0.26	0.44	0.47	0.44	0.48	0.40	0.26
	平均	0.34	0.29	0.34	0.35	0.33	0.34	0.39	0.51	0.52	0.52	0.50	0.45	0.41
稲常(稲常系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	最小値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	平均	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
小河内(新田系)	最大値	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.30	0.10	0.20	0.20	0.10
	平均	0.27	0.26	0.23	0.24	0.24	0.28	0.30	0.32	0.30	0.28	0.27	0.28	0.27

（カ）　用瀬地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点（配水系統）	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間
別府（用瀬系）	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
赤波（鷹狩系）	最大値	0.45	0.40	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.50	0.55	0.40	0.40	0.40	0.55
	最小値	0.30	0.30	0.25	0.20	0.25	0.30	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.35	0.20
	平均	0.37	0.34	0.30	0.26	0.34	0.38	0.41	0.43	0.40	0.37	0.35	0.35	0.36
樟原（樟原系）	最大値	0.40	1.3	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	1.3
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	平均	0.40	0.47	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41
安蔵（社中央系）	最大値	0.52	0.45	0.45	0.50	0.50	0.47	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52
	最小値	0.40	0.37	0.37	0.35	0.42	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.35
	平均	0.47	0.40	0.39	0.39	0.47	0.44	0.41	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45
安蔵（上安蔵系）	最大値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40
	最小値	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30
	平均	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.40	0.37	0.35	0.35	0.35	0.36
屋住（屋住系）	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.35	0.35	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.25
	平均	0.34	0.36	0.38	0.36	0.32	0.33	0.29	0.31	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34
江波（江波系）	最大値	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55
	最小値	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.15
	平均	0.34	0.30	0.25	0.35	0.34	0.37	0.45	0.39	0.48	0.42	0.49	0.49	0.39

（キ）　佐治地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点（配水系統）	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間
葛谷（古市系）	最大値	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.70	0.70	0.50	0.70
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.40
	平均	0.44	0.40	0.42	0.43	0.40	0.40	0.43	0.50	0.50	0.62	0.56	0.50	0.47
加瀬木（中佐治第２系）	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45
	最小値	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35
	平均	0.35	0.36	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39
加茂（西加茂系）	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.29	0.36	0.38	0.29	0.28	0.29	0.29	0.28	0.29	0.25	0.29	0.24	0.29
津無（津無系）	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
津野（津野第１系）	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.50	1.0	0.20	0.20	0.20	0.20	1.0
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10
	平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.35	0.34	0.42	0.18	0.16	0.20	0.20	0.24
加茂（大水系）	最大値	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35
	最小値	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.10	0.25	0.25	0.25	0.10
	平均	0.29	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26
畑（畑系）	最大値	0.30	0.40	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.45	0.40	0.30	0.25	0.25	0.45
	最小値	0.25	0.25	0.20	0.20	0.10	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.10
	平均	0.27	0.29	0.26	0.27	0.26	0.26	0.30	0.31	0.28	0.24	0.22	0.24	0.27
つく谷（つく谷系）	最大値	0.30	0.30	0.25	0.25	0.60	0.80	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.80
	最小値	0.30	0.25	0.25	0.15	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.15
	平均	0.30	0.27	0.25	0.22	0.31	0.30	0.25	0.24	0.29	0.24	0.25	0.23	0.26
余戸（余戸系）	最大値	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20
	平均	0.20	0.25	0.33	0.27	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.24	0.29
河本（河本系）	最大値	0.30	0.30	0.40	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.40	0.40
	最小値	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.20
	平均	0.26	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.28	0.28
尾際（尾際系）	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
加茂（万蔵系）	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

（ク）　気高地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点（配水系統）	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間
下光元（上光系）	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
常松（宝木系）	最大値	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
	最小値	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	平均	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.59
奥沢見（宝木高地区系）	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.40	0.39	0.37	0.38	0.39	0.39	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.37	0.38
下坂本（矢口系）	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20
	平均	0.26	0.28	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.24	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26
重高（宿系）	最大値	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.45
	最小値	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.35	0.20
	平均	0.36	0.36	0.36	0.31	0.29	0.26	0.30	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33
新町二丁目（高江系）	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30
	平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
浜村（勝見系）	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.34	0.36	0.38	0.39	0.38	0.36	0.38	0.36	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37
殿（殿系）	最大値	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.40	0.35	0.60
	最小値	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.40	0.35	0.30	0.25	0.30	0.30	0.25
	平均	0.41	0.43	0.40	0.40	0.41	0.44	0.44	0.44	0.41	0.40	0.34	0.34	0.40
八束水（会下系）	最大値	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35
	最小値	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
八束水（船磯系）	最大値	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40
	最小値	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	平均	0.25	0.26	0.30	0.31	0.24	0.28	0.30	0.26	0.24	0.19	0.17	0.22	0.25

（ケ）　鹿野地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間
水谷(鹿野小畑系)	最大値	1.0	0.60	0.70	0.50	0.60	0.60	0.80	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	1.0
	最小値	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.10
	平均	0.49	0.38	0.33	0.22	0.35	0.40	0.50	0.48	0.50	0.42	0.41	0.36	0.40
河内(河内上条系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.50
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10	0.40	0.30	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.10
	平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.37	0.40	0.38	0.35	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39
岡木(勝谷系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	平均	0.26	0.27	0.27	0.29	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28
鹿野(鹿野系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35
	最小値	0.30	0.25	0.30	0.30	0.10	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30
今市(今市系)	最大値	0.35	0.35	0.40	0.30	0.35	0.30	0.40	0.35	0.45	0.35	0.40	0.40	0.45
	最小値	0.35	0.35	0.35	0.25	0.10	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.10
	平均	0.35	0.35	0.37	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.38	0.35	0.40	0.40	0.35

（コ）　青谷地域(統合前上水)

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間
大坪(城山系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
	平均	0.37	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.30	0.31	0.33	0.39	0.37	0.32	0.32
山田(山田系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.30
	平均	0.40	0.40	0.40	0.33	0.30	0.30	0.30	0.32	0.38	0.40	0.40	0.40	0.36
夏泊(夏泊系)	最大値	0.35	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.30	0.30	0.35	0.30	0.15
	平均	0.31	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.19	0.20	0.30	0.30	0.35	0.34	0.27
絹見(絹見系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35
	最小値	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31
小畑(青谷小畑系)	最大値	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.45
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.35	0.25	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25
	平均	0.41	0.43	0.42	0.39	0.39	0.38	0.40	0.41	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40
山根(河原系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.30	0.29	0.28	0.29

（サ）　青谷地域(統合前簡水)

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点(配水系統)	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間
田原谷(楠根系)	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25
	最小値	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	平均	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
長和瀬(長和瀬系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25
	平均	0.37	0.35	0.36	0.33	0.35	0.30	0.34	0.39	0.36	0.34	0.36	0.35	0.35
蔵内(蔵内系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.40
	最小値	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30
	平均	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.35	0.35
八葉寺(八葉寺系)	最大値	0.60	0.40	0.50	0.70	0.80	0.70	1.3	1.0	1.0	0.80	0.40	0.60	1.3
	最小値	0.30	0.20	0.20	0.10	0.20	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.15	0.25	0.10
	平均	0.43	0.30	0.35	0.40	0.48	0.48	0.85	0.60	0.70	0.53	0.28	0.43	0.49
早牛(早牛系)	最大値	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.35	0.25	0.30	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20
	平均	0.37	0.30	0.33	0.27	0.28	0.28	0.37	0.30	0.24	0.25	0.29	0.30	0.30
露谷(露谷系)	最大値	0.80	0.50	0.80	0.80	1.0	1.5	1.5	0.30	0.80	0.50	0.30	0.40	1.5
	最小値	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10
	平均	0.47	0.35	0.29	0.42	0.44	0.53	0.68	0.21	0.35	0.31	0.24	0.31	0.38

8　工業用水道水質検査結果

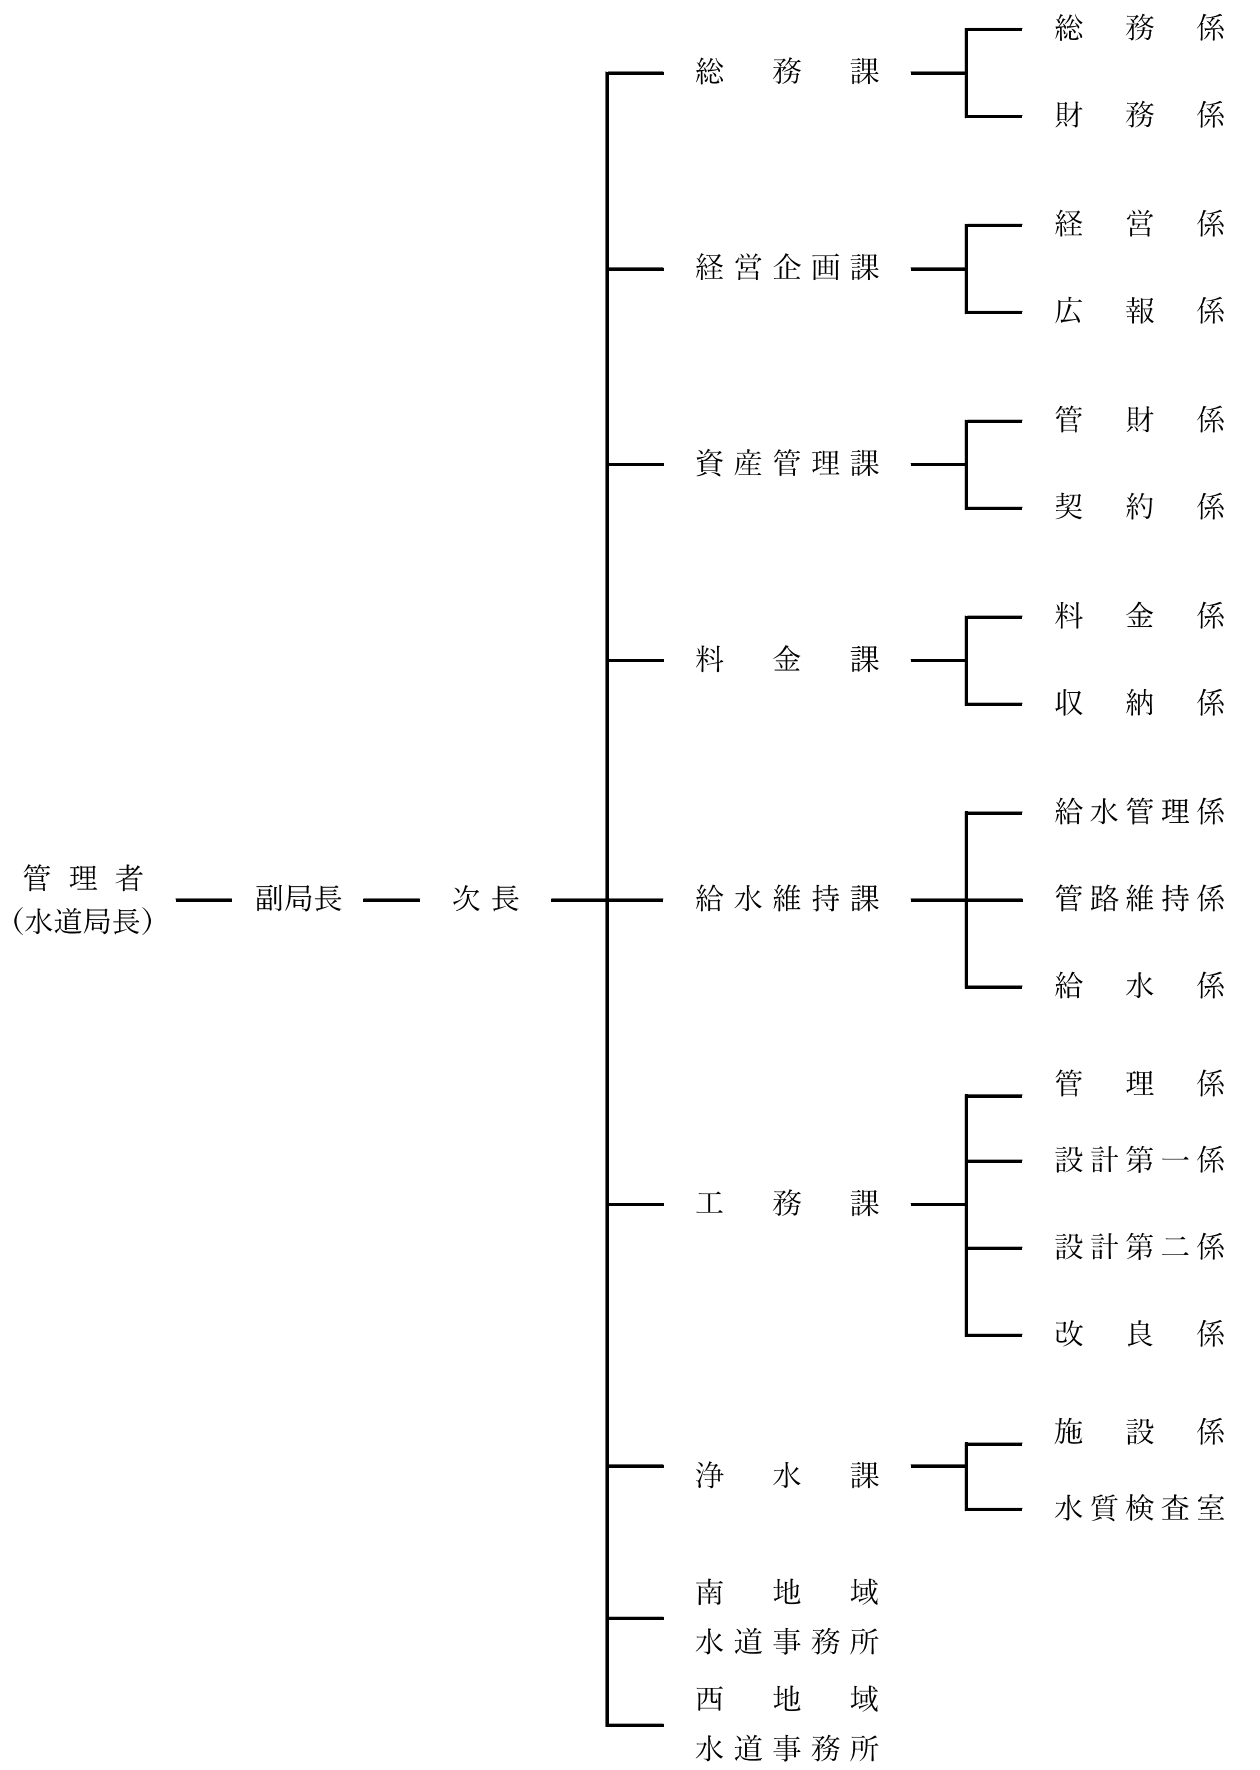
項目	単位	水源施設名	青谷町工業用水　（青谷町亀尻）			
			工業用水道（原水）		工業用水道（浄水）	
		採水年月日 ／ （参考）条例の水質基準*1	R5.11.29	R6.2.7	R5.11.29	R6.2.7
水温	℃	30以下	17	18	17	17
pH値	–	6.0～8.0	7.3	7.4	7.3	7.4
濁度	度	20以下	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
酸消費量(pH4.8)	mg/L	–	22	14	24	25
全硬度	mg/L	–	20	16	22	22
全蒸発残留物	mg/L	–	74	64	71	80
塩化物イオン	mg/L	–	9.4	10	9.9	9.3
溶解性鉄	mg/L	–	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03

項目	単位	水源施設名	青谷町工業用水　（青谷町亀尻）	
			洗浄排水	
		採水年月日 ／ 排水基準	R5.11.29	R6.2.7
水温	℃	-	17	17
pH値	–	5.8-8.6	6.9	7.2
浮遊物質量	mg/L	200 （日間平均150）	1.0	2.3
溶解性鉄含有量	mg/L	10	<0.1	<0.1
溶解性マンガン含有量	mg/L	10	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	<0.01	<0.01
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.003	<0.003
クロム含有量	mg/L	2	<0.2	<0.2
アルミニウム	mg/L	-	0.09	0.06

*1鳥取市工業用水道事業給水条例第１７条による。

9　参考資料

（１）　鳥取市水道局組織図



（R6.3.31　現在）

（２）　おいしい水の要件

項目	目標数値※	検査結果（令和5年度データ）									
		江山浄水場配水区域	国府地域	福部地域	河原地域	用瀬地域	佐治地域	気高地域	鹿野地域	青谷地域（統合前上水）	青谷地域（統合前簡水）
		内海中	高岡	蔵見	布袋	鷹狩	加瀬木	酒津	今市	夏泊	澄水
蒸発残留物	30～200 mg/L	94	110	120	67	62	62	95	84	67	65
硬度	10～100 mg/L	28	53	62	26	22	22	31	32	27	19
遊離炭酸	3～30 mg/L	4.0	4.6	1.9	5.5	14	1.2	6.3	11	1.4	1.8
過マンガン酸カリウム消費量	3 mg/L以下	0.4 (TOC)	0.8	<0.3 (TOC)	<0.3 (TOC)	1.1	0.8	0.8	1.2	<0.3 (TOC)	1.7
臭気強度	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
残留塩素	0.4 mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.6
水温（最高）	最高20 ℃以下	32.3	28	30	32.1	29.2	26	26	25	27.9	21
(参考) 平均水温	-	19.6	18	17	19.8	17.3	15	15	15	18.6	13

（１９８５年４月２５日厚生省「おいしい水研究会」発表）

※各項目がこれらの数値内であればおいしいとされています。

①過マンガン酸カリウム消費量を測定しない江山浄水場配水区域、福部地域、河原地域及び青谷地域（統合前上水）については、同じ有機物指標で相関関係のある全有機炭素（TOC）の検査結果を記載しました。

②水温の最高値について、水質基準項目検査の際に測定した年間の結果をもとに記載しました。また、要件では最高値のみ定められていますが、参考として年間平均水温も記載しました。

③水温以外の項目は、水質管理目標設定項目の検査をした際の結果を記載しました。

各項目の説明

蒸発残留物	過剰に含まれると渋みや苦味の原因となりますが、適度に含まれることでまろやかな味となります。
硬度	一般的に、硬度が低い「軟水」はあっさりとしてクセがない味となりますが、硬度が高い「硬水」はコクがあってクセの強い味となり、好みが分かれます。
遊離炭酸	水にさわやかな味を与えておいしくしますが、あまり多くなると、刺激が強くなってまろやかさを失わせます。
過マンガン酸カリウム消費量	有機物の含有量を示しています。有機物の多い水には渋味があります。
臭気強度	カビ臭、藻臭など、臭いのある水は不快な味となります。
残留塩素	水にカルキ臭を与えます。濃度が高い場合には水の味をまずくします。
水温	一般的に、冷たい水のほうがおいしいと感じます。また、冷たいとカルキ臭も気になりにくくなります。

（3） 検査機器一覧

測定装置

名　　称	メーカー	型式	部屋名	台数
色度・濁度測定器	日本電色	WA7700	中央試験室	1
マルチ水質計	東亜ディーケーケー	MM-43X	中央試験室	1
pHメーター	ホリバ	D-52	中央試験室	2
pH計	ホリバ	LAQUA F-72	中央試験室	1
分光光度計	日本分光	V-560	中央試験室	1
蛍光顕微鏡	オリンパス	BX50	顕微鏡室	1
実体顕微鏡	ニコン	SMZ645	顕微鏡室	1
リアルタイムPCR解析装置	アナリティクイエナ	qTOWER3G Touch	顕微鏡室	1
GC-MS	日本電子	JMS-Q 1050GC	VOC分析室	1
揮発性有機化合物測定装置	日本電子	JMS-Q 1000GC MkII	VOC分析室	1
ICP-MS	アジレント	7850	ICP-MS分析室	1
水銀分析装置	日本インスツルメント	RA-4500	水銀分析室	1
HPLC	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H-Class	HPLC分析室	1
液体クロマトグラフィー質量分析装置	アジレント	6470B LC/TQ	HPLC分析室	1
揮発性有機化合物分析装置	アジレント	8890GC	GC-MS分析室	1
イオンクロマトグラフ	島津	HIC-ESP	IC分析室	1
ポストカラム	島津	Nexera	IC分析室	1
TOC計	島津	TOC-L CPH	IC分析室	1

前処理装置

名　　称	メーカー	型式	部屋名	台数
ラボ用乾熱滅菌機	ヤマト	SK-601	中央試験室	1
ふらん器	ヤマト	IS600	細菌培養室	1
恒温水槽	ヤマト	BZ200 + BF401	細菌培養室	1
オートクレーブ	サクラ精機	ASV-3023	細菌準備室	1
オートクレーブ	HIRAYAMA	HG-50IILB	細菌準備室	1
マッフル炉	アズワン	HPM-1N	VOC前処理室	1
全自動固相抽出装置	GLサイエンス	ASPE899	有機物前処理室	1
固相抽出装置	GLサイエンス	AQUA Loader Twin	有機物前処理室	9
遠心分離器	クボタ	5920	有機物前処理室	1
振とう器	宮本理研	HW-1L	有機物前処理室	2

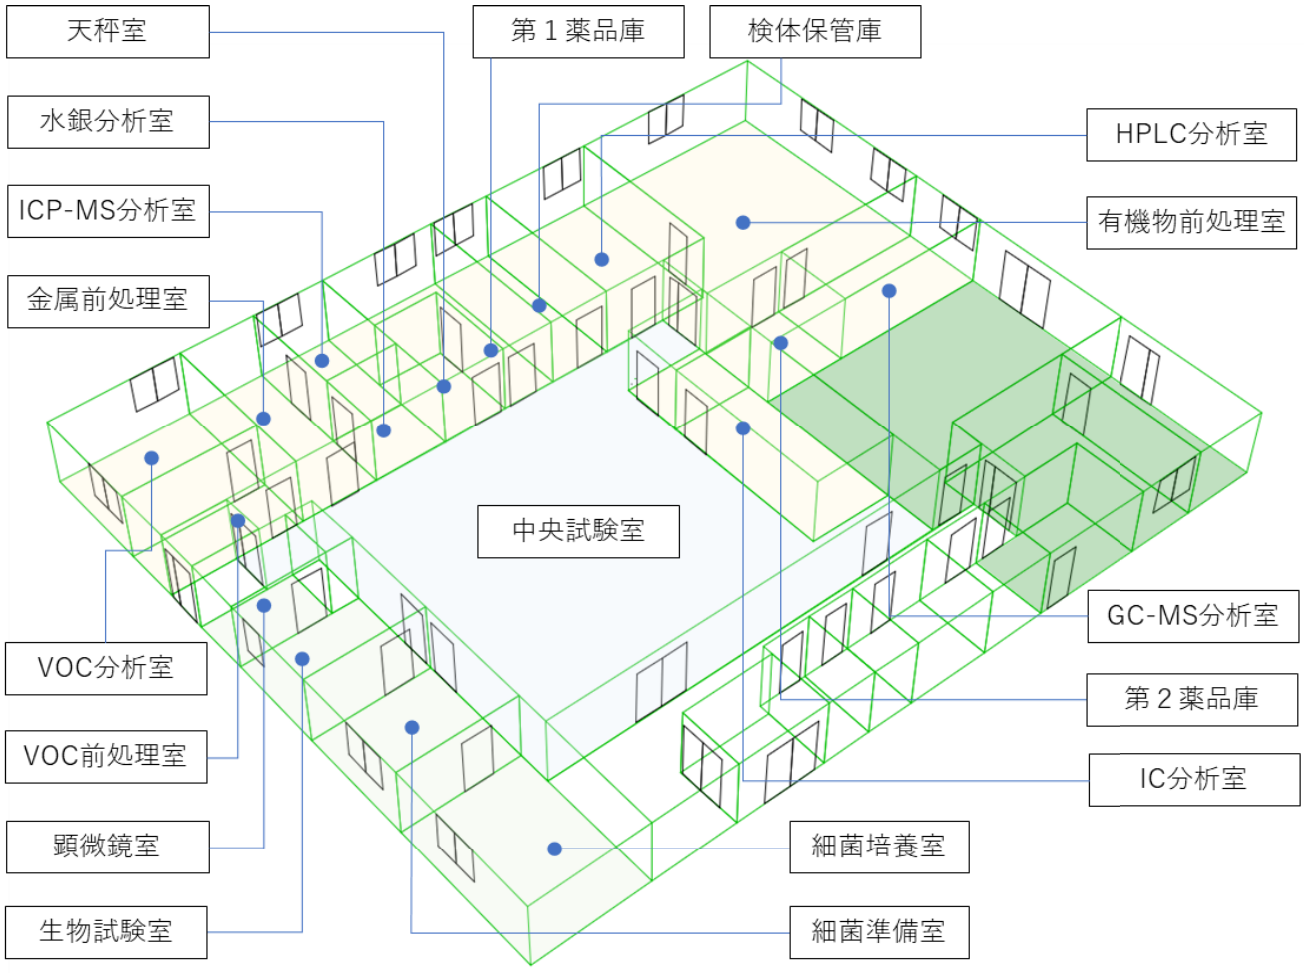
その他

名　　称	メーカー	型式	部屋名	台数
ガラス器具洗浄機	ミーレ	G7883	中央試験室	1
超音波ピペット洗浄機	東京超音波技研	ULC-1730N	中央試験室	1
超純水製造装置	ミリポア	Milli-Q Integral 5	中央試験室	1
フレキシブルフード	FUMEX	1650-100PP	中央試験室	3
ホットプレート	アズワン	CH-250	中央試験室	1
ホットプレート	アズワン	ND-2A	中央試験室	1
クリーンベンチ	ダルトン	SC-13FAG02	細菌培養室	1
冷蔵庫	PHC	MPR-S313-PJ	細菌準備室	1
ドラフトチャンバー	ダルトン	DFB13-AA18-LA3T	VOC前処理室	1
冷蔵庫	日本フリーザー	KGT-4010HC	VOC前処理室	1
ドラフトチャンバー	ダルトン	DFC16-KC18-AA3T	金属前処理室	1
電子天秤	メトラー	NewClassic MF	天秤室	1

名　　称	メーカー	型式	部屋名	台数
冷蔵庫	日本フリーザー	UKS-5410DHC	第1薬品庫	1
冷蔵庫	PHC	MPR-S300H-PJ	第1薬品庫	1
冷蔵庫	サンヨー	MPR-1012	検体保管庫	1
囲い式フード	ダルトン	DFD51-BV30	有機物前処理室	1
ガラス器具洗浄機	ミーレ	G7883	有機物前処理室	1
超純水製造装置	ミリポア	Milli-Q Integral 5	有機物前処理室	1
ドラフトチャンバー	ダルトン	DFB13-AA18-LA3T	有機物前処理室	2
電子天秤	島津	AUW220	第2薬品庫	1
冷蔵庫	日本フリーザー	KGT-4010HC	第2薬品庫	1

（令和6年3月31日現在）

（４）　水質検査棟内地図



発行　鳥取市水道局浄水課
〒680-1163　鳥取市横枕485番地1
Tel：0857-53-7821　Fax：0857-53-7823

水質検査室（江山浄水場内）
Tel：0857-53-7963　Fax：0857-53-7823

鳥取市水道局ホームページ
https://www.water.tottori.tottori.jp

浄水課メールアドレス
jousui@water.tottori.tottori.jp